


OD PROJ. RG DO LINII OŚWIETLENIA PARKOWEGO
YKY 5 x 6 mm² W RURZE OCHRONNEJ AROT A 50
DŁ. KABLA 150,0 mb, DŁ. WYKOPU 128,0 mb

OD PROJ. ZKP WLZ YKY 5 x 16 mm²
W RURZE OCHRONNEJ AROT A 75
P = 20 kW 3-FAZ. 0,4 kV I_B = 32 A
DŁ. KABLA 35,0 mb, DŁ. WYKOPU 27,0 mb
WP OD5/ZR3/1051/2014
Ruz ≤ 30 OHM

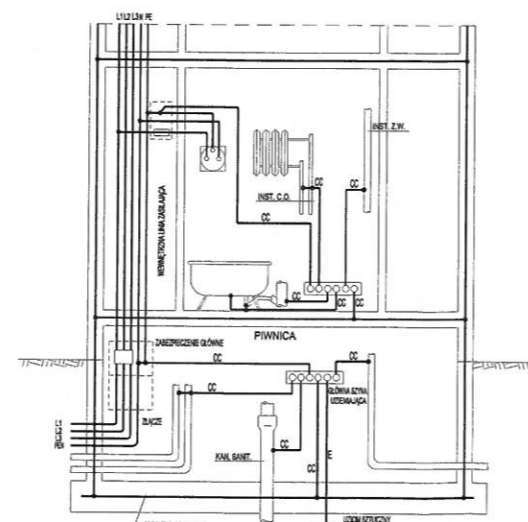

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE BUDYNKU

- RZ** ROZDZIELNIA RG XL 3-160 WNEKOWA (995 x 670 x 178) IP 40 Icc 6 kA PRZY 400/230 V
- GSU** GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- SU** SZYNA UZIEMIAJĄCA
- P.P.OŻ** PRZECISK PRZECIWPOŻAROWY ABB
- (M)** SILNIKI WENTYLATORÓW I KURTYNY
- W** WYŁĄCZNIK VISTOP 16 A
- MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY KOMINKA
- PUSZKI ROZGAŁĘŻNE IP55
- PRZEWÓD YDY 3 x 1,5 mm² p/t W RURZE RK 18 mm
- PRZEWÓD YDY 5 x 2,5 mm² p/t W RURZE RK 20 mm
- KABEL YKY 5 x 16 mm² W RURZE RK 75 mm
- KABEL YKY 5 x 6 mm² W RURZE RK 50 mm
- PRZEWÓD LgYz 1 x 16
- PRZEWÓD FeZn 25 x 4

ZASILANIE W UKŁADZIE TN - S

PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA TADEUSZ PRZYBYŁ 62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24	
Investor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
Obiekt	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE DLA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLIŃSKA OSTOJA - dz. nr 85
Treść rysunku	ZASILANIE, UZIEMIENIE I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
Projektant	Krzysztof Stoś Upr. GP.7342/1988/94 par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d w spec.inst.inżynierskiej w zakr.sieci i inst.elektrycznych
Data:	listopad 2014
Skala:	1 : 100
Nr rys.	2