


# TN-S

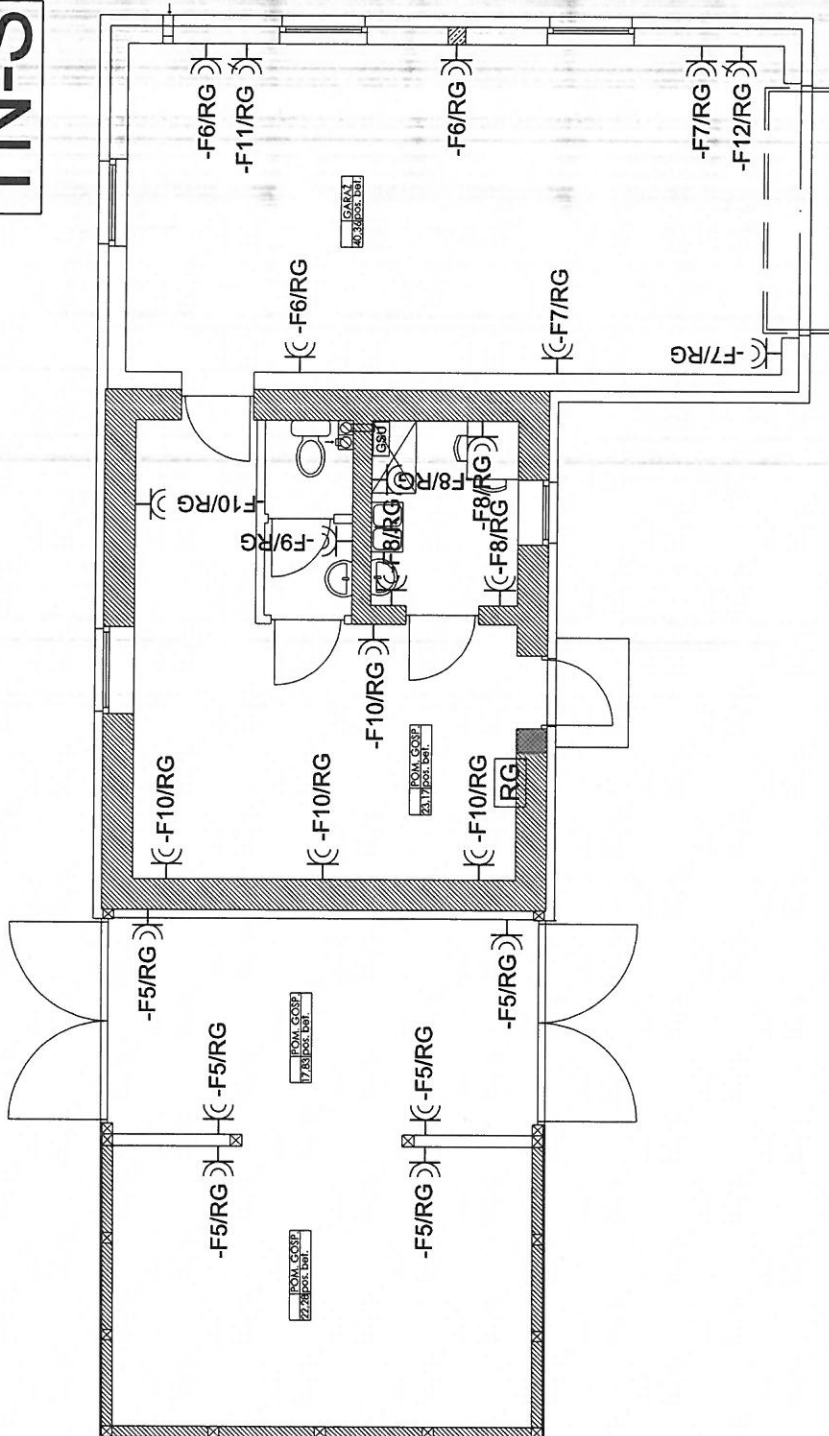

Oznaczenia:

gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A p/t

gniazdo wtyczk. 1P+N+PE/16A IP44

gniazdo wtyczk. 3P+N+PE/16A IP44

rozdzielnica główna obiektu

główna szyna uziemiająca



Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych od poziomu posadzki min. 1,10m.
4. Gniazda wtyczkowe 3P+N+PE montować wraz z rozłącznikiem 25A w obudowie IP55.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.



"PROJECT STUDIO"  
PROJEKTOWANE  
NADZOROWANE  
OBSŁUGA INWESTYCJI  
UL. CYSTERSKA 4/13  
62-100 WĄGROWIEC

INWESTOR  
**GMINA WĄGROWIEC**  
ADRES: UL. CYSTERSKA 22  
62-100 WĄGROWIEC

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
NA REMIZĘ OSP**  
ADRES: KALISZANY, GMINA WĄGROWIEC, DZ. NR 195/1, 195/2  
PROJEKT  
**OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH**  
TEMAT RYSUNKU

SKALA	1:100	DATA	GRUDZIEŃ 2016
OPRACOWAŁ	mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	UPR. BUD. NR WKP/0148/PW/OE/07	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	UPR. BUD. NR WKP/0148/PW/OE/07	
BRANŻA	INSTALAC.-ELEKTR.	NUMER	E - 2
		STRONA	10

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 52  
62-100 WĄGROWIEC