


# TN-S

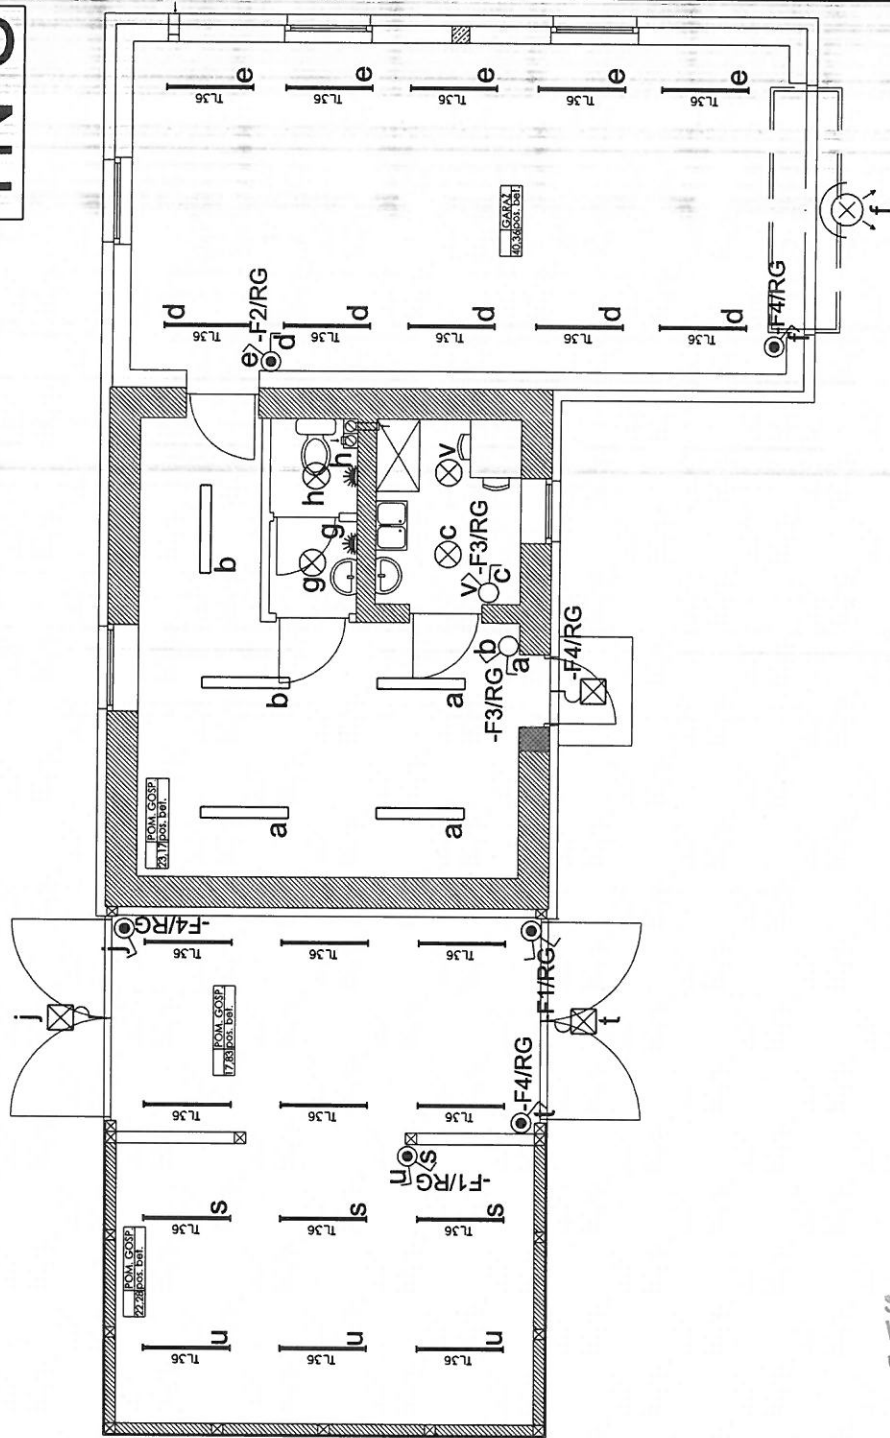

Oznaczenia:

- TL 36 — oprawa nastropowa szczelna 1x36W; IP55
- \* TL 36 — czujnik ruchu p/t
- TL 36 — oprawa nastropowa 2x36W; IP 55
- TL 36 — oprawa nastropowa 2x36W z rastrem
- łącznik instalacyjny jednobieg. p/t
- łącznik instalacyjny świecznikowy p/t IP44
- wypust oświetleniowy sufitowy
- oprawa ścienna zewnętrzna z czujnikiem zmierzchowym
- łącznik instalacyjny świecznikowy p/t
- łącznik instalacyjny jednobiegowy p/t IP44
- naświetlacz szerokokątny LED 50W

Uwagi:

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 50  
62-100 WĄGROWIEC

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Instalacje podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Wysokość montażu łączników instalacyjnych minimum 1,30m od poziomu posadzki.
4. Stopień ochrony i program łączeniowy osprzętu instalacyjnego zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Opis techniczny jest integralną częścią niniejszego opracowania.

<p><b>PROJECT STUDIO</b> PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 4/13 62-100 WĄGROWIEC</p>	<p><b>GMINA WĄGROWIEC</b> ADRES: UL. CYSTERSKA 22 INWESTOR 62-100 WĄGROWIEC</p>		<p>1:100</p>	<p>GRUDZIEŃ 2016</p>
	<p><b>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA</b> <b>CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO</b> <b>NA REMIZĘ OSP</b> ADRES: KALISZANY, GMINA WĄGROWIEC, DZ. NR 195/1, 195/2 PROJEKT</p>		<p>mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI OPRACOWAŁ</p>	<p>DATA</p>
	<p>mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI PROJEKTOWAŁ</p>		<p>UPR. BUD. NR WKP/0148/PW/OE/07</p>	<p>UPR. BUD. NR WKP/0148/PW/OE/07</p>
	<p><b>OBWODY OŚWIEŚLENIOWE</b> TEMAT RYSUNKU</p>		<p>INSTALAC.-ELEKTR.</p>	<p>STRONA</p>