
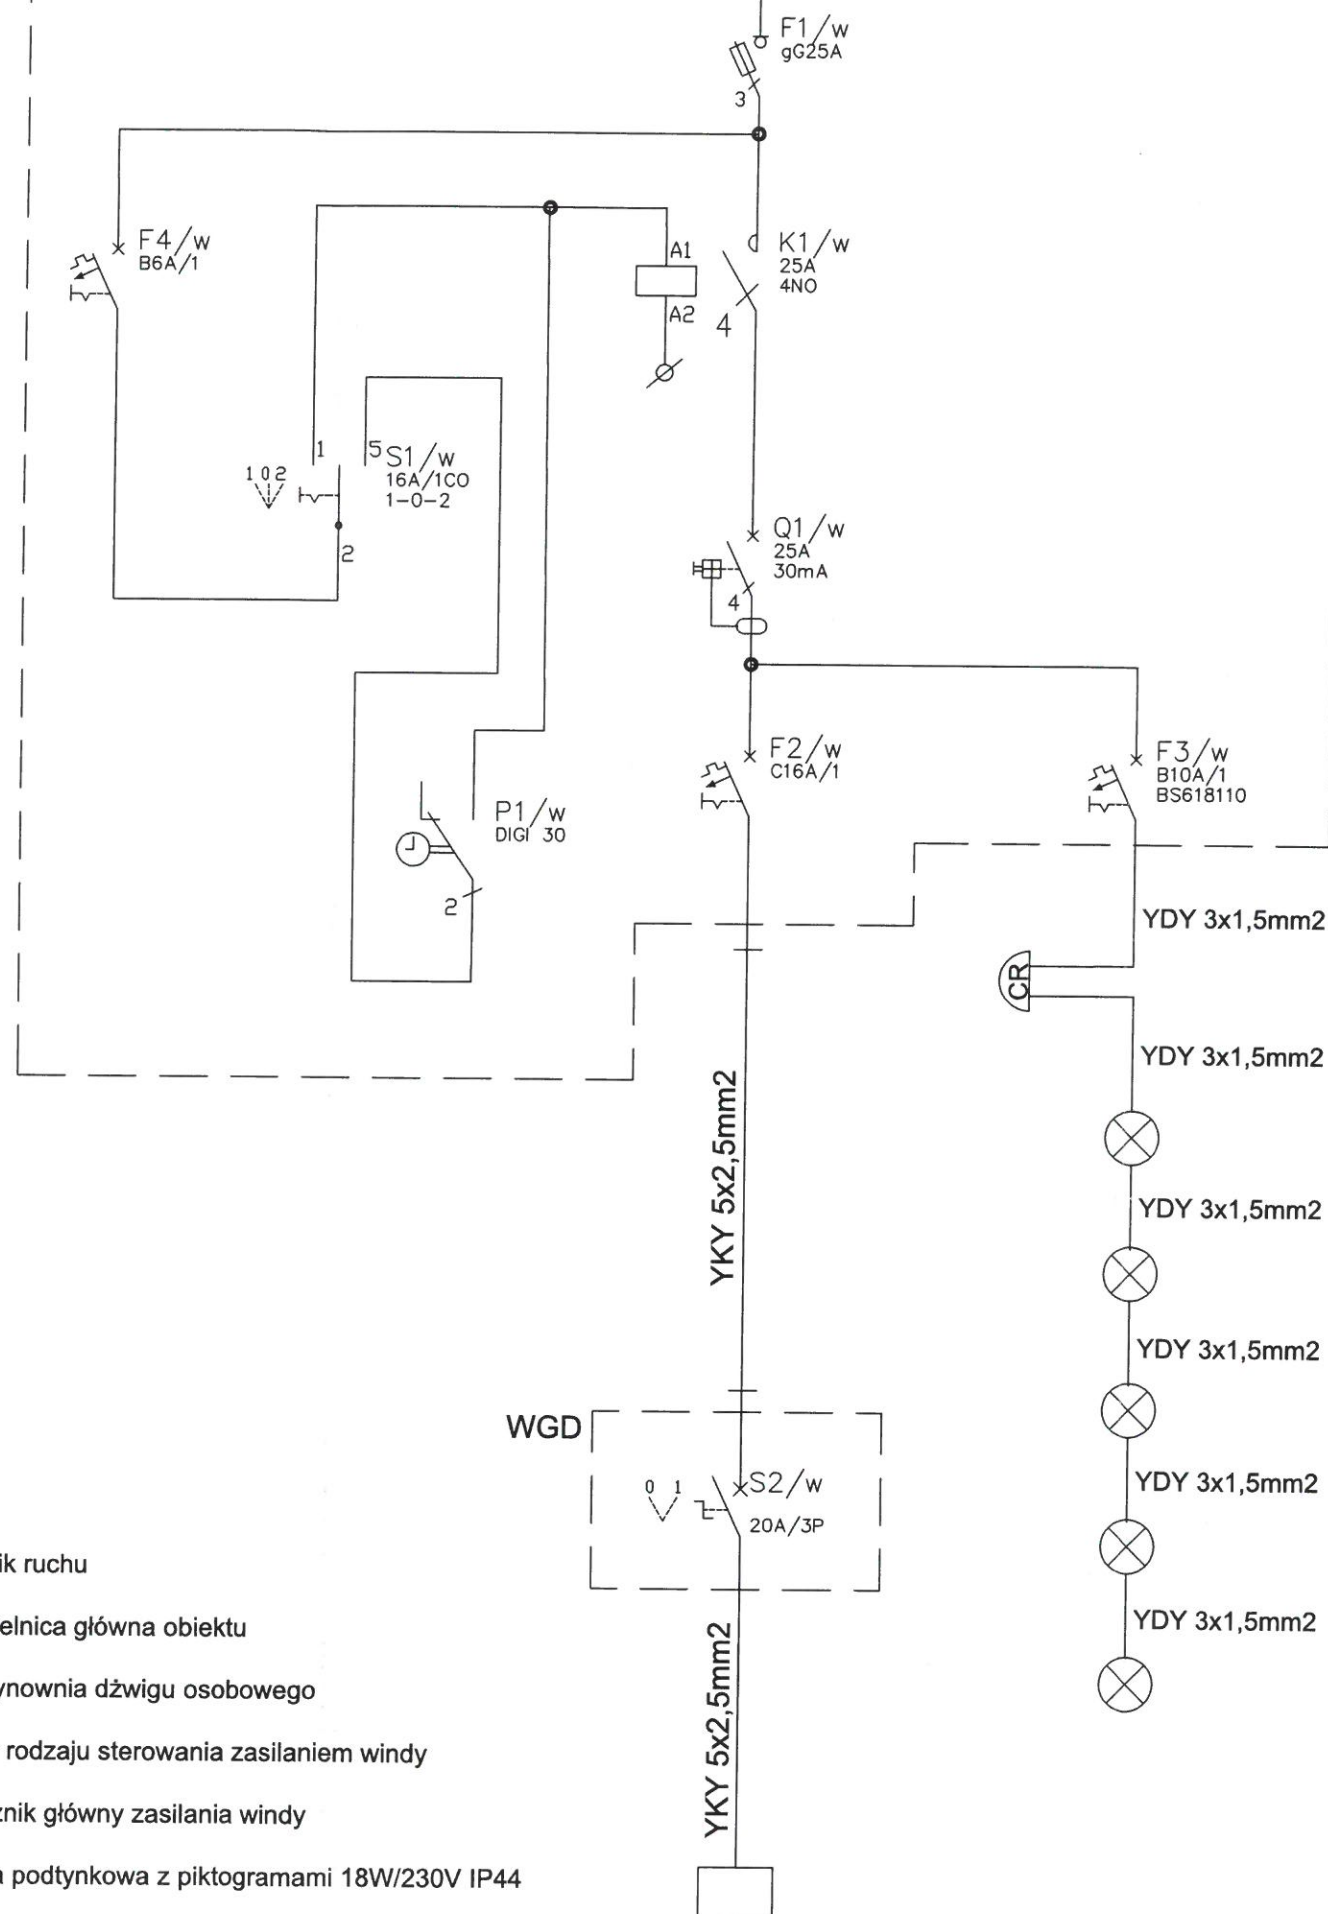


RG

zasilanie z szyn głównych rozdzielnic RG
(według projektu bazowego Rys. E-7)

TN-S

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15, tel. 67 200 11 11
62-100 WĄGROWIEC

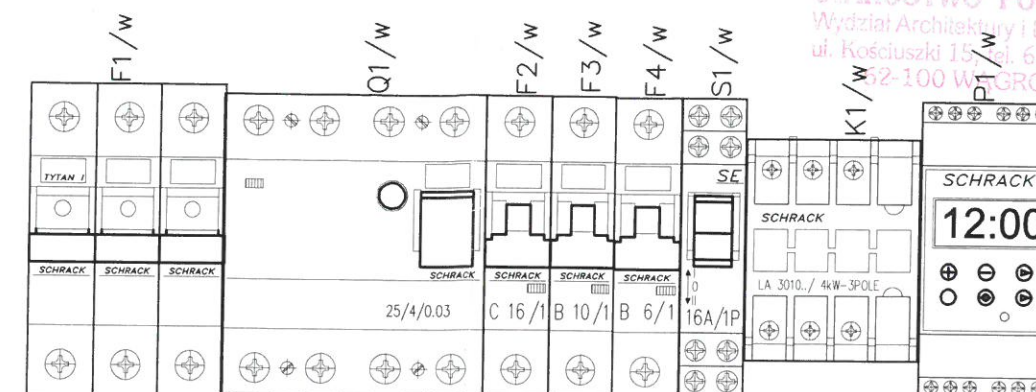

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji TN-S.
2. Aparaty obwodu zasilania windy osobowej zamontować na szynie TS35 w rozdzielnicie głównej obiektu RG w polu stanowiącym rezerwę.
3. Schemat rozdzielnic RG w projekcie bazowym "Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy w Wągrowcu" - rysunek E-7.

Oznaczenia:

- CR czujnik ruchu
RG rozdzielnica główna obiektu
MD maszynownia dźwigu osobowego
S1 wybór rodzaju sterowania zasilaniem windy
WGD wyłącznik główny zasilania windy
⊗ oprawa podtynkowa z piktogramami 18W/230V IP44

REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY

INWESTOR: GMINA WĄGROWIEC
UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WĄGROWIEC

ADRES INWESTYCJI: UL. CYSTERSKA 22
62-100 WĄGROWIEC, DZ. NR 1894/2

PRZEDMIOT SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA WINDY OSOBOWEJ
I OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO

PROJEKTANT mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI UPR. PROJ. WKP 0148/PW0E/07

SKALA: — DATA: grudzień 2011r

PODPIS PROJEKTANTA:

NR RYSUNKU:

E-4