




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

ON-HK.9011.87.2023

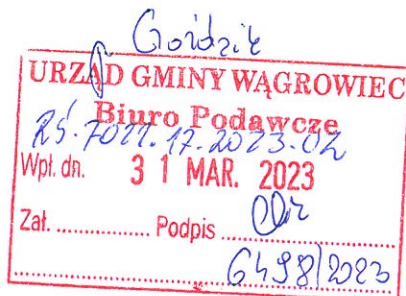

Wągrowiec, dnia 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22a
62-100 Wągrowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z dnia 27 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 poz. 537) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Wągrowiec:

Gmina Wągrowiec:

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego:

- Gminny Zakład Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98, 62-100 Wągrowiec
- Wodociąg lokalny Ostrowo Młyn – Gospodarstwo Rolne, Stajnia Hodowlana Jan Binkiewicz Ostrowo Młyn 2, 62-100 Wągrowiec

Na terenie gminy Wągrowiec znajduje się 9 wodociągów zaopatrujących ludność w wodę. W roku 2022 przeprowadzono 9 kontroli stacji uzdatniania wody, pobrano 41 próbek jakości wody w ramach kontroli urzędowej oraz 79 próbek w ramach kontroli wewnętrznej (w tym 30 próbek pobranych w ramach ponownych badań wody, które nie potwierdziły już wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości).

2. Informacje dotyczące producentów wody:

2.1. Wodociąg publiczny – Kobylec:

- Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 397,8 m³/dobę, odżelazianie;

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 1850;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. mętność i parametrów mikrobiologicznych tj. liczbę bakterii grupy coli i *Escherichia coli*, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.2. Wodociąg publiczny – Pawłowo Żońskie:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 255,5 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 900;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. mętności, parametrów fizykochemicznych tj. manganu i parametrów mikrobiologicznych tj. liczby bakterii grupy coli, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.3. Wodociąg publiczny – Kaliszany:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 319,4 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 600;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. mętność i parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h i liczbę bakterii grupy coli, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji

i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;

- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.4. Wodociąg publiczny – Żelice:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 116,5 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 650;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. barwy i parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.5. Wodociąg publiczny – Rudnicze:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 453,4 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 1460;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. manganu i parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.6. Wodociąg publiczny – Łekno:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 437,3 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 2220;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. barwy parametrów mikrobiologicznych tj. liczby bakterii grupy coli, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.7. Wodociąg publiczny – Łukowo:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 130,2 m³/dobę, odżelazianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 610;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia parametrów organoleptycznych tj. barwa i parametrów mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, liczbę bakterii grupy coli i Escherichia coli, pogorszenie jakości wody było przejściowe i po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej uzyskano poprawę jej jakości (przeprowadzono ponowne badania wody, które nie wykazywały nieprawidłowości), ostatecznie jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
- e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody: brak;
- f) Prowadzone postępowanie administracyjne: brak;
- g) Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody: dezynfekcja podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.

2.8. Wodociąg publiczny – Ochodza:

- a) Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania: 229,3 m³/dobę, odżelazianie i odmanganianie;
- b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę: 1410;
- c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana: dobra, dezynfekcja podchlorynem sodu;
- d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów: pojedyncze przekroczenia

Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Nie zanotowano w 2022 r. zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie naszego powiatu.

Prowadzone postępowanie administracyjne.

W roku 2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu nie prowadził postępowań administracyjnych w zakresie wody przeznaczonej do spożycia.

Działania naprawcze prowadzone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

W celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości wody przeznaczonej do spożycia Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu prowadził bieżące płukanie sieci wodociągowej, płukanie filtrów, okresową dezynfekcję wody związaną z prowadzonymi pracami konserwatorsko-remontowymi oraz występującymi awariami, a także potencjalnym zagrożeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Borkowska;
PSSE w Wągrowcu
Data: 2023-03-31 11:01:42
CEST

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

mgr Agnieszka Borkowska
Kierownik Oddziału Nadzoru
PSSE w Wągrowcu

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 31.03.23.

Wynik weryfikacji:

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Chojmała
czytelny podpis
sporządzającego wydruk

31.03.2023.
data wykonania wydruku

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

A.B.