
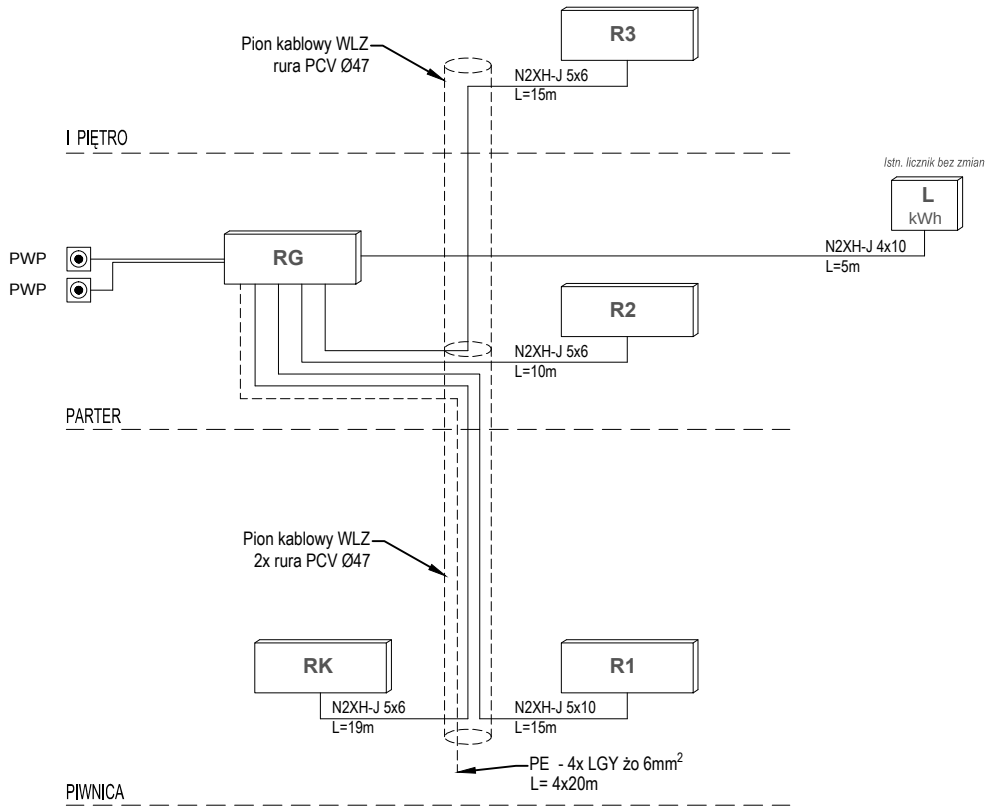


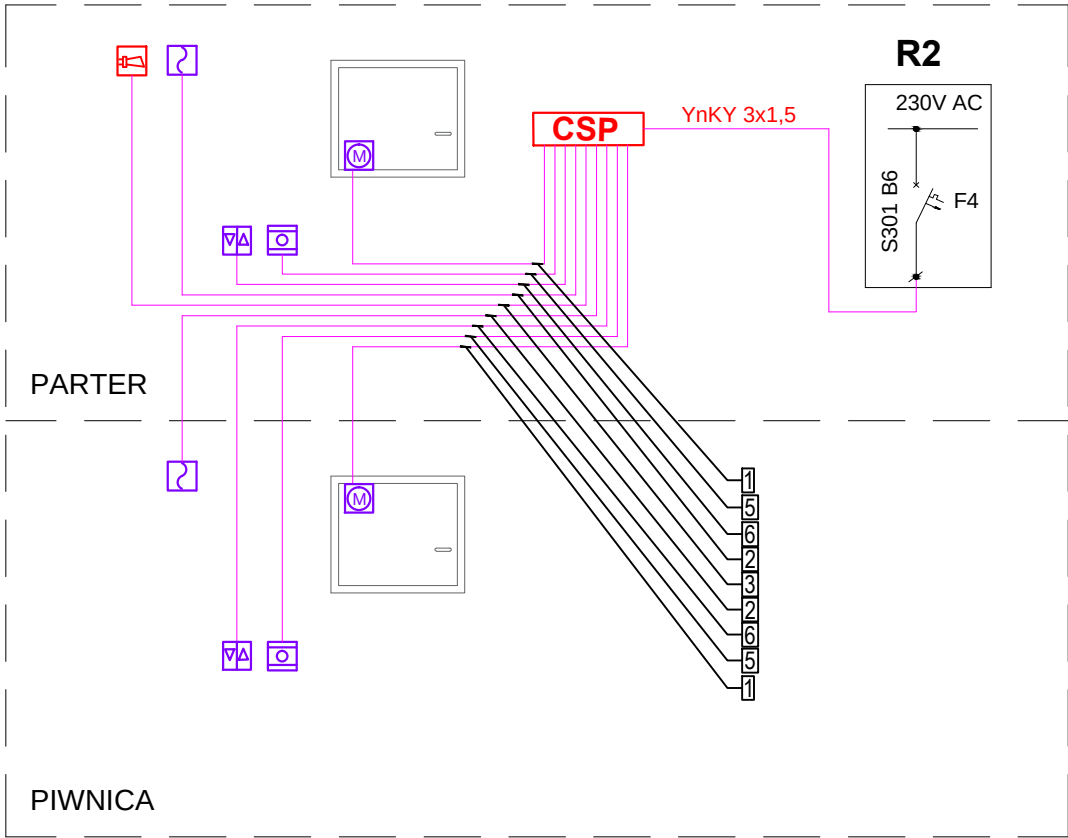

UWAGI
Lokalizacja powyższych rozdzielnic na rys. E1, E2.

LEGENDA

- CSP** centrala sygnalizacji pożarowej SATEL typ CSP-204
- czujnik dymu SATEL typ DRP-100
- ręczny ostrzegacz pożarowy SATEL ROP-100
- sygnalizator akustyczny SATEL typ SPP-100
- przycisk przewietrzania
- napęd otwierania okna
- 1 - HDGS 2x2,5mm²
- 2 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm²
- 3 - HTKSY 1x2x0,8mm² PH30
- 4 - YnKY 3x1,5mm² zasilanie 230V, 50Hz
- 5 - HTKSY 3x2x0,8mm²
- 6 - YnKY 4x2x0,8mm²

System TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
-samoczynne wyłączenie zasilania
-wyl. różnicowoprądowe
-połączenia wyrównawcze

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 98; kom.:605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl				OBIEKT		BUDYNEK PRZEDSZKOLNY (REMONT)				
RYSUNEK	Instalacje elektryczne - schemat zasilania i oddymiania			SKALA -		DATA 06.2019		NR RYS. E3		
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Wińsko obręb ewidencyjny: Wińsko działka nr 814			INWESTOR		Gmina Wińsko pl. Wolności 2 56-160 Wińsko			STRONA	
Projektant	Marian Krzysztof Gorzkowski	specjalność	instalacje elektryczne	nr uprawnień	330/DOŚ/14		podpis			