


ZESTAWIENIE
POMIESZCZEŃ

2/1	BIURO 28,7 m2
2/2	POKÓJ SOCJALNY 19,6 m2
2/3	BIURO 19,2 m2
2/4	BIURO 21,1 m2
2/5	KOMUNIKACJA 7,3 m2
2/6	KOMUNIKACJA 8,1 m2
2/7	MAGAZYN 11,9 m2
2/8	MAGAZYN 14,7 m2
2/9	GABINET PIELĘGNIARKI 8,9 m2
2/10	KOMUNIKACJA 4,5 m2
2/11	WC 4,5 m2
2/12	KOMUNIKACJA 2,6 m2

ŁĄCZNIE: 151,10 m2

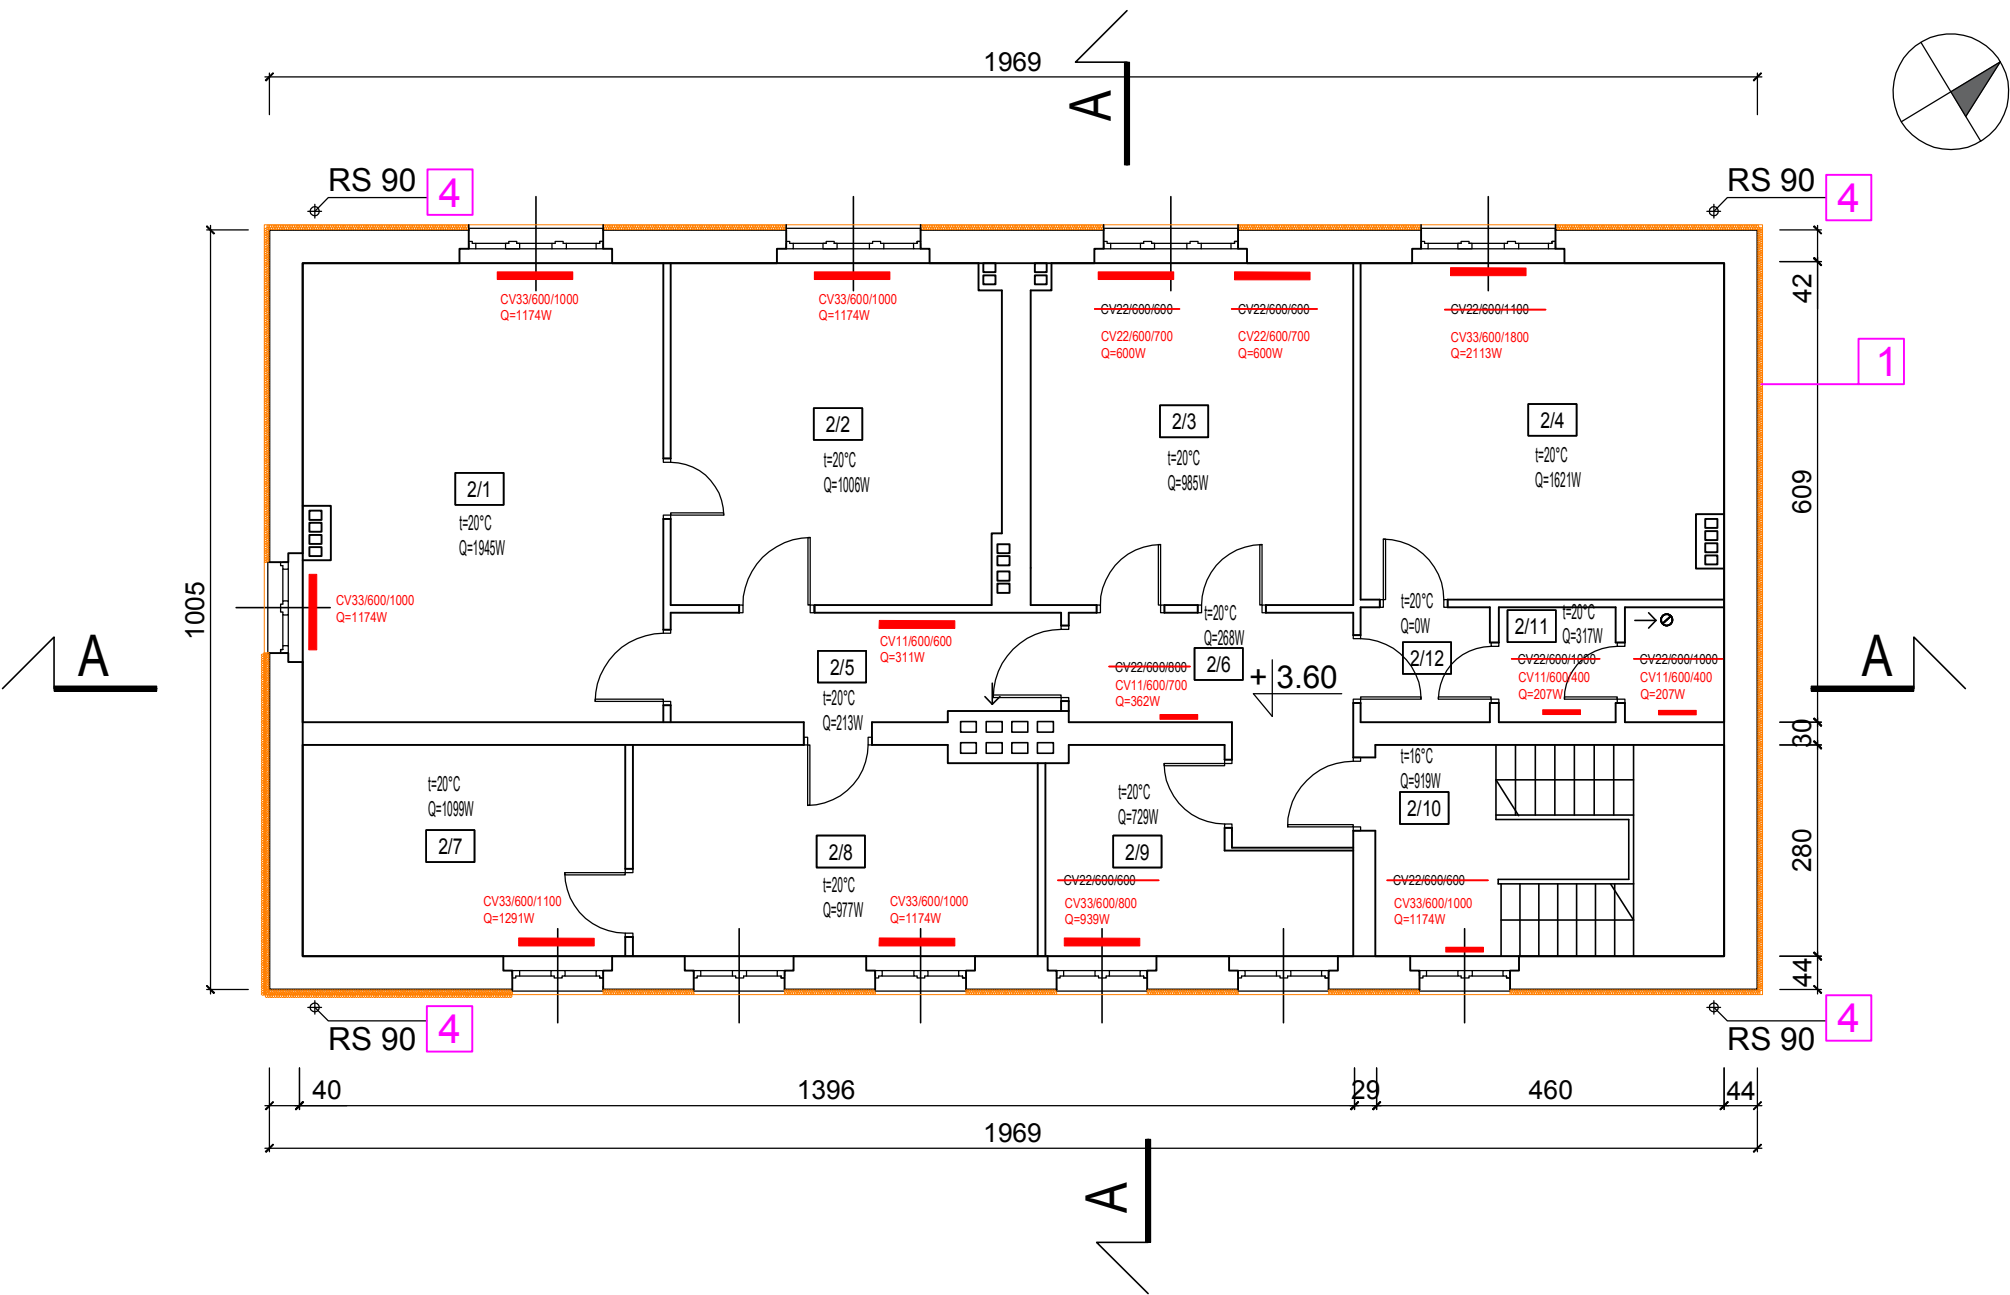

LEGENDA - PRZYJĘTE OZNACZENIA:

t=20°C	Projektowa temperatura w pomieszczeniu
Q=230W	Projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia po termomodernizacji
	Grzejnik istniejący
	Grzejnik projektowany wymieniany
CV22/600/600 Q=514W	Opis projektowanego wymienianego grzejnika w pomieszczeniu
CV22/600/600 Q=514W	Opis istniejącego grzejnika w pomieszczeniu nie podlegającego wymianie
CV11/600/600	Opis grzejnika podlegającego wymianie

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I GRZEJNIKÓW W RAMACH ZADANIA: „TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W WIŃSKU”			
ZAMAWIAJĄCY		GMINA WIŃSKO	
		Plac Wolności 2 , 56-160 Wińsko	
BIURO PROJEKTÓW			
		BMT POLSKA Sp.z o.o 50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13 tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95	
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
projektant	mgr inż. Aleksander Dudek upr. 198/99/DUW		
opracował	mgr inż. Marek Borkowski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	OBRĘB
WIŃSKO	WIŃSKO	814	WIŃSKO
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Rzut piętra			1:100
			DATA
			2021-01-26
NR RYSUNKU			
PROJEKT	OBIEKT	FAZA	BRANŻA
- 2 1		P T	I S - - - -
		NR RYSUNKU	ARK. REWIZJA
		0 0 0 4	- - -