


ZESTAWIENIE  
POMIESZCZEŃ

1/1	SALA	43,93 m2
1/2	SALA	43,84 m2
1/3	SANITARIAT	11,42 m2
1/4	SANITARIAT	11,40 m2
1/5	KOMUNIKACJA	3,00 m2
1/6	KOMUNIKACJA	3,30 m2
1/7	POM. GOSPODARCZE	3,00 m2
1/8	KOMUNIKACJA	16,63 m2
1/9	KOMUNIKACJA	6,00 m2
1/10	KOMUNIKACJA	3,89 m2
1/11	WÓZKOWNIA	0,75 m2

ŁĄCZNIE: 147,93 m2

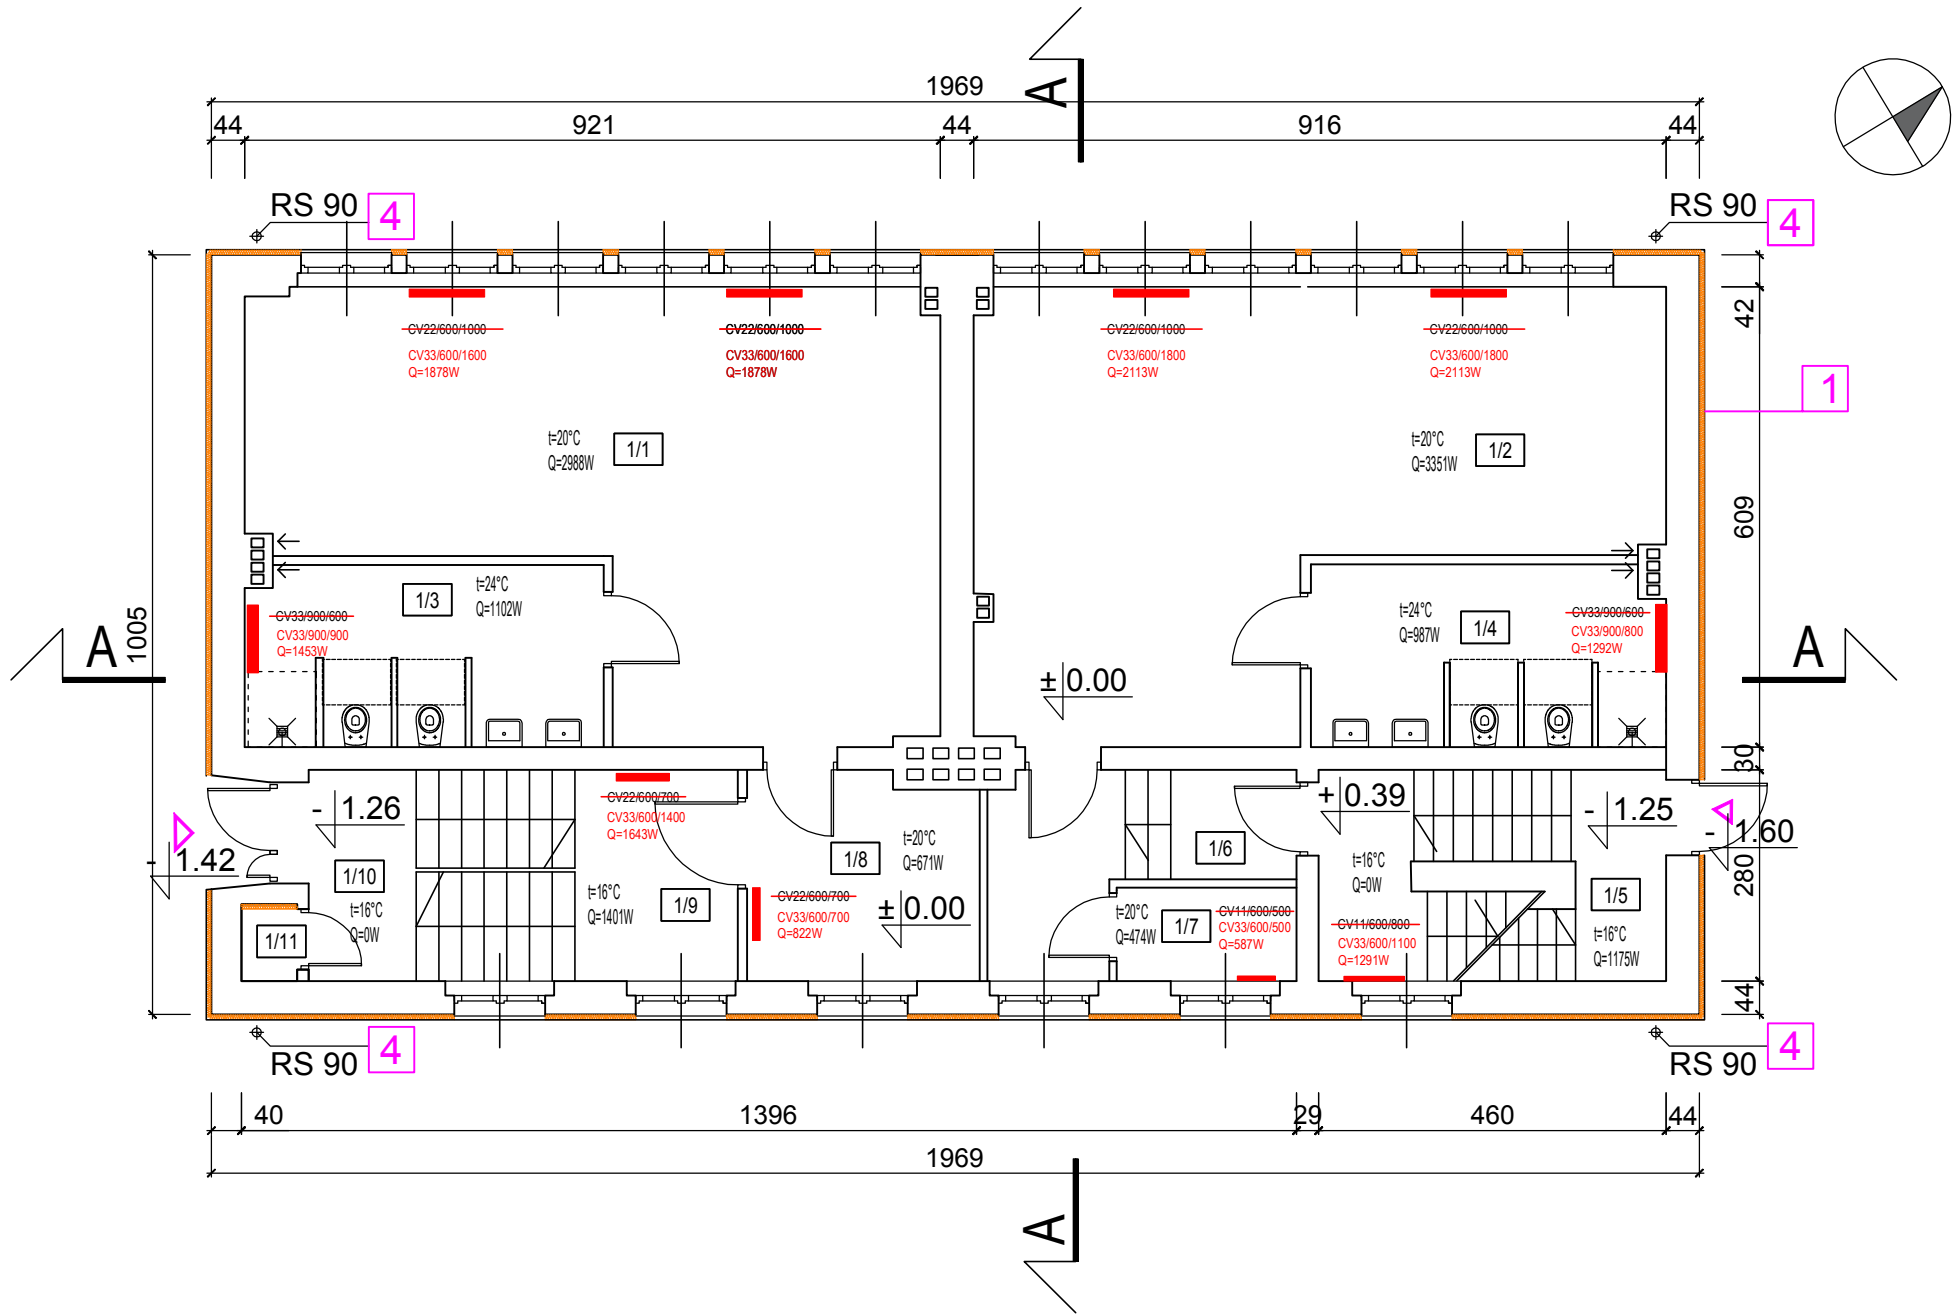

LEGENDA - PRZYJĘTE OZNACZENIA:

t=20°C	Projektowa temperatura w pomieszczeniu
Q=230W	Projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia po termomodernizacji
	Grzejnik istniejący
	Grzejnik projektowany wymieniany
CV22/600/600 Q=514W	Opis projektowanego wymenianego grzejnika w pomieszczeniu
CV22/600/600 Q=514W	Opis istniejącego grzejnika w pomieszczeniu nie podlegającego wymianie
<del>CV41/600/600</del>	Opis grzejnika podlegającego wymianie

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I GRZEJNIKÓW W RAMACH ZADANIA: „TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W WIŃSKU”			
ZAMAWIAJĄCY		GMINA WIŃSKO	
		Plac Wolności 2 , 56-160 Wińsko	
BIURO PROJEKTÓW			
		BMT POLSKA Sp.z o.o 50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13 tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95	
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
projektant	mgr inż. Aleksander Dudek upr. 198/99/DUW		
opracował	mgr inż. Marek Borkowski		
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	OBRĘB
WIŃSKO	WIŃSKO	814	WIŃSKO
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Rzut parteru			1:100
			DATA
			2021-01-26
NR RYSUNKU			
PROJEKT	OBIEKT	FAZA	BRANŻA
- 2 1		P T	I S - - - -
		NR RYSUNKU	ARK. REWIZJA
		0 0 0 3	- - -