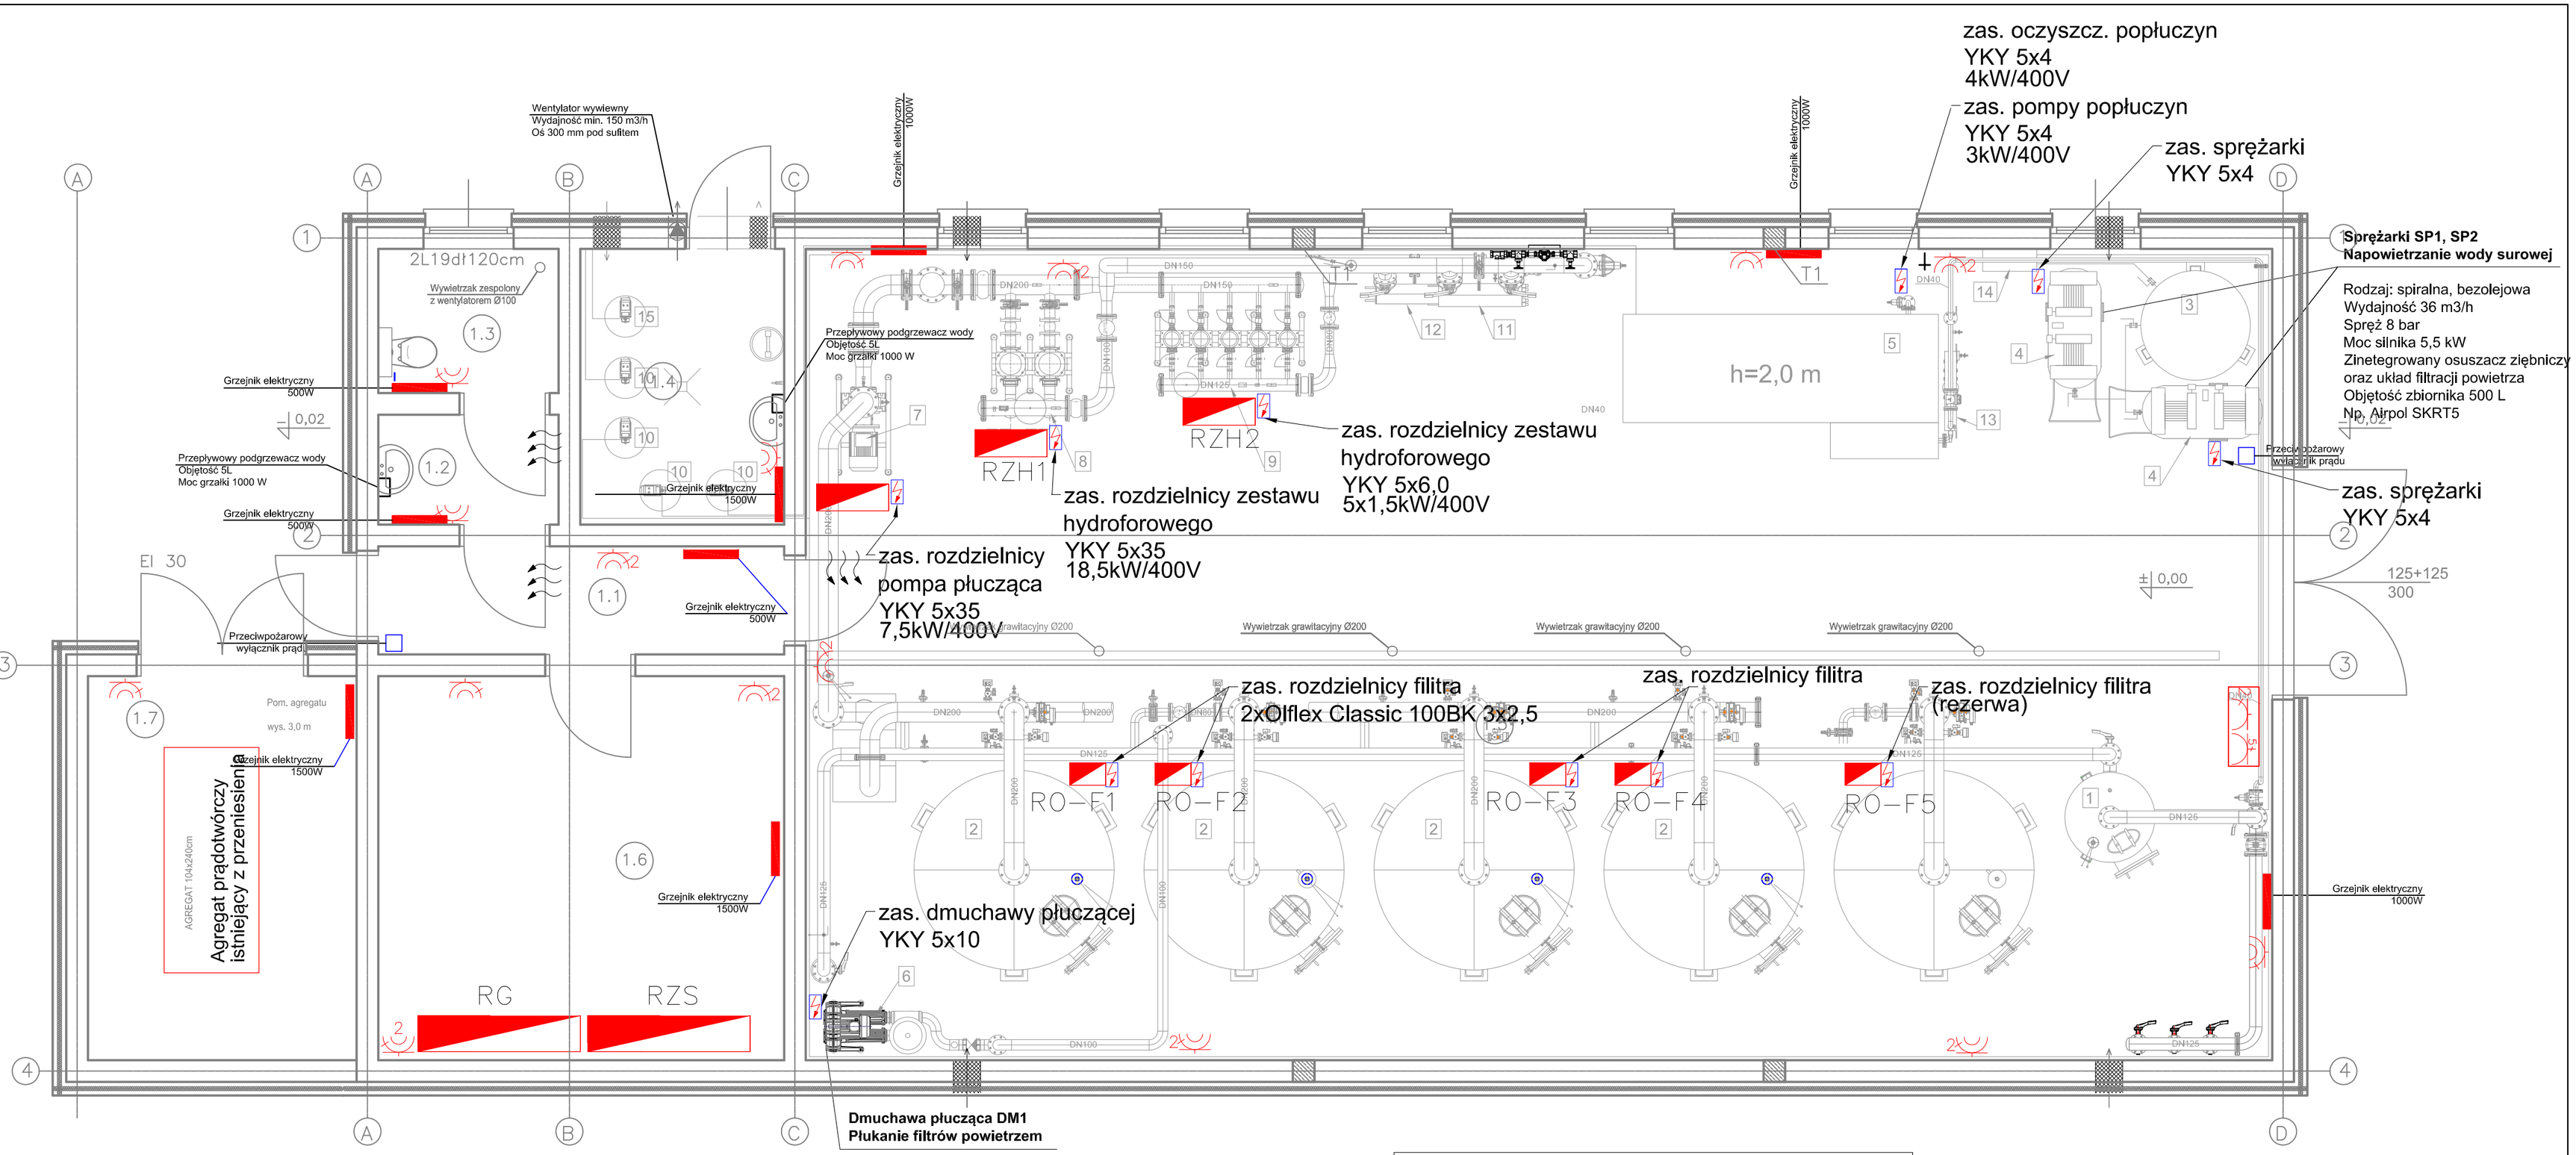

LEGENDA:

	łącznik pojedynczy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik dwubiegunowy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
xx	gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A n/t IP44 (x-krotność, wys. mont, 0,6m lub wg wysokości podanej na rysunku)
	zestaw gn. 400V 3P+N+PE 16A + 2x1P+N+PE n/t IP44 (wys. mont. 1,2m)
RZS	rozdzielnica zasilająco-sterująca
RZH	rozdzielnica zestawu hydroforowego
RO–Fx	rozdzielnica filtra (x-nr filtra)
LSU	lokalna szyna uziemiająca
	koryto kablowe stalowe ocynkowane np.typu KGR300H50/3

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
Rok założenia 1983
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520-91-13
e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl

Skala: 1:50

Nazwa i adres inwestora: Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Format: A3

Data: 12.2020

Nazwa obiektu i lokalizacja: SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245, Obręb Węgrzce, gmina Wińsko

Stadium: PB

Treść rysunku: Instalacje siłowe SUW

Nr rys.: E3

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław Kapłon	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0385/PWOE/09	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski		WKP/0483/PWOE/15	