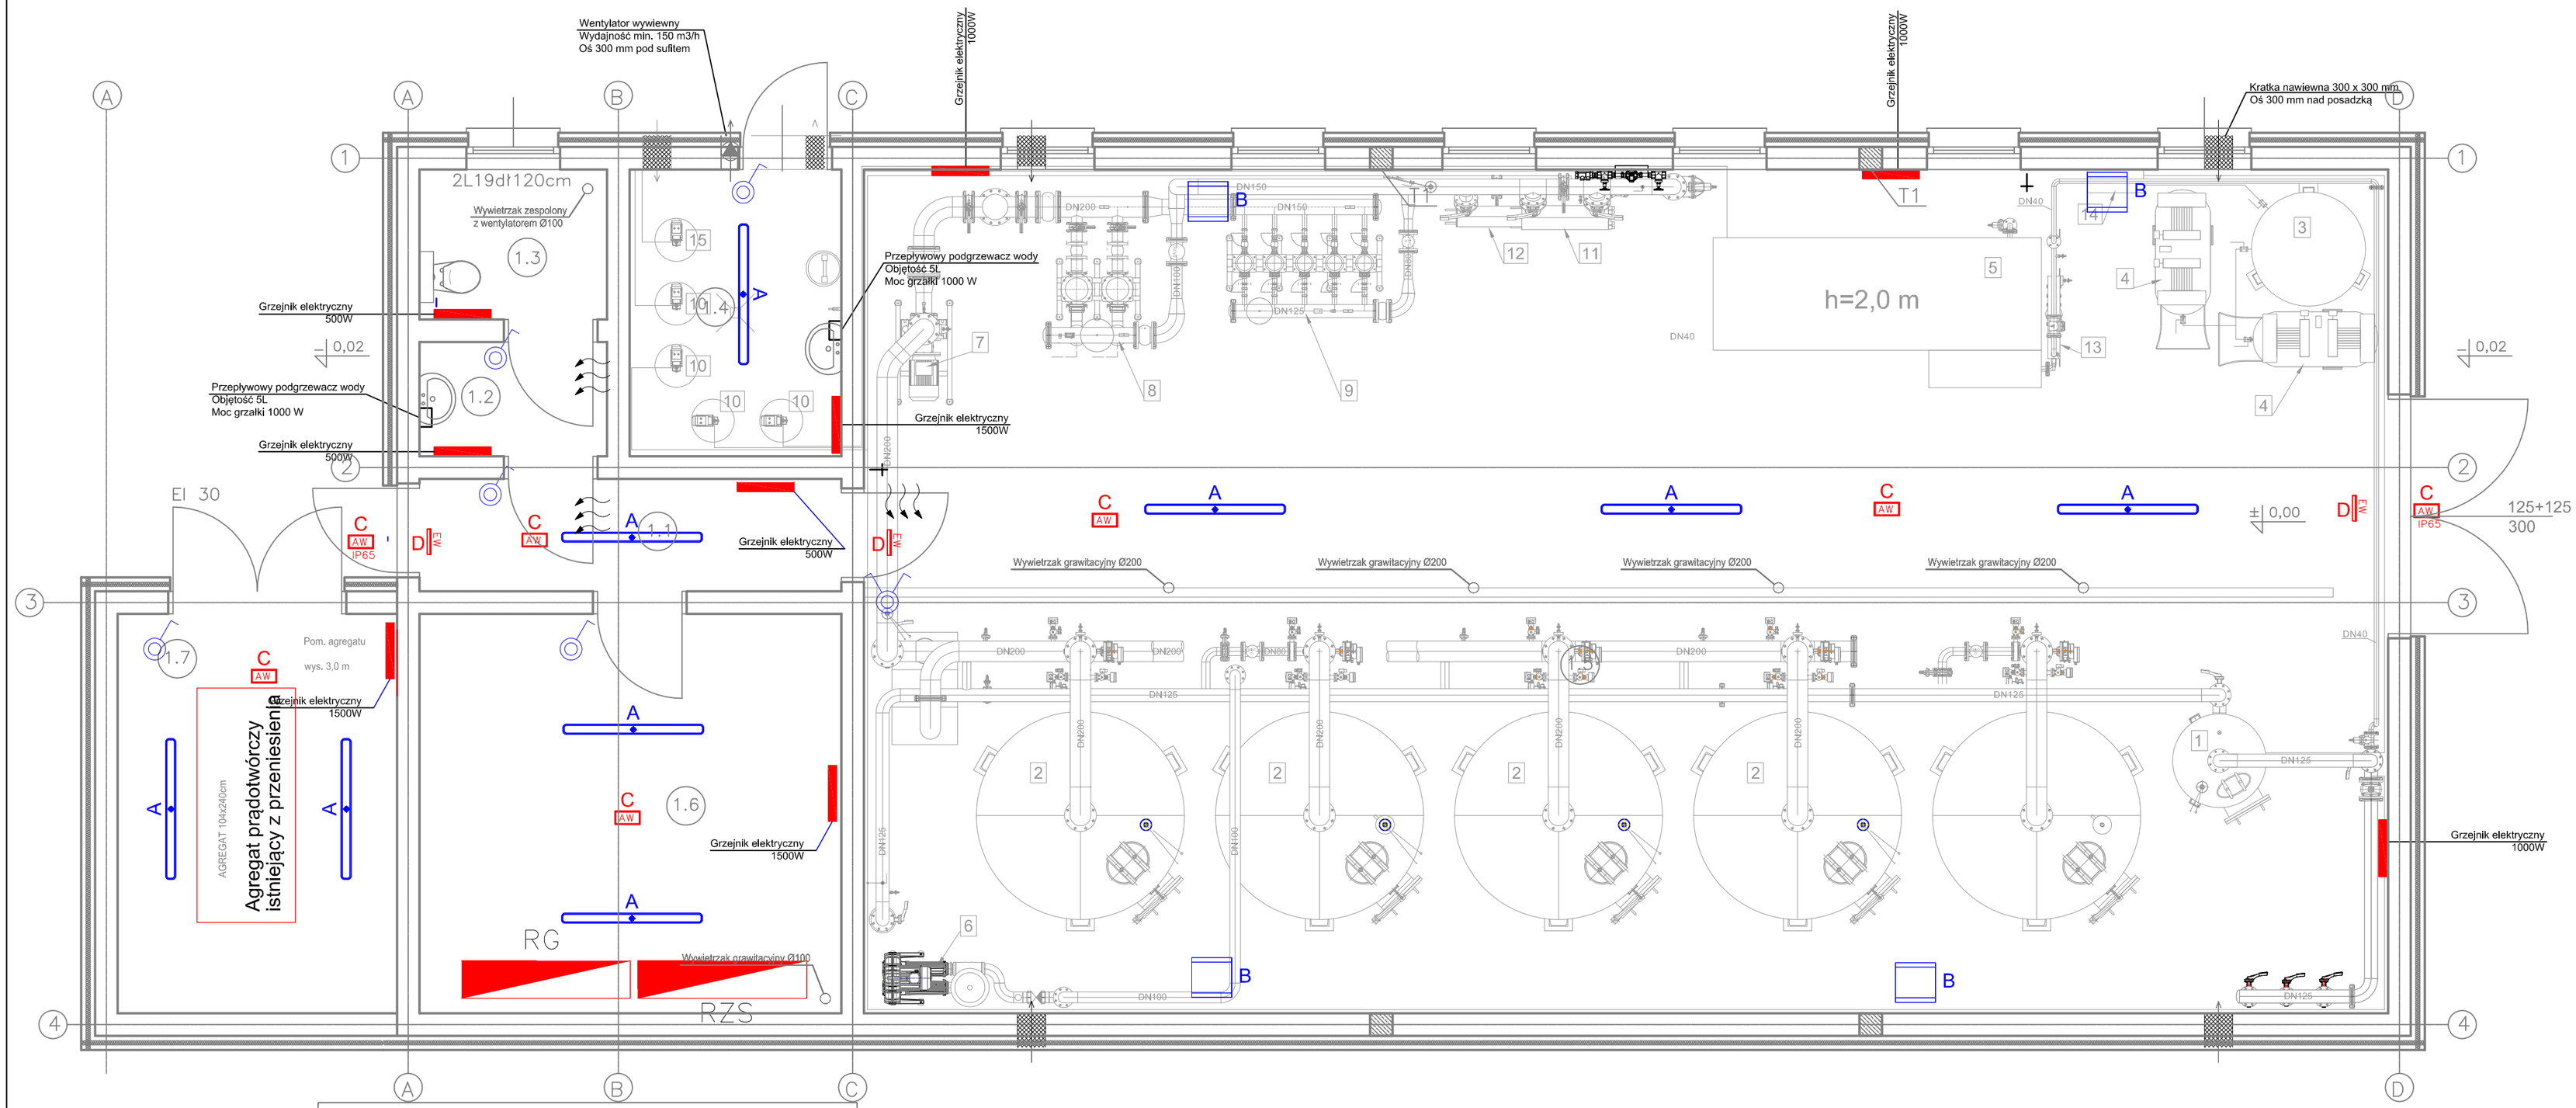

LEGENDA:

	łącznik pojedynczy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
	łącznik dwubiegunowy n/t min. IP44 (wys. montażu 1,2m)
x	gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A n/t IP44 (x-krotność, wys. mont, 0,6m lub wg wysokości podanej na rysunku)
15 2	zestaw gn. 400V 3P+N+PE 16A + 2x1P+N+PE n/t IP44 (wys. mont. 1,2m)
RZS	rozdzielnica zasilająco-sterująca
RZH	rozdzielnica zestawu hydroforowego
RO–Fx	rozdzielnica filtra (x-nr filtra)
LSU	lokalna szyna uziemiająca
	koryto kablowe stalowe ocynkowane np.typu KGR300H50/3

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

Legenda opraw oświetleniowych:

A

Oprawa przemysłowa LED do pomieszczeń wilgotnych, stopień ochrony IP66, do montażu stropowego lub podwieszanego. Obudowa świetlna z szarego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Spełniające wymogi stopnia ochrony uszczelki klosza i niezdejmowane zamki klosza z odpornego na starzenie tworzywa sztucznego. Odporny na uderzenia klosz z opalizowanego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu z wewnętrznymi pryzmatami wzdłużnymi. Moc 40W. Oprawa np typu PFZB 1500/6000-840 LED 48W 5500lm 4000K IP66 prod. RIDI

B

Oprawa przemysłowa nastropowa, stopień ochrony IP66 do montażu na szynie nośnej. Stabilna obudowa oprawy z odlewanego ciśnieniowo aluminium, lakierowana proszkowo. Moduły LED wbudowane jako płytki liniowe o mocy 40W. Szyba ze szkła bezpiecznego, fakturowana, zamocowana w obudowie za pomocą zamków ze stali nierdzewnej i zabezpieczona śrubami. Klasa ochronności. Współczynnik oddawania barw Ra >= 80, temperatura barwowa 4000 Kelvin. Paraboliczny raster wybłyszczany, szerokostrumieniowy, wykonany z czystego aluminium o podwyższonym stopniu odbicia i o wysokim połysku. Oprawa np typu ROBUST 170W 23000-840 B / 0650576 prod. RIDI

C AW

Oprawa awaryjna LED 5W, praca aw. 1h, z autotestem CNBOP, IP65 optyka AREA Oprawa np typu PRIMOS II prod. Hybryd

EW D

Oprawa ewakuacyjna LED 1W z piktogramem, praca aw. 1h, z autotestem CNBOP, IP65. Oprawa np typu PRIMOS SG prod. Hybryd

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
Rok założenia 1983
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520-91-13
e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl

Skala	1:50
Format	A3
Data	12.2020
Stadium	PB
Nr rys.	E2

Nazwa i adres inwestora: Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Nazwa obiektu i lokalizacja: SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245, Obręb Węgrzce, gmina Wińsko

Treść rysunku: Instalacje oświetlenia SUW

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław Kapłon	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0385/PWOE/09	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski		WKP/0483/PWOE/15	