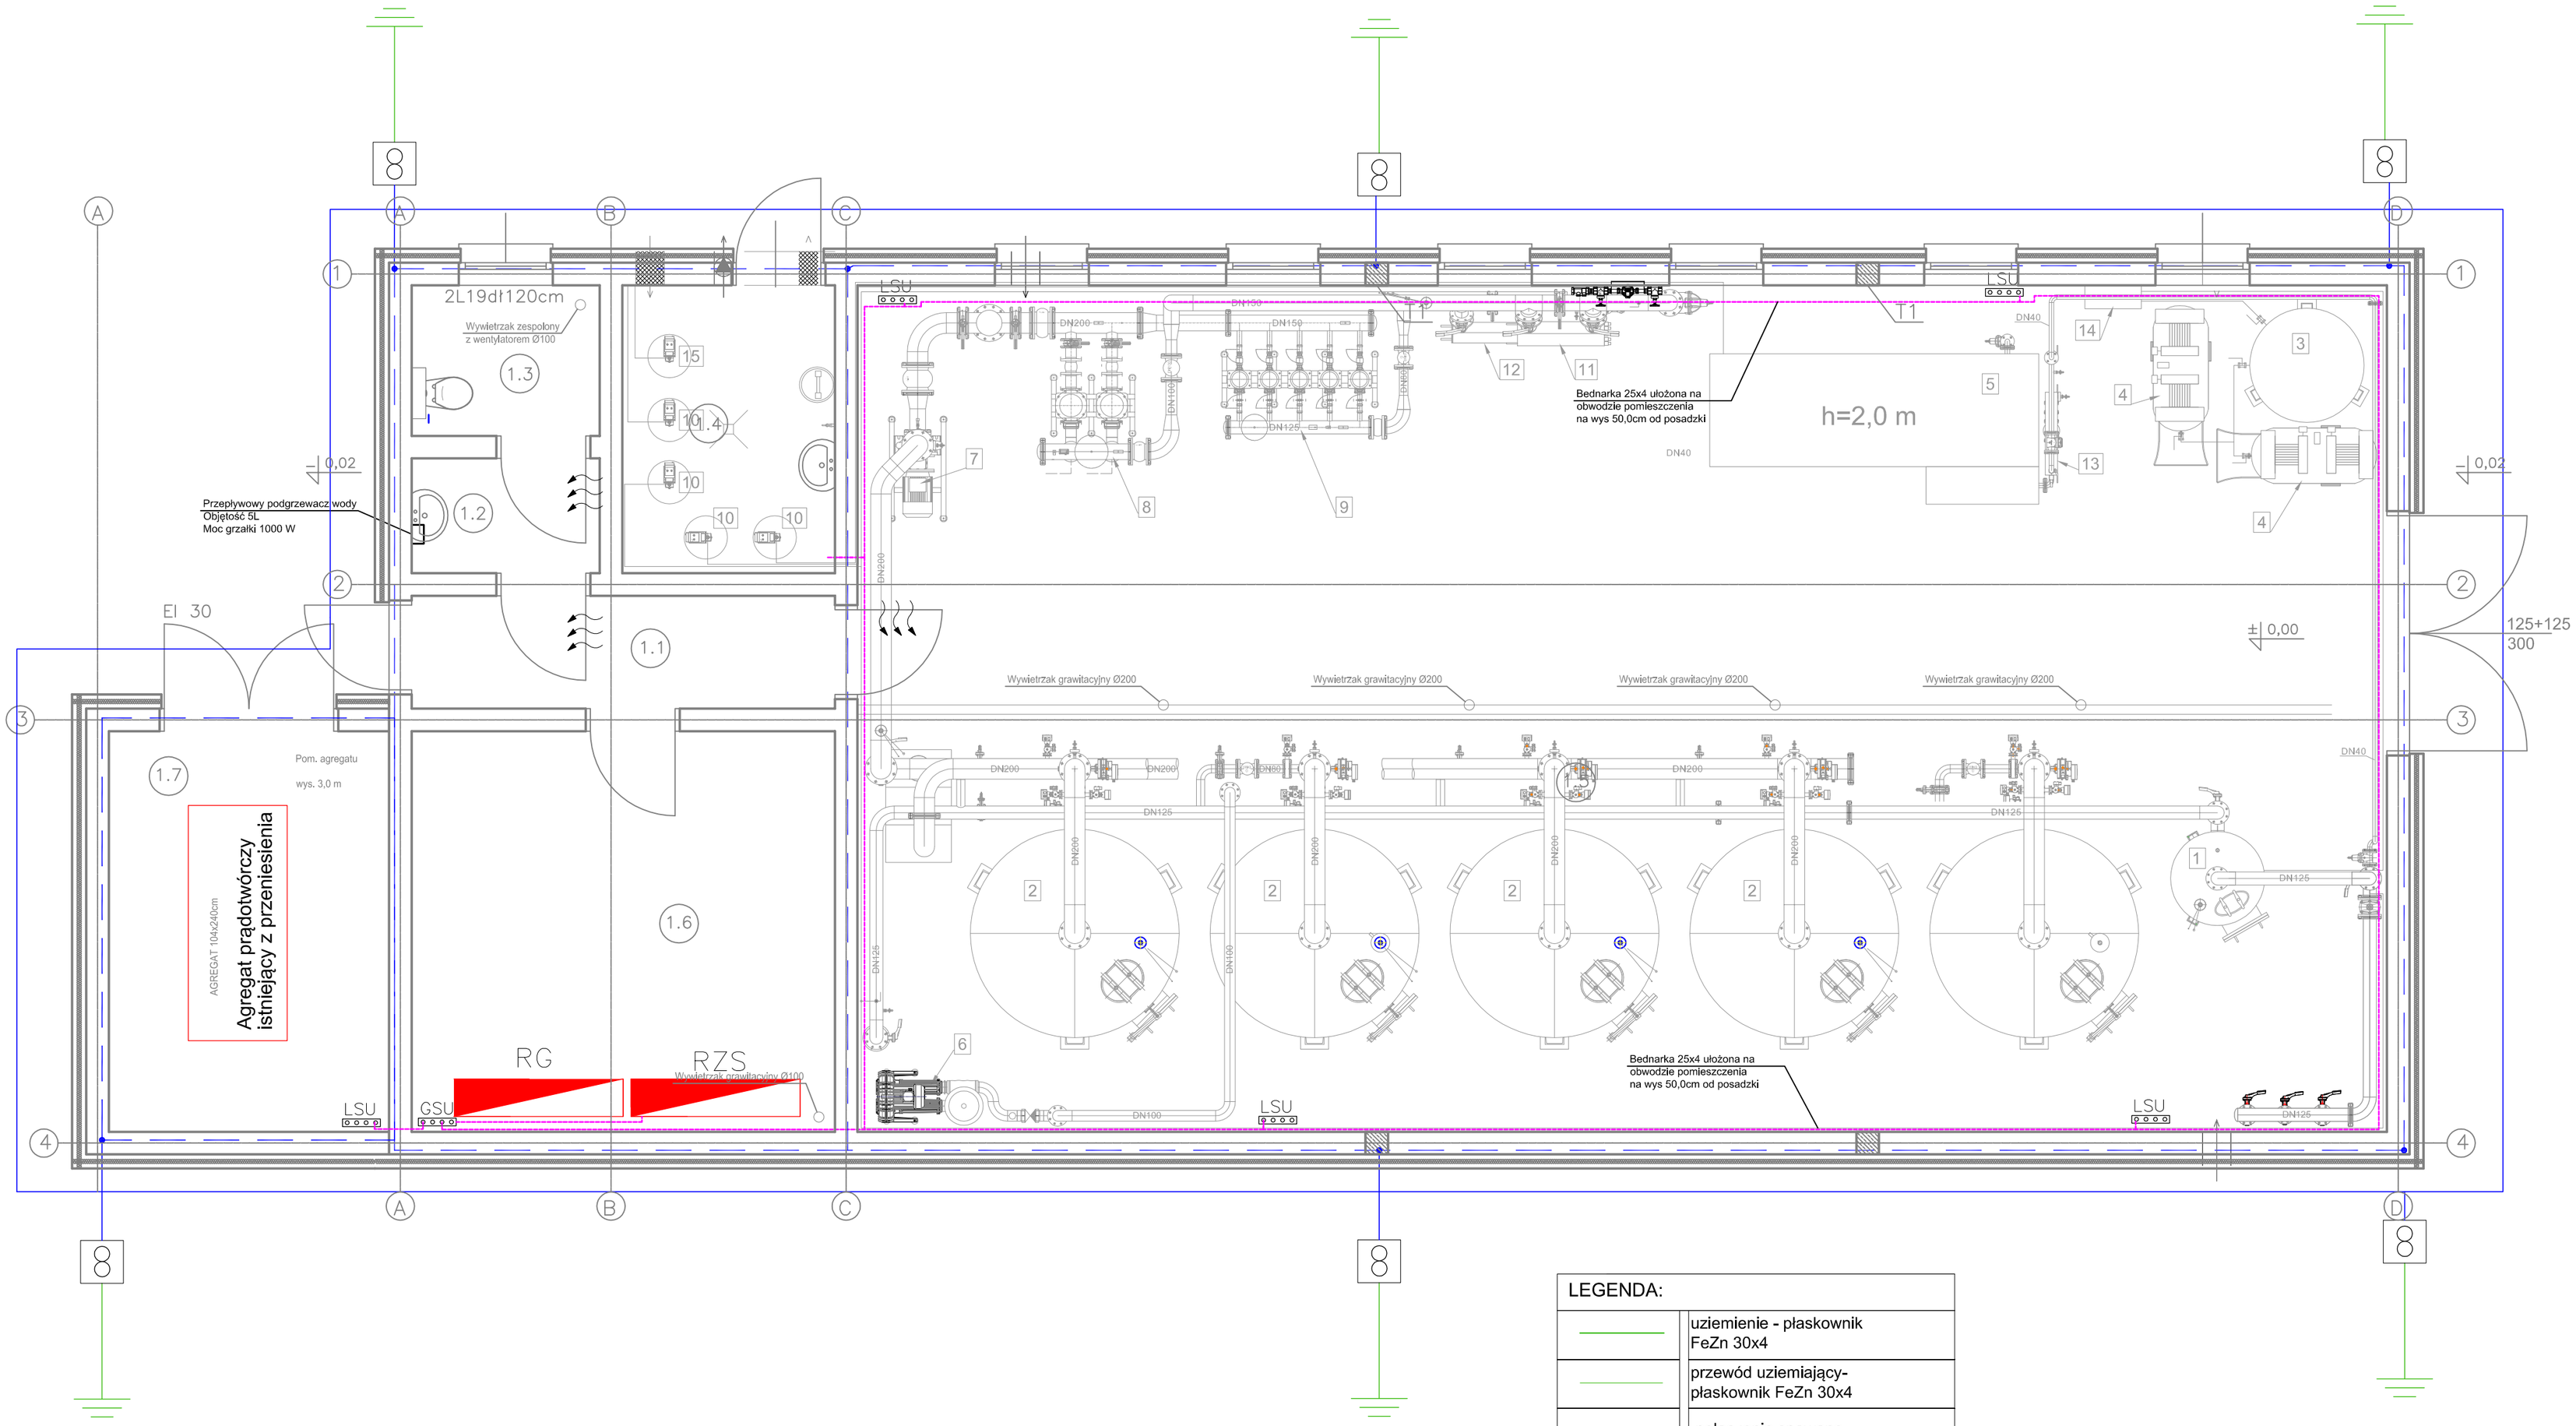

Uwaga:

Dla ochrony wentylatora zastosować iglicę kominową o wys. 2m (wysuniętą na 1m powyżej powierzchni chronionej). Zastosować zestaw montażowy np. typu 97001005(70.20) firmy ELKOBIS. Złącze kontrole iglicy kominowej przyłączyć do zwodu poziomego drutem FeZn fi8.

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

LEGENDA:	
	uziemienie - płaskownik FeZn 30x4
	przewód uziemiający- płaskownik FeZn 30x4
	połączenie spawane
	uziom pionowy ocynkowany □16 (pobijać do osiągnięcia R<10Ω)
	złącze kontrolne na ścianie
	przewód odprowadzający drut FeZn fi8 na uchwytach typu T
	zwód poziomy na uchwytach dystansowych - drut FeZn fi8
	połączenie skręcane
	połączenie skręcane dachów o różnych wysokościach
	iglica odgromowa h=2m (1m powyżej powierzchni chronionej)

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH Rok założenia 1983 ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax 65 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl			Skala 1:50
Nazwa i adres inwestora Gmina Wińsko Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko			Format A3 Data 12.2020
Nazwa obiektu i lokalizacja SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245 Obręb Węgrzce, gmina Wińsko			Stadium PB
Treść rysunku Instalacje uziemiające i odgromowe SUW			Nr rys. E5
	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień / Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław Kaplon	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0385/PWOE/09
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski		WKP/0483/PWOE/15