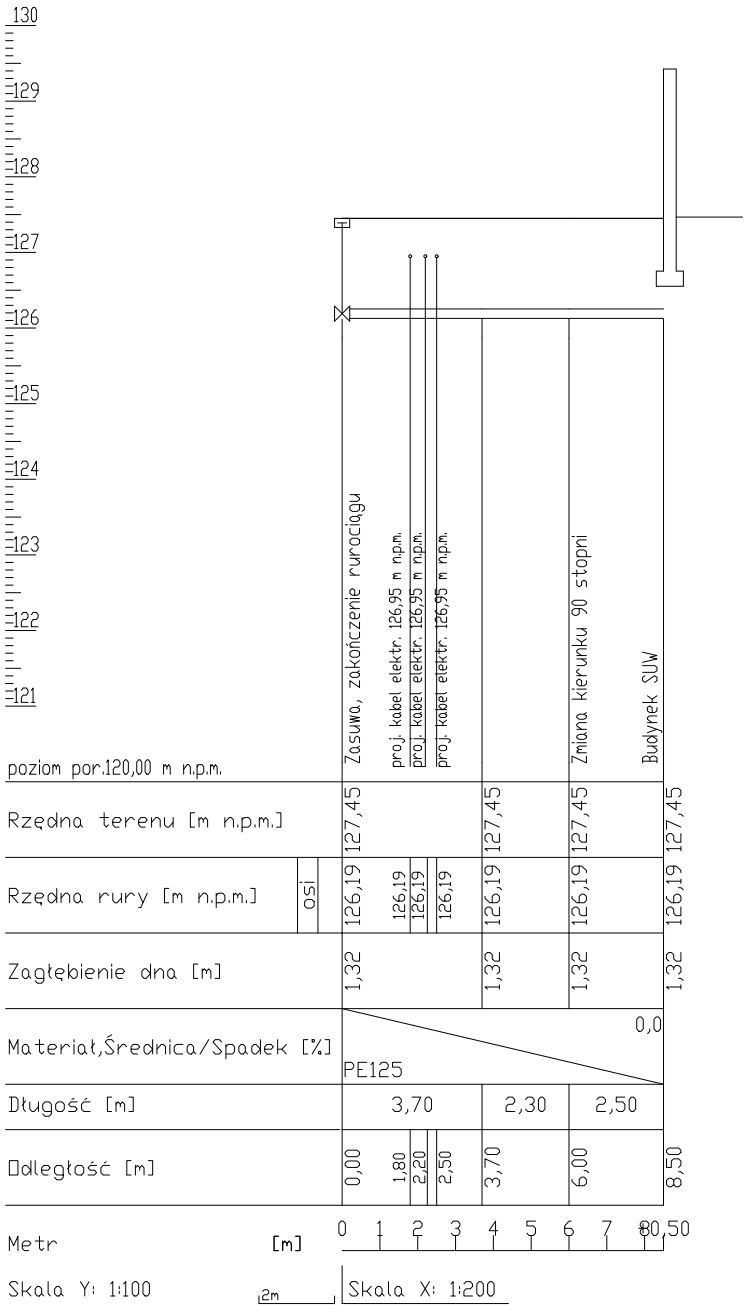

UWAGA!
W miejscach skrzyżowań wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci / instalacji krzyżujących się z proj. rurociągami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- przyłącza i instalacje elektroenergetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć i instalacje wodociągowe ok. 1,5 m p.p.t

Przed włączaniem projektowanych sieci / instalacji do istniejących sieci / instalacji, w pierwszej kolejności odkryć należy przedmiotowe przewody, a nastepnie zmierzyć ich posadowienie i porównać z posadowieniem projektowanym. W przypadku rozbieżności, różnice
zniwelować poprzez zmianę spadku przewodu lub zastosowanie odpowiednich kolan lub łuków.
Niezbędne zmiany wprawadzać należy za zgodą powołanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520-91-13
e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl

Skala: 1:100/200

Nazwa i adres inwestora: Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Format: A4

Data: 12.2020

Nazwa obiektu i lokalizacja: SUW w m. Węgrzce, nr działki ew. 245, Obręb Węgrzce, gmina Wińsko

Stadium: PB

Treść rysunku: Rurociąg tłoczny planowanej studni

Nr rys.: S11

	Nazwisko	Specjalizacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Beata Busza	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0252/PWOS/05	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksander Busza		WKP/0277/PWOS/04	