



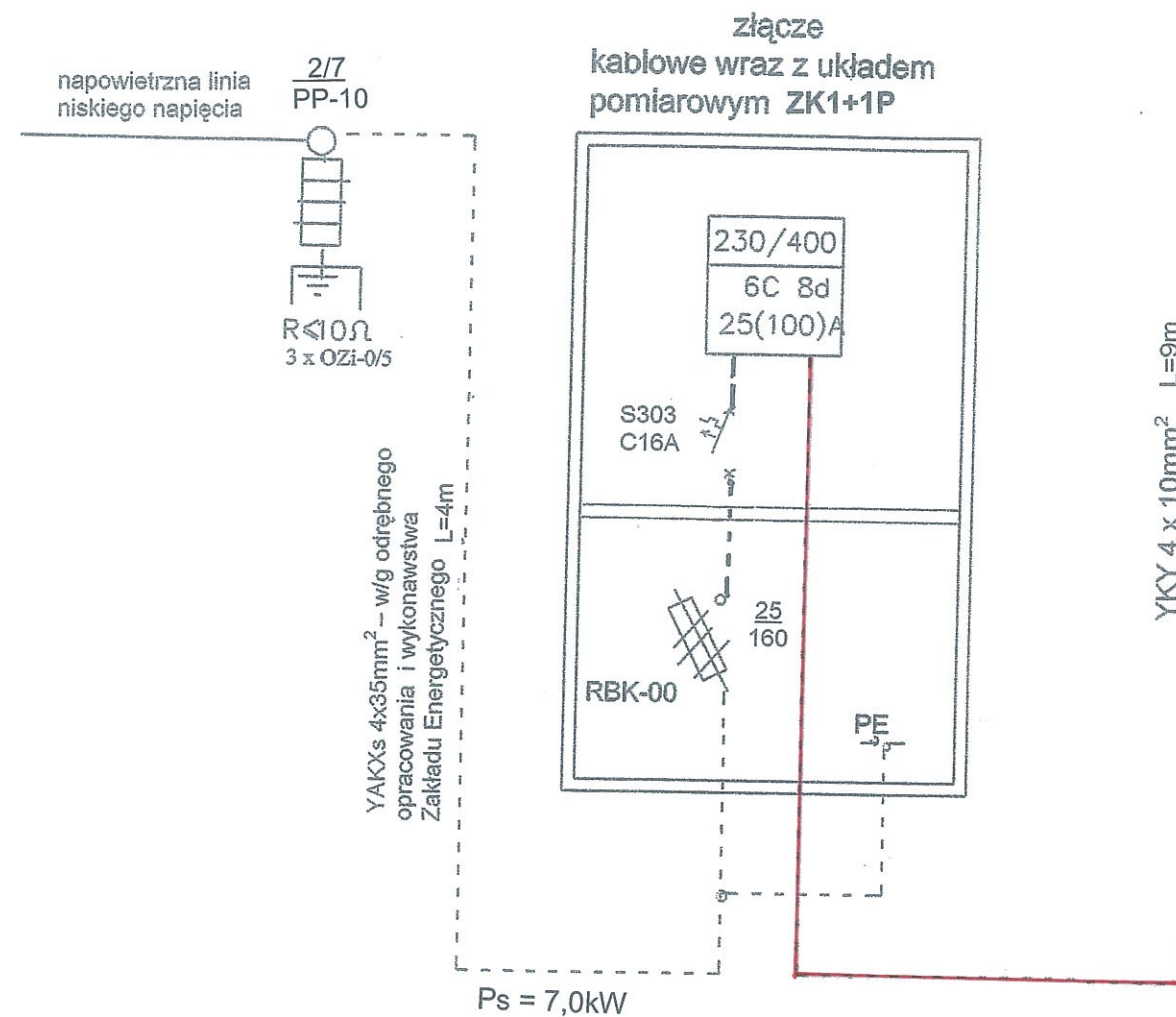

UWAGI ;

Zakres prac do wykonania przez inwestora
Oznaczono kolorem czerwonym.

System ochrony przed dotykiem pośrednim - szybkie wyłączenie.
Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C

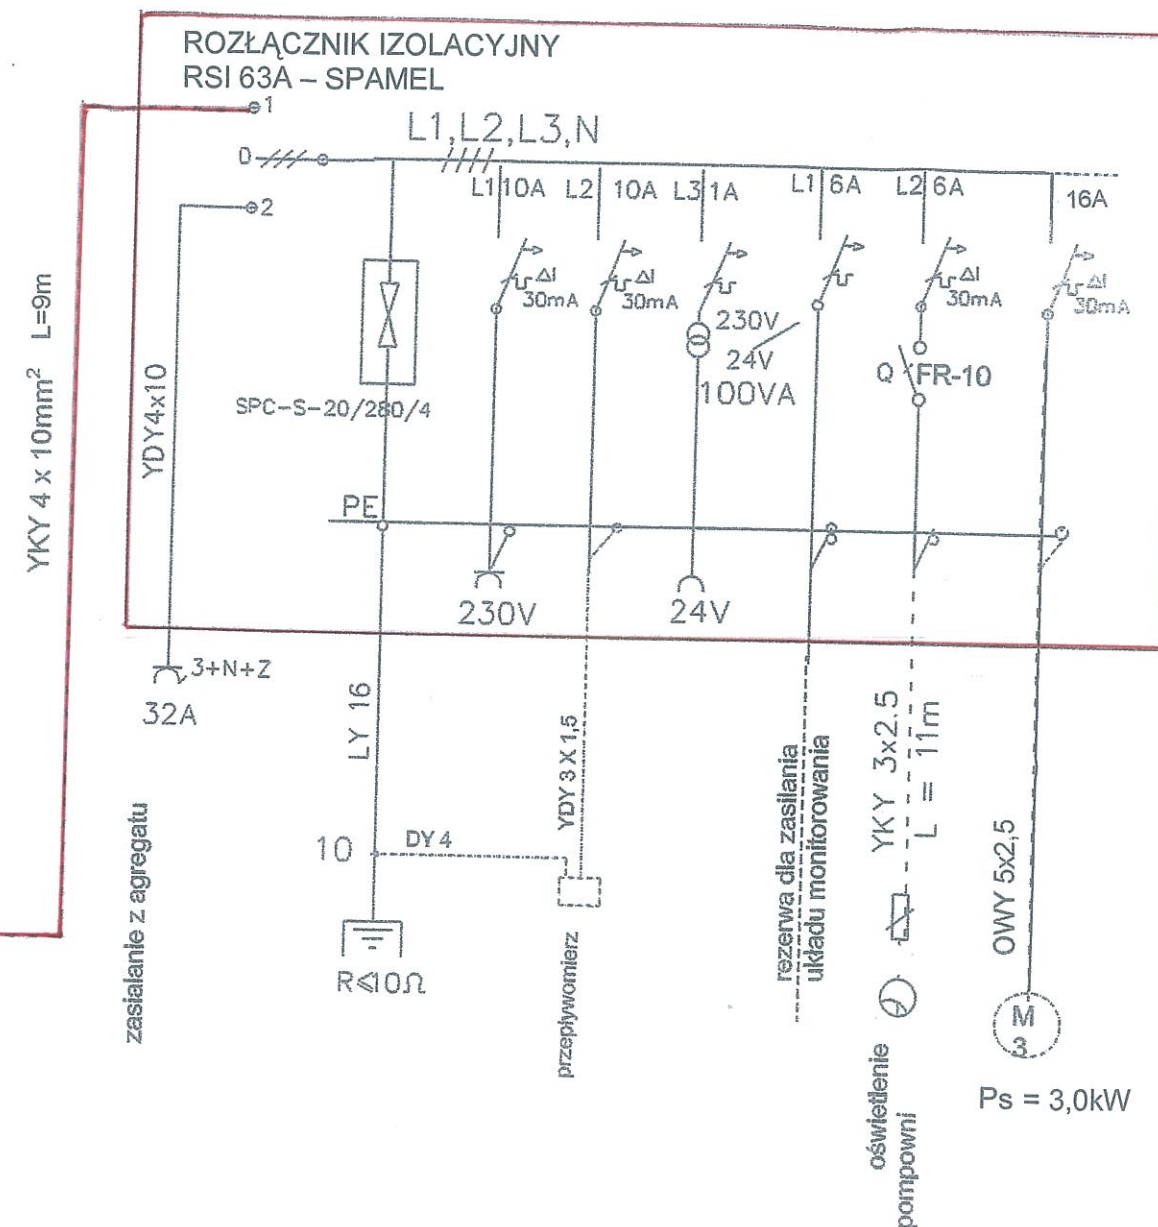

Obiekt	Przyłącze kablowe – zalicznikowe do przepompowni ścieków PP-1		
Adres	Wola Wodyńska (dz. nr 235 ; 236), gm. Wodynie.		
Zakres	Schemat ideowy zasilania		
Projektował	Ireneusz Wójcik Łuków, ul. Wilczyńskiego 34	GP 7342/101/107/93	Data 01.2011

PROJEKTOWANIE SIŁKI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Ireneusz Wójcik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI W PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
GP 7342/101/107/93
NIP 825-121-77-40