
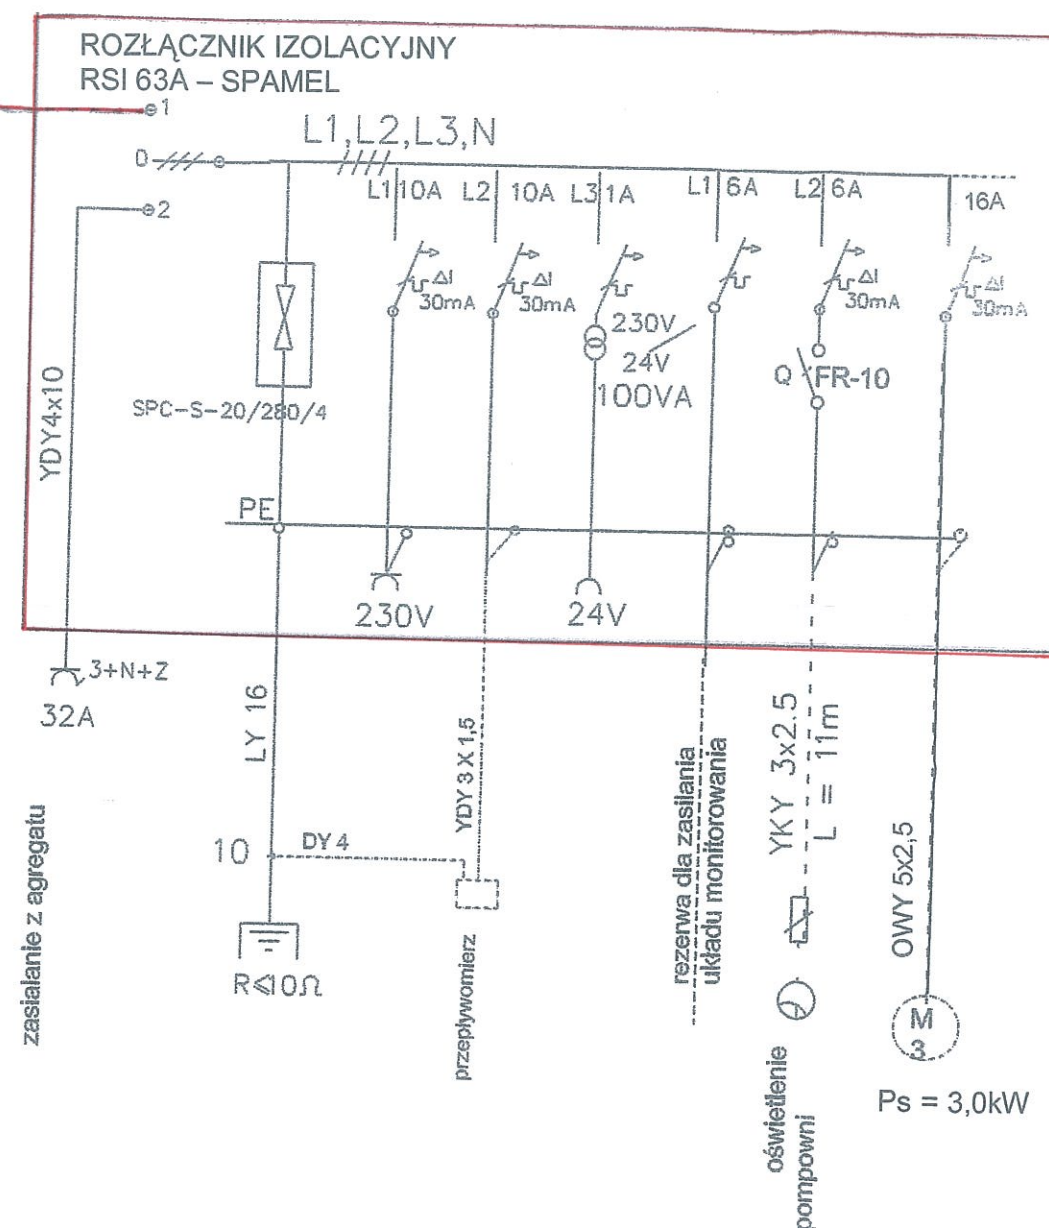


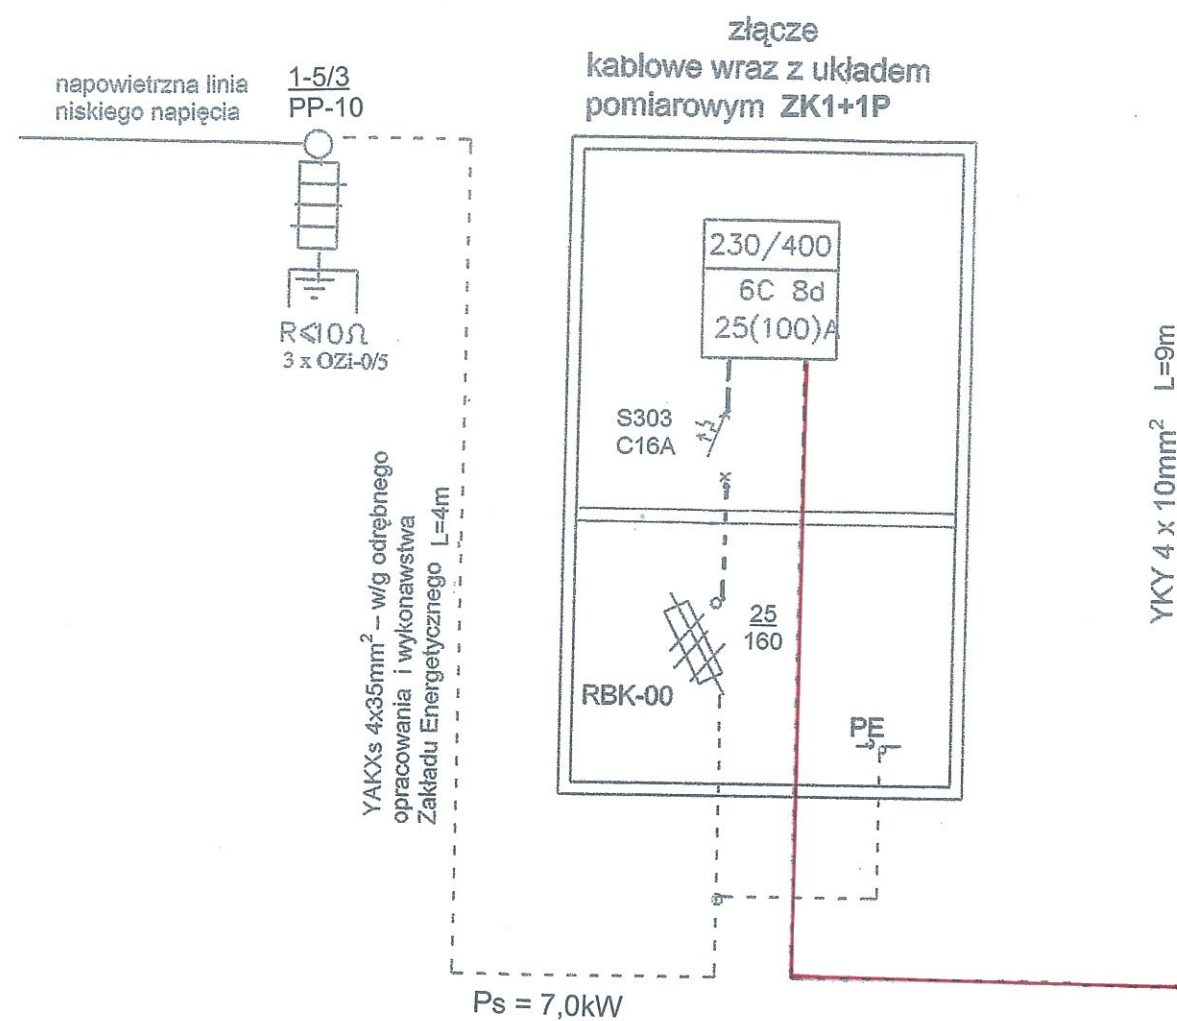

UWAGI ;

Zakres prac do wykonania przez inwestora
Oznaczono kolorem czerwonym.

System ochrony przed dotykiem pośrednim-
- szybkie wyłączenie.
Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C

Obiekt	Przyłącze kablowe – zalicznikowe do przepompowni ścieków PP-2		
Adres	Wola Wodyńska (dz. nr 189; 596 ; 197), gm. Wodynie.		
Zakres	Schemat ideowy zasilania		
Projektował	Ireneusz Wójcik Łuków, ul. Wilczyńskiego 34	GP 7342/101/107 /93	Data 01.2011