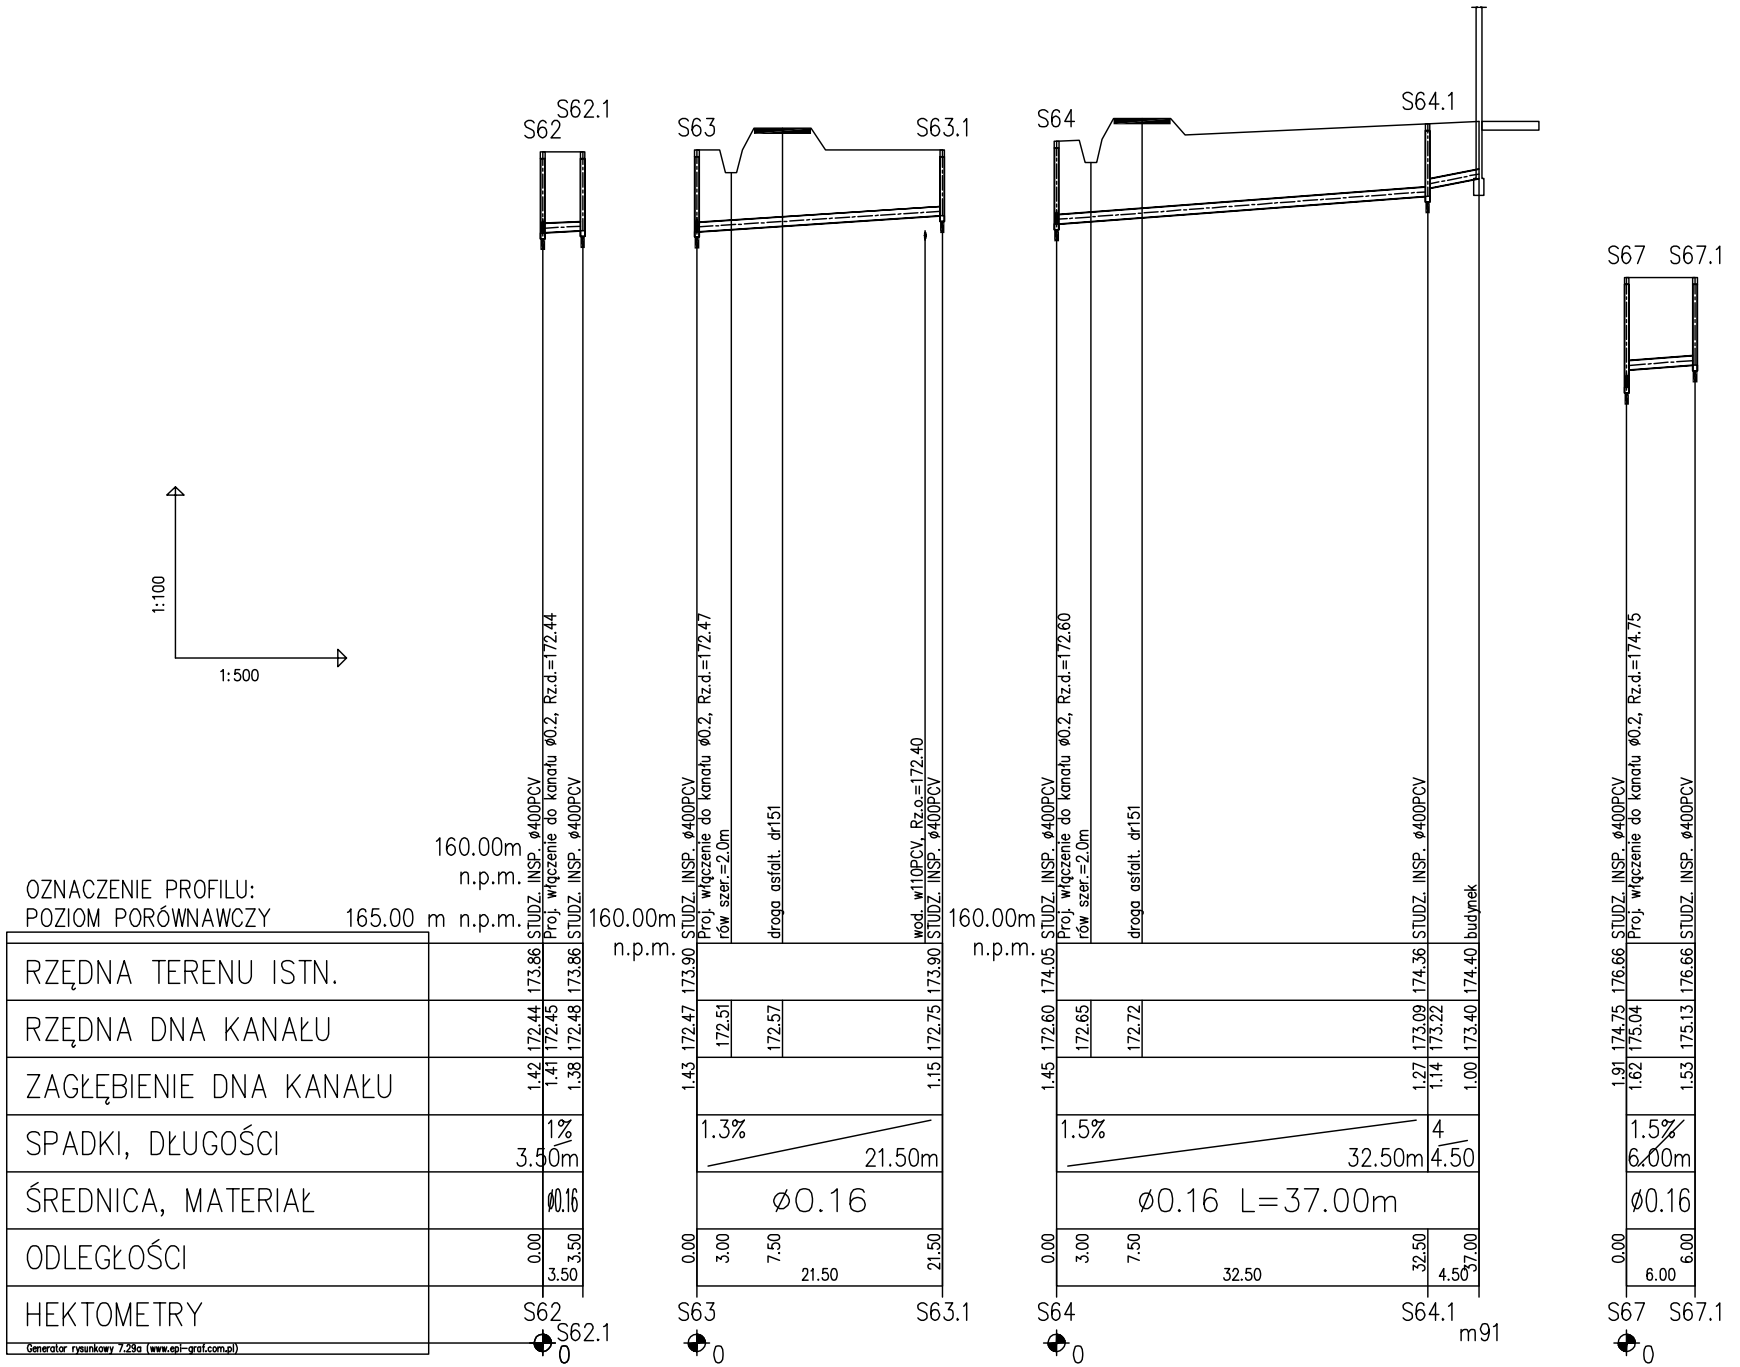

1:100
1:500
S62 S62.1
S63 S63.1
S64 S64.1
S67 S67.1
m91
0
160.00m n.p.m.
STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.44
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.47
rów szer.=2.0m
droga asfalt. dr151
wod. w110PCV, Rz.o.=172.40
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.60
budynek
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=174.75
Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	
S62 0	0.00	173.86	172.44	1.42	1% 3.50m	ø0.16	STUDZ. INSP. ø400PCV
	3.50		172.45	1.41			Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.44
S62.1	3.50	173.86	172.48	1.38			STUDZ. INSP. ø400PCV
S63 0	0.00	173.90	172.47	1.43	1.3% 21.50m	ø0.16	STUDZ. INSP. ø400PCV Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.47
	3.00		172.51				rów szer.=2.0m
	7.50		172.57				droga asfalt. dr151
	21.50						wod. w110PCV, Rz.o.=172.40
S63.1	21.50	173.90	172.75	1.15			STUDZ. INSP. ø400PCV
S64 0	0.00	174.05	172.60	1.45	1.5% 32.50m	ø0.16 L=37.00m	STUDZ. INSP. ø400PCV Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.60
	3.00		172.65				rów szer.=2.0m
	7.50		172.72				droga asfalt. dr151
S64.1	32.50	174.36	173.09	1.27	4 4.50		STUDZ. INSP. ø400PCV
	32.50		173.22	1.14			
m91	4.50 37.00	174.40	173.40	1.00			budynek
S67 0	0.00	176.66	174.75	1.91	1.5% 6.00m	ø0.16	STUDZ. INSP. ø400PCV
	6.00		175.04	1.62			Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=174.75
S67.1	6.00	176.66	175.13	1.53			STUDZ. INSP. ø400PCV

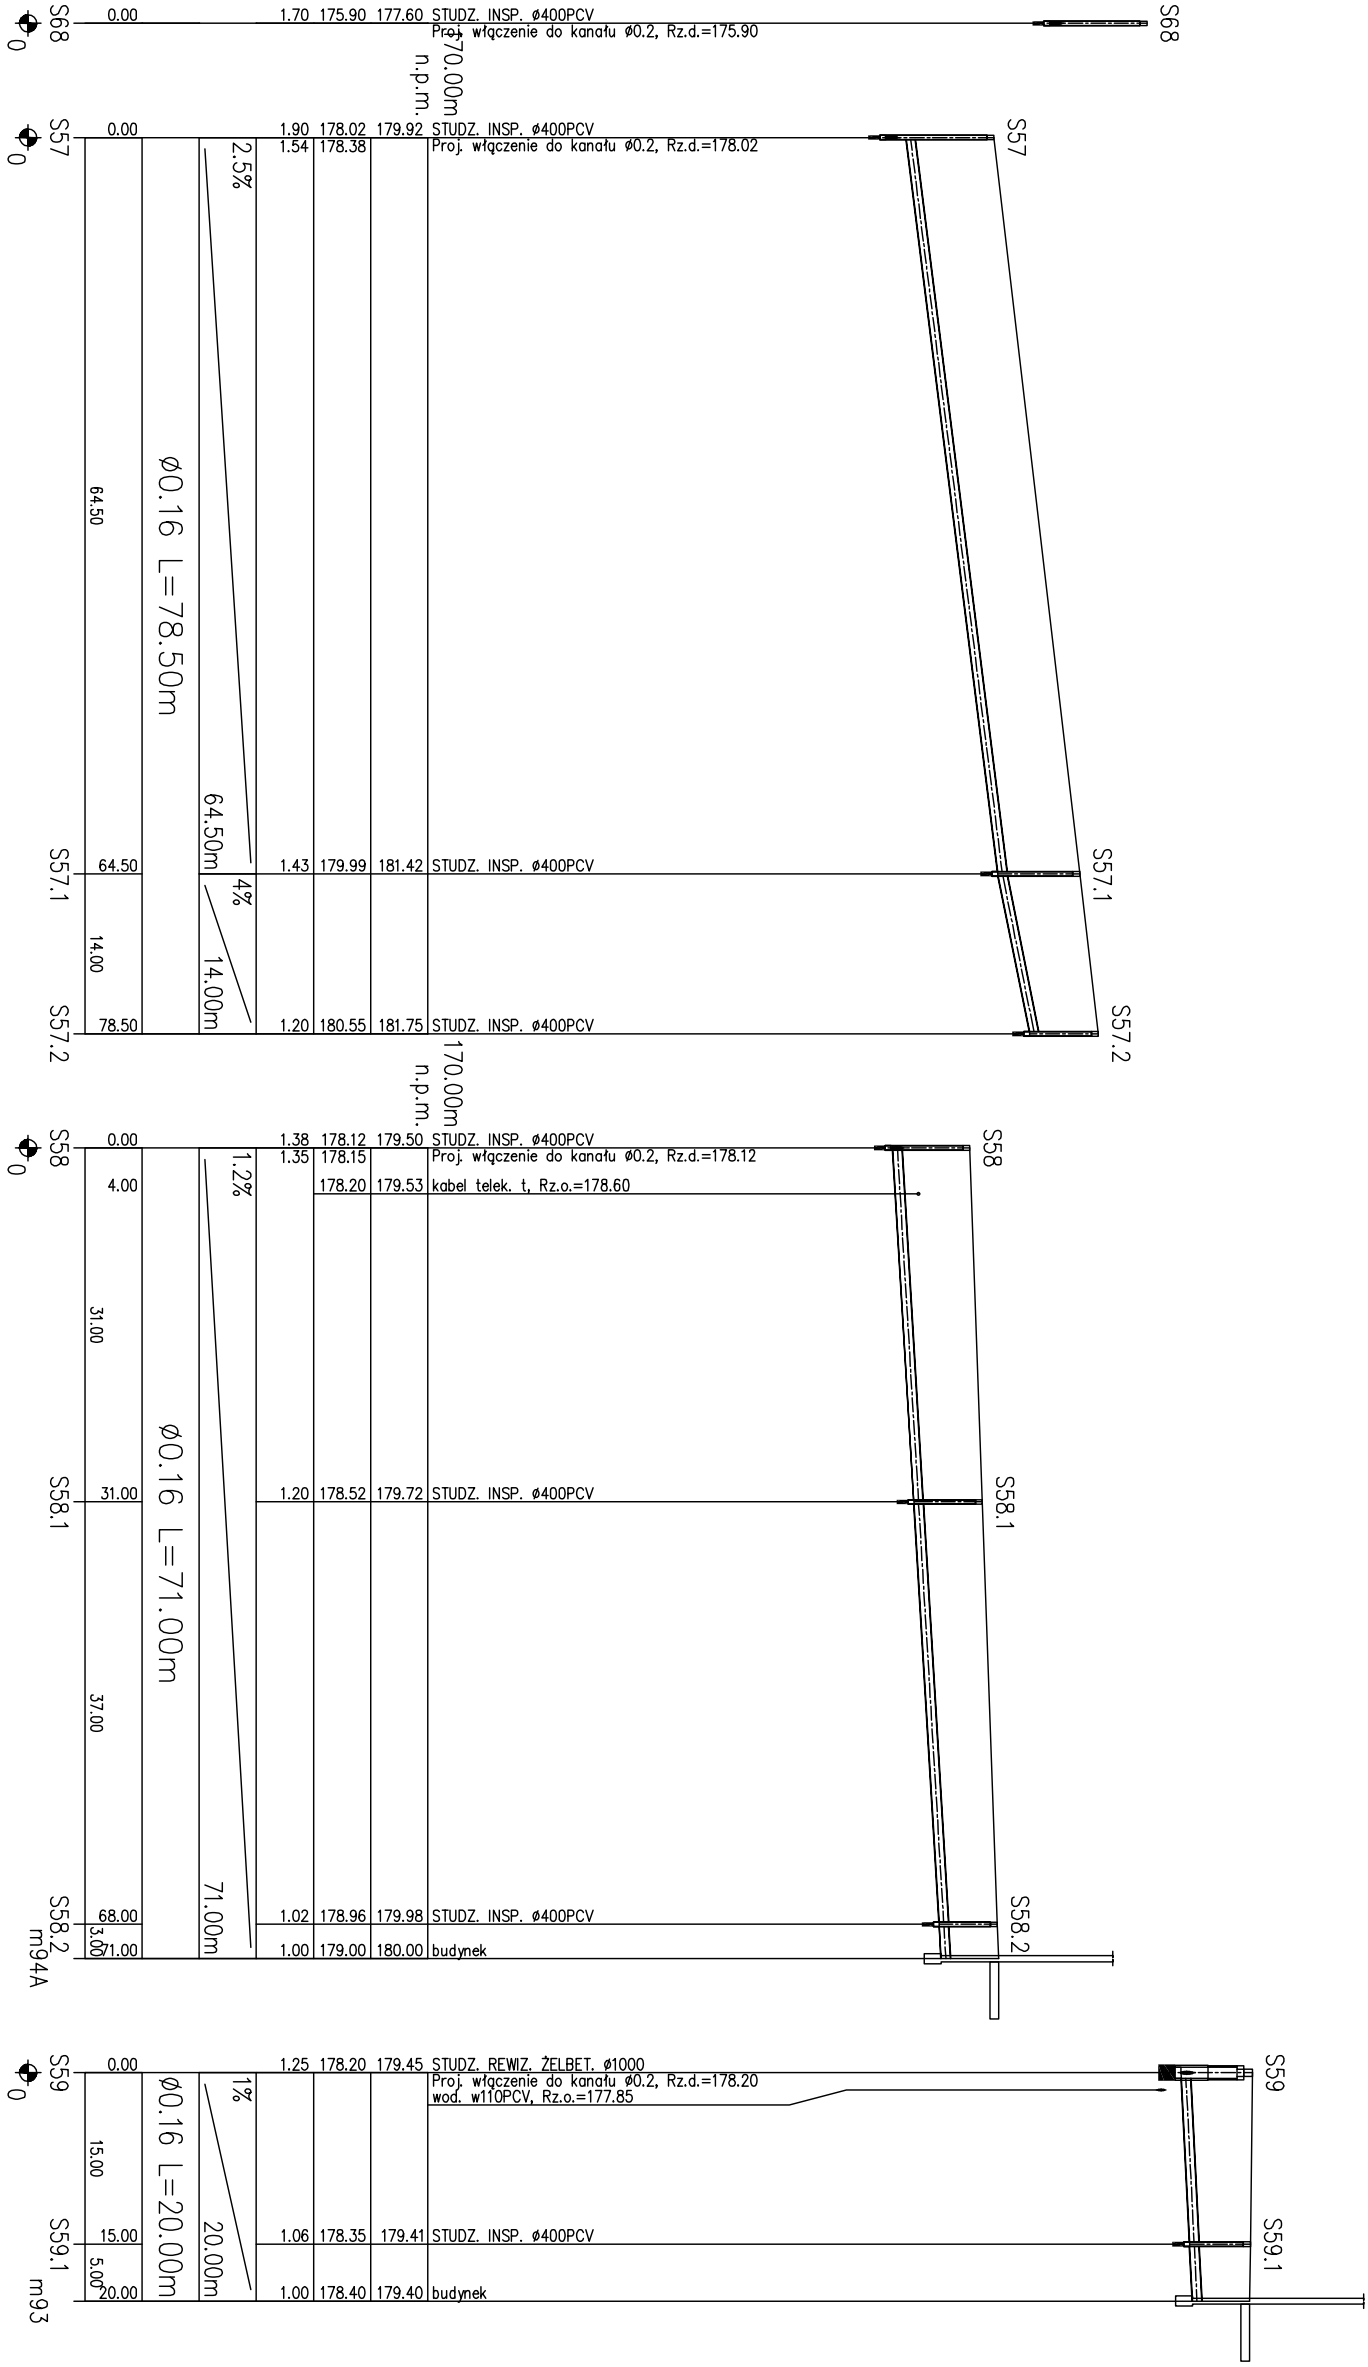

S68
0
0.00
1.70 175.90 177.60 STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=175.90
170.00m
n.p.m.
S57
0
0.00
1.90 178.02 179.92 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.54 178.38 Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=178.02
2.5%
64.50
ø0.16 L=78.50m
64.50m
S57.1
64.50
1.43 179.99 181.42 STUDZ. INSP. ø400PCV
4%
14.00
14.00m
S57.2
78.50
1.20 180.55 181.75 STUDZ. INSP. ø400PCV
170.00m
n.p.m.
S58
0
0.00
1.38 178.12 179.50 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.35 178.15 Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=178.12
1.2%
4.00
178.20 179.53 kabel telek. t, Rz.o.=178.60
31.00
ø0.16 L=71.00m
S58.1
31.00
1.20 178.52 179.72 STUDZ. INSP. ø400PCV
37.00
71.00m
S58.2
68.00
1.02 178.96 179.98 STUDZ. INSP. ø400PCV
m94A
3.00
71.00
1.00 179.00 180.00 budynek
S59
0
0.00
1.25 178.20 179.45 STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=178.20
wod. w110PCV, Rz.o.=177.85
1%
15.00
ø0.16 L=20.00m
S59.1
15.00
1.06 178.35 179.41 STUDZ. INSP. ø400PCV
20.00m
m93
5.00
20.00
1.00 178.40 179.40 budynek

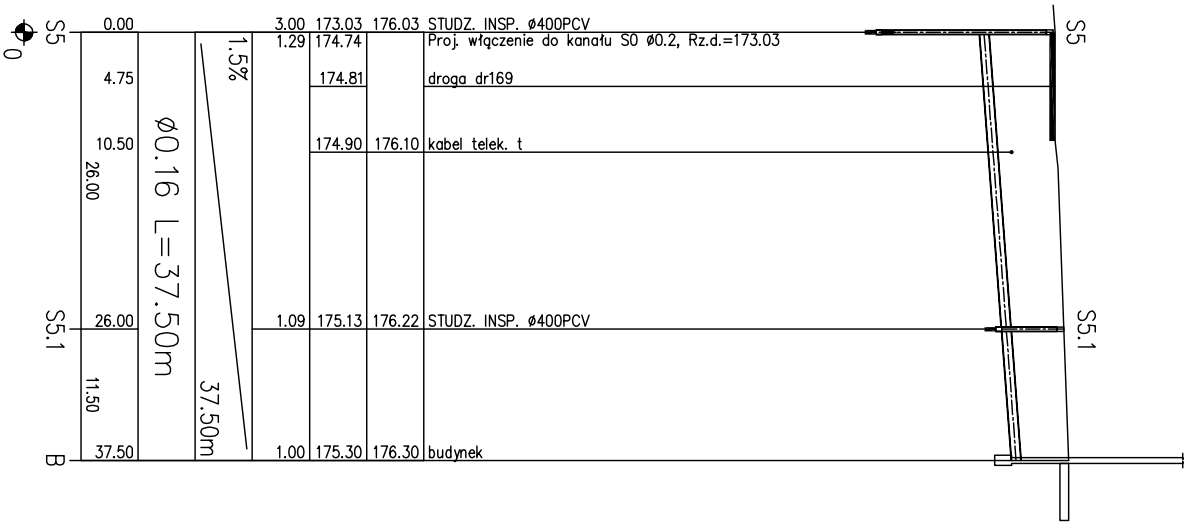

S5
0
0.00
3.00 173.03 176.03 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.29 174.74
Proj. włączenie do kanału S0 ø0.2, Rz.d.=173.03
4.75
174.81
droga dr169
10.50
174.90 176.10 kabel telek. t
26.00
ø0.16 L=37.50m
1.5%
S5.1
26.00
1.09 175.13 176.22 STUDZ. INSP. ø400PCV
11.50
37.50m
B
37.50
1.00 175.30 176.30 budynek
S5
S5.1

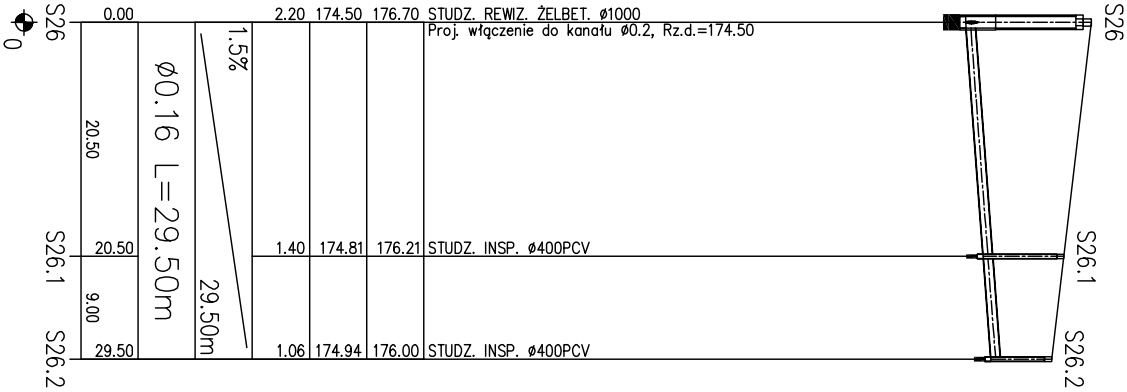

S26
0
0.00
2.20 174.50 176.70 STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=174.50
1.5%
ø0.16 L=29.50m
20.50
S26.1
20.50
1.40 174.81 176.21 STUDZ. INSP. ø400PCV
9.00
29.50m
S26.2
29.50
1.06 174.94 176.00 STUDZ. INSP. ø400PCV
S26
S26.1
S26.2



S9
0
0.00
1.73 173.77 175.50 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.72 173.78
Proj. włączenie do kanału S0 ø0.2, Rz.d.=173.77
3.00
173.82
droga dr276
9.50
ø0.16
1.5%
9.50m
S9.1
9.50
1.48 173.92 175.40 STUDZ. INSP. ø400PCV
S9
S9.1

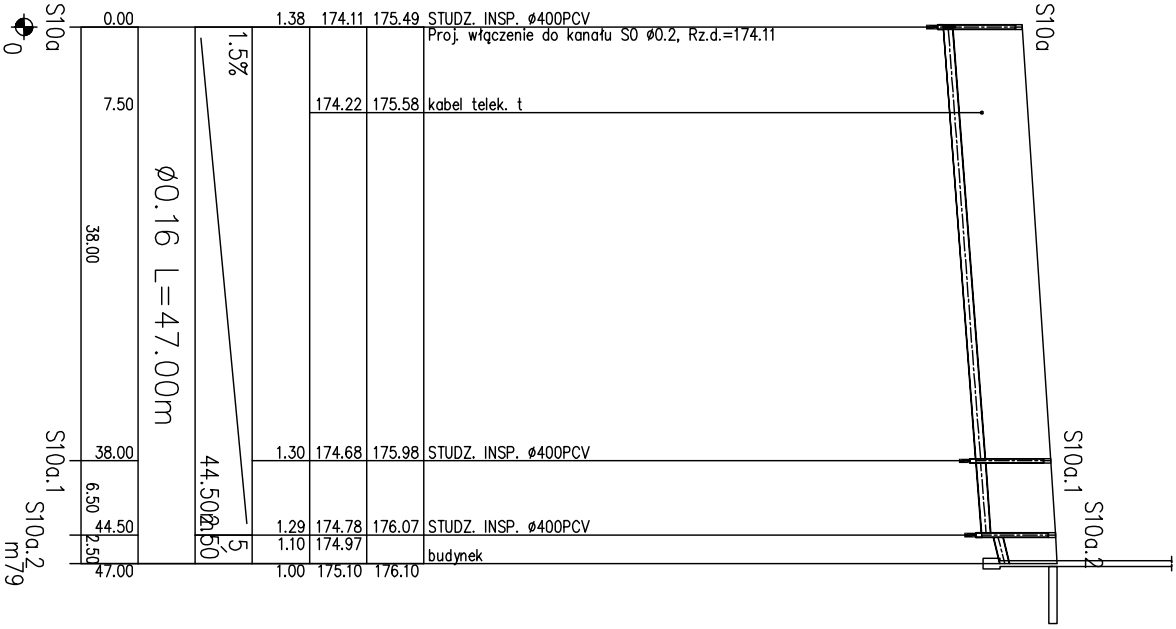

S10a
0
0.00
1.38 174.11 175.49 STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie do kanału S0 ø0.2, Rz.d.=174.11
1.5%
7.50
174.22 175.58 kabel telek. t
38.00
ø0.16 L=47.00m
S10a.1
38.00
1.30 174.68 175.98 STUDZ. INSP. ø400PCV
6.50
44.50m
S10a.2
44.50
1.29 174.78 176.07 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.10 174.97
2.50
2.50
5
m79
47.00
1.00 175.10 176.10
budynek
S10a
S10a.1
S10a.2

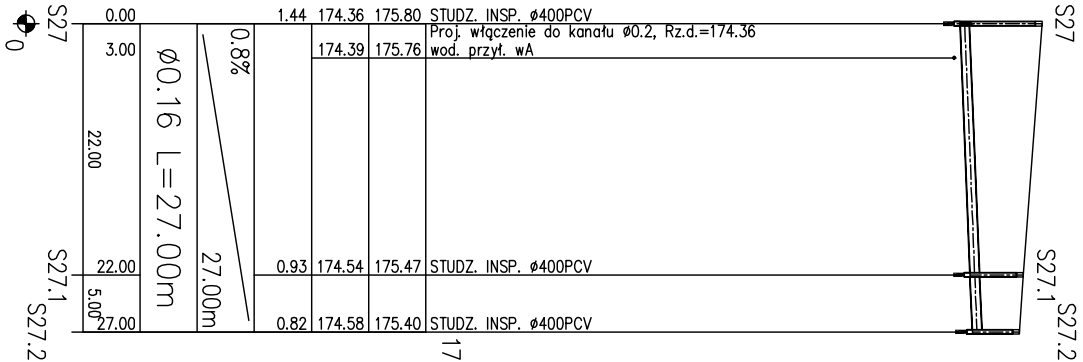

S27
0
0.00
1.44 174.36 175.80 STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=174.36
3.00
174.39 175.76 wod. przył. wA
0.8%
Ø0.16 L=27.00m
22.00
S27.1
22.00
0.93 174.54 175.47 STUDZ. INSP. ø400PCV
27.00m
5.00
S27.2
27.00
0.82 174.58 175.40 STUDZ. INSP. ø400PCV
170.00m n.p.m.

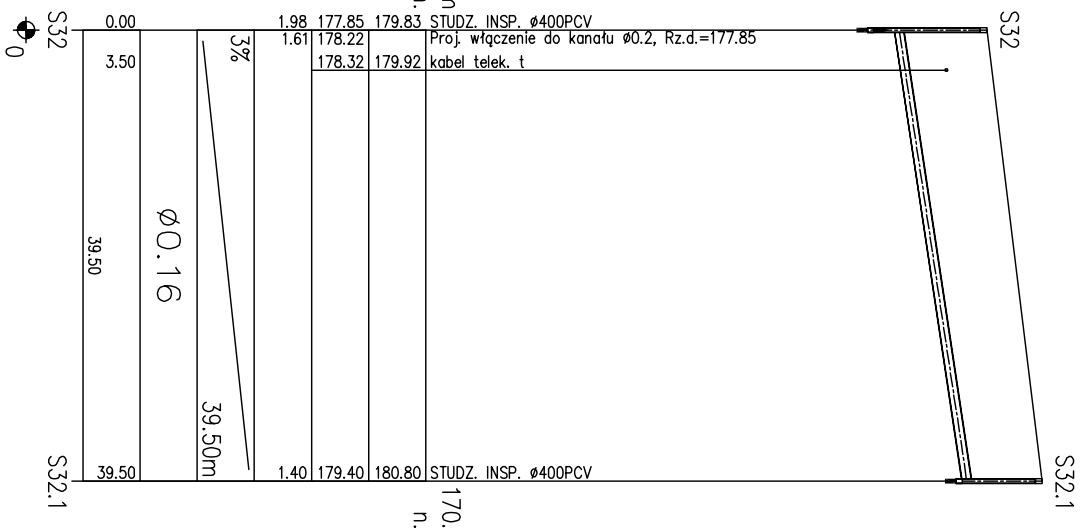

S32
0
0.00
1.98 177.85 179.83 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.61 178.22
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=177.85
3.50
178.32 179.92 kabel telek. t
3%
Ø0.16
39.50
39.50m
S32.1
39.50
1.40 179.40 180.80 STUDZ. INSP. ø400PCV
170.00m n.p.m.

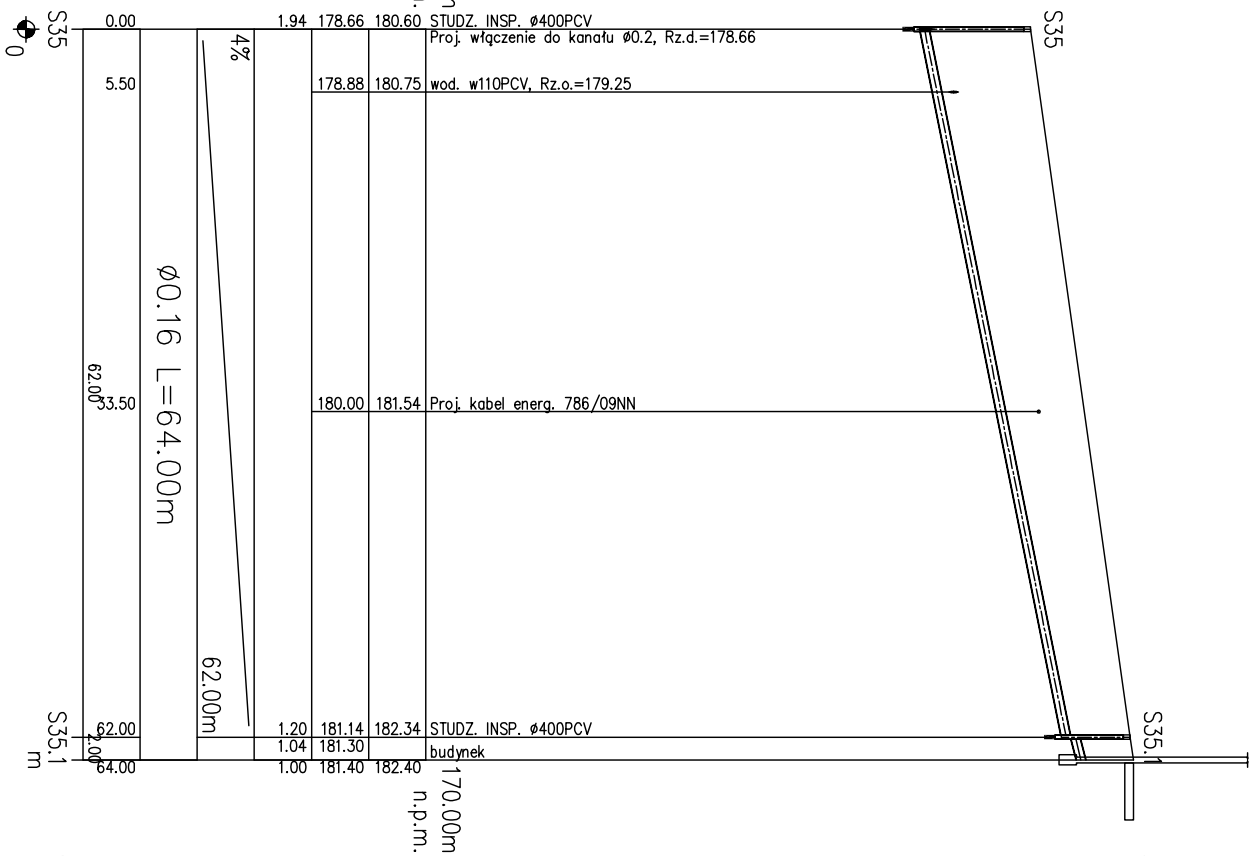

S35
0
0.00
1.94 178.66 180.60 STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=178.66
5.50
178.88 180.75 wod. w110PCV, Rz.o.=179.25
4%
Ø0.16 L=64.00m
62.00
33.50
180.00 181.54 Proj. kabel energ. 786/09NN
62.00m
S35.1
62.00
1.20 181.14 182.34 STUDZ. INSP. ø400PCV
2.00
1.04 181.30
budynek
m
64.00
1.00 181.40 182.40
170.00m n.p.m.

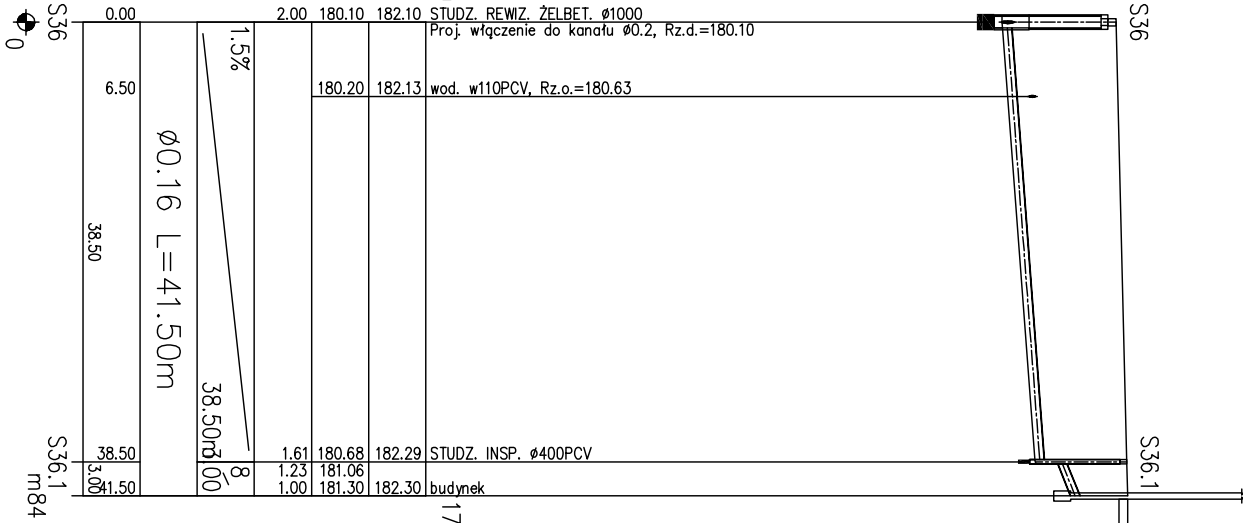

S36
0
0.00
2.00 180.10 182.10 STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=180.10
6.50
180.20 182.13 wod. w110PCV, Rz.o.=180.63
1.5%
Ø0.16 L=41.50m
38.50
38.50m
3.00
8
S36.1
38.50
1.61 180.68 182.29 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.23 181.06
m84
3.00
41.50
1.00 181.30 182.30 budynek
17

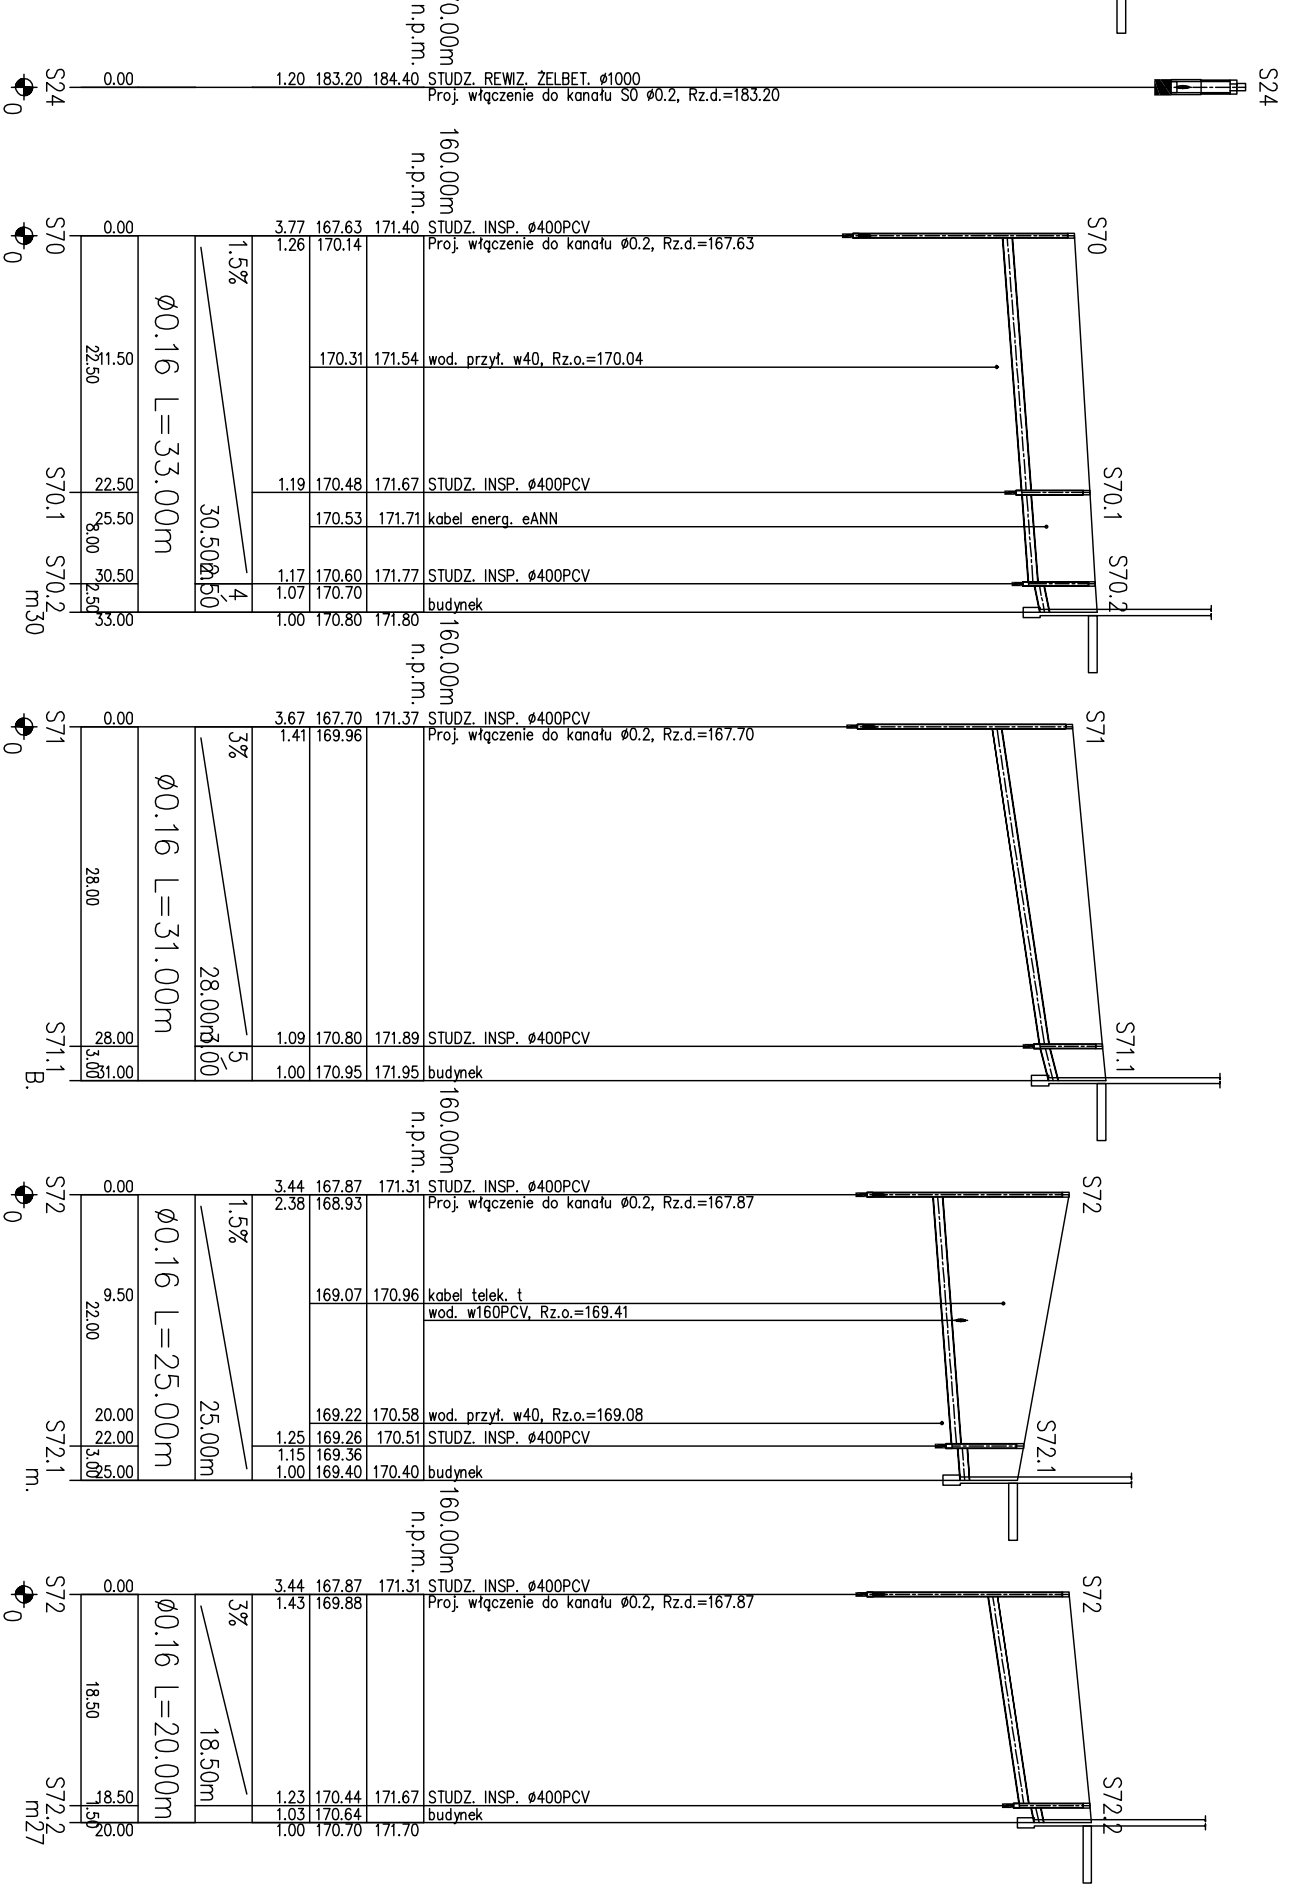
0.00m
n.p.m.
S24
0
0.00
1.20 183.20 184.40 STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie do kanału S0 ø0.2, Rz.d.=183.20
S24
160.00m
n.p.m.
S70
0
0.00
3.77 167.63 171.40 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.26 170.14
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=167.63
1.5%
ø0.16 L=33.00m
22.50
11.50
170.31 171.54 wod. przył. w40, Rz.o.=170.04
S70.1
22.50
1.19 170.48 171.67 STUDZ. INSP. ø400PCV
25.50
8.00
30.50m
170.53 171.71 kabel energ. eANN
S70.2
30.50
1.17 170.60 171.77 STUDZ. INSP. ø400PCV
2.50
4
2.50
1.07 170.70
budynek
m30
33.00
1.00 170.80 171.80
S70
S70.1
S70.2
160.00m
n.p.m.
S71
0
0.00
3.67 167.70 171.37 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.41 169.96
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=167.70
3%
ø0.16 L=31.00m
28.00
28.00m
S71.1
28.00
1.09 170.80 171.89 STUDZ. INSP. ø400PCV
5
3.00
3.00
B.
31.00
1.00 170.95 171.95 budynek
S71
S71.1
160.00m
n.p.m.
S72
0
0.00
3.44 167.87 171.31 STUDZ. INSP. ø400PCV
2.38 168.93
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=167.87
1.5%
ø0.16 L=25.00m
9.50
22.00
169.07 170.96 kabel telek. t
wod. w160PCV, Rz.o.=169.41
20.00
169.22 170.58 wod. przył. w40, Rz.o.=169.08
S72.1
22.00
25.00m
1.25 169.26 170.51 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.15 169.36
3.00
m.
25.00
1.00 169.40 170.40 budynek
S72
S72.1
160.00m
n.p.m.
S72
0
0.00
3.44 167.87 171.31 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.43 169.88
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=167.87
3%
ø0.16 L=20.00m
18.50
18.50m
S72.2
18.50
1.23 170.44 171.67 STUDZ. INSP. ø400PCV
1.50
1.03 170.64
budynek
m27
20.00
1.00 170.70 171.70
S72
S72.2

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ w m. WOLA WODYŃSKA gm. WODYNIE **Branża:** SANITARNA	**Indeks** 00	**Data** XII 2010	**Rys. Nr** PP01.00
	Faza PB	**Skala** 1:500/100	

Rysunek: PROFILE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ		**Imię i Nazwisko**	**Nr uprawnień**	**Podpis**
	Projektował:	Janusz Smolarczyk	111/BP/82 715/BP/94	
	Opracował:	Jakub Chmielewski		
	Sprawdził:	Mirosława Kobylińska	278/LB/99	

KOINSTAL

21–560 Międzyrzec Podlaski, ul. Mydlarska 1