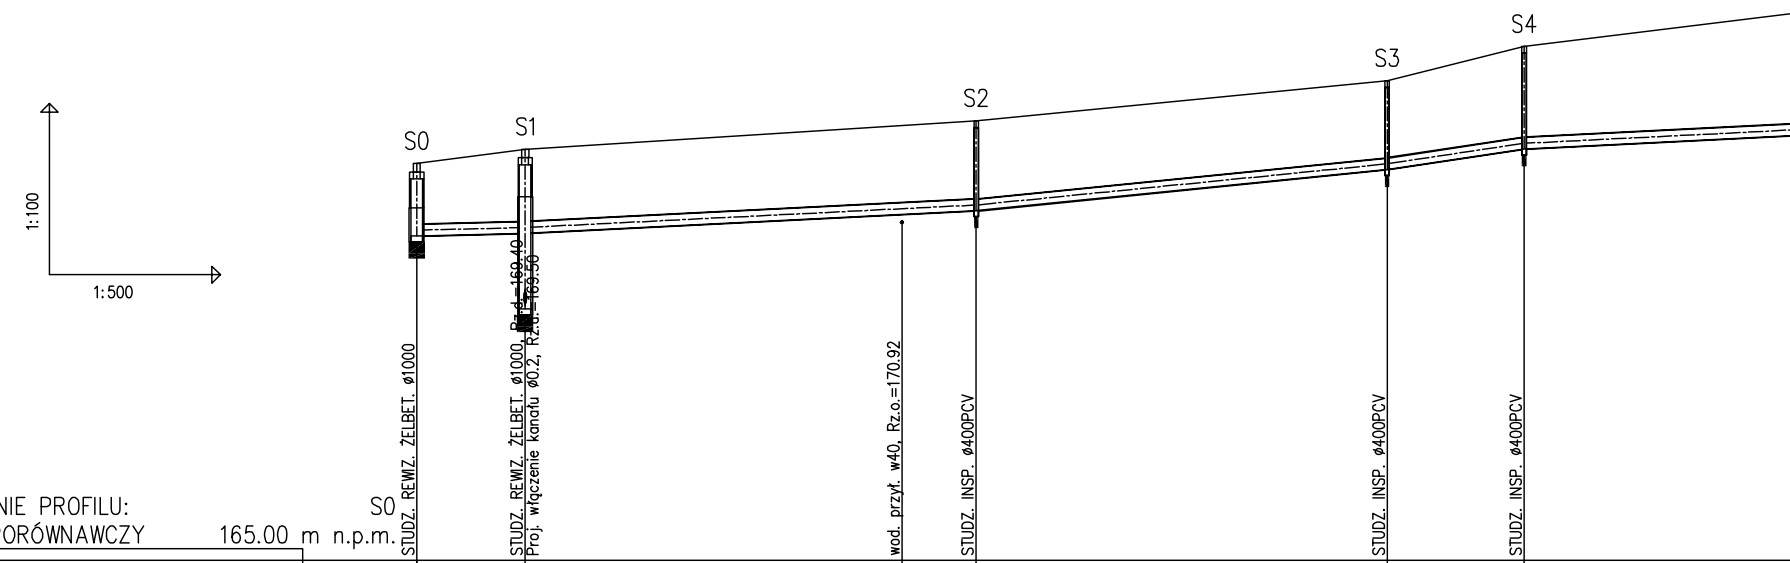
1:100
1:500
S0
S1
S2
S3
S4
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000, Rz.d.=169.40
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=169.50
wod. przył. w40, Rz.o.=170.92
STUDZ. INSP. ø400PCV
STUDZ. INSP. ø400PCV
STUDZ. INSP. ø400PCV

OZNACZENIE PROFILU: S0
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

	S0		S1			S2		S3		S4	
RZĘDNA TERENU ISTN.	171.95		172.20		172.62	172.70		173.40		174.00	
RZĘDNA DNA KANAŁU	170.68		170.73		171.06	171.12		171.84		172.20	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.27		1.47			1.58		1.56		1.80	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% 9.50		1% 39.50m			2% 36.00m		3% 12.00m		1%
ŚREDNICA, MATERIAŁ											
ODLEGŁOŚCI	0.00	9.50	9.50	39.50	42.50	49.00	36.00	85.00	12.00	97.00	
HEKTOMETRY	S0 0		S1			S2		S3		S4 1	

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)

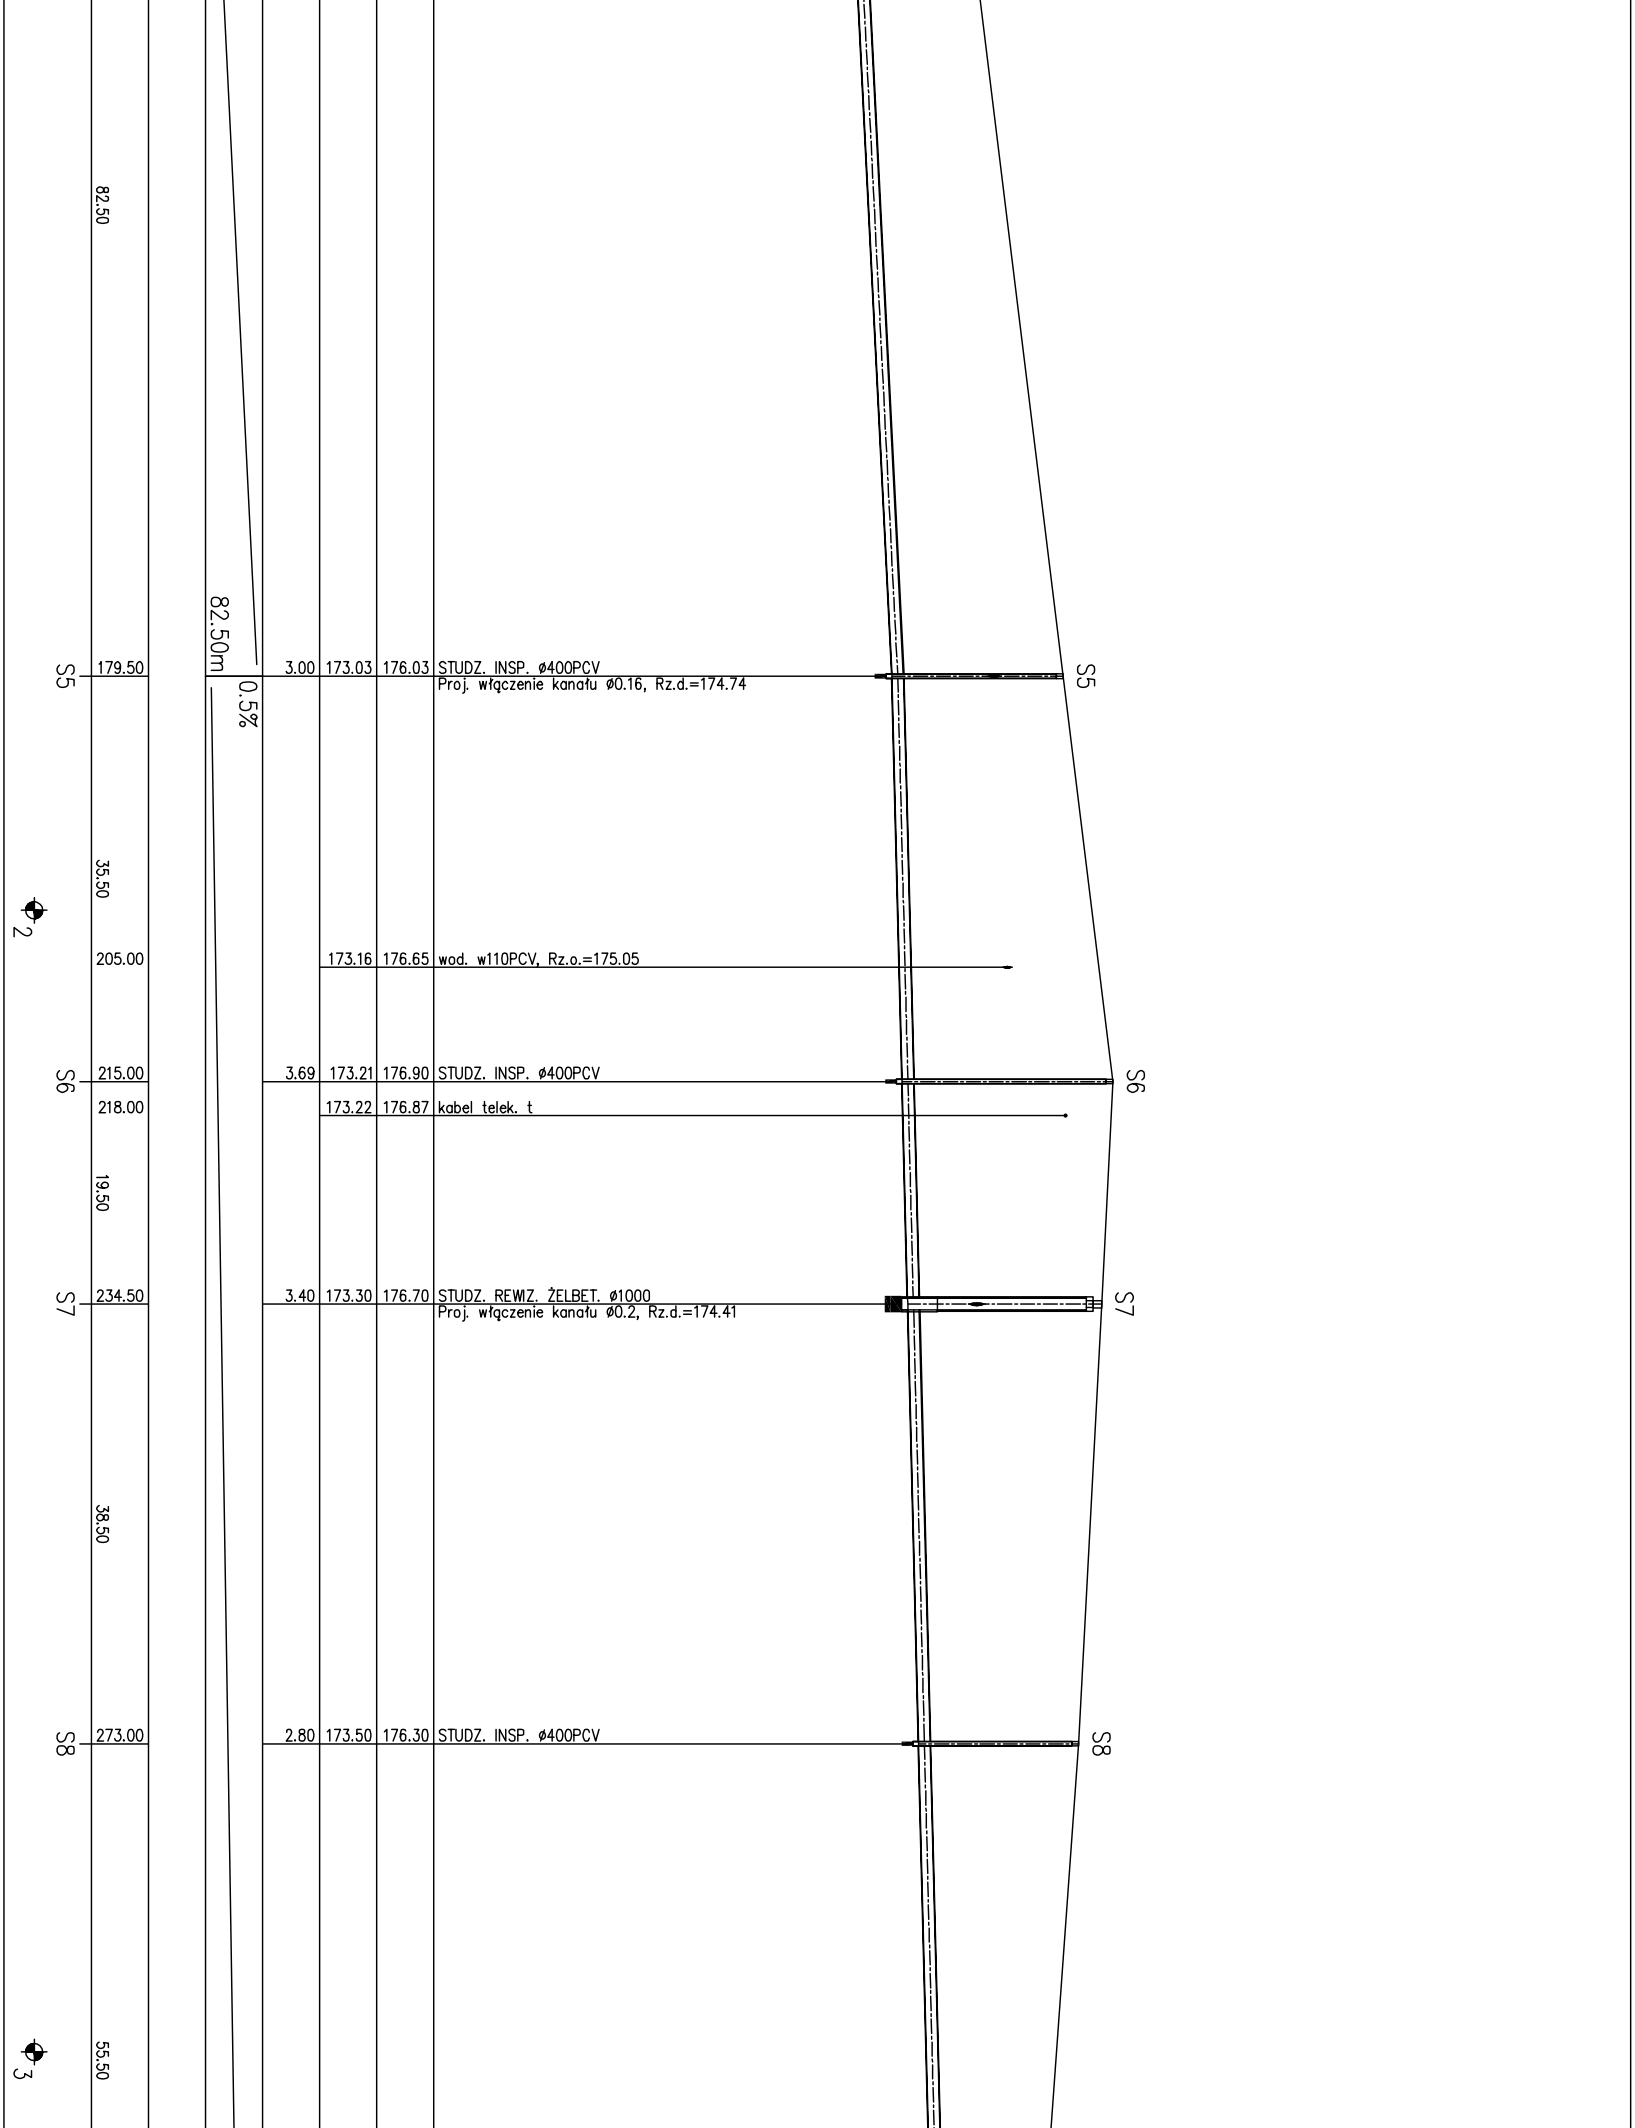
82.50
82.50m
0.5%
S5
179.50
3.00
173.03
176.03
STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=174.74
S5
35.50
2
205.00
173.16
176.65
wod. w110PCV, Rz.o.=175.05
S6
215.00
3.69
173.21
176.90
STUDZ. INSP. ø400PCV
S6
218.00
173.22
176.87
kabel telek. t
19.50
S7
234.50
3.40
173.30
176.70
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=174.41
S7
38.50
S8
273.00
2.80
173.50
176.30
STUDZ. INSP. ø400PCV
S8
3
55.50

S9	328.50			1.73	173.77	175.50	STUDZ. INSP. ø400PCV Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=173.78
	353.50				173.90	175.45	kabel telek. t
	55.50						
	377.00				174.02	175.41	wod. przył. w40PE, Rz.o.=173.81
S10	384.00			1.35	174.05	175.40	STUDZ. INSP. ø400PCV
	11.00						
S10a	395.00			1.38	174.11	175.49	STUDZ. INSP. ø400PCV Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=174.11
4							
	29.00						
	421.00				174.24	175.69	wod. w110PCV, Rz.o.=174.04
S11	424.00			1.47	174.25	175.72	STUDZ. INSP. ø400PCV
	10.50		255.00m				
S12	434.50			1.50	174.30	175.80	STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000 Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=174.30
	438.00		1%		174.34	175.88	wod. w110PCV, Rz.o.=174.18
	456.00				174.52	176.27	wod. przył. w40, Rz.o.=174.82
	54.50						
S13	489.00			2.15	174.85	177.00	STUDZ. INSP. ø400PCV

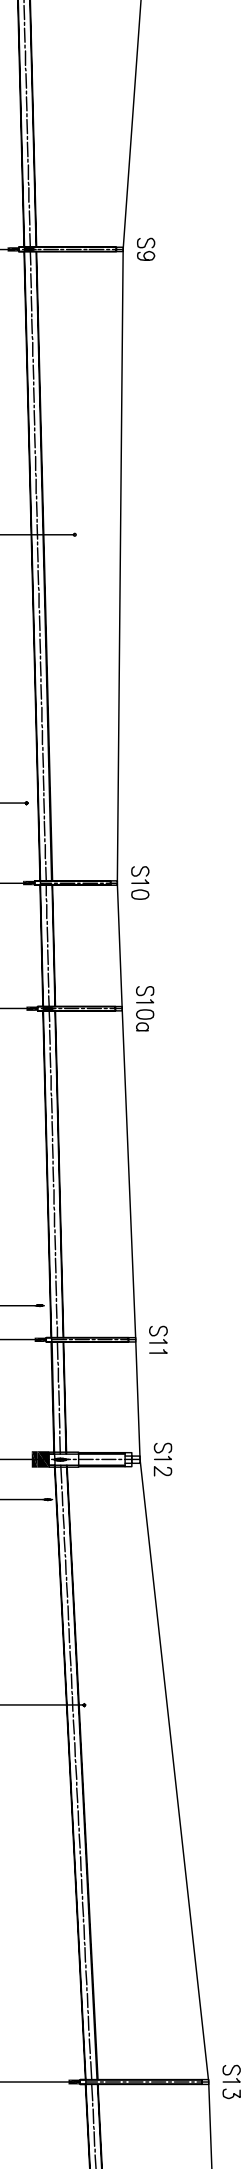
S9
S10
S10a
S11
S12
S13

5		28.00						
S14	517.00		ø200PCV L=1076.50m		2.07	175.13	177.20	STUDZ. INSP. ø400PCV
		83.50		166.00m				
6 S15	600.50			2%	1.84	175.96	177.80	STUDZ. INSP. ø400PCV
		57.50		57.50m				
S16	658.00			2.8%	2.16	177.11	179.27	STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000

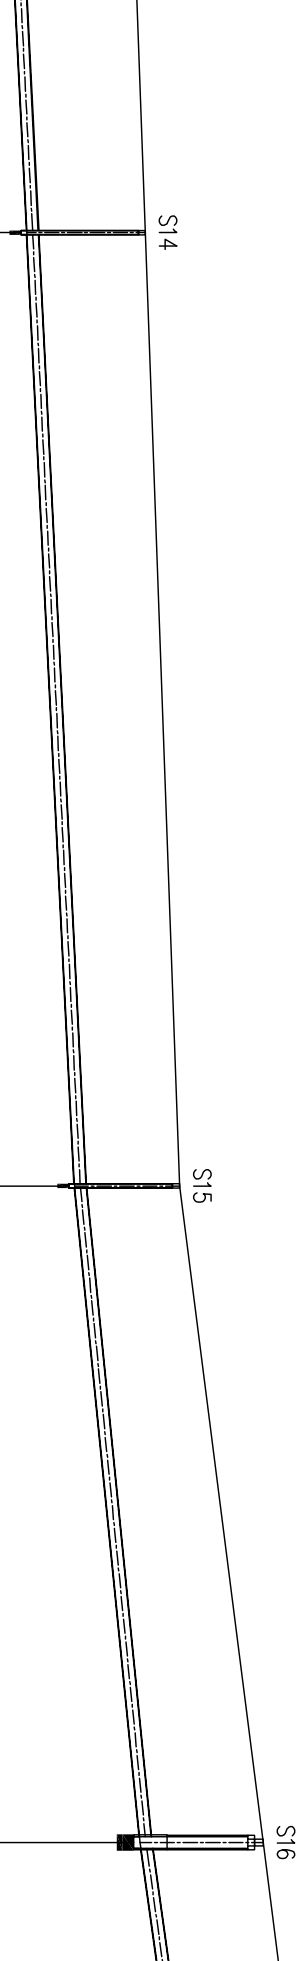

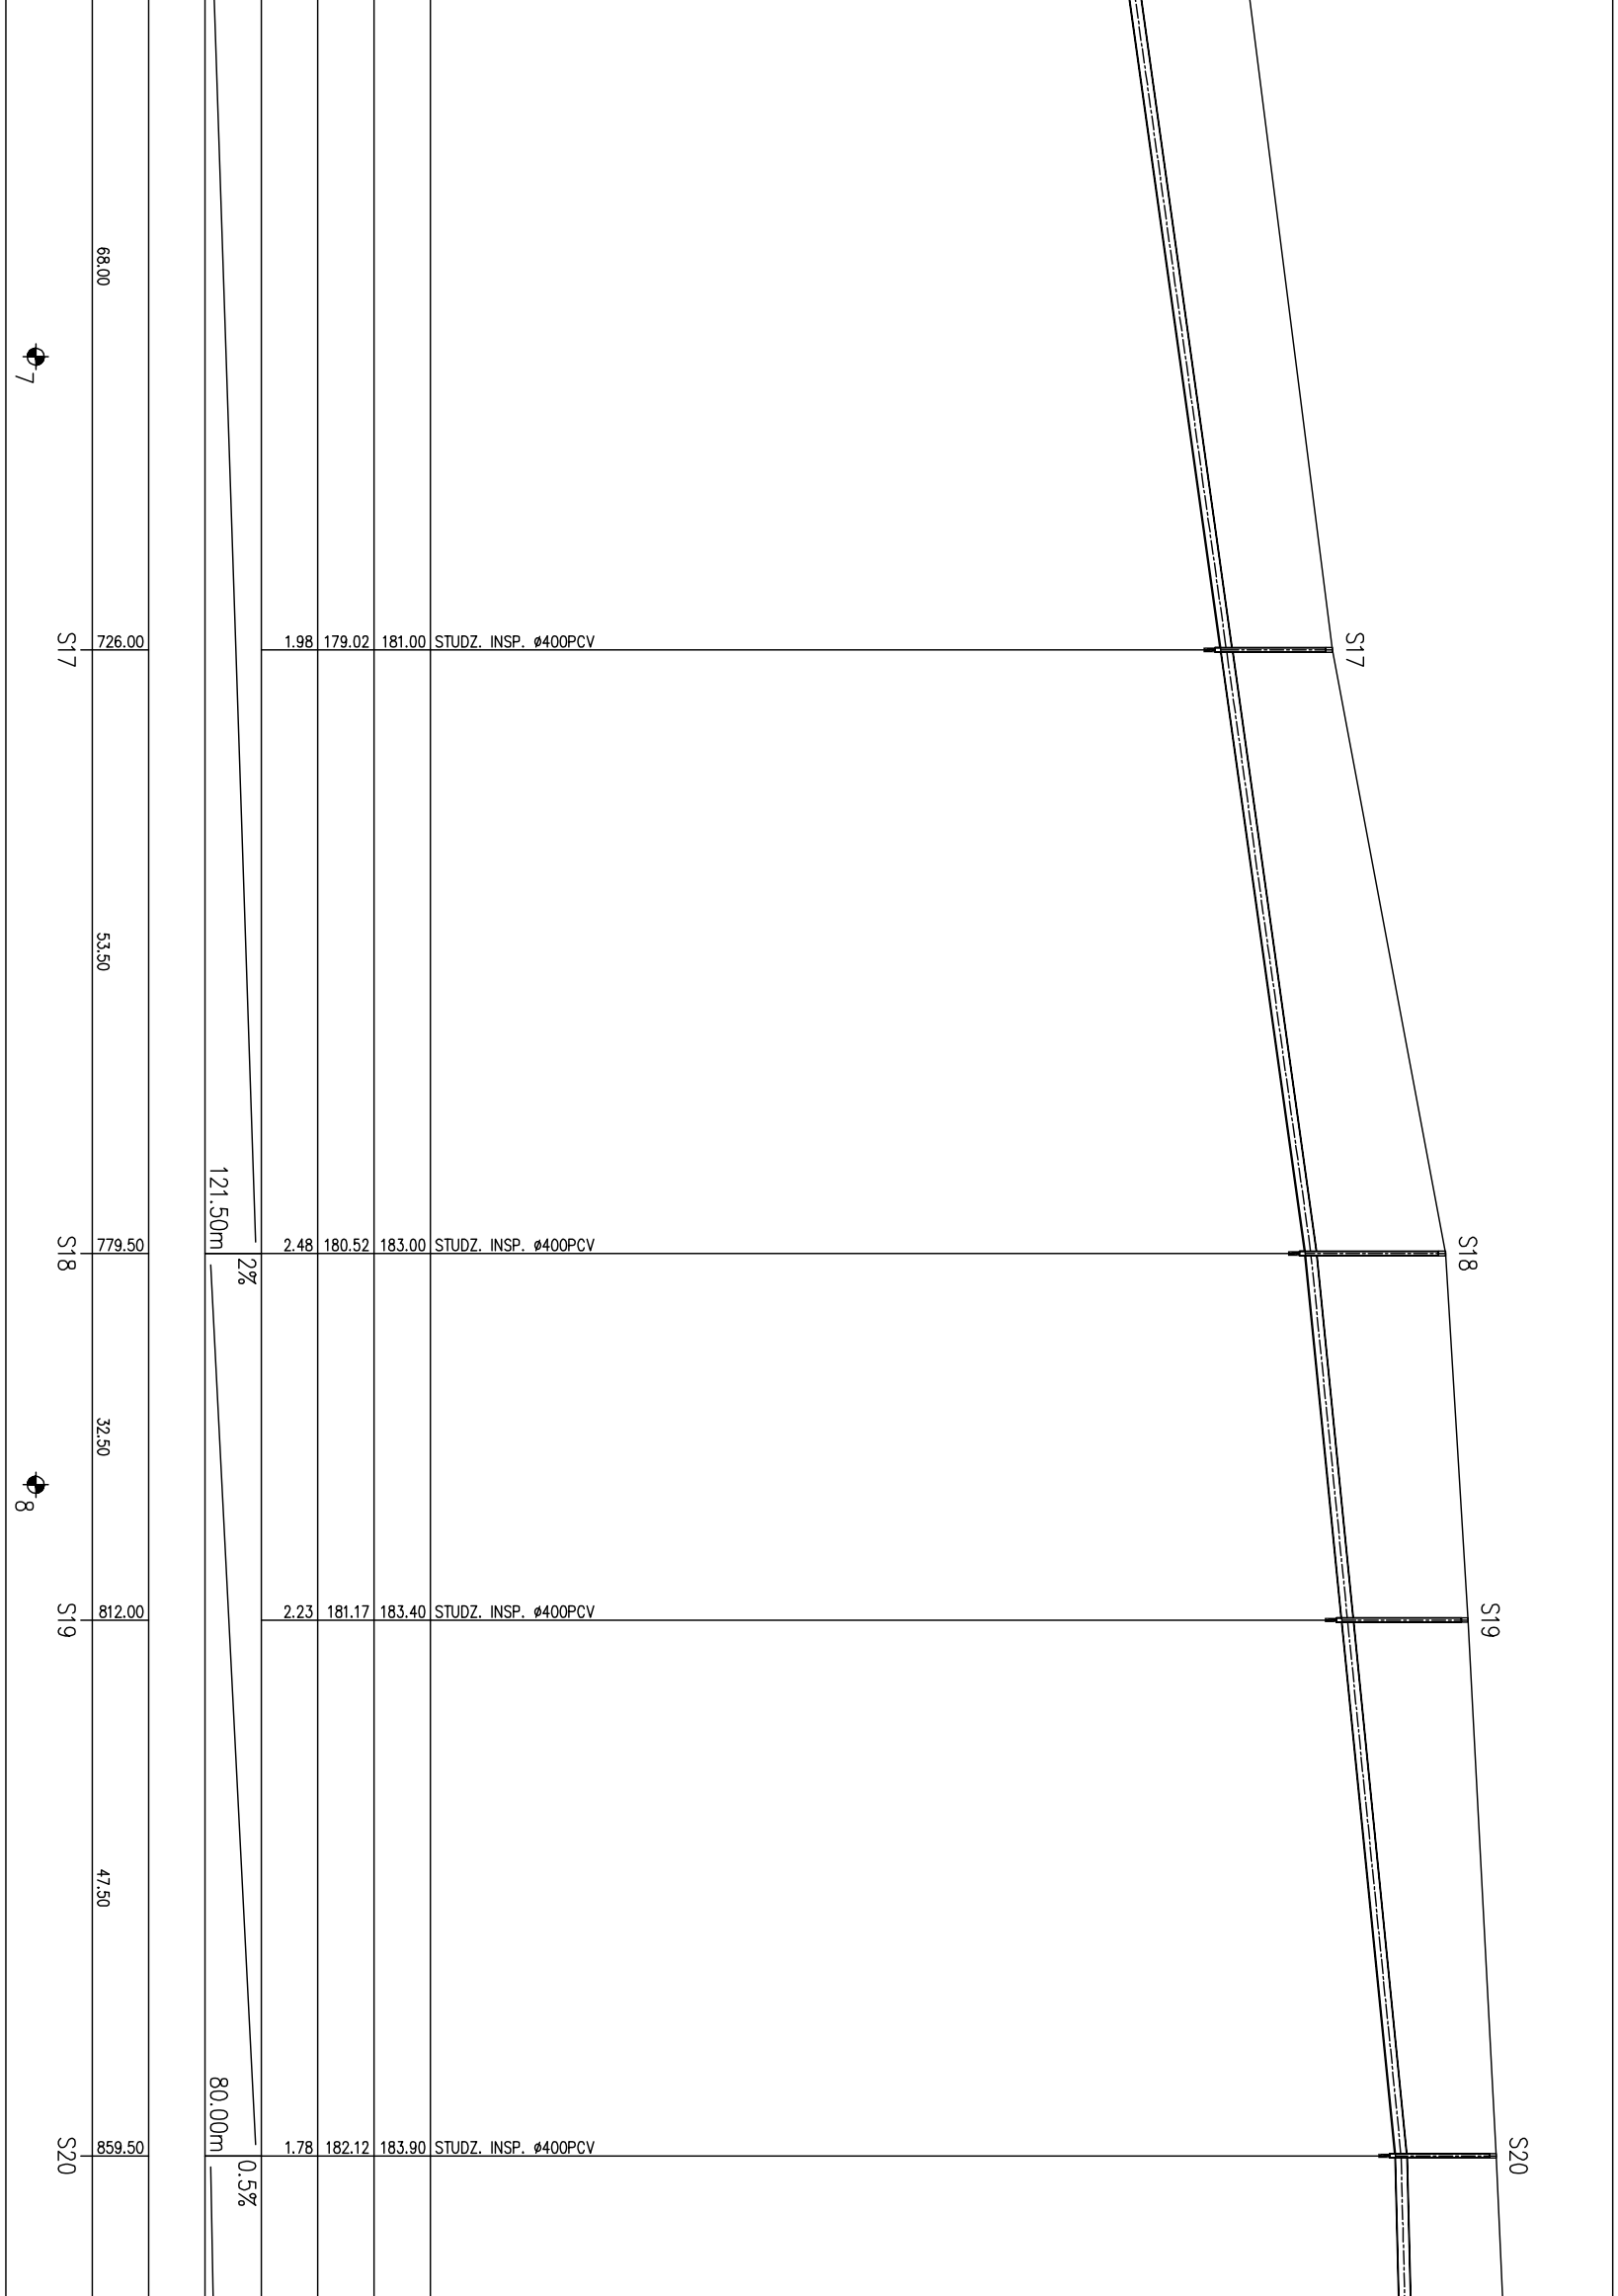
68.00
7
S17
726.00
1.98
179.02
181.00
STUDZ. INSP. ø400PCV
S17
53.50
121.50m
2%
S18
779.50
2.48
180.52
183.00
STUDZ. INSP. ø400PCV
S18
32.50
8
S19
812.00
2.23
181.17
183.40
STUDZ. INSP. ø400PCV
S19
47.50
80.00m
0.5%
S20
859.50
1.78
182.12
183.90
STUDZ. INSP. ø400PCV
S20

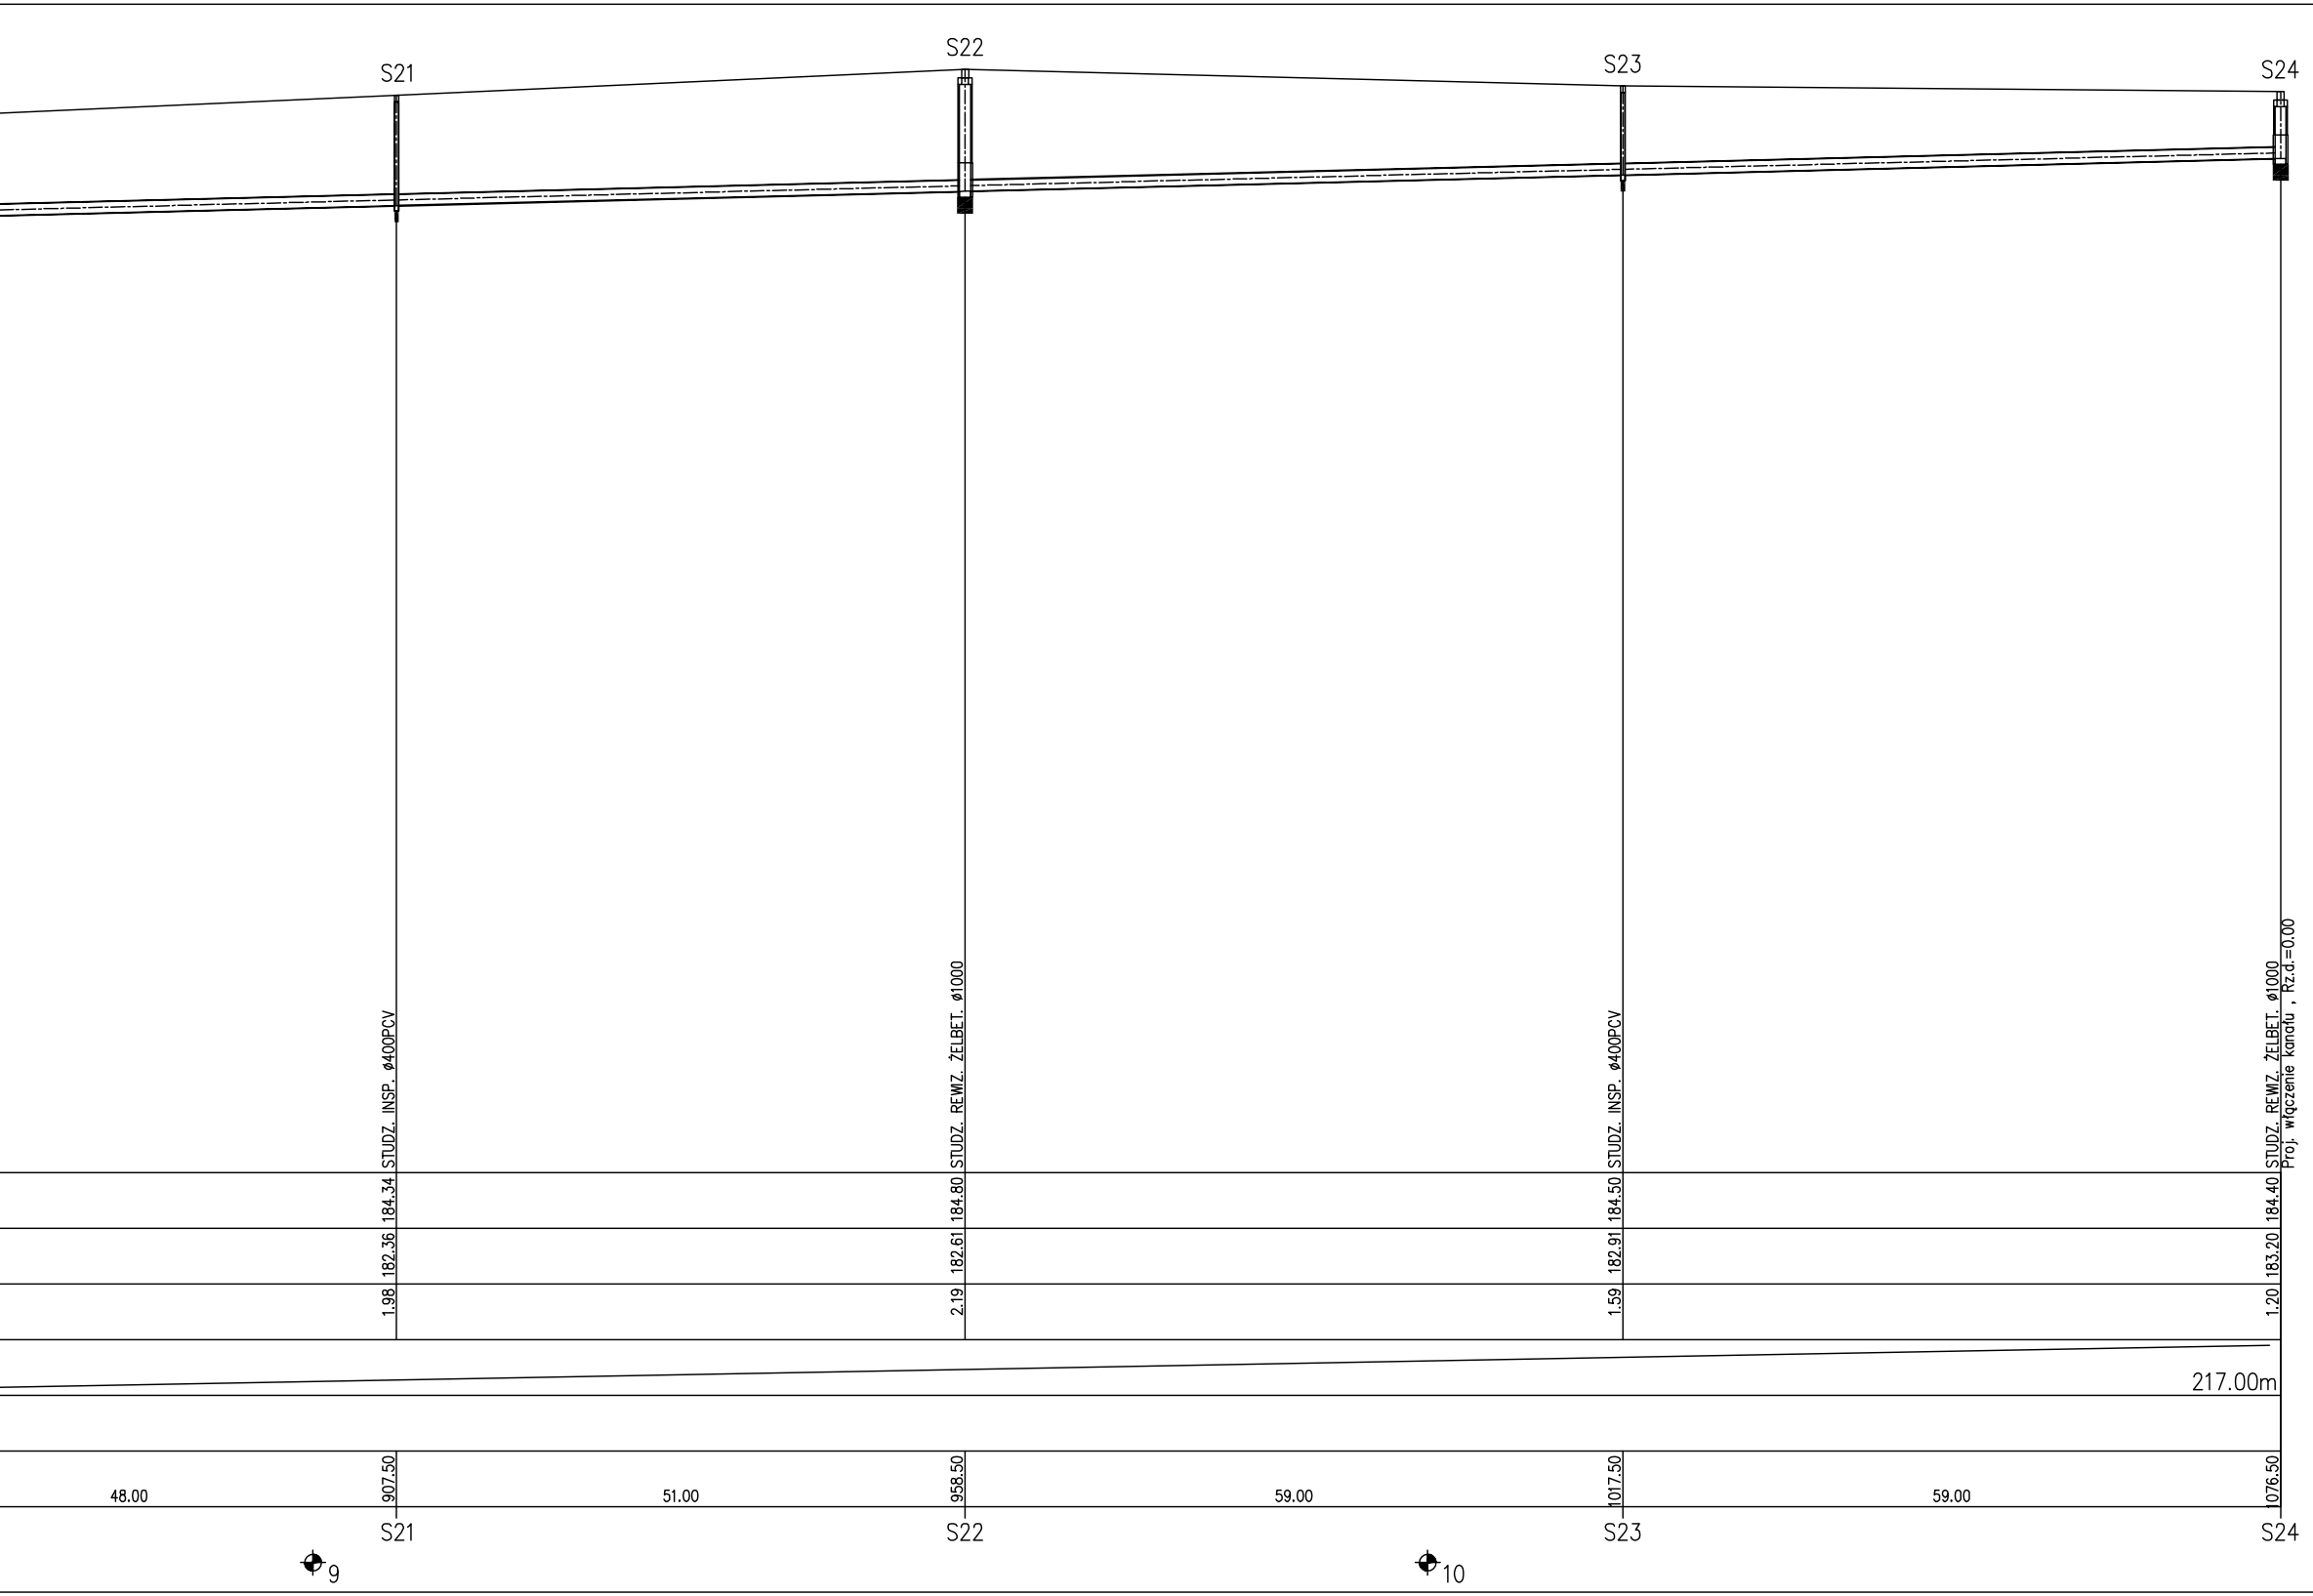
S21
S22
S23
S24
STUDZ. INSP. ø400PCV
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
STUDZ. INSP. ø400PCV
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie kanału , Rz.d.=0.00
184.34
182.36
1.98
184.80
182.61
2.19
184.50
182.91
1.59
184.40
183.20
1.20
217.00m
907.50
958.50
1017.50
1076.50
48.00
51.00
59.00
59.00
S21
S22
S23
S24
9
10

Obiekt:
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
w m. WOLA WODYŃSKA gm. WODYNIE
Branża: SANITARNA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	XI 2010	PS01.00
Faza	**Skala**	
PB	1:500/100	

Rysunek:
PROFILE SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	Janusz Smolarczyk	111/BP/82 715/BP/94	
Opracował:	Jakub Chmielewski		
Sprawdził:	Mirosława Kobylińska	278/LB/99	

KOINSTAL
21–560 Międzyrzec Podlaski, ul. Mydlarska 1