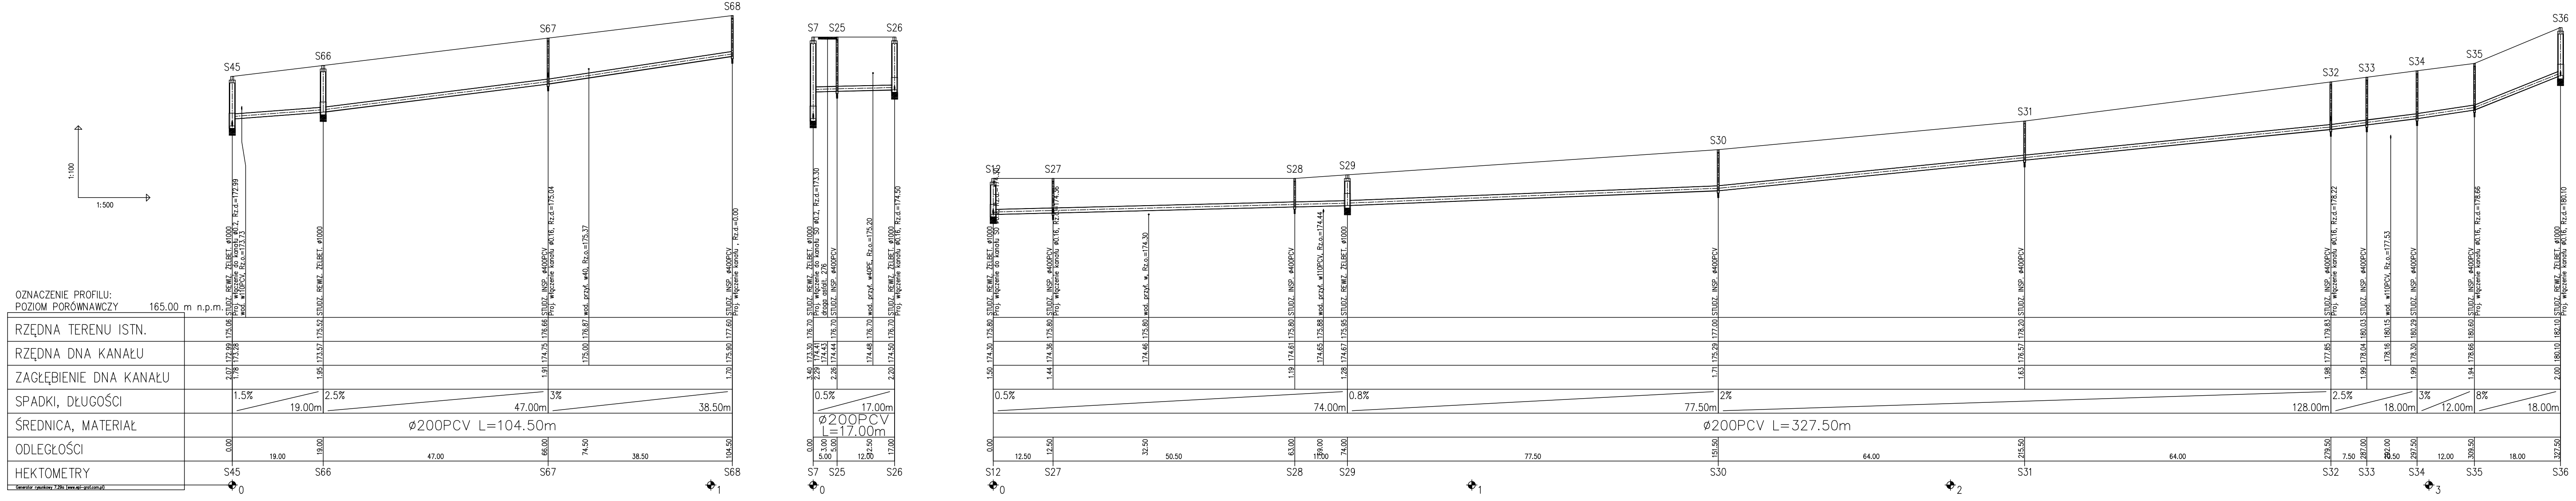
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)
S45
S66
S67
S68
STUDZ. REWIZ. ŻELBET. ø1000
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=172.99
wod. w110PCV, Rz.o.=173.73
STUDZ. INSP. ø400PCV
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=175.04
wod. przył. w40, Rz.o.=175.37
Proj. włączenie kanału , Rz.d.=0.00
1.5%
19.00m
2.5%
47.00m
3%
38.50m
ø200PCV L=104.50m
0
1
S7
S25
S26
Proj. włączenie do kanału S0 ø0.2, Rz.d.=173.30
droga asfalt. 276
wod. przył. w40PE, Rz.o.=175.20
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=174.50
0.5%
17.00m
ø200PCV L=17.00m
S12
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
Proj. włączenie do kanału S0
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=174.36
wod. przył. w, Rz.o.=174.30
wod. przył. w110PCV, Rz.o.=174.44
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=178.22
wod. w110PCV, Rz.o.=177.53
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=178.66
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=180.10
0.5%
74.00m
0.8%
77.50m
2%
128.00m
2.5%
18.00m
3%
12.00m
8%
18.00m
ø200PCV L=327.50m
2
3

Obiekt:	Indeks	Data	Rys. Nr
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ w m. WOLA WODYŃSKA gm. WODYNIE	00	XI 2010	PS03.00
Branża: SANITARNA	Faza: PB	Skala: 1:500/100	

Rysunek:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROFILE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	Projektował:	Janusz Smolarczyk	111/BP/82 715/BP/94	
	Opracował:	Jakub Chmielewski		
	Sprawdził:	Mirosława Kobylińska	278/LB/99	

KOINSTAL
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Mydlarska 1