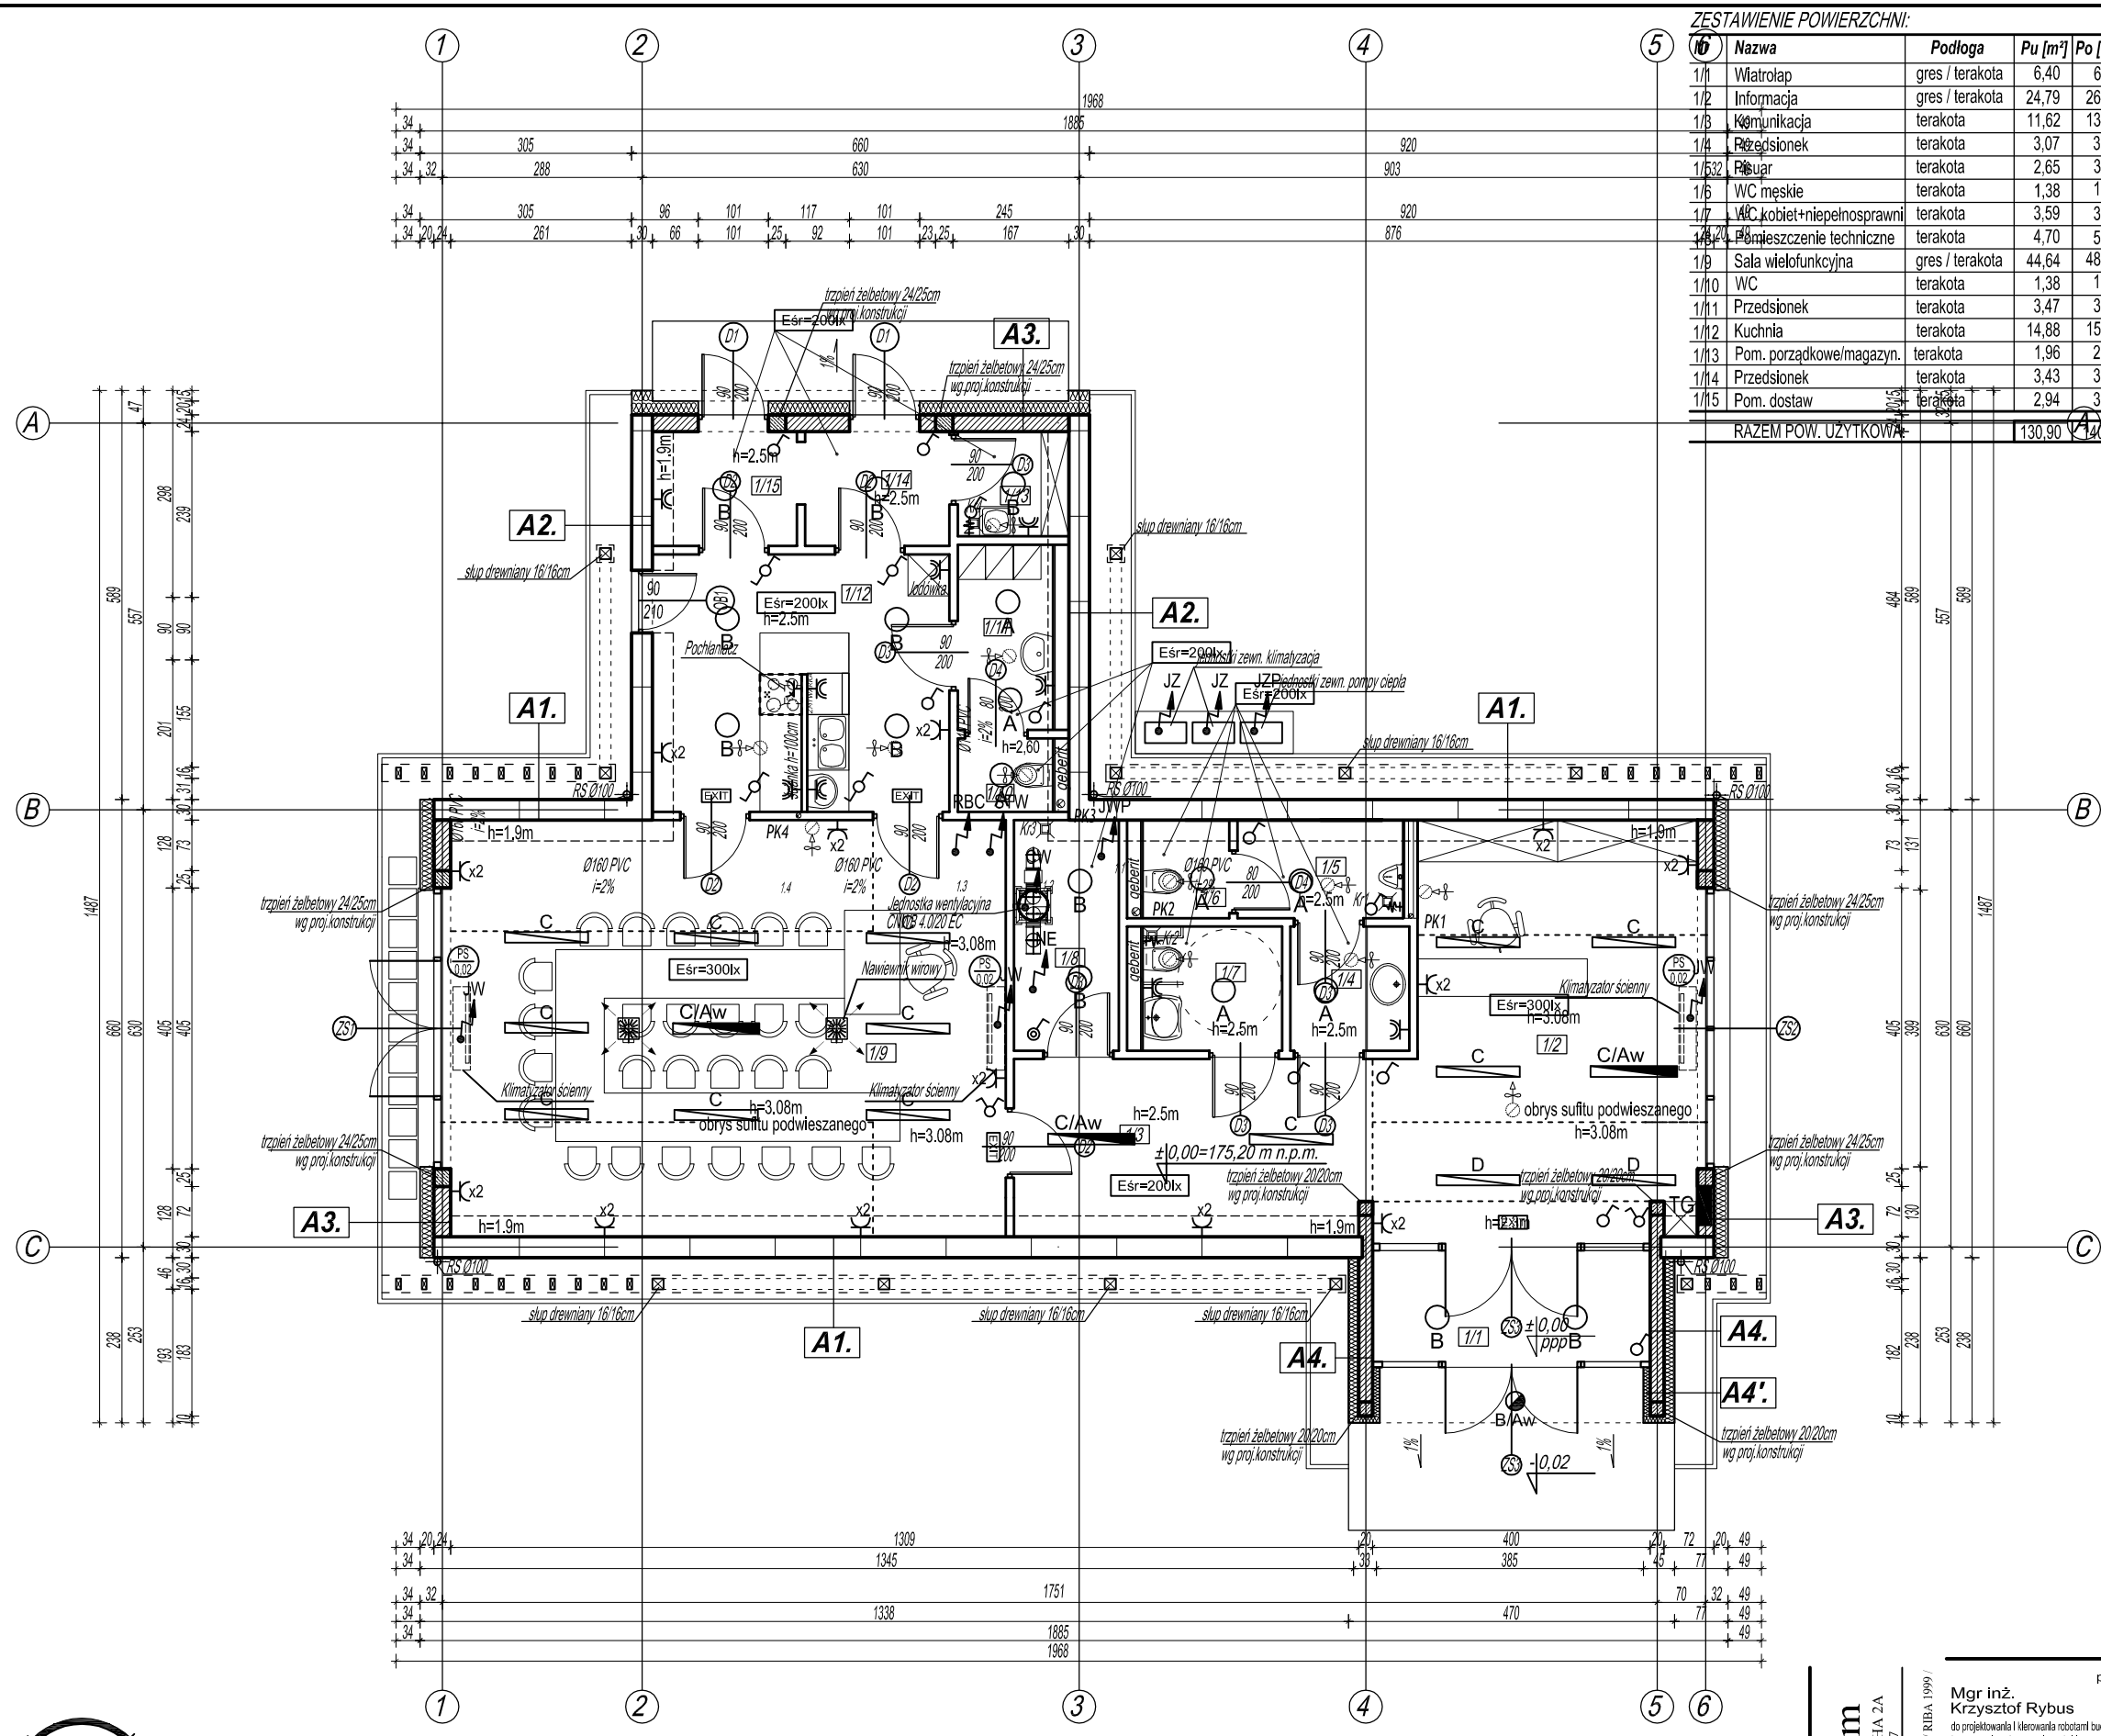

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nr	Nazwa	Podłoga	Pu [m²]	Po [m²]
1/1	Wiatrołap	gres / terakota	6,40	6,40
1/2	Informacja	gres / terakota	24,79	26,15
1/3	Komunikacja	terakota	11,62	13,13
1/4	Przedsionek	terakota	3,07	3,07
1/5	Pisuar	terakota	2,65	3,36
1/6	WC męskie	terakota	1,38	1,76
1/7	WC kobiet+niepełnosprawni	terakota	3,59	3,59
1/8	Pomieszczenie techniczne	terakota	4,70	5,01
1/9	Sala wielofunkcyjna	gres / terakota	44,64	48,00
1/10	WC	terakota	1,38	1,45
1/11	Przedsionek	terakota	3,47	3,66
1/12	Kuchnia	terakota	14,88	15,71
1/13	Pom. porządkowe/magazyn.	terakota	1,96	2,42
1/14	Przedsionek	terakota	3,43	3,43
1/15	Pom. dostaw	terakota	2,94	3,43
	RAZEM POW. UŻYTKOWA:		130,90	140,57

LEGENDA:

- TG - tablica rozdzielcza elektryczna
- A - oprawa typu downlight 2x18W; do wbudowania w sufit podwieszany; IP44
- B - oprawa typu downlight 2x18W; nastropowa; IP44
- B/Aw - oprawa typu downlight 2x18W; nastropowa; IP44 wersja awaryjna (2h)
- C - oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem; do wbud. w strop podw. ; IP20
- C/Aw - oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem; do wbud. w strop podw. ; IP20 wersja awaryjna
- D - oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem; nastropowa; IP20
- EXIT - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1 x 8 W z piktogramem i modułem awaryjnym 2h
- wyłącznik jednobiegunowy, 250V/10A,
- wyłącznik jednobiegunowy, 250V/10A, IP44
- wyłącznik schodowy, 250V/10A,
- wyłącznik dwubiegunowy, 250V/10A,
- gniazdo wtykowe pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE);
- gniazdo wtykowe pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); hermet. IP44
- gniazdo wtykowe trójfazowe; 400V/16A, (3L+N+PE); hermet. IP44
- JW - wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy zasilanie jedn. wewn. instal. klimatyzacji
- JZ - wypust kablowy 3-fazowy, 5-żyłowy zasilanie jedn. zewn. instal. klimatyzacji
- JWP - wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy zasilanie jedn. wewn. pompy ciepła
- JZP - wypust kablowy 3-fazowy, 5-żyłowy zasilanie jedn. zewn. pompy ciepła
- CW - wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy zasilanie centali wentylacyjnej
- NE - wypust kablowy 3-fazowy, 5-żyłowy zasilanie nagrzewnicy elektrycznej
- STW - wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy zasilanie sterownika wentylacji
- RBC - wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy zasilanie sterownika klimatyzcji
- PS 0,02 - oznaczenie PS - pompa skroplin moc napędu np. 0,02 kW

UWAGI:

1. Moce elektryczne wszystkich urządzeń patrz schemat tablicy rozdzielczej

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE ! WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
3. WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.

0 1 2 3 4 5m

studio projektowe archisystem
30-601 KRAKÓW UL.SUCHA 2A
tel/fax 012 644-85-17
Masters of Science by the Royal Institute of British Architects / RIBA 1999 /

projektował:
Mgr inż. Krzysztof Rybus
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0246/PWOE/04

sprawdził:
Mgr inż. Robert Mocio
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych.
MAP/0095/POOE/05

nazwa inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO CELÓW TURYSTYKI I WYPOCZYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 151, 170 W MIEJSCOWOŚCI WOLA WODYŃSKA, GMINA WODYNIE.

adres inwestycji:
dz. nr 151, 170, Wola Wodyńska. Gmina Wodynie

inwestor:
Urząd Gminy Wodynie, ul Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

rysunek:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT PARTERU

skala: 1:100

rysunek nr: E2