


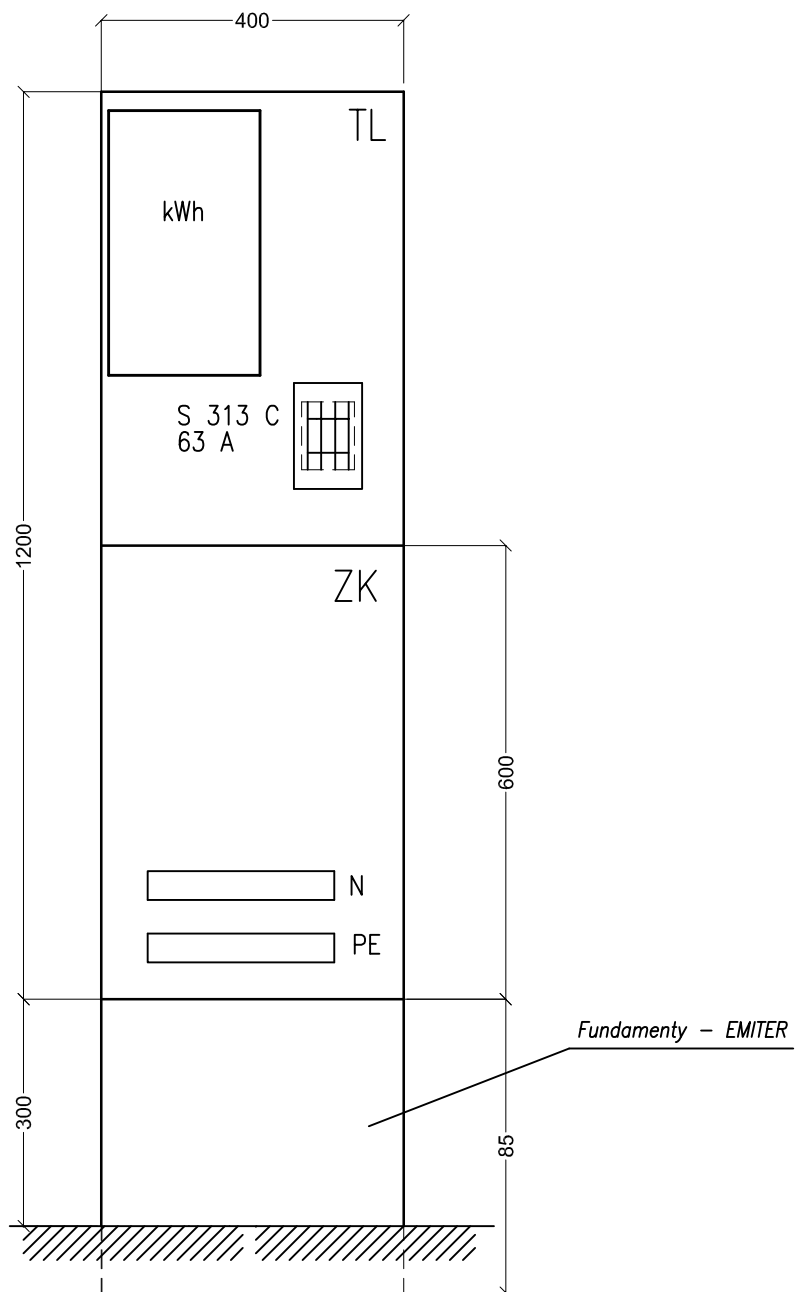

UWAGI

- zastosować szafki firmy EMITER typ OSZ40x60+40x60
- typ fundamentów F-40x85 – firmy EMITER
- w tablicy TP, licznik i ogranicznik prądu S313 osłonić przestoną z poliwęglanu przezroczystego

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską		
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:			
	Podpis:	Widok złącza kablowo-pomiarowego ZK+TL	data: 08.2015	nr rys. PB-E-3