


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

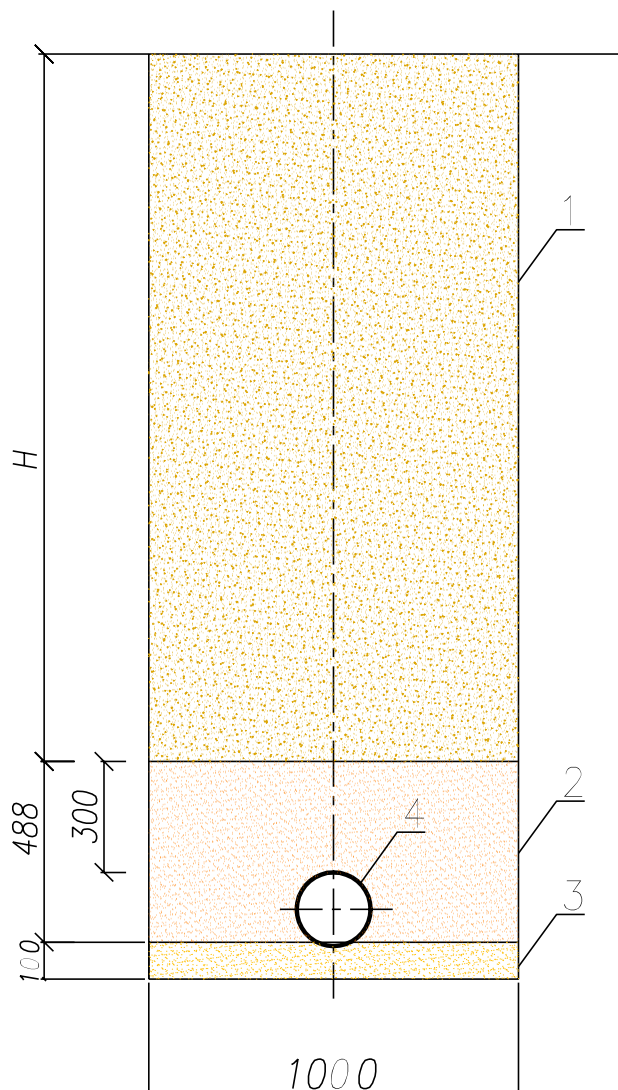

OZNACZENIA:

1. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,98 - 1,00 PROCTORA
2. OBSYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
3. PODSYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
4. RURA KANALIZACYJNA D160-200mm PVC SN8 LITA, RURA D110-225PEHD PE100 PN10.

Wymiary podano w [mm]

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

 PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
OBIEKT	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO I ZBIORNIKA NA WODĘ.		INWESTOR GMINA WODYNIE UL. SIEDLECKA 43 08-117 WODYNIE
LOKALIZACJA	GMINA WODYNIE, MIEJSCOWOŚĆ WODYNIE DZ. NR 357/2. OBRĘB: 0022-WODYNIE		NR RYS. 12/S
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ PRZEKRÓJ WYKOPU.		SKALA B.S.
			DATA 04.2019r
PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Rolński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS