



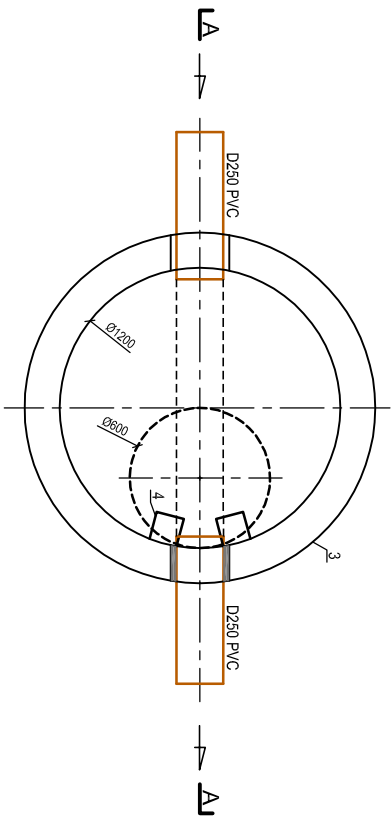

RZUT Z GÓRY

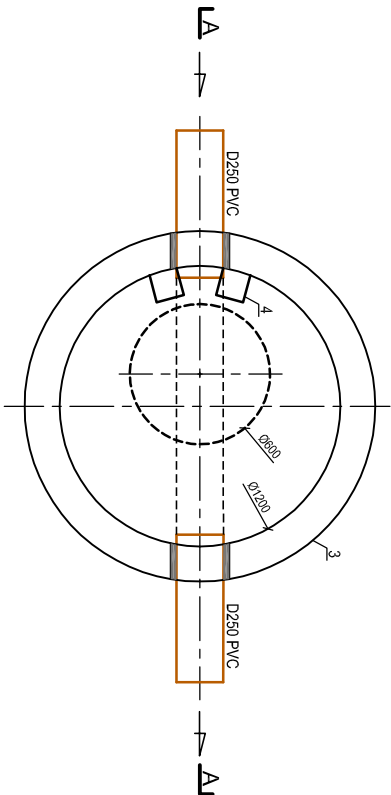



RZUT Z GÓRY

- OZNACZENIA:**
- Właz żelazny Dn600 klasy D400 zatrzaskowy mocowany na dyble do płyty żelbetowej.
 - Płyta żelbetowa nastudzienna Ø1500 z otworem Ø600mm.
 - Krag studzienny żelbetowy z falcem Ø1200.
 - Stopnie zjazdowe systemowe.
 - Zwężenie stożkowe studni.

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU NA WYKONANIE KONSTRUKCJI STUDNI:
BETON C35/45 - PN-EN 206-1
WODOSZCZELNOŚĆ W-8
NAPIĄKLIWOŚĆ DO 5%
MROZOOPORNOŚĆ F150

- a) Studnię wykonać z kręgów gotowych żelbetowych. Kręgi od zewnątrz zaizolować izobutem 2 warstwy. Kręgi łączyć na klej wodoszczelny lub uszczelkę bentonitową.
b) Przejścia rur przez ścianę studni szczelnie z zastosowaniem systemowej uszczelki lub systemowego przejścia szczelnego.
c) Studnię posadowić na podłożu z płasku średniego zagęszczonego do $I_s=0,96$. Grubość podłoża 10cm.
d) W pasie drogowym zwężenie stożkowe studni ustawiać skosem w kierunku rowu.
e) Wysokość studni dostosować do profilu sieci. Wierzech wjazdu zlizować z powierzchnią terenu.

PRZEMKROJ A - A

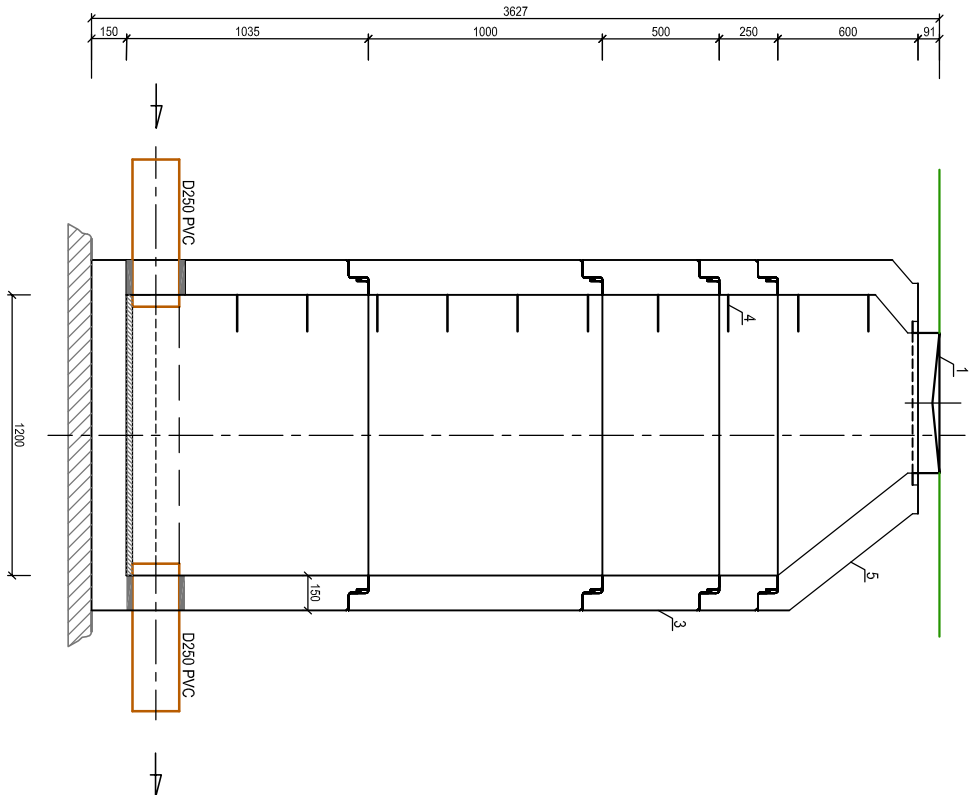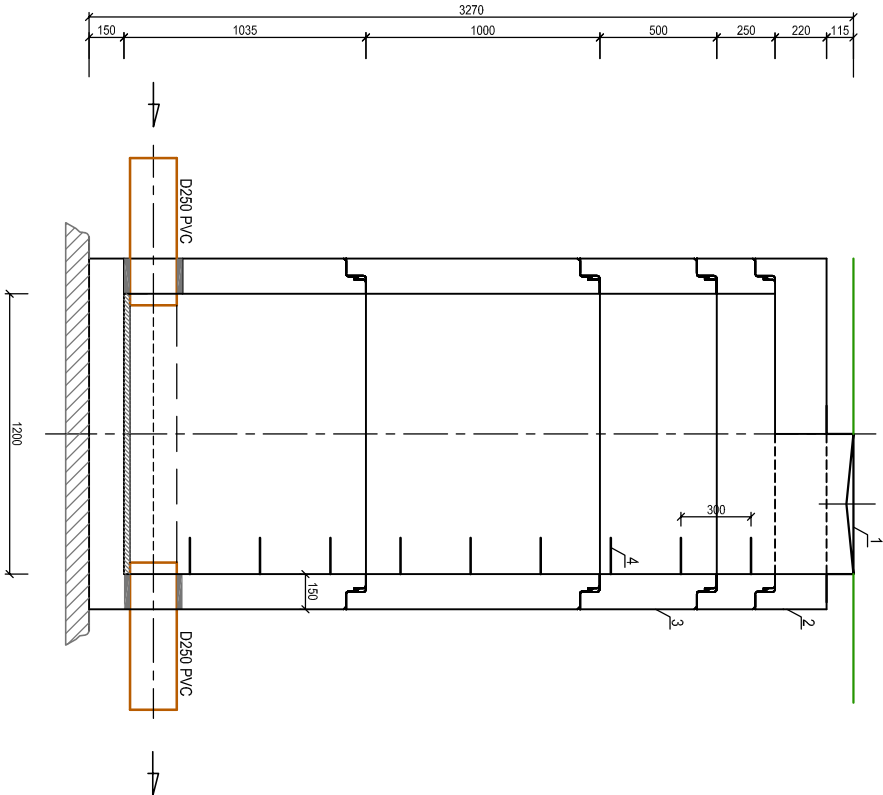

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE UL. UNITÓW PODLASKICH 11/64				
OBIEKT	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO I ZBIORNIKA NA WODĘ.	INWESTOR	GINIA WODYNIE UL. SIEDLECKA 43 08-117 WODYNIE	
LOKALIZACJA	GINIA WODYNIE, MIEJSCOWOŚĆ WODYNIE DZ. NR 357/2. OBRĘB: 0022-WODYNIE	NR RYS.	11/S	
STADIUM	TREŚĆ PROJEKTU STUDNI Dn1200 Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z FALCEM.	SKALA	1:25	
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Rolński	DATA	04.2019r	
INST. SANITARNE	mgr inż. March Sienicki	PROJ. S		
SPRAWDZAJĄCY	MAZ/0220/PWOS/08	PROJ. S		
INST. SANITARNE	MAZ/IS/0665/08	PROJ. S		