


KONSOLA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

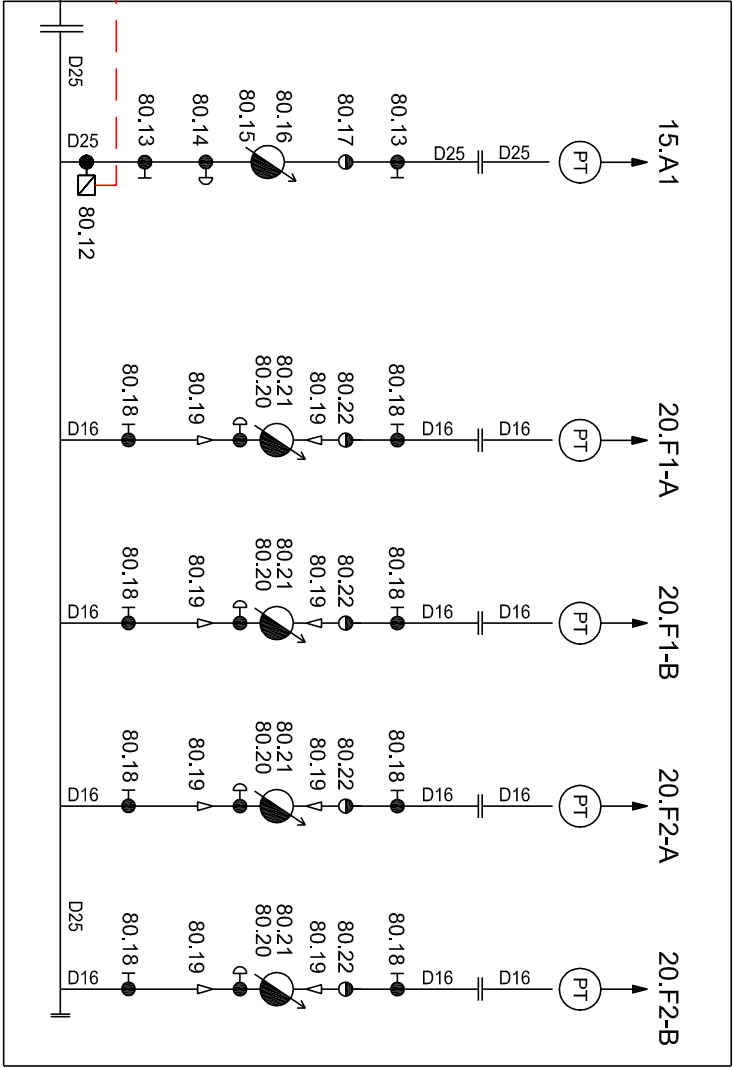


OZNACZENIA

80.S.1 Kompresor bezolejowy
np. SF 4P PACK Q=6,7 dm³/s p=8 bar
P= 3,7 kW (wersja wygiuszona - 57 dB)
ZE ZBIORNIKIEM V=270dm³
wyposazony w elektroniczny spust kondensatu np. EWD 50

- 80.1 Zawór kulowy DN 20mm - 1 szt.
- 80.2 Czujnik ciśnienia np. typ PMC 131-A11F1A1S z zaworem oddziałującym - 1 kpl.
- 80.3 Reduktor ciśnienia DN 8mm zakres p=0,5 - 8 bara z manometrem - 1 szt.
- 80.4 Zawór bezpieczeństwa DN 15mm otwarcie przy p=6,0 bara - 1 szt.
- 80.5 Zawór zwrotny DN 15mm - 1 szt.
- 80.6 Zawór kulowy oddziałujący DN 15mm - 1 szt.
- 80.7 Reduktor ciśnienia DN 20mm zakres p=0,5 - 4 bara z manometrem - 1 szt.
- 80.8 Zawór bezpieczeństwa DN 20mm otwarcie przy p=6,0 bara - 1 szt.
- 80.9 Zawór zwrotny DN 20mm - 1 szt.
- 80.10 Zawór kulowy DN 20mm - 1 szt.
- 80.11 Zawór elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC - 1 szt.
- 80.12 Zawór elektromagnetyczny DN 20mm U=24V DC NC - 1 szt.
- 80.13 Zawór kulowy D25mm - 2 szt.
- 80.14 Zawór regulacyjny np. typ 314 D25mm - 1 szt.
- 80.15 Rotmaler np. D25mm - 1 szt.
- 80.16 Skala powietrze 10 - 90 l/min - 1 szt.
- 80.17 Zawór zwrotny D25mm - 1 szt.
- 80.18 Zawór kulowy D 16mm - 8 szt.
- 80.19 Śrubunek D12mm + redukcja D16/12mm - 8 szt.
- 80.20 Rotmaler D16mm - 4 szt.
- 80.21 Skala powietrze 0 - 30 l/min - 4 szt.
- Zawór regulacyjny w rotametrze - 4 szt.
- 80.22 Zawór zwrotny D16mm - 4 szt.

DN - ŚREDNICA NOMINALNA
D - ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RUR Z TWORZYWA

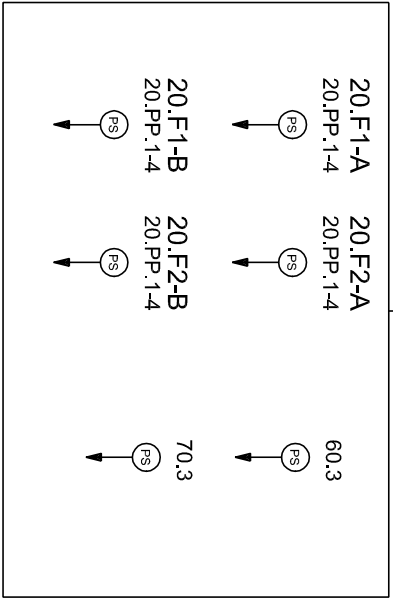

80.S.1

PS → POWIETRZE STEROWNICZE 5-6 BAR
DO NAPIĘDU ZAWORÓW
PT → POWIETRZE TECHNICZNE MAK. 3 BAR
DO NAPIĘTRZANIA WODY

W NAJLEPSZYCH PUNKTACH INSTALACJI POWIETRZA
ZAMONTOWAĆ ZAWORY DO ODWODNIENIA

INSTALACJE SPR. POW. TECHNICZNEGO PT WYKONAĆ Z RUR PVC-U KLEJONEGO LUB PP ZGRZEWANEGO.
INSTALACJE SPR. POW. TECHNICZNEGO PS WYKONAĆ Z RUR PVC-U KLEJONEGO LUB PP ZGRZEWANEGO.

CZUJNIK CIŚNIENIA np. typ PMC131-A11F1A1S.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODŁASKICH 11/164			
OBIEKT	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WYŁĄCZONEGO Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU TECHNICZNEGO I ZBIORNIKA NA WODĘ	INWESTOR	GMINA WODNYNIE UL. SIEDLECKA 43 08-117 WODNYNIE
LOKALIZACJA	GMINA WODNYNIE, MIEJSCOWOŚĆ WODNYNIE DZ. NR 357/2. OBRĘB: 0022-WODNYNIE	NR RYS.	3/S
STADIUM	TREŚĆ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SIUW. ROZDZIAŁ POWIETRZA.	SKALA	B.S.
PROJEKT BUDOWLANÝ		DATA	04.2019r
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Rolifski	PODPIS	
INST. SANITARNE			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS
INST. SANITARNE			