


PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD DROGĄ



Lp	Nazwa elementu	Materiał
1.	Rura wodociągowa	PE dn 110
2.	Rura ochronna	stal Ø220
3	Uszczelnienie	pianka poliuretanowa
4	Manszeta	PVC

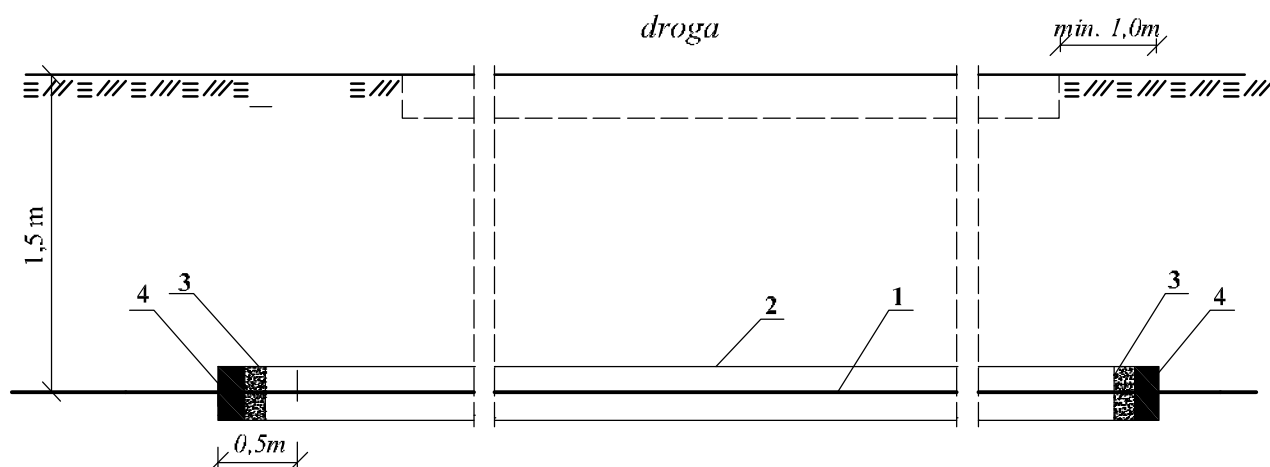

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
" CZYSTE ŚRODOWISKO "
Wojciech Nowak

Wola Suchożębska
 ul. Łąkowa 2
 08-125 Suchożębry
 tel. 25 631 80 93

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Wojciech Nowak	instalacyjno - inżynieryjna	MAZ/0089/ PWBS/16	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Kozdrowicz	instalacyjno - inżynieryjna	MAZ/0030/ PWBS/17	
Data: Listopad 2019	Obiekt: Sieć wodociągowa w m. Rudnik Mały, dz. nr 18, 42/1, 60	Stadium: PB/PW	Inwestor: Gmina Wodynie	
Skala BS	Nazwa rysunku: Przejście sieci wodociągowej pod drogą	Branża: Inst-sanit	Rys: 5	