


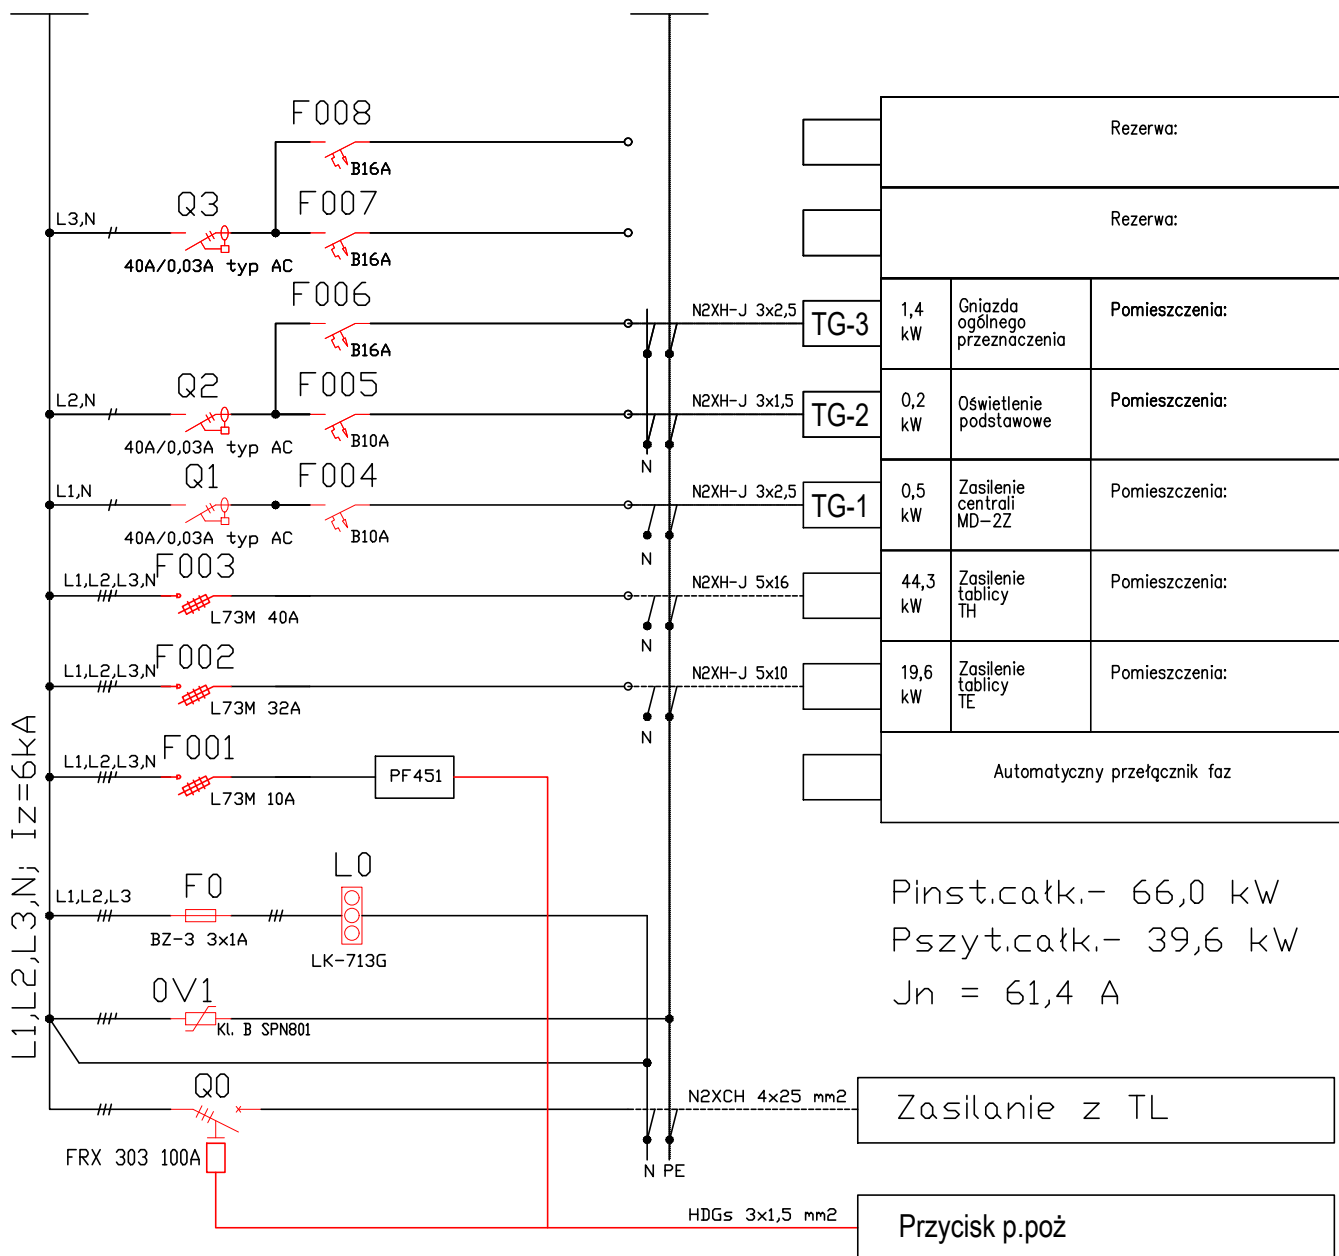

Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	Podpis:	Temat: Budowa budynku przedszkola ze żłobkiem, naziemnego zbiornika na gaz o poj. do 5000 l, usytuowanego na płycie fundamentowej z wewnętrzną instalacją gazu, wykonanie utwardzenia z miejscami parkingowymi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - w zabudowie usługowej - usługa oświaty, placówka opiekuńczo-wychowawcza			
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specjalności sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej TG	Data: 03.2020	Rys. E-02	