


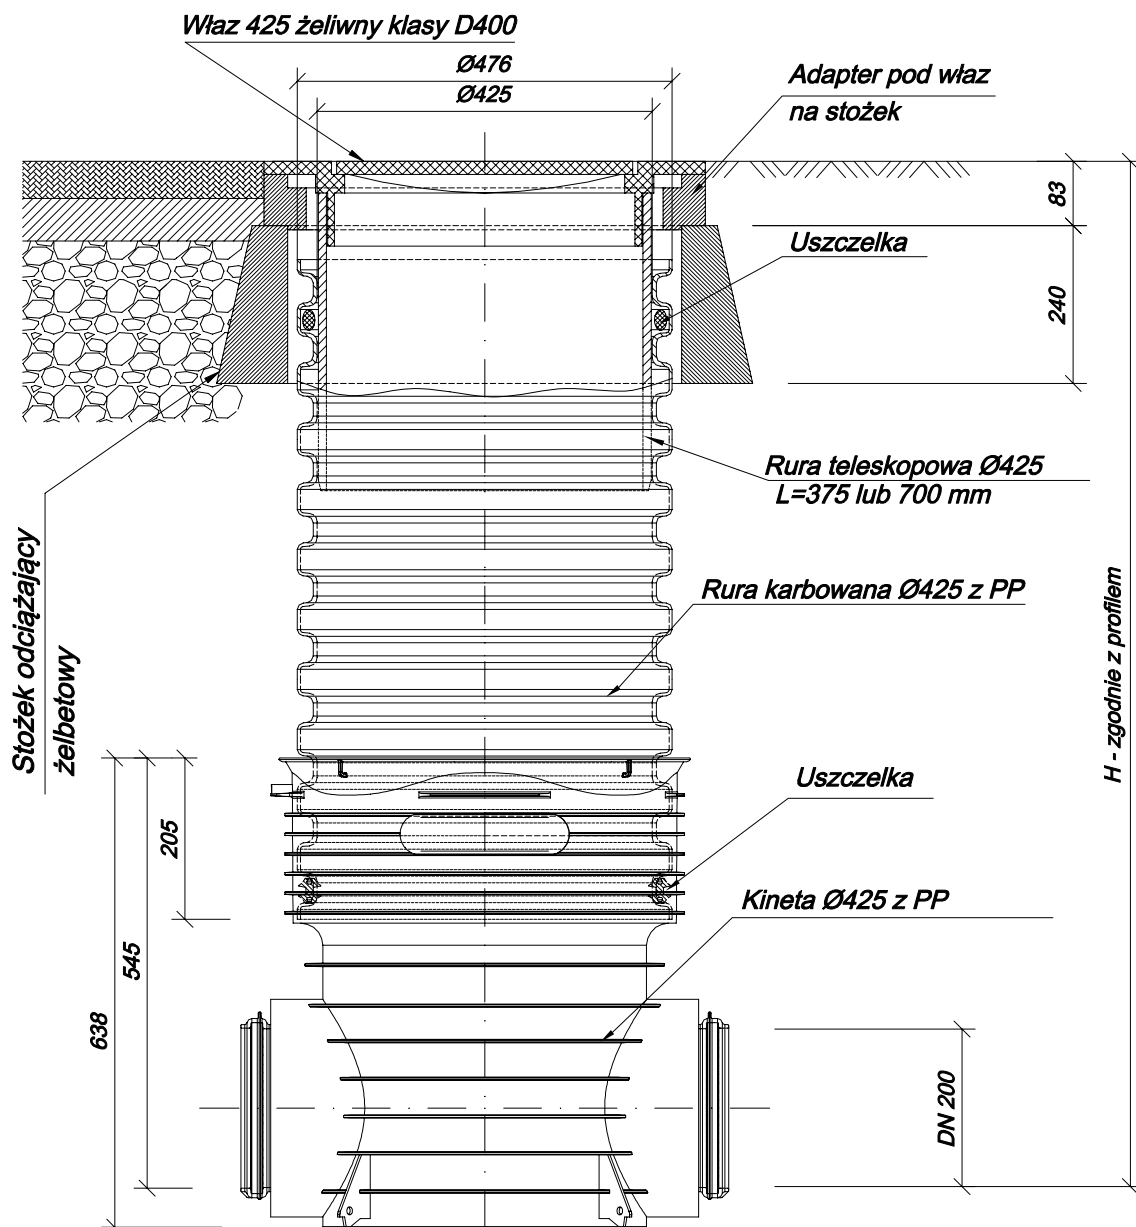

Studzienka inspekcyjna tworzywowa Ø425 z rurą teleskopową i włączem żeliwnym klasy D400 na stożku odciażającym żelbetowym
St1 - kineta typ T, 45°, połączeniowa, dopływ DN160
Włączenia do studni powyżej kinety wykonać za pomocą wkładek "in situ"

Obiekt: Budowa budynku przedszkola ze żłobkiem, naziemnego zbiornika na gaz o poj. do 5000 l, usytuowanego na płycie fundamentowej z wewnętrzną instalacją gazu, wykonanie utwardzenia z miejscami parkingowymi, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - w zabudowie usługowej - usługa oświaty, placówka opiekuńczo-wychowawcza

Adres: dz. nr 337/1, obręb 0018 Seroczyn, jednostka ewid. 142612_2 Wodynie, w miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie

Temat: **SCHEMAT STUDNI TWORZYWOWEJ**

Skala:

Faza:
Projekt budowlany

Inwestor: **GMINA WODYNIE**
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Data:
03/2020

Rys.
PB-S-16

Branża:	Sanitarna:	Projektował:	mgr inż. Jarosław Żelazo nr upr. MAZ/0105/PWBS/16 w spec. instalacyjnej sanitarnej bez ograniczeń
		Sprawdził:	mgr inż. Małgorzata Żelazo nr upr. MAZ/0147/POOS/13 w spec. instalacyjnej sanitarnej bez ograniczeń

Podpis:

Podpis: