

Wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Utworzenie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie ”

Odpowiedź na pytania nr 5

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Pytanie 1

Proszę o podanie rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany napis na budynku oraz wielkości liter.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału z jakiego ma być wykonany napis. Wielkość liter będzie uzgadniana na etapie realizacji inwestycji. Napis ma wielkością wkomponowywać się w bryłę budynku.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie robót Wykonawca nie ma dostarczenia i montażu wyposażenia technologicznego widocznego na rzucie technologicznym.

Odpowiedź:

Postępowanie przetargowe nie obejmuje wyposażenia technologicznego.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie robót Wykonawca nie ma dostarczenia i montażu zabezpieczeń na ściany w postaci narożników ochronnych na naroża ścian, osłon na grzejniki itp... Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych elementów to proszę o wskazanie ilości, i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje dostarczenie i montaż zabezpieczeń na ściany w postaci narożników ochronnych na naroża ścian, osłon na grzejniki.


Oslony na grzejniki muszą zostać zamontowane. Powinny to być osłony o konstrukcji skrzynkowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF o grubości 16mm z otworami umożliwiającymi ruch powietrza . Krawędzie płyt wyoblone.

W konstrukcji osłony uwzględniony otwór pod termostat. Wszystkie elementy lakierowane specjalistycznymi farbami ekologicznymi o podwyższonej odporności na porysowania, promienie UV oraz wilgoć. Kolorystyka dobierana do innych elementów wykończenia wnętrza na etapie realizacji. Ilość i materiał wskazano w poz. 67d.3 przedmiaru dotyczącego

instalacji wewnętrznych. Przykład narożnika w załączeniu.


Wojciech Klepacki

Przykładowy narożnik kauczukowy

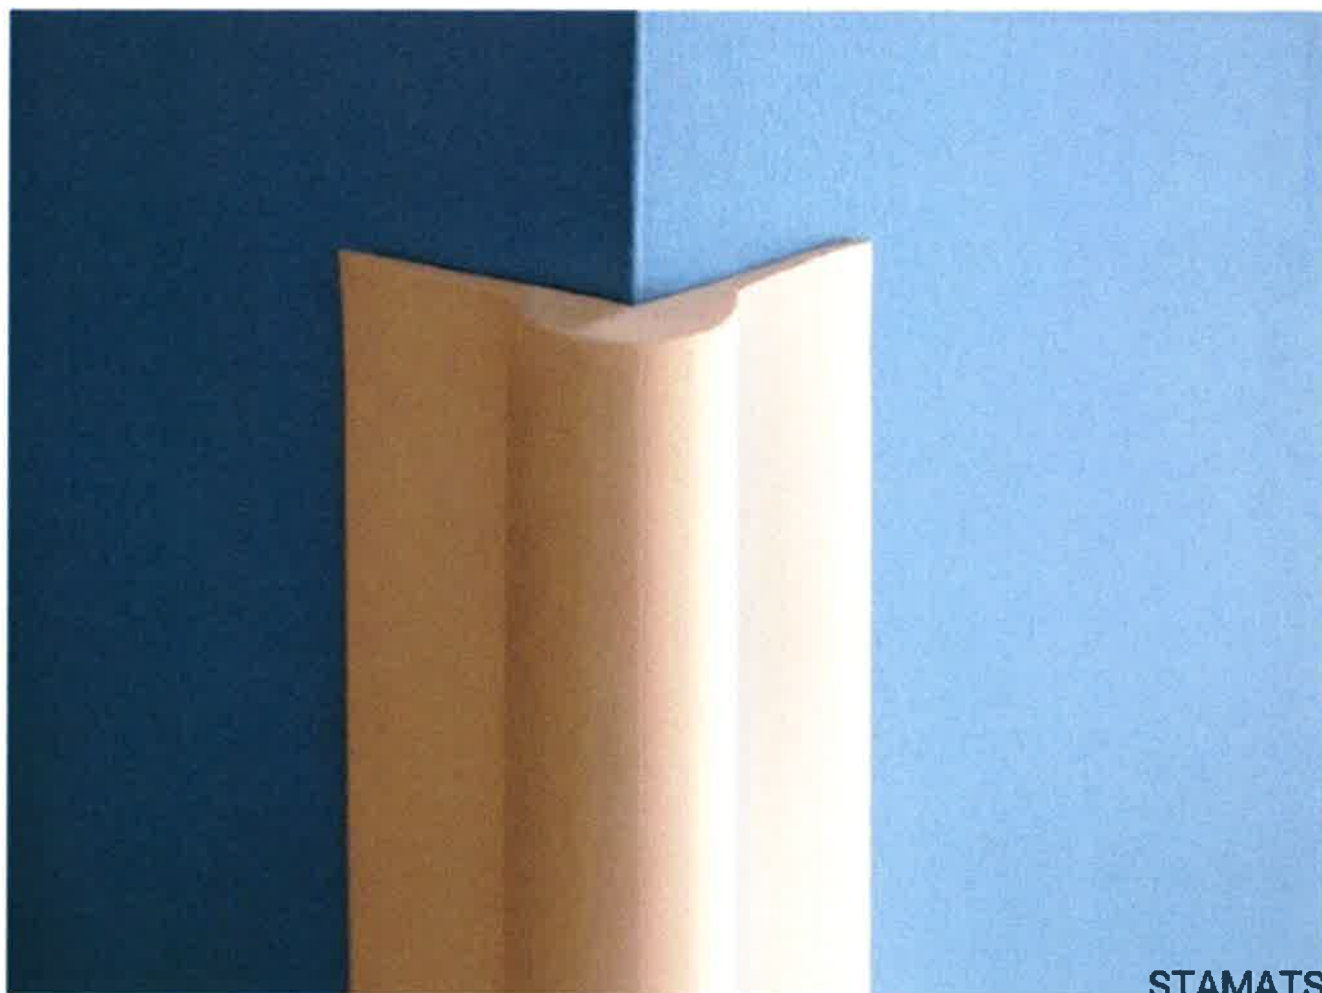

STAMATS

