



istn. rozdzielnia nN stacji transformatorowej
"KOŁODZIAŻ 1"
nr 06-0736

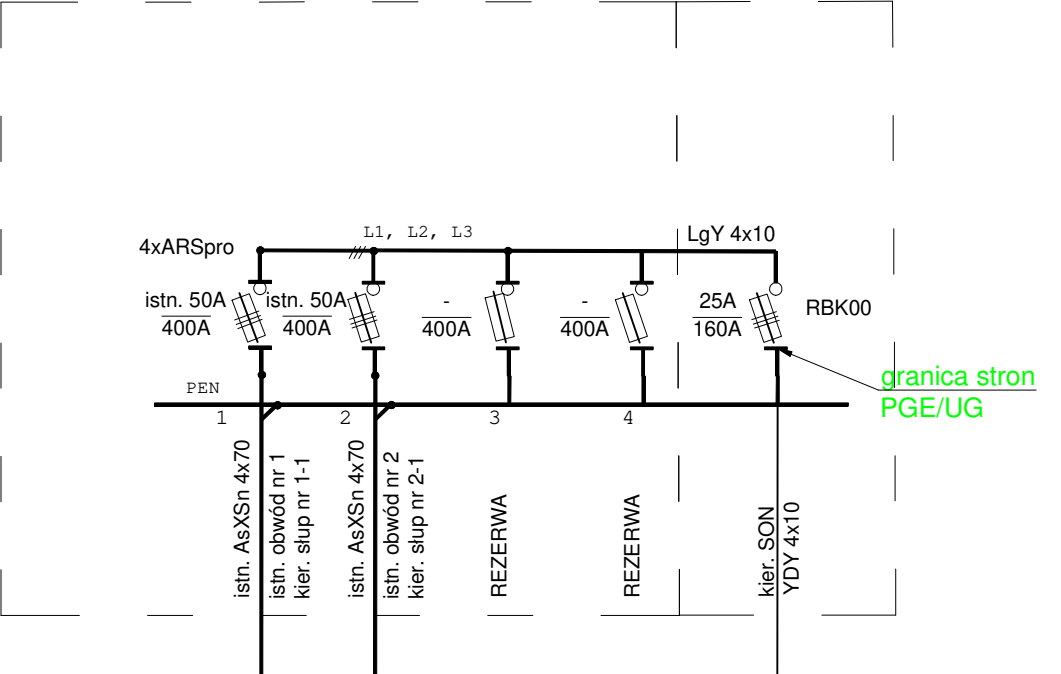

istn. SON- UG

Skrzynka SON:
Znam. napięcie izolacji - 500 V
Znam. prąd - 630 A
Stopień ochrony - IP 44
Klasa ochronności - II
Korpus i drzwi z poliestru
wzmocnianego włóknem szklanym
Materiał samogasnący

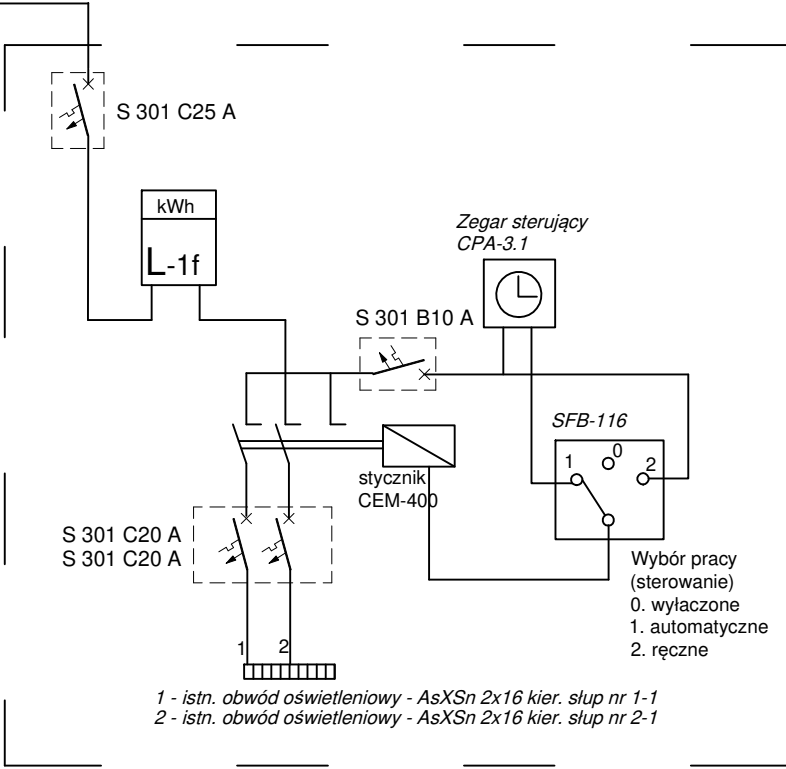

Układ sieci T-NC

ELPRO-INVEST	INWESTOR:	Gmina Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie			
	ZADANIE:	Montaż oprav oświetleniowych na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Żebraczka gm. Wodynie -zasilanie ze stacji tr. "KOŁODZIAŻ 1" nr 06-0736			
	TYTUŁ RYSUNKU:	Istniejący SON na stacji transformatorowej			
	PROJEKTANT:	mgr inż. Bogdan Mościcki Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej LUB/0207/PWOE/14	Branża:	elektryczna	
	SPRAWDZAJĄCY:		Skala:	-	
			Data:	03. 2018r.	
			Nr rysunku:	3	