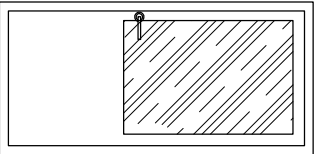
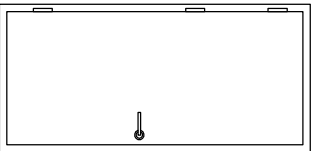
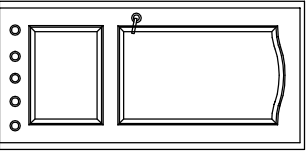
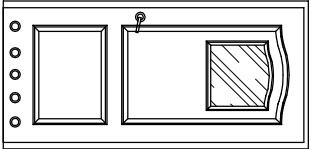


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYS.	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2
SCHEMAT				
	-	3	1	1
	1	2	1	1
	-	3	1	1
	1	2	1	1
	-	-	-	-
	1	5	2	2
	100	100	100	100
	208	208	208	208
	drzwi aluminiowe szkło bezpieczne	drzwi stalowe ocieplane	drzwi drewniane płytowe	drzwi drewniane płytowe
PARTER				
LEWE				
PRAWE				
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE	LEWE	-	3	1
	PRAWE	1	2	1
	INNE	-	-	-
ŁĄCZNIE				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ	100	100	100
	WYSOKOŚĆ	208	208	208
UWAGI				

- Standard wykonania drzwi stalowych
- ocieplenie – wełna mineralna;
 - ościeżnica blokowa zgodna z PN;
 - uszczelki ościeżnicy i progowa stółta
 - zamek zopodkowy, wpuszczany;
 - wkładka patentowa
 - galka/klamka i szyby podłużne metalowe w kol. srebrny mat;
 - samozamykacz górny
 - malowane proszkowo
 - inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta i inwestora

- OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:**
- profil - ALU/ciepły(zewnątrzne), zimny wewnątrzne
 - rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, szkło bezpieczne
 - drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K
 - zawiasy : standardowe
 - dwie wkładki patentowe, szylid, klamka bądź antaba
 - samozamykacz górny

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH:

- malowane kolor buk
- Ramałak sosnowy, obłożony dwiema wypraskami z płyty HDF,
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana
- ościeżnica drewniana regulowana do skrzydeł przylgowych,
- zawiasy czopowe regulowane
- dwa zamki wpuszczane trzybolcowe na wkładkę patentową
- klamka **INOX**
- wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażać w tuleje T1 brąz wywiewne o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2
- wszystkie drzwi wyposażać w odboje podłogowe
- drzwi Dw2 wyposażać w samozamykacze górne

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku

Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

Sposoby zamykania do uzgodnienia z Inwestorem przed zamówieniem stolarki i ślusarki