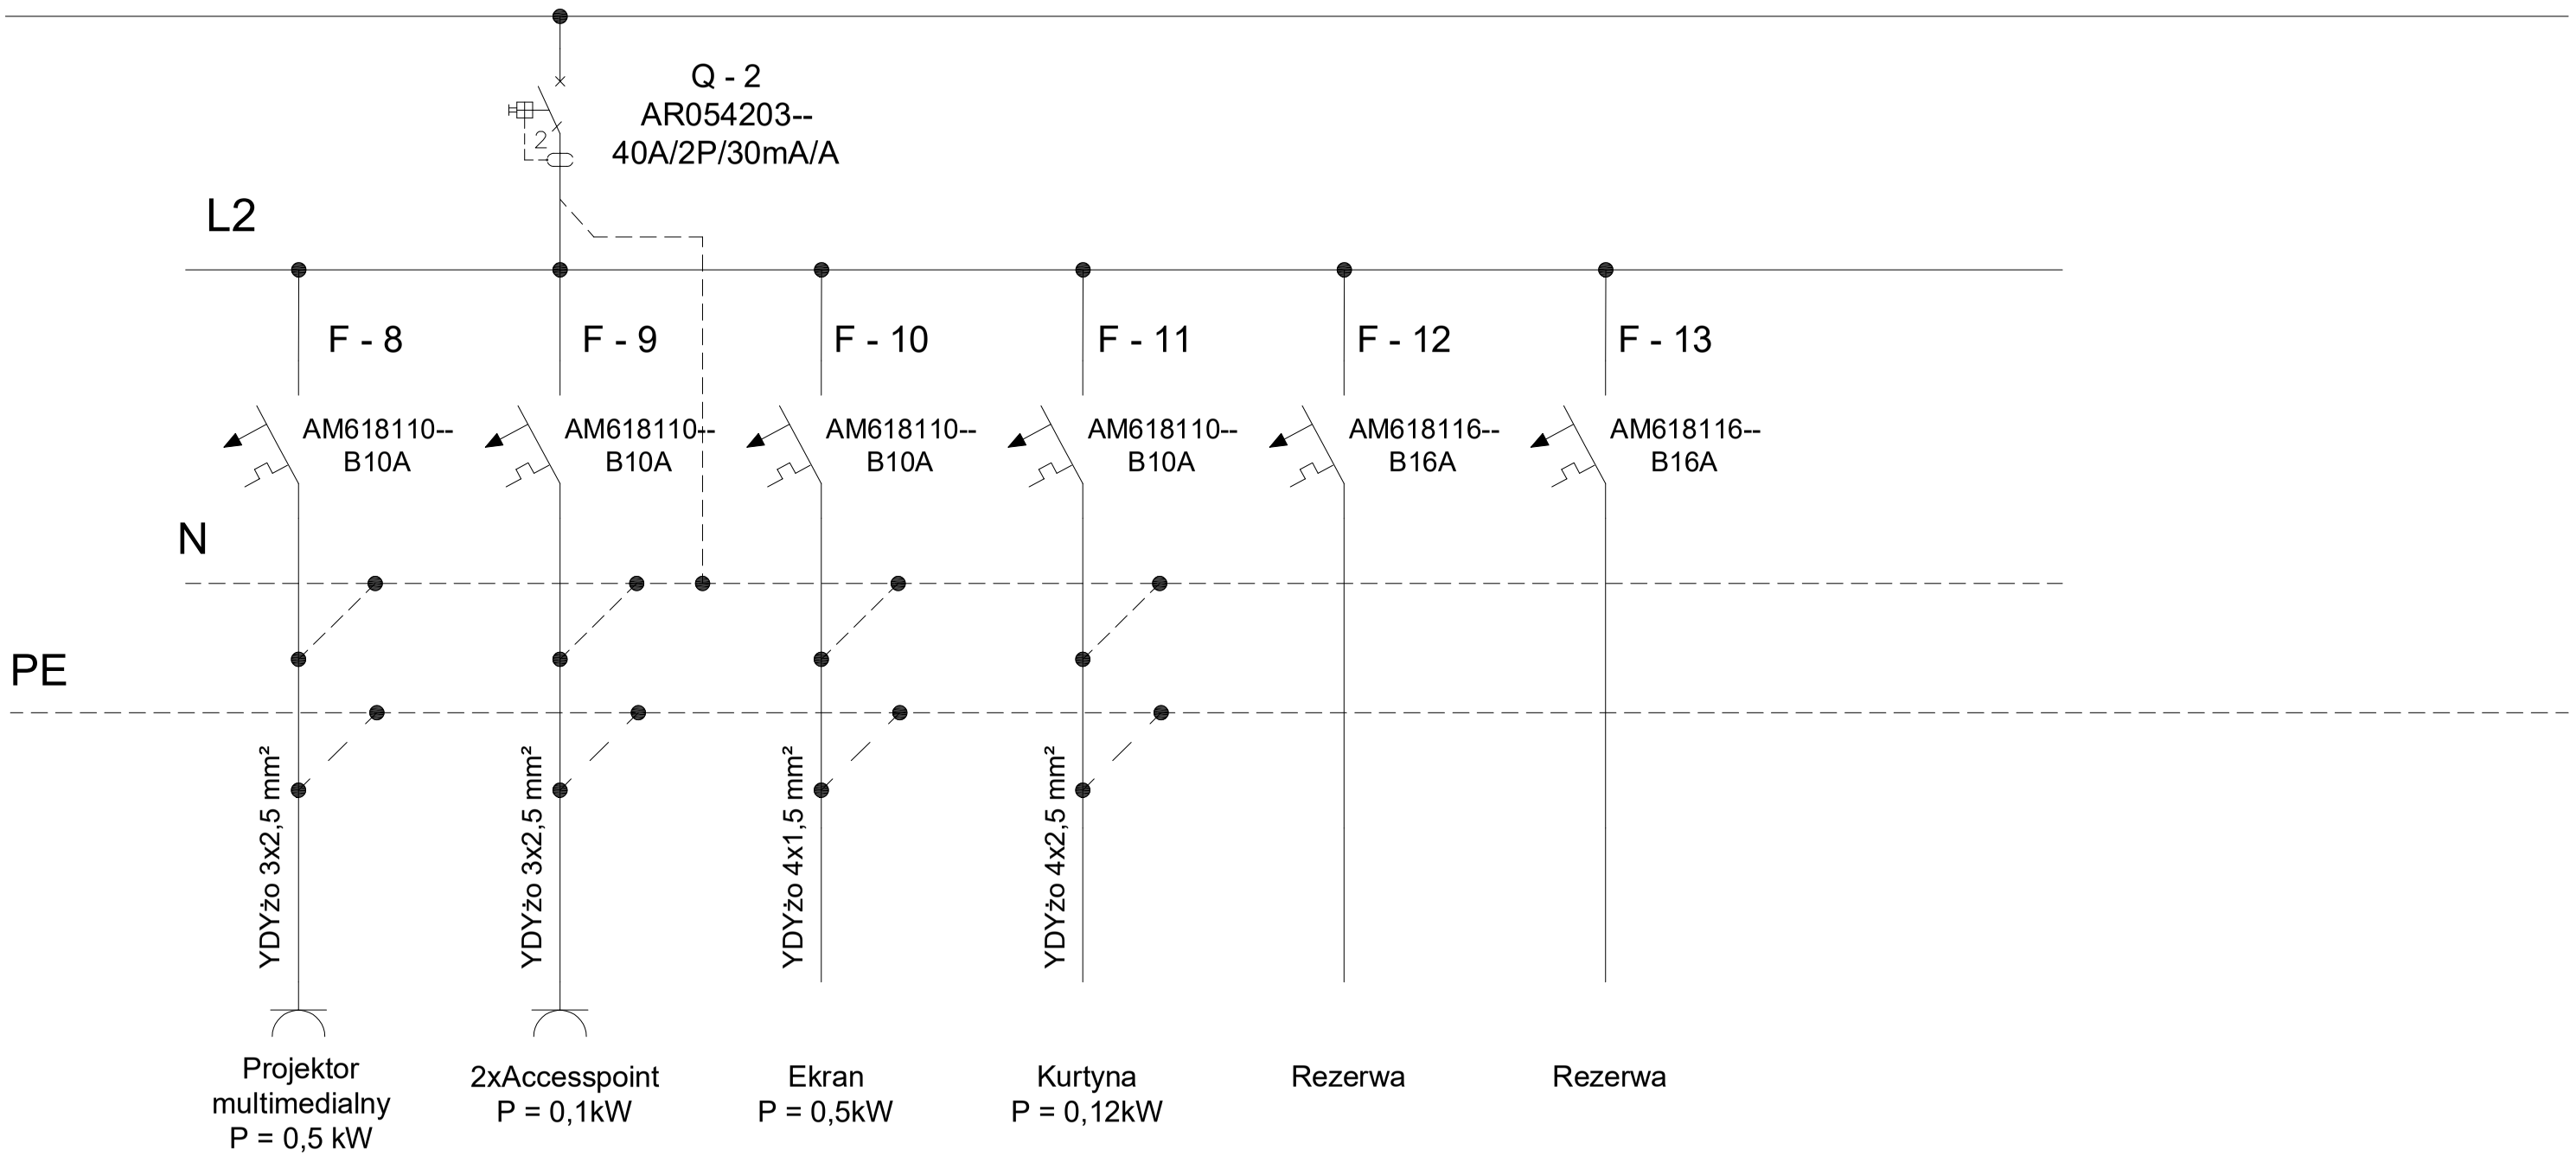

Pz = 17 kW, Po = 6 kW

Układ sieci TNS

Szybkie wyłączanie

UWAGA !
Wszystkie obwody AUDIO należy zasilić z jednej fazy. Nie dopuszcza się zasilania pozostałych odbiorników z fazy dedykowanej dla AUDIO.

Modernizacja sali widowiskowej w Wojcieszowie		
AST Advanced Stage Technology	INWESTOR	Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów
AST-PROJEKT GRZEGORZ ZATORSKI TRZEBNICA 55-100 UL. BOCHENKA 67/6 www.ast-projekt.eu	TEMAT PROJEKTU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	TREŚĆ RYSUNKU	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej R-AV II część
	AUTOR PROJEKTU	mgr inz. Radosław Szymczycha, mgr inz. Grzegorz Zatorski
	DATA 08.2019	SKALA ---- FORMAT A3 REWIZJA 00 NR RYS. AST-IE-02