


# zasilanie z RS

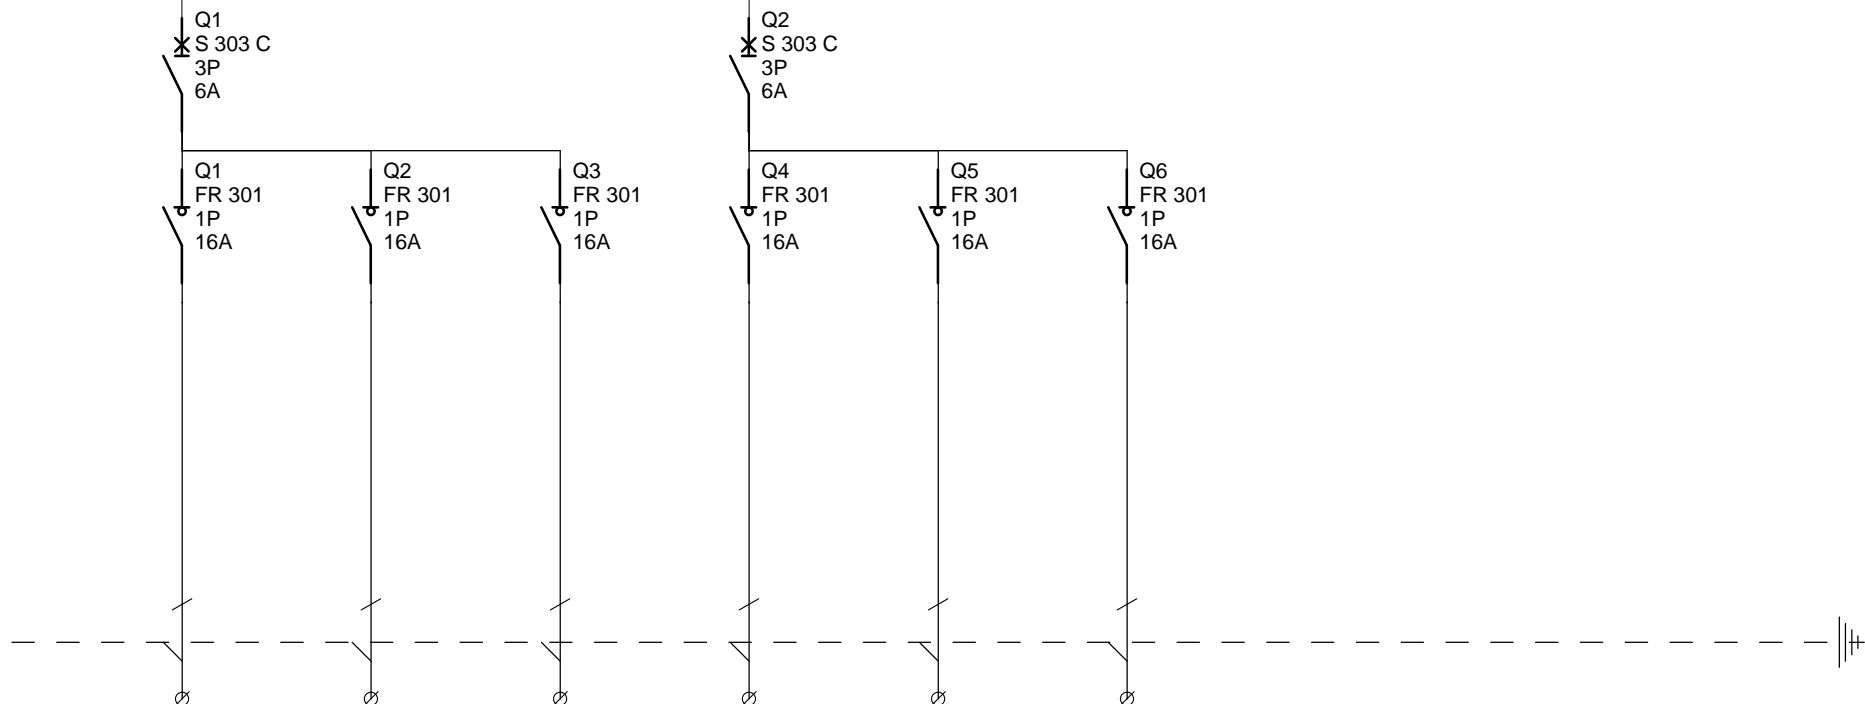

Oznaczenie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6			
Zaciski									
Nazwa	Oświetlenie strona prawa RS-ośw/sg/L1/P	Oświetlenie strona prawa RS-ośw/sg/L2/P	Oświetlenie strona prawa RS-ośw/sg/L3/P	Oświetlenie strona lewa RS-ośw/sg/L1/L	Oświetlenie strona lewa RS-ośw/sg/L2/L	Oświetlenie strona lewa RS-ośw/sg/L3/L			
Moc									
Długość przewodu									
Przekrój przewodu	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2			
Typ przewodu	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo			

Sala gimnastyczna  
R-ośw.

Nr projektu		C		F	
Nr arkusza		B		E	
Data	30/11/2006	A		D	
		Oprac.		Nr arkusza	1 / 1