

Wójt Gminy Rzgów
62-586 Rzgów
ul. Konińska 8

Rzgów, 2009-10-08

Numer sprawy: ZP-7/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP-7/2009**.

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rzgów.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienie:

Pytania:

1. Proszę o wskazanie najbliższego składowiska odpadów, chyba że Inwestor wskazuje inne miejsce składowania płyt betonowych, krawężników, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i innych materiałów z rozbiórki.
2. Jakich preparatów należy użyć do zabezpieczenia powierzchni murku wokół pomnika punkt 1.17 przedmiaru robót?
3. Czy Zamawiający określa kolor kostki betonowej „POLBRUK” gr. 8 cm ?
4. Czy Inwestor posiada projekty przyłączy fontanny : energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego, w razie braku tych dokumentów proszę szczegółowo określić długości poszczególnych przyłączy.
5. Proszę o wskazanie ilości opraw oświetleniowych fontanny, z jakich materiałów mają być wykonane i gdzie posadowione (w fontannie, czy poza nią).
6. Elementy sterujące pracą fontanny (szafka) w co ma być wyposażona i gdzie usytuowana.
7. W jaki sposób ma być uzupełniona woda w fontannie.
8. Proszę podać ilości i rodzaje dysz fontannowych oraz miejsce ich posadowienia (obudowa fontanny, misa, dno fontanny).
9. Jak Zamawiający projektuje zamontowanie pompy czy wewnątrz fontanny, czy w oddzielnej komorze na zewnątrz.
10. Czy należy wykonać kanalizację do spustu wody podczas okresowych konserwacji oraz w okresie zimowym.
11. Czy podbudowa betonowa grubości 30 cm pod fontannę nie wymaga dodatkowego zbrojenia, a łączenie elementów fontanny i podbudowy powinno być dodatkowo uszczelnione.
12. Czy żelbetowe elementy fontanny mają być dodatkowo zakonserwowane.
13. Proszę o podanie wymiarów donic kwiatowych.

Odpowiedzi:

Ad.1. Ziemie należy przewieźć na składowisko odpadów w Rzgowie, a materiały betonowe i asfalt z rozbiórki do bazy SKR w Rzgowie.

Ad.2. Zabezpieczenia należy wykonać z powłoką – żywica epoksydowa wodoodporna nawierzchniowa.

Ad.3. Uwzględnić podział kostki 50% kolor i 50 % szara

Ad.4. W opisie do przedmiaru robót podano długość zasilania energetycznego, które wynosi 50 m , pozostałe przyłącza nie będą wykonywane.

Ad.5. Ma być zamontowanych 6 opraw na obwodzie co 60 stopni na dnie niecki, oprawy Underwater LED szczelność IP 68, klasa III, pobór mocy 4 W , kolor niebieski, zimny biały, zasilanie 230V

Ad.6. Elementy sterujące pracą fontanny mają być umieszczone w typowej szafce wyposażeniowej zamontowanej na obrzeżu niecki.

Ad.7. Woda w fontannie uzupełniana będzie z pobliskiego hydrantu (obsługa eksploatacyjna w zakresie UG Rzgów). Pierwsze napełnienie wykonuje wykonawca.

Ad.8. Dysza posadowiona ma być w górnej misie fontanny o średnicy dopasowanej do wydajności pompy tj. 12 ^{m³}/godz. i zasilaniu 230V opisanej w opisie do przedmiaru

pkt 2.1, dysza pieniająca HGP mosiężna

Ad.9. Pompa ma być zamontowana w podstawie nogi, na której montowane są misy (zgodnie z rysunkiem producenta fontanny)

Ad.10. Kanalizacja spustowa nie będzie wykonywana, woda z niecki na okres zimowy wypompowana będzie w ramach obsługi eksploatacyjnej.

Ad.11. Podbudowa betonowa pod fontannę ma być zbrojona prętami żebrowanymi fi 10 mm


co 15 cm krzyżowo, łączenia fontanny żywica epoksydową

Ad.12. Żelbetowe elementy fontanny nie muszą być dodatkowo konserwowane, nie wymaga tego instrukcja producenta

Ad.13. Wymiary donic kwiatowych podane zostały w opisie do przedmiaru pkt. 2.6 i wynoszą wysokość 30 cm, szerokość 40 cm, długość 80 cm

FONTANNY OGRODOWE

SCHEMAT USTAWIENIA FONTANNY

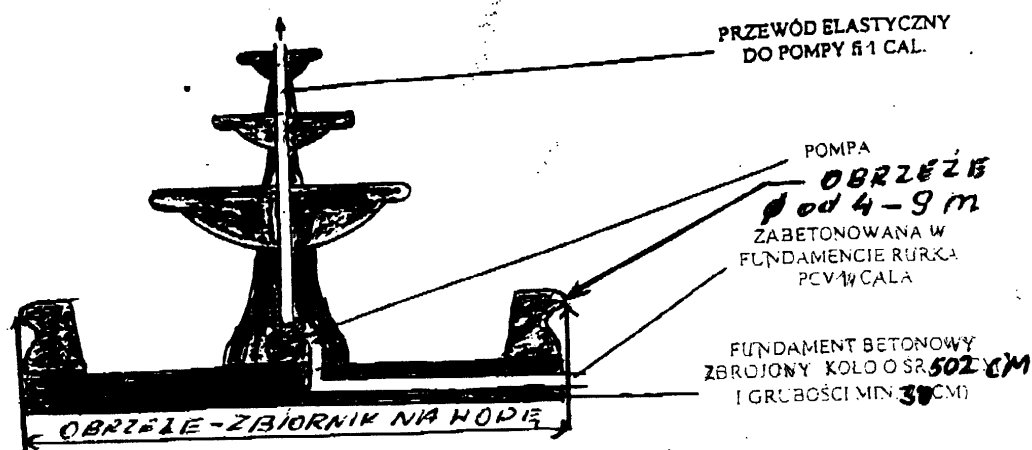

1. Wykonując fundament betonowy, zatapiajemy w nim rurkę biegnącą z zewnątrz (po promieniu) do środka fundamentu i wystającą ok. 30 cm ponad jego powierzchnię. W rurce tej przebiegać będzie przewód elektryczny od pompy do źródła zasilania (gniazdo-wyłącznik).
2. Zespalamy obrzeża, tworząc zbiornik dolny (należy go uszczelnić). Na łączeniach po wewnętrznej stronie zbiornika dolnego (żywica epeksydowa).
3. Ustawiamy dolną nogę fontanny, chowając w niej pompę. Przez otwór pośrodku nogi prowadzimy w górę założony na wyjście pompy przewód elastyczny (będzie on przebiegał wewnątrz wszystkich mis i podstawek).
4. W odpowiedniej kolejności ustawiamy podstawki i misy. Misy należy wypoziomować, by spadek wody następował symetrycznie.
5. Przewód elastyczny najlepiej przyciąć równo z dnem górnej misy. Po wyprowadzeniu przewodu, otwory w misach należy uszczelnić silikonem, by uniknąć cofania się wody środkiem fontanny.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego: www.gminarzgow.pl BIP przetargi

Wójt Gminy - Marianna Matuszewska

Kierownik Zamawiającego