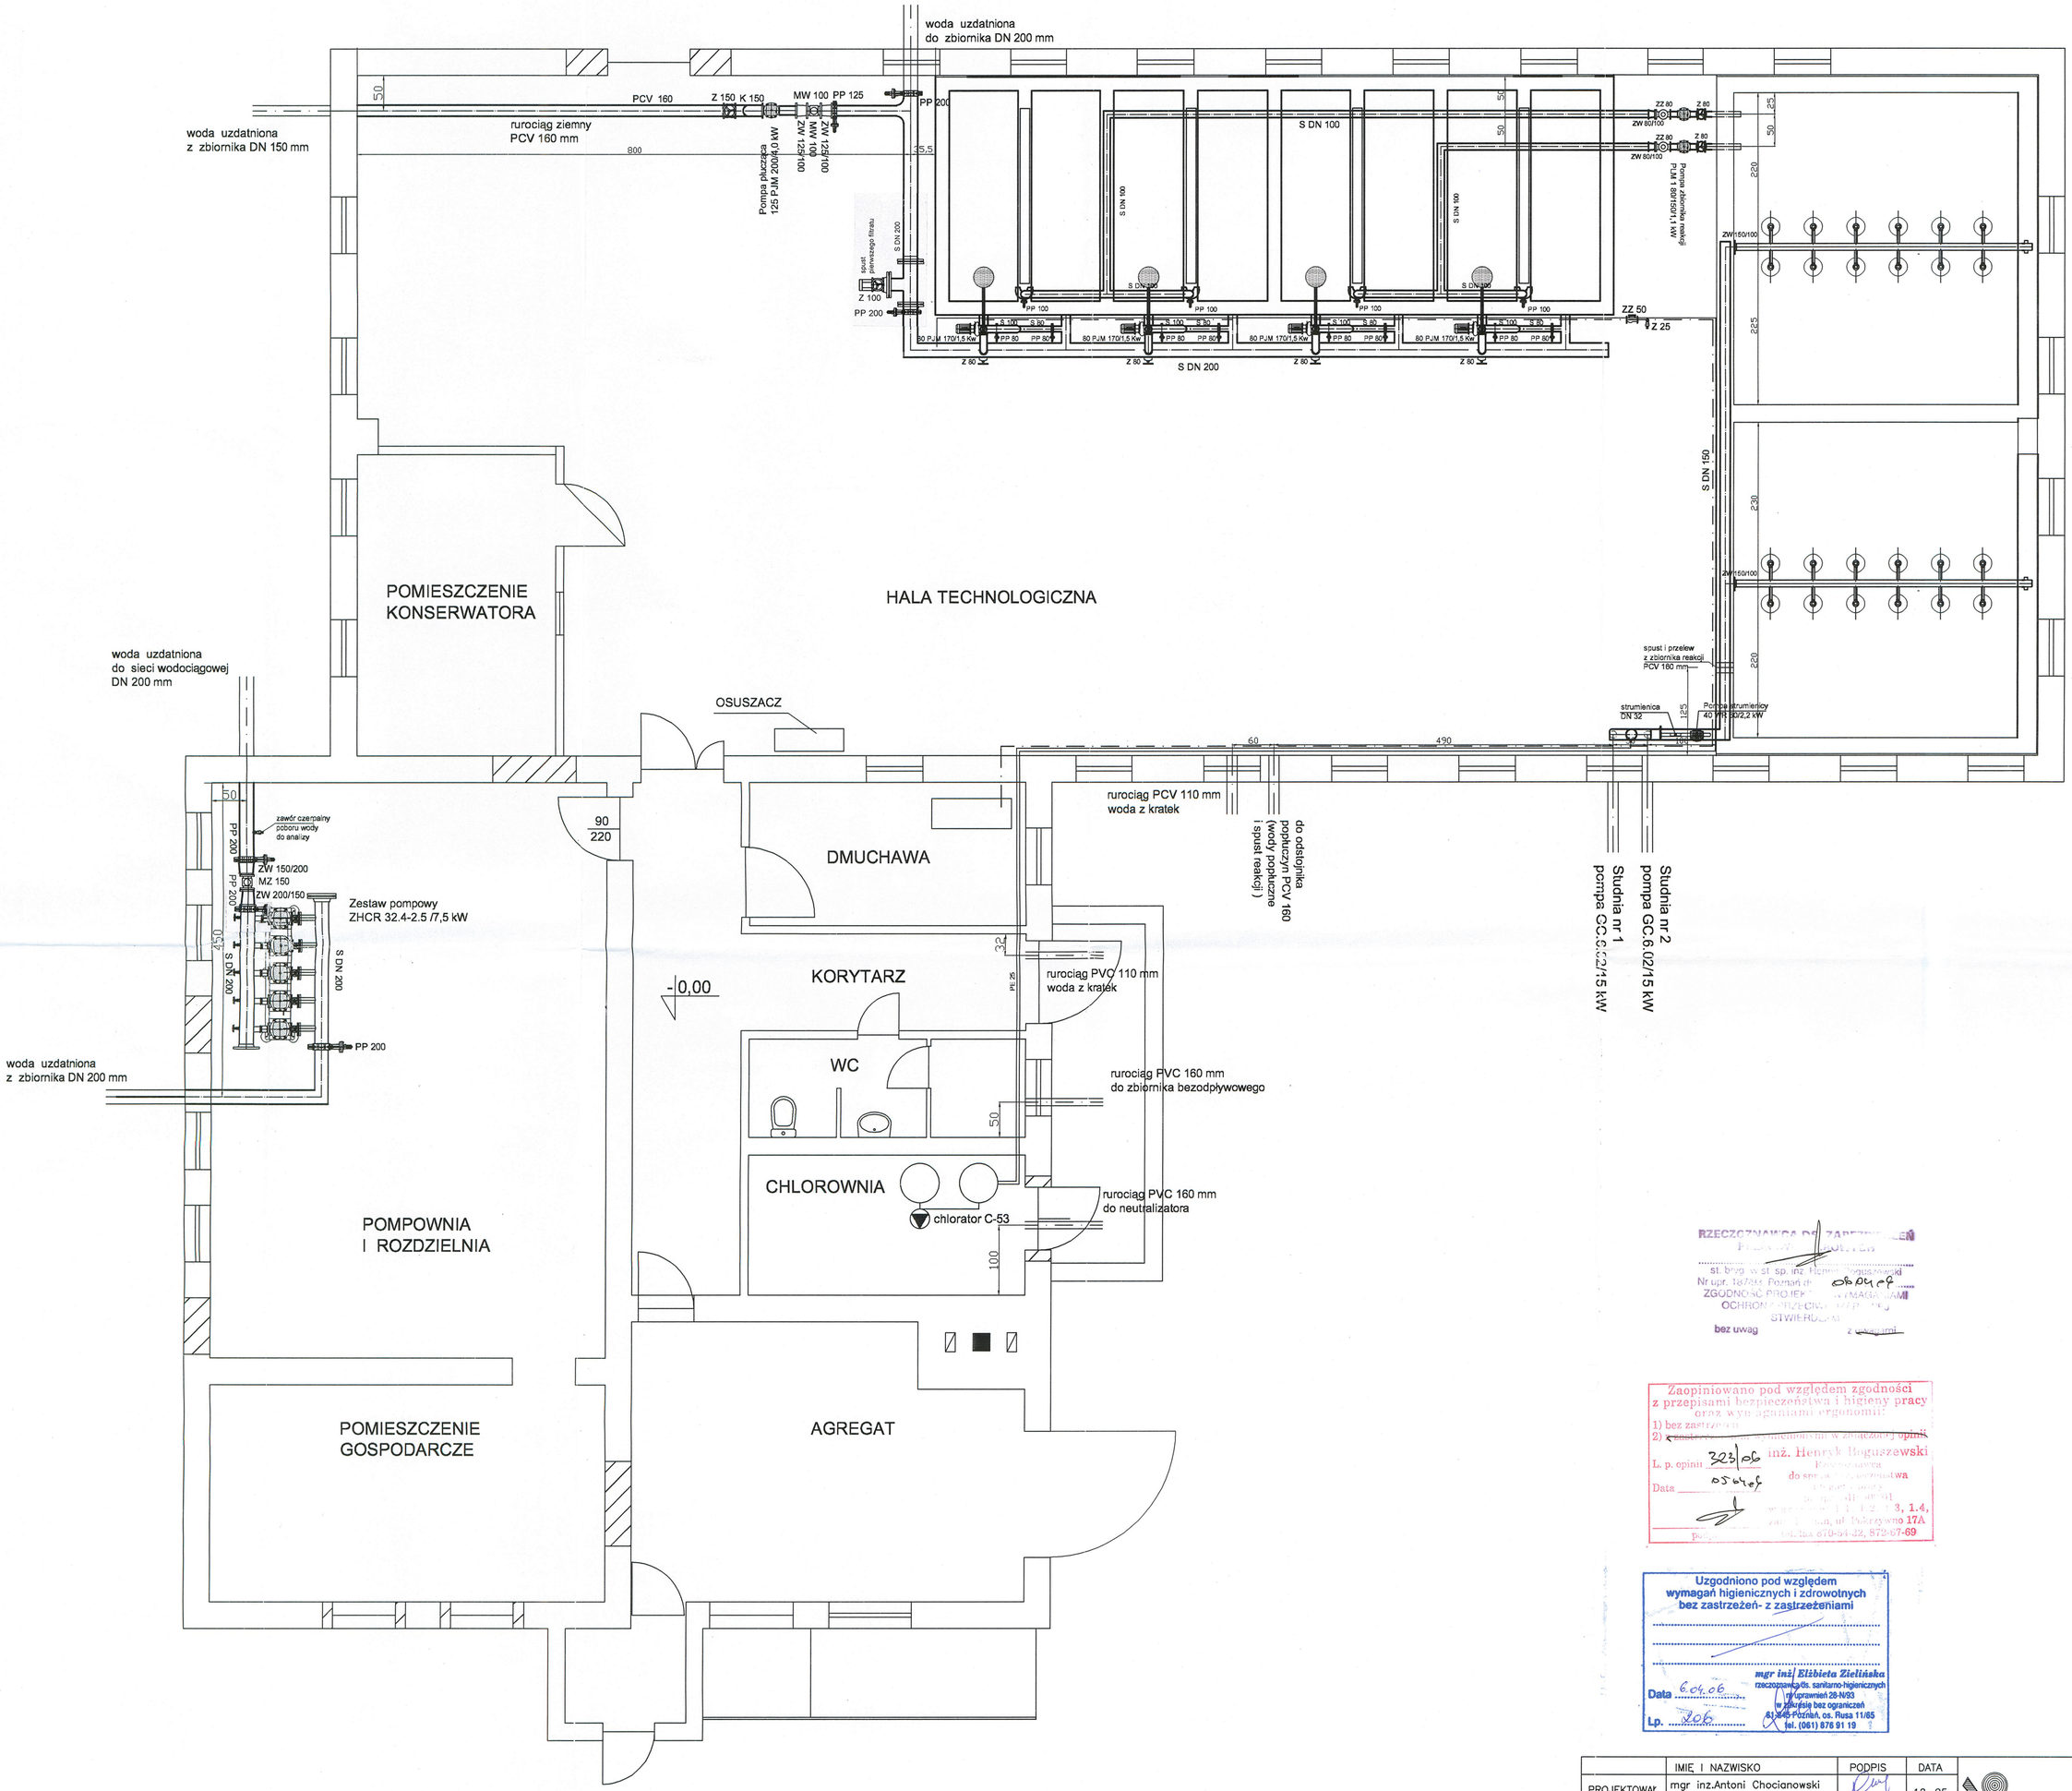

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Orłowski
upr. bud. w spec. inż. instal. sanitarnych
Nr upr. 16/94 Poznań dn. 05.04.06
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
STWIERDZAM
bez uwag z uwagami

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) ~~z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii~~
L. p. opinii 323/06 inż. Henryk Boguszewski
Data 05.04.06 Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
upr. nr 1.1.2.1.3, 1.4,
zam. Poznań, ul. Pokrzywno 17A
tel./fax 870-54-32, 872-67-69

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń- z zastrzeżeniami
mgr inż. Elżbieta Zielińska
rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
z ograniczeń 28-N/93
w zakresie bez ograniczeń
61-245 Poznań, os. Rusa 11/65
tel. (061) 876 91 19
Data 6.04.06
Lp. 206

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Antoni Chocianowski upr. 128/78/Lo spec.instal.- inżynierska		12–05
SPRAWDZIŁ	inż. Zenon Cichy upr. 5850/61 spec.instalacyjna		12–05

ENVIROTECH sp.z o.o.
ul.Kochanowskiego 7
60–900 Poznań 2
tel. 657–02–00
skrytka poczt.nr 87.

ZLECENIODAWCA:
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
ul.Nabrzeżna 6a 62–500 Konin

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Stacja wodociągowa Sławsk

PODZIAŁKA:	NAZWA RYSUNKU:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
1:50	RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY	TP/05/05	2	29