

Pow. koniński
Gmina/Miasto
Obręb
Błonie

MAPY ZASADNICZEJ

o ograniczonej treści w zakresie przebiegu
granic działek ewidencyjnych

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):


- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 1,0m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE40
- 6 - studzienka rozdzielcza
- 7 - rury drenażowe Ø100
- 8 - kominki wentylacyjne
- 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
- 10 - studzienka rewizyjna
- 11 - istniejąca rura kan.

Budynek zaopatrywany jest w wodę
z sieci wodociągowej

(58) 4 RLM

Jarostaw Kałużny
Błonie 3

W odległości 30 m od przewodów
rozsączających i miejsca
odprowadzenia ścieków z przydomowej
oczyszczalni ścieków nie znajdują się
studnie dostarczające wodę
przeznaczoną do spożycia przez
ludzi.

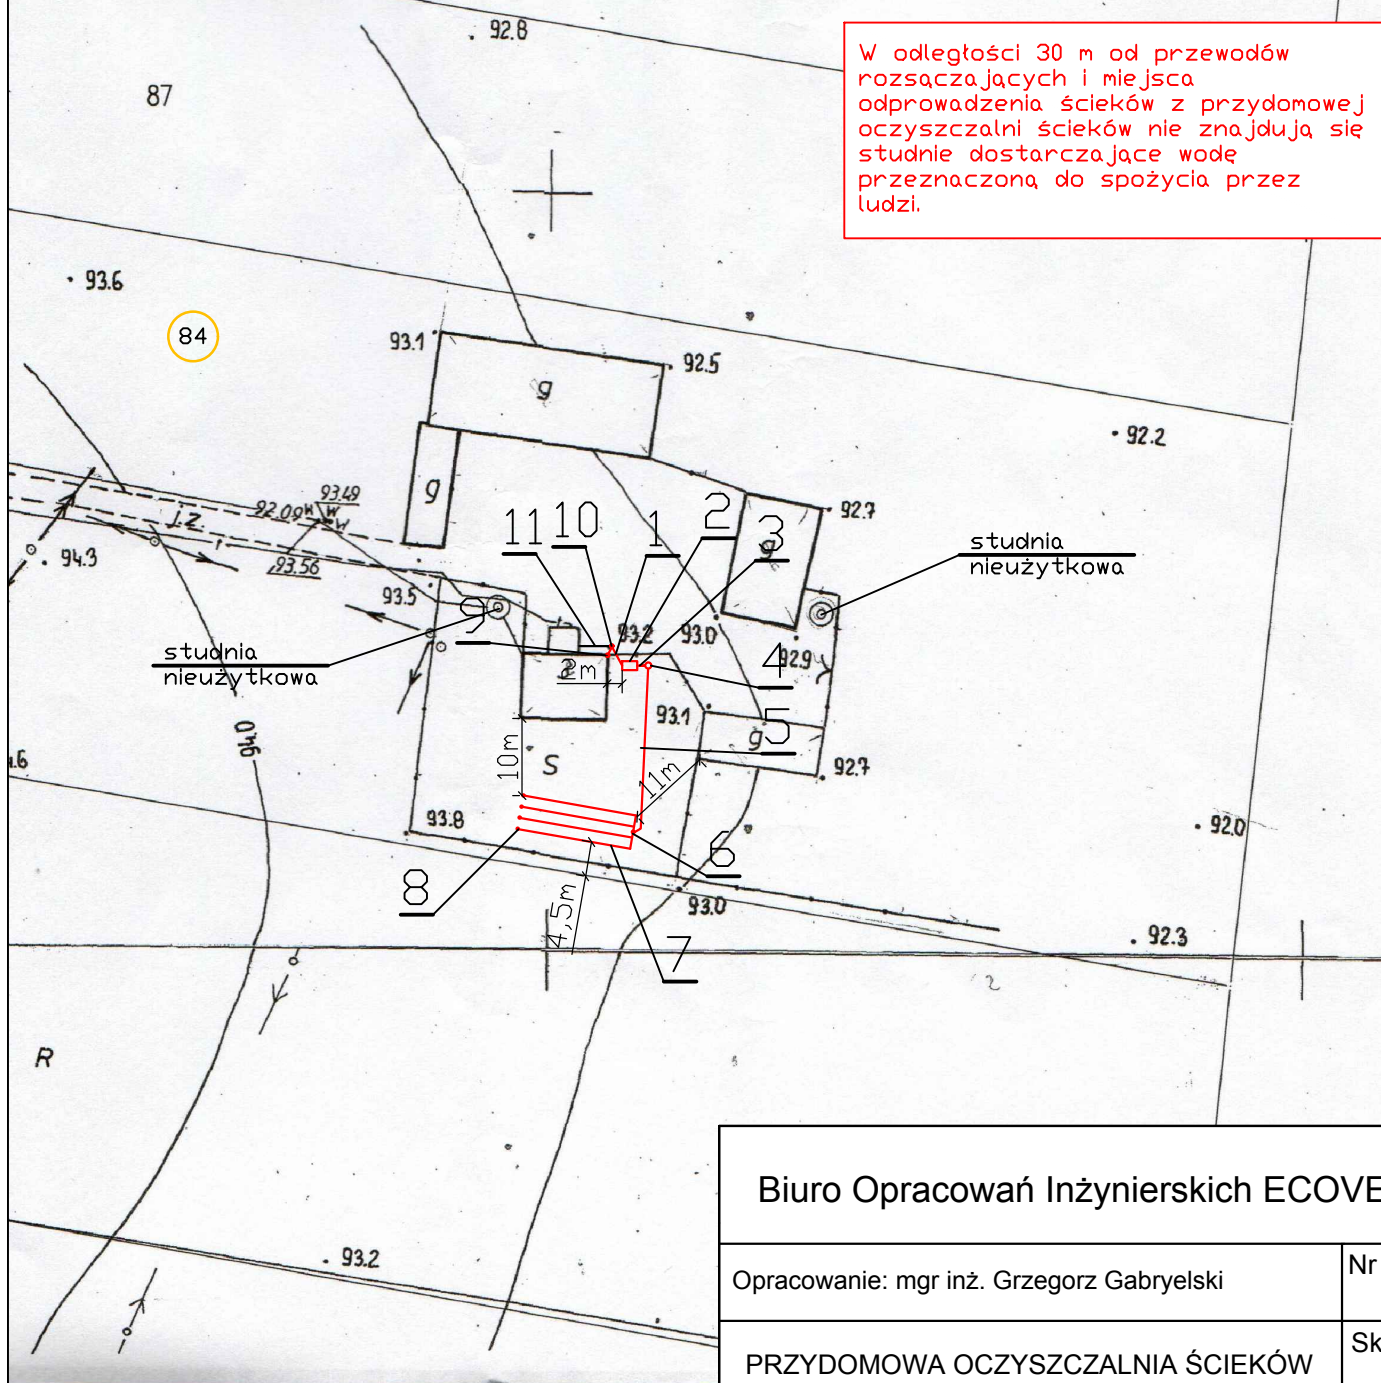

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracowanie: mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:1000

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2016 r.