W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(130) 8 RLM
Paweł Marzol
Zastruże 11

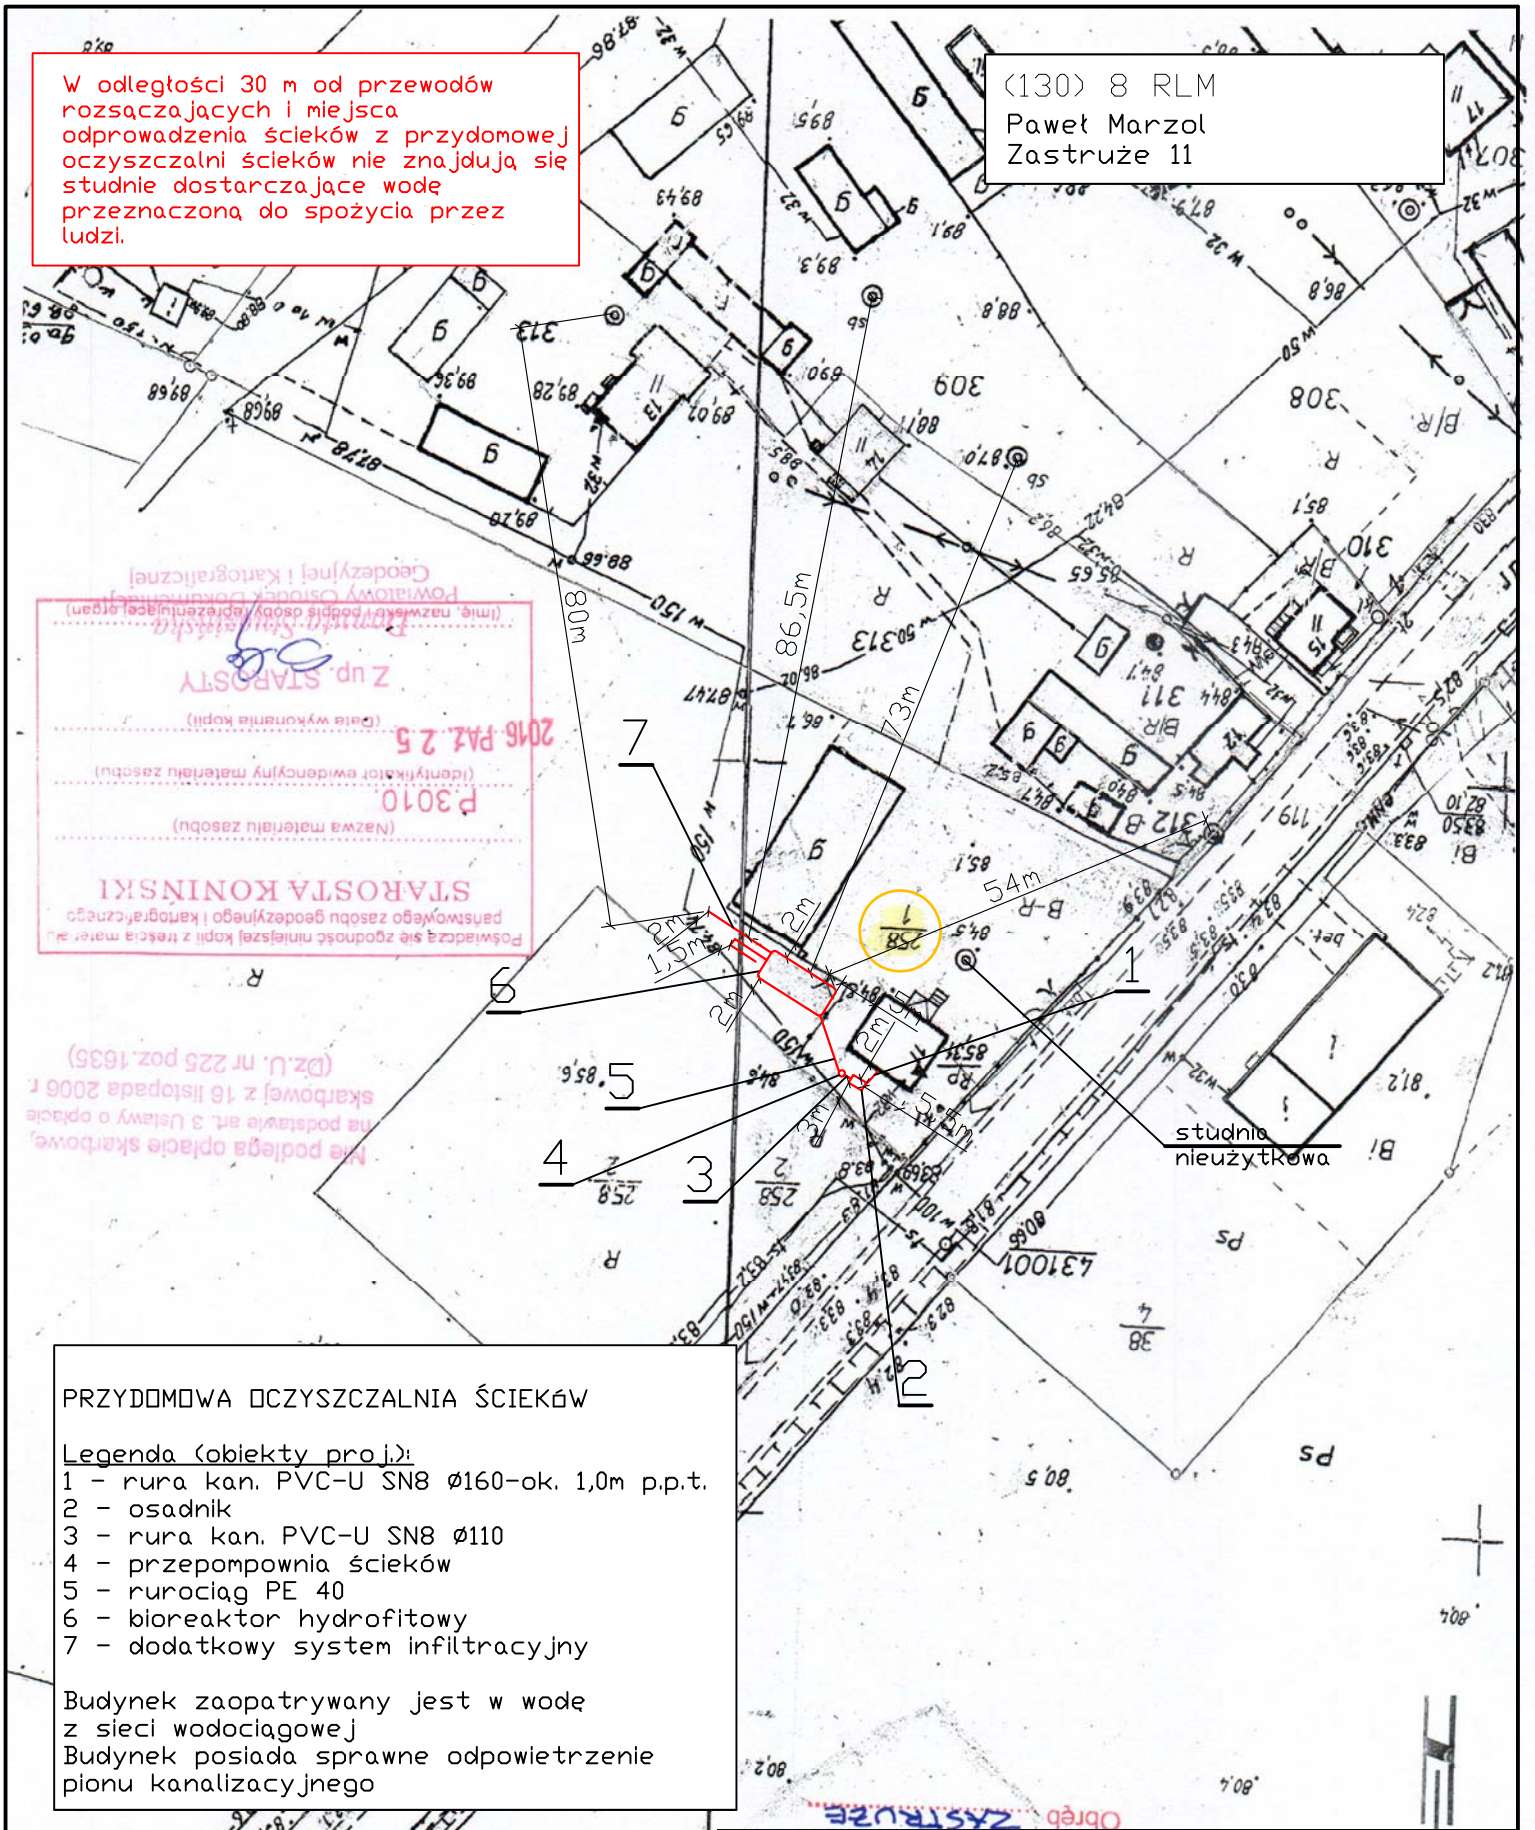

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):
1 - rura kan. PVC-U SN8 ø160-ok. 1,0m p.p.t.
2 - osadnik
3 - rura kan. PVC-U SN8 ø110
4 - przepompownia ścieków
5 - rurociąg PE 40
6 - bioreaktor hydrofitowy
7 - dodatkowy system infiltracyjny

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk	
Opracował: mgr inż. Szymon Strauchman	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:1000 Data: 2016 r.