


KOPIA
MAPY ZASADNICZEJ
o ograniczonej treści w zakresie przebiegu
linii i urządzeń kanalizacyjnych

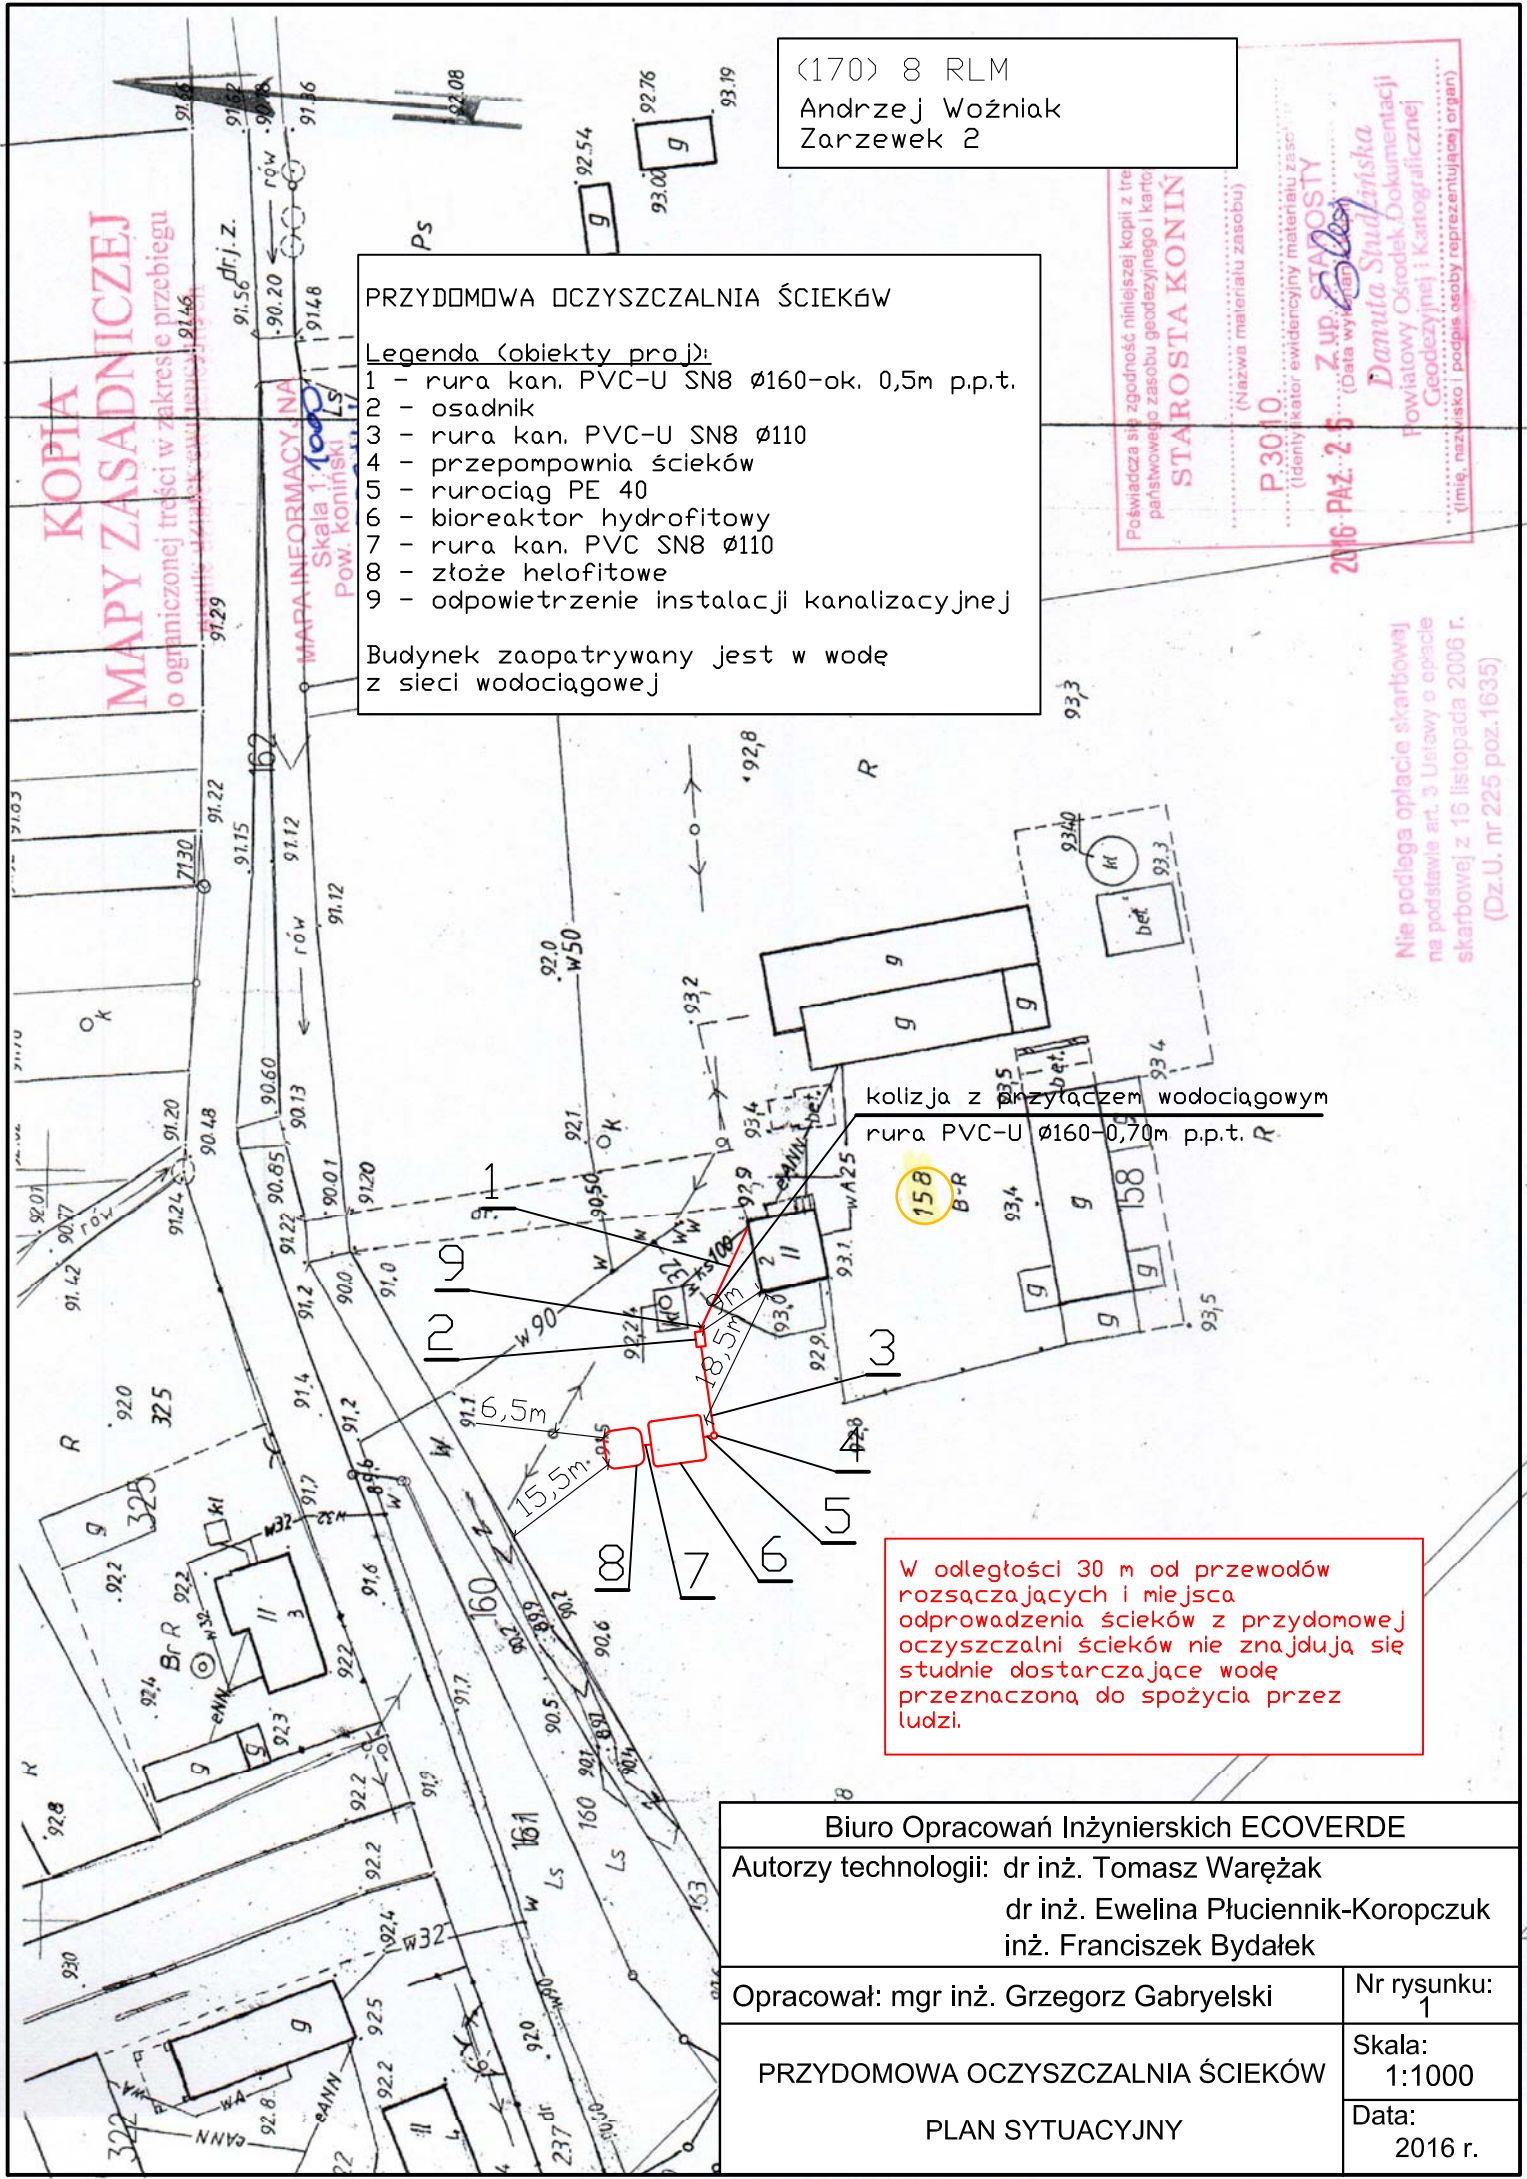

(170) 8 RLM
Andrzej Woźniak
Zarzewek 2

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 0,5m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110
- 8 - złożo helofitowe
- 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią parafowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA KONIN

P.3010 (Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

2016 PAZ 25 Z up. STARSZYSTY (Data wydania)

Danuta Studzińska Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Kolizja z przyłączem wodociągowym
rura PVC-U \varnothing 160-0,70m p.p.t. R

W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE	
Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropcuk inż. Franciszek Bydałek	
Opracował: mgr inż. Grzegorz Gabryelski	Nr rysunku: 1
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1:1000
	Data: 2016 r.