

ADNICZEJ
akresie przebiegu
fencyjnych

placie skarbowej
3 Ustawy o oplacie
listopada 2006 r.
25 poz. 1635)

ARMACYJNA
ata 1: 1000
Koniński
Czajka
Kurów

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW


Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 1,0m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - dodatkowy system infiltracyjny
- 8 - odpowiedzenie instalacji kanalizacyjnej
- 9 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

(78) 8 RLM
Paweł Kubacki
Kurów 8

W odległości 30 m od przewodów rozsaczających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

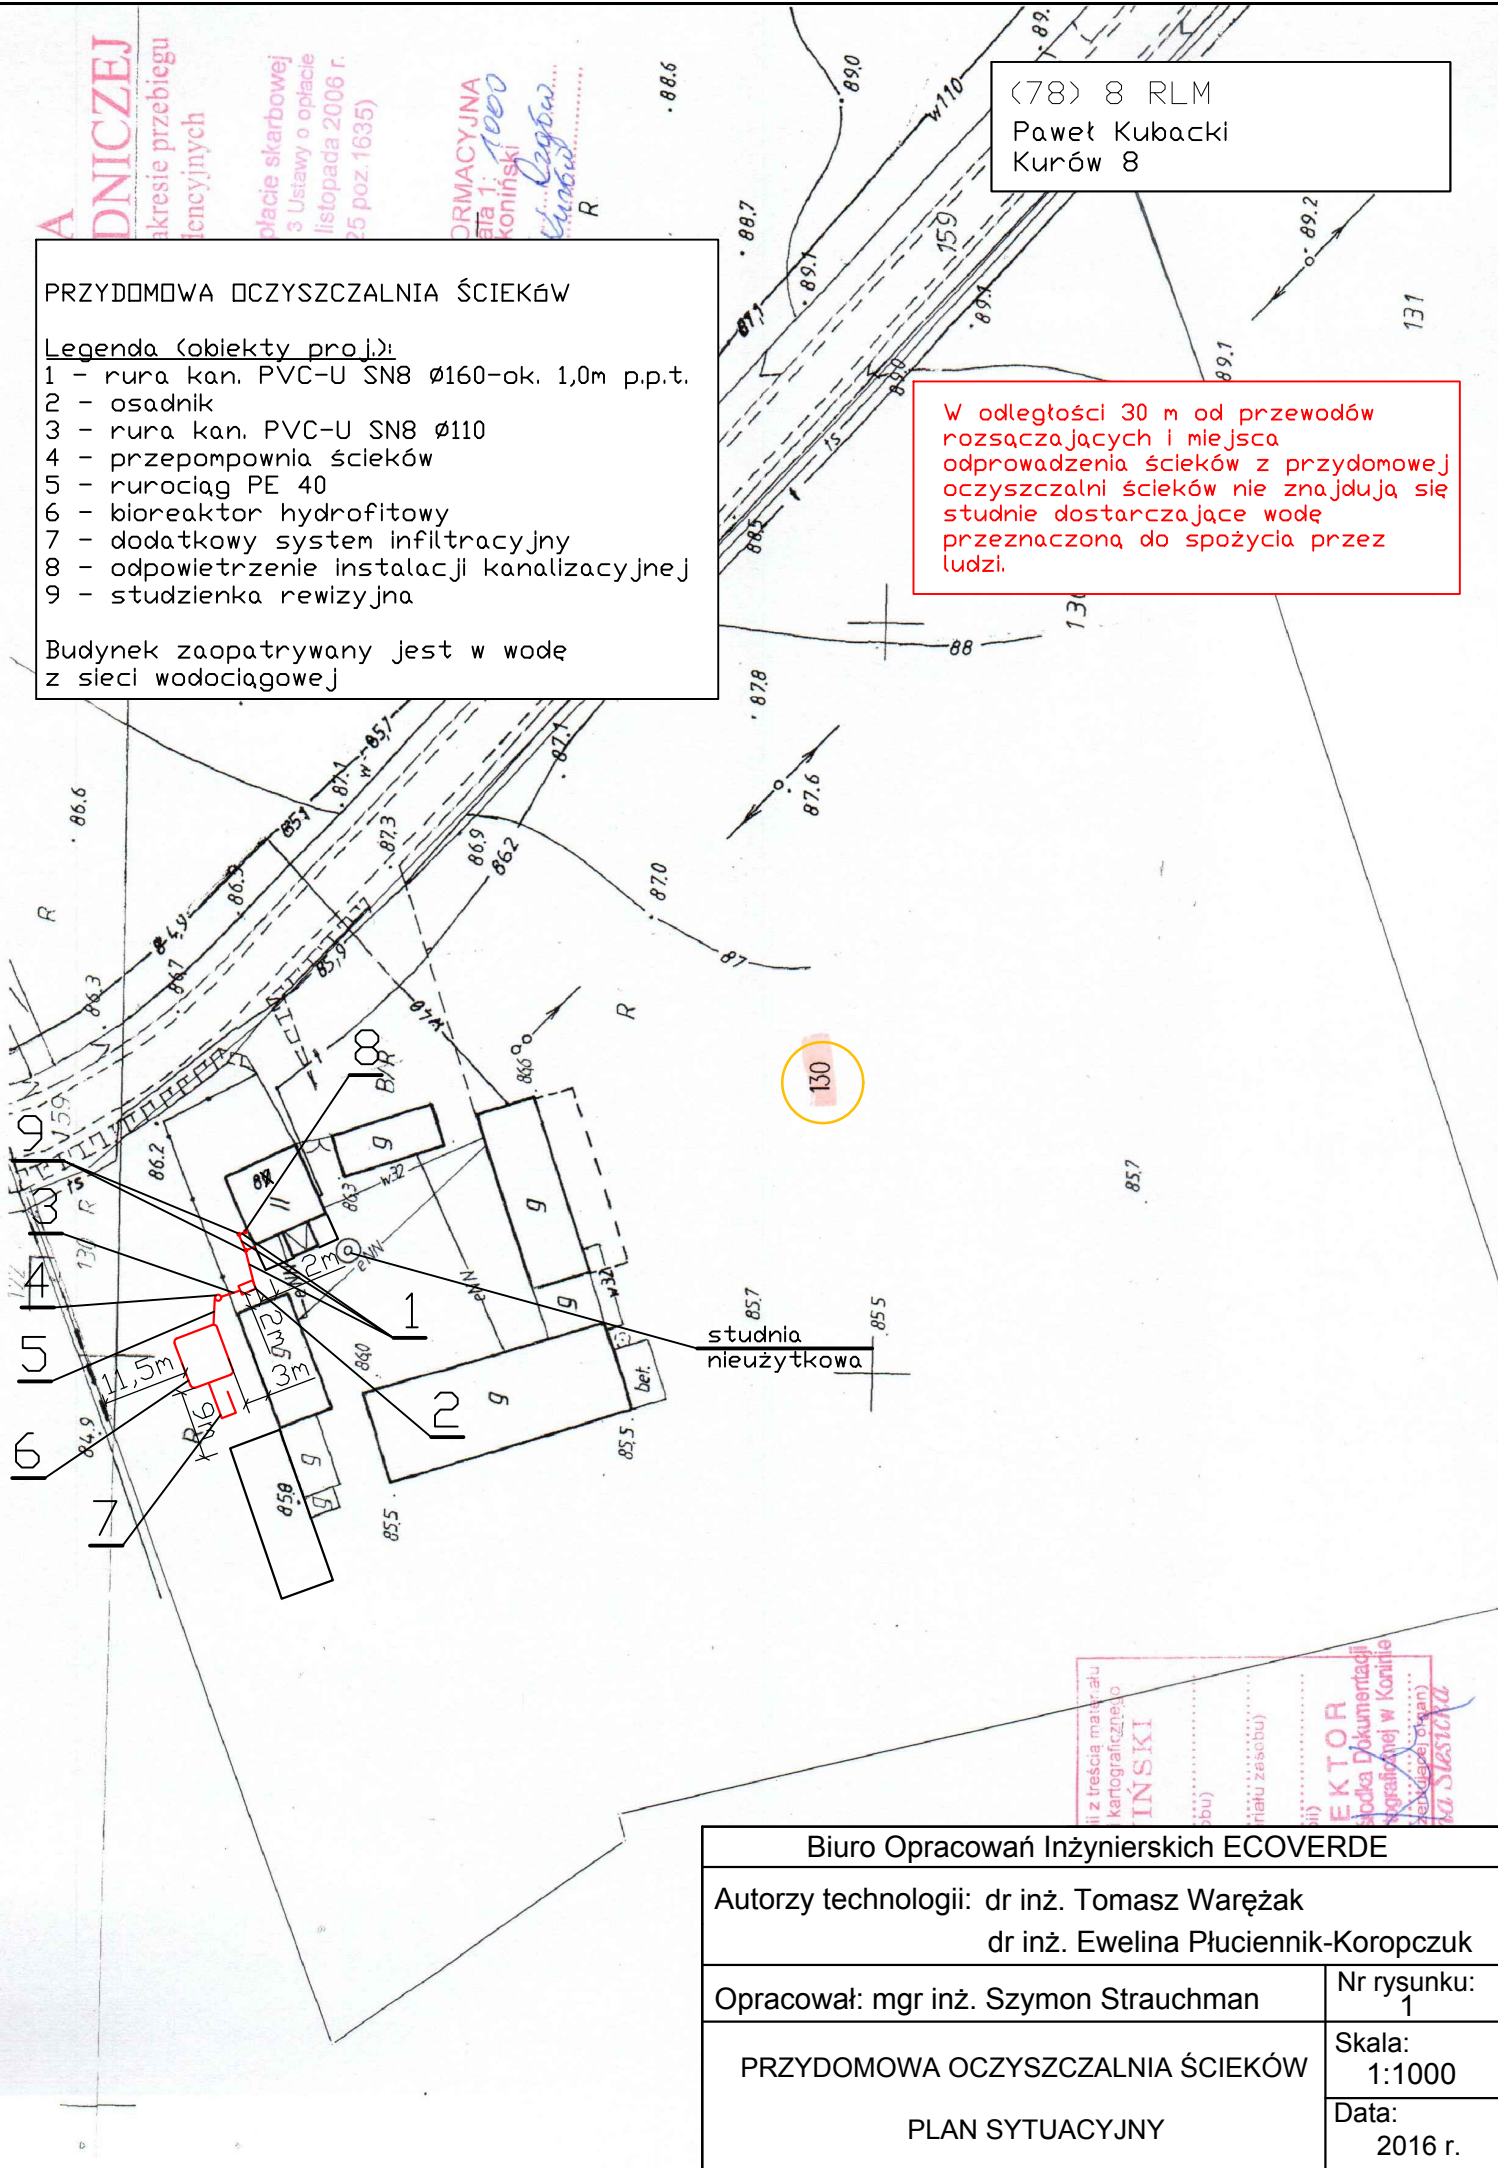

Biurow Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropcuk

Opracował: mgr inż. Szymon Strauchman

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:1000

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2016 r.