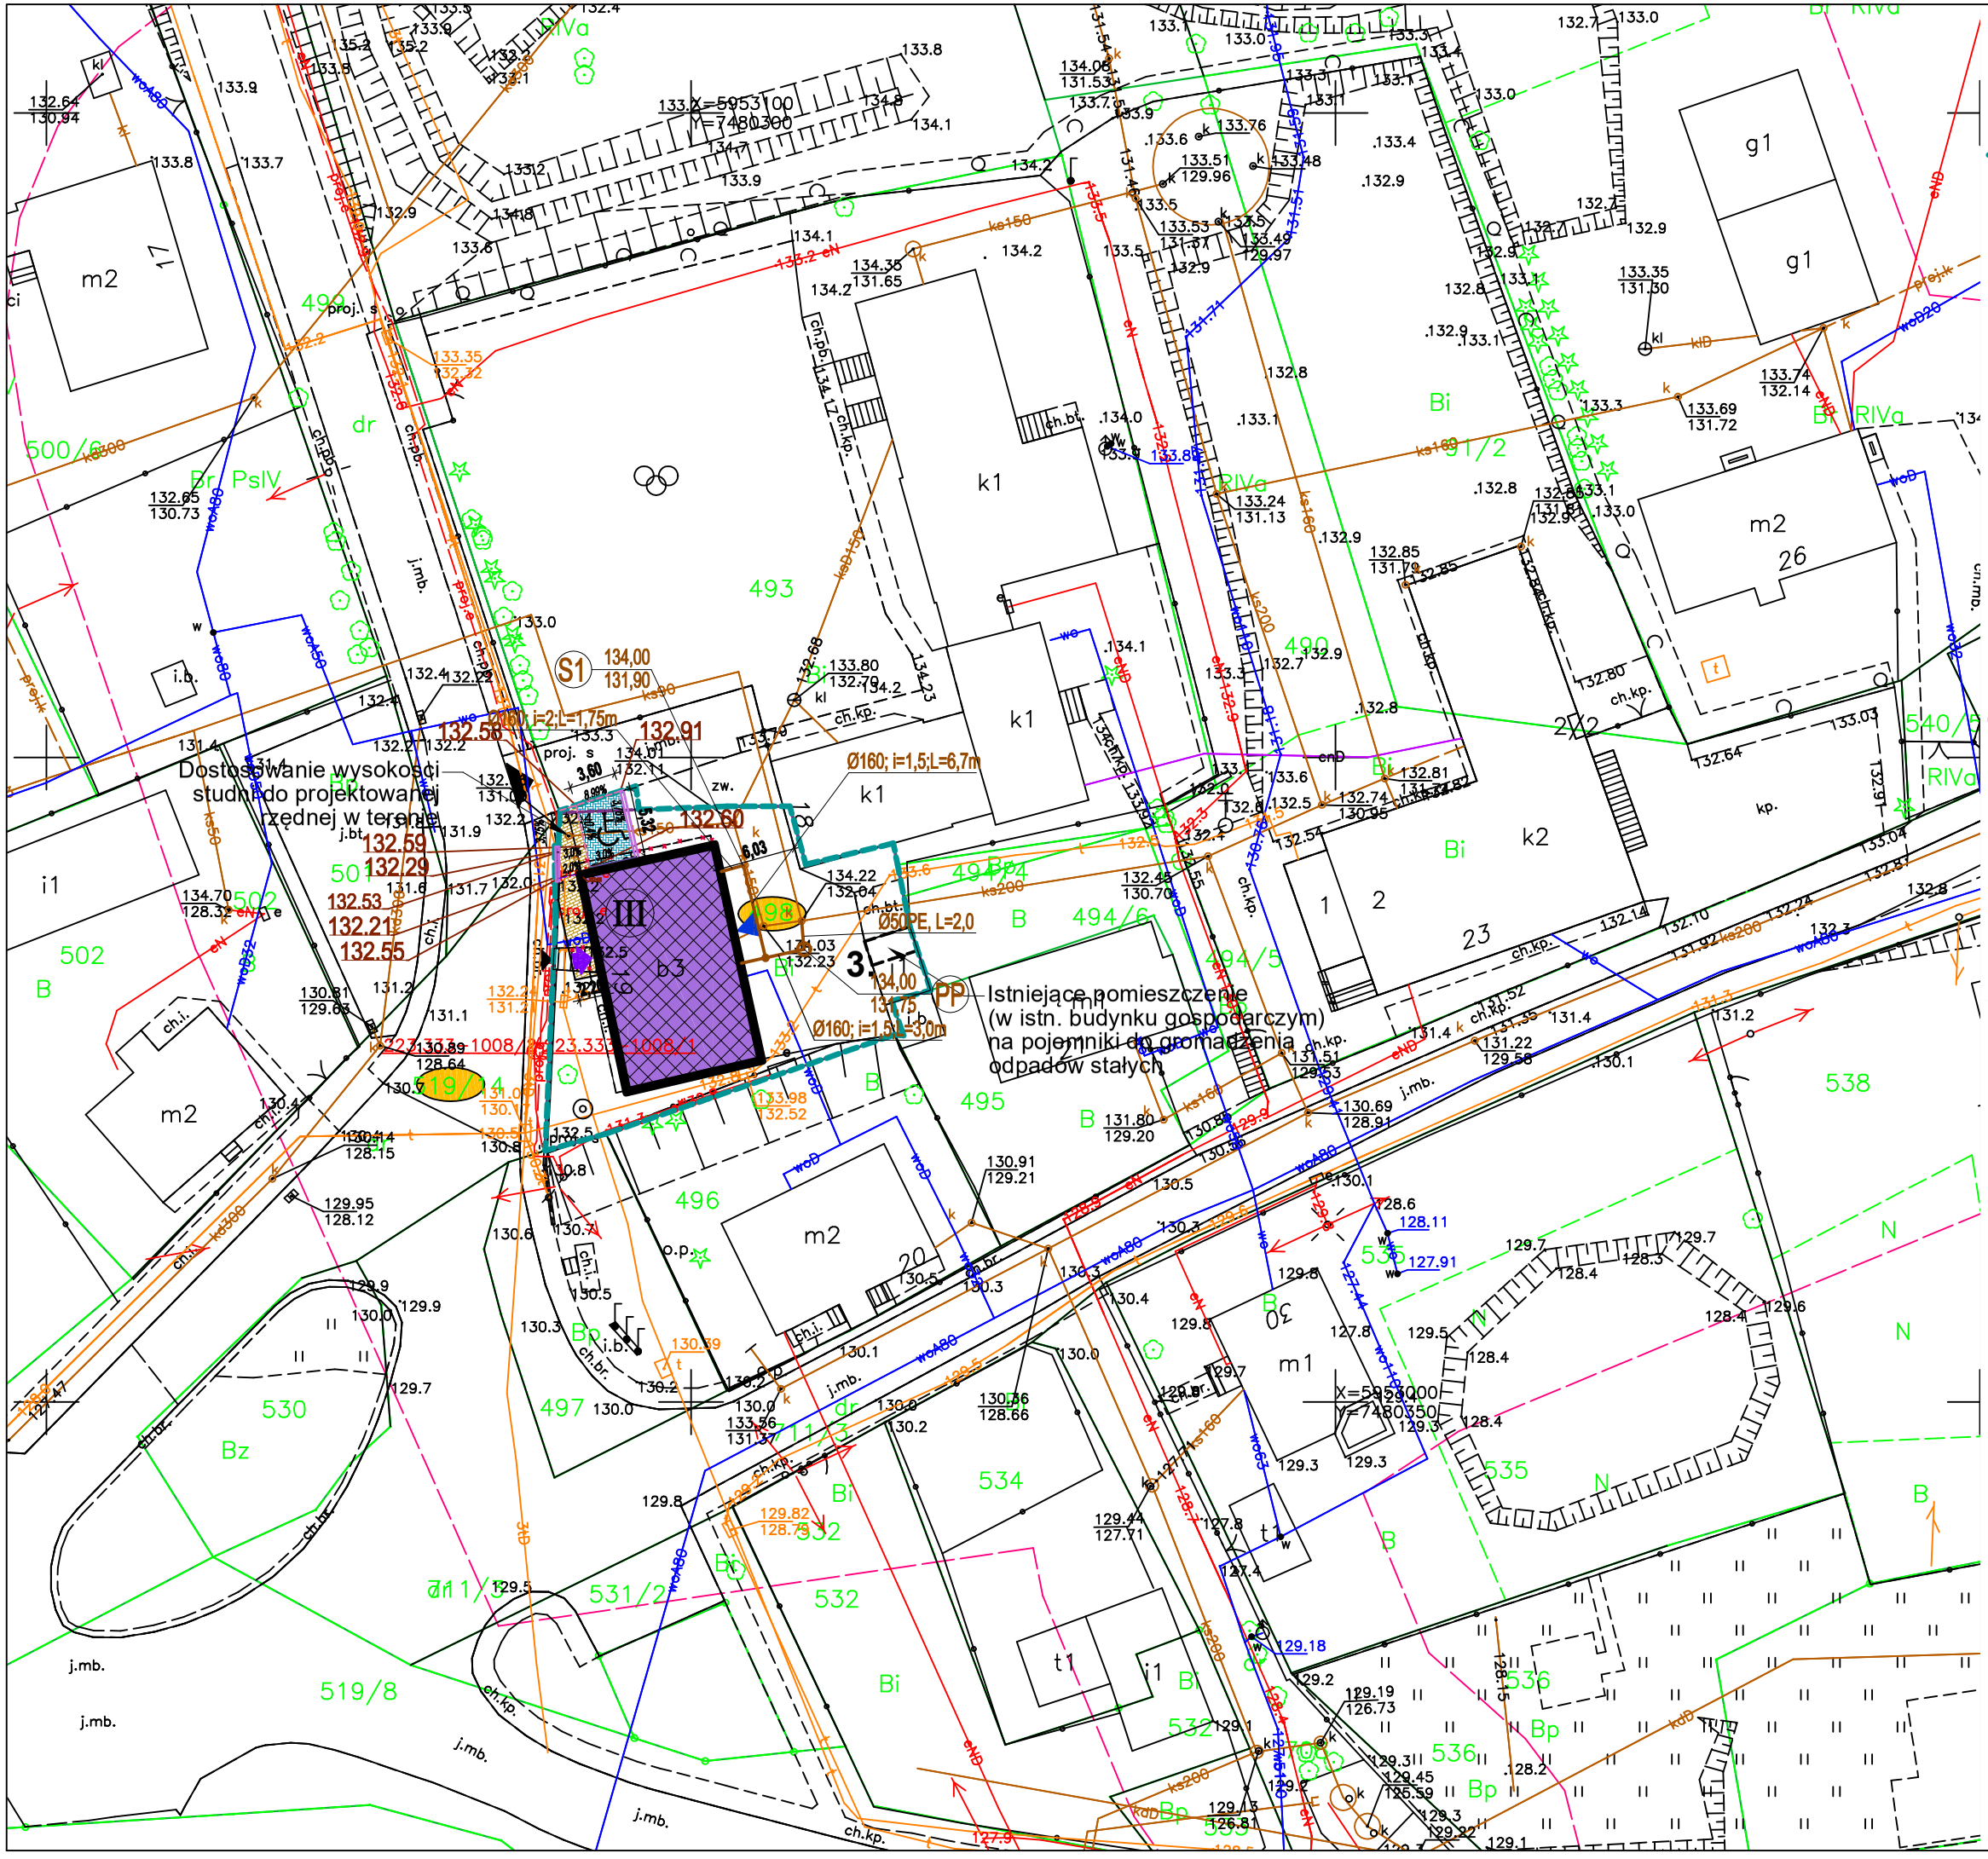
Dostosowanie wysokości
studni do projektowanej
rzędnej w terenie
Istniejące pomieszczenie
(w istn. budynku gospodarczym)
na pojemniki do gromadzenia
odpadów stałych
S1
134,00
131,90
Ø160; i=2; L=1,75m
Ø160; i=1,5; L=6,7m
Ø50 PE, L=2,0
Ø160; i=1,5; L=3,0m
III
3.
PP
b3
k1
k2
m1
m2
g1
i1
t1
1008/1
1008/2
1008/3
1008/4
1008/5
1008/6
1008/7
1008/8
1008/9
1008/10
1008/11
1008/12
1008/13
1008/14
1008/15
1008/16
1008/17
1008/18
1008/19
1008/20
1008/21
1008/22
1008/23
1008/24
1008/25
1008/26
1008/27
1008/28
1008/29
1008/30
1008/31
1008/32
1008/33
1008/34
1008/35
1008/36
1008/37
1008/38
1008/39
1008/40