


Ps = 15 kW

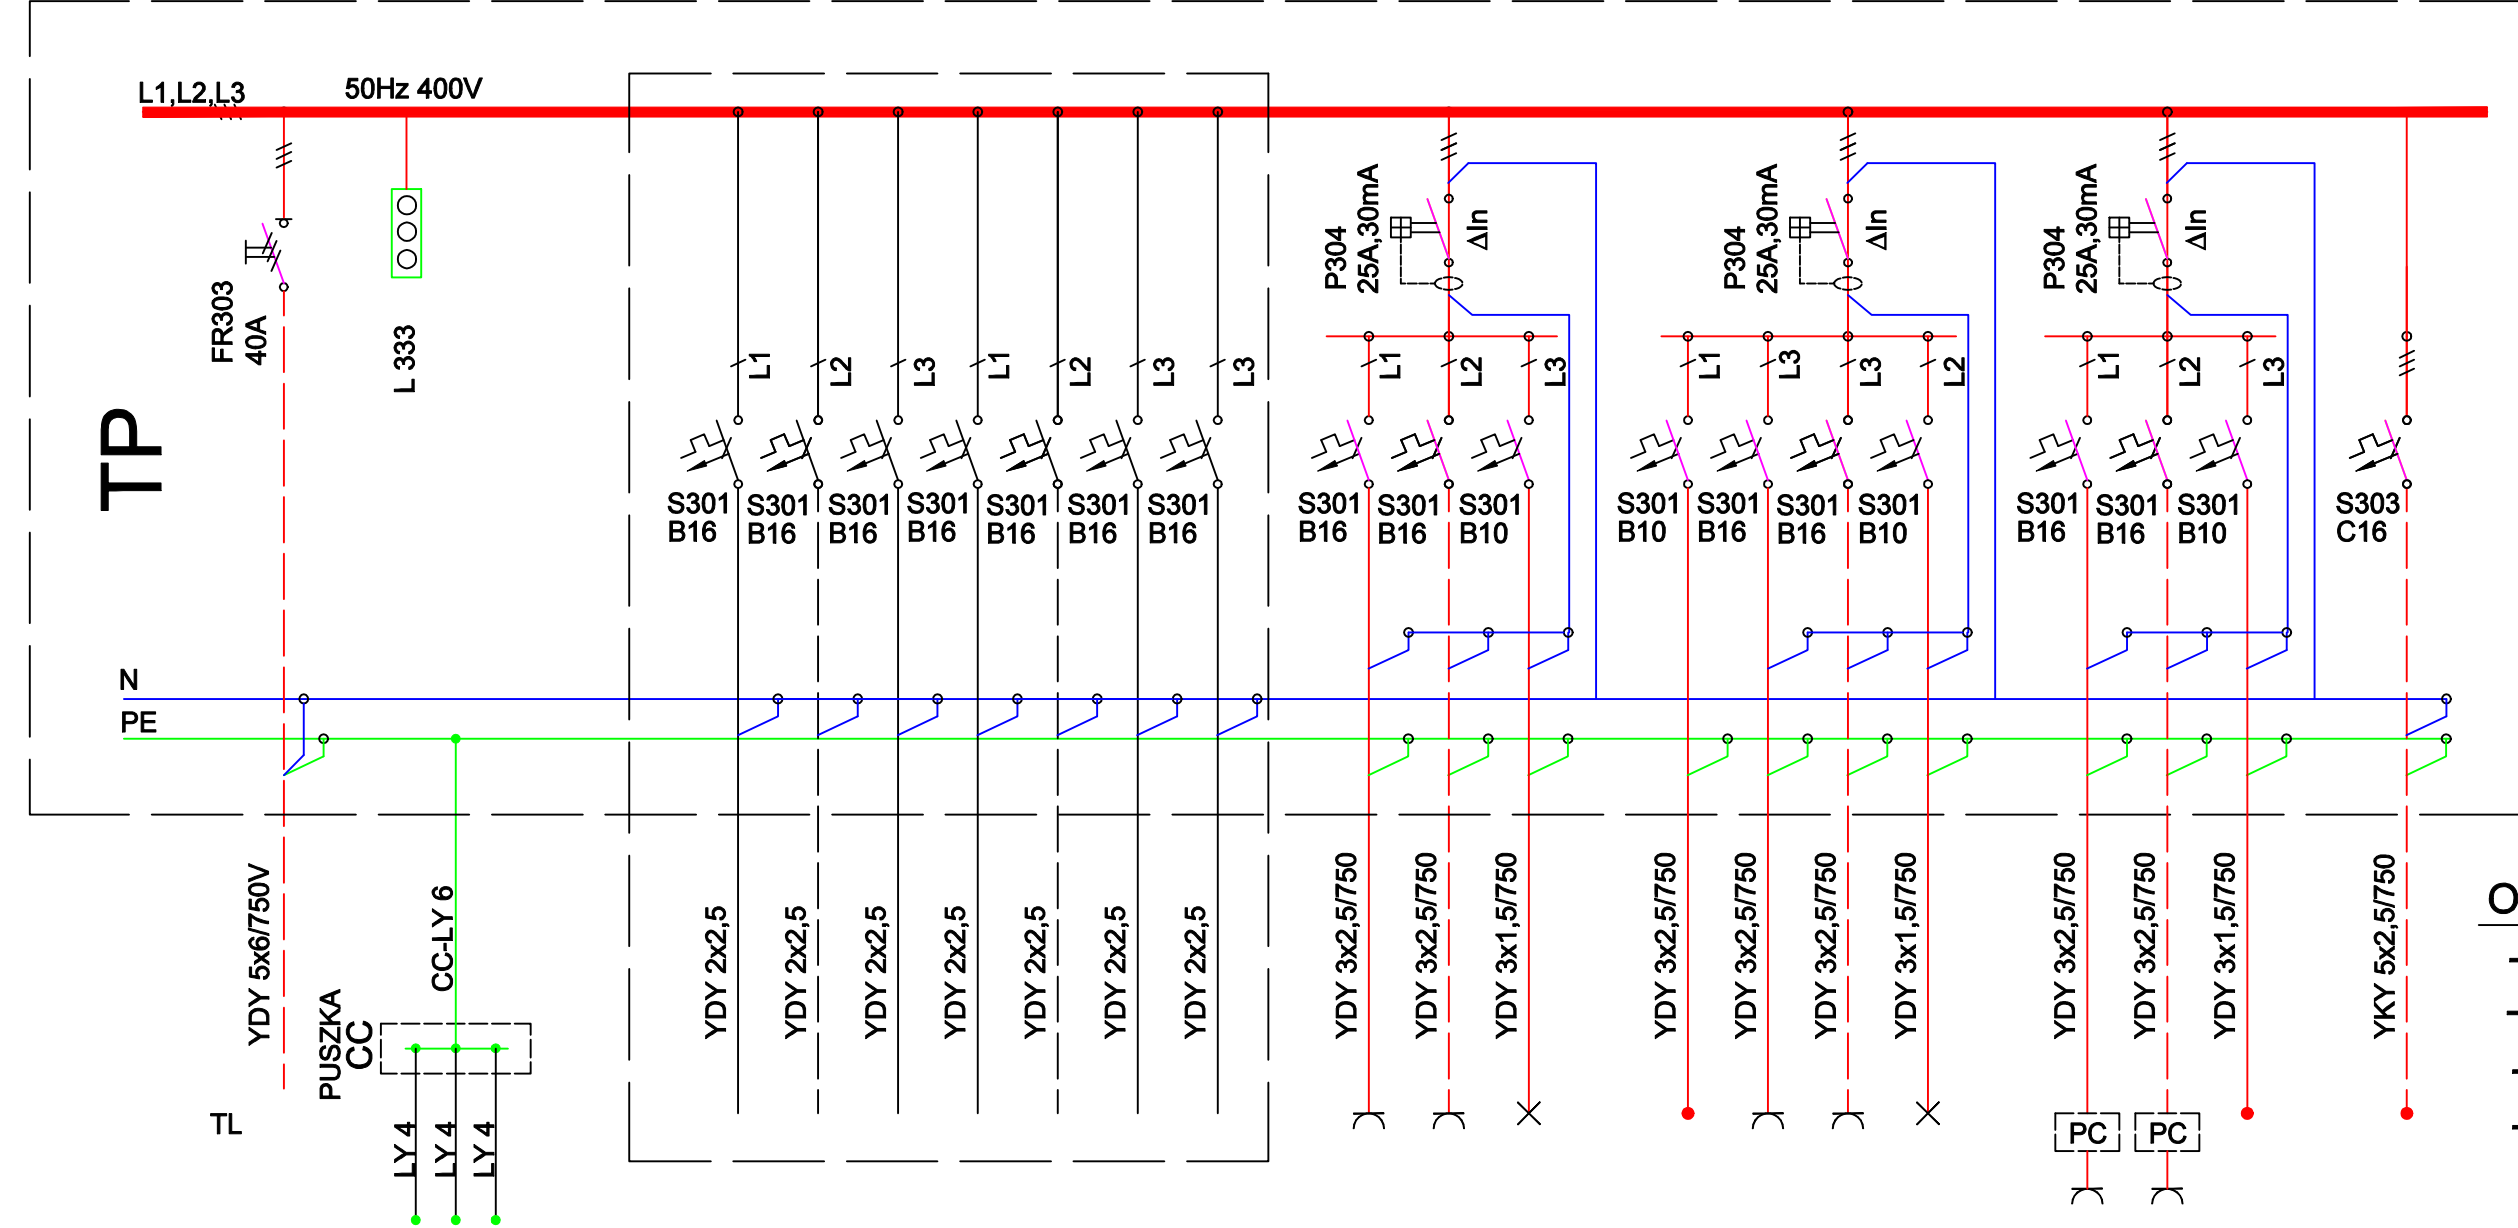

LEGENDA:  
PC przekazn. czasowy


- czas załączenia zasilania pojemn. podgrzewaczy ustawić poza godzinami pracy urzędu

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- samoczynne wyłączanie zasilania
- wyłączniki różnicowoprądowe
- połączenia wyrównawcze miejscowe
- układ sieci TN-S

Nr obwodu		CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15		9	10	11		
Przeznaczenie	Zasilanie z TL	Połączenia wyrównawcze w łazience	Obwody istn.	Obwody istn.	Obwody istn.	Obwody istn.	Obwody istn.	Obwody istn.	Obwody istn.		Gniazda - pom. biurowe	Gniazda - pom. biurowe	Oświetlenie pom. biurowe		Kurtyna pow.	Gniazda - łazienka 1	Gniazda - łazienka 2	Oświetlenie i ośw. awar. łazienki i przedsionek		Gniazda - Rezerwa pom. biurowe	Gniazda - pom. biurowe	Wentylator kanałowy		Przepompownia

ETAP 1  
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MTBP USŁUGI PROJEKTOWE			ul. Wyszyńskiego 15/14 10-457 Olsztyn tel. 608-350-336 biuro@mtbp.pl	
OBIEKT:		BUDYNEK USŁUGOWY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		DATA
ADRES:		DZ. NR 498, 519/14 JEDN. EWID. PURDA, OBR. EWID. PURDA PURDA 19, 11-030 PURDA		CZERWIEC 2022
PRZEDMIOT RYSUNKU:		SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TP		SKALA 1:50
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY			BRANŻA : ELEKTRYCZNA	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Cezary Matuszewicz	NR UPR.	PODPIŚCIE  ..... NR RYS.
		mgr inż. Radosław Wysocki	NR UPR.	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Radosław Wysocki	NR UPR.	
		mgr inż. Radosław Wysocki	NR UPR.	
DOKUMENT OBJĘTO OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH KOPIOWANIE I POWIELANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE				