



skrzynki "SP-1" i "SP-2" w obud. IP54/65
zamontować na słupach L5 i L13

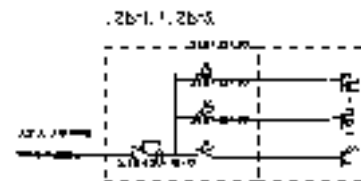

zabezpieczenie obwodów i załączanie oświetlenia w rozd. "RG"

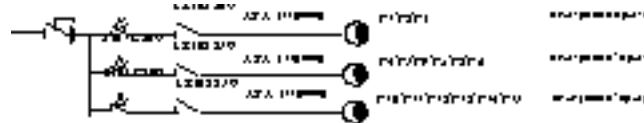

w słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe TB-1
z zabezpieczeniami 6A

SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W
UKŁADZIE SIECI TN-S

SCHEMAT ZASILANIA OŚW. TERENU ORAZ SKRZYNEK PRZYŁ. GN1-F		SKALA
BUD. SANIT. SKARYSZEWUL. KRASICKIEGO 13		BRANZA:
		ELEKTR
AUTOR	MGR INŻ. MIECZYSLAW BARTODZIEJ	
NR UPR. PROJ.	GP-III-7342/248/91	
AUTOR-OPR2	Inż. H. Hernik WPB-II-8386/RA/78/81	
		2/E
26-604 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. (048) 365-39-81		11.2011R