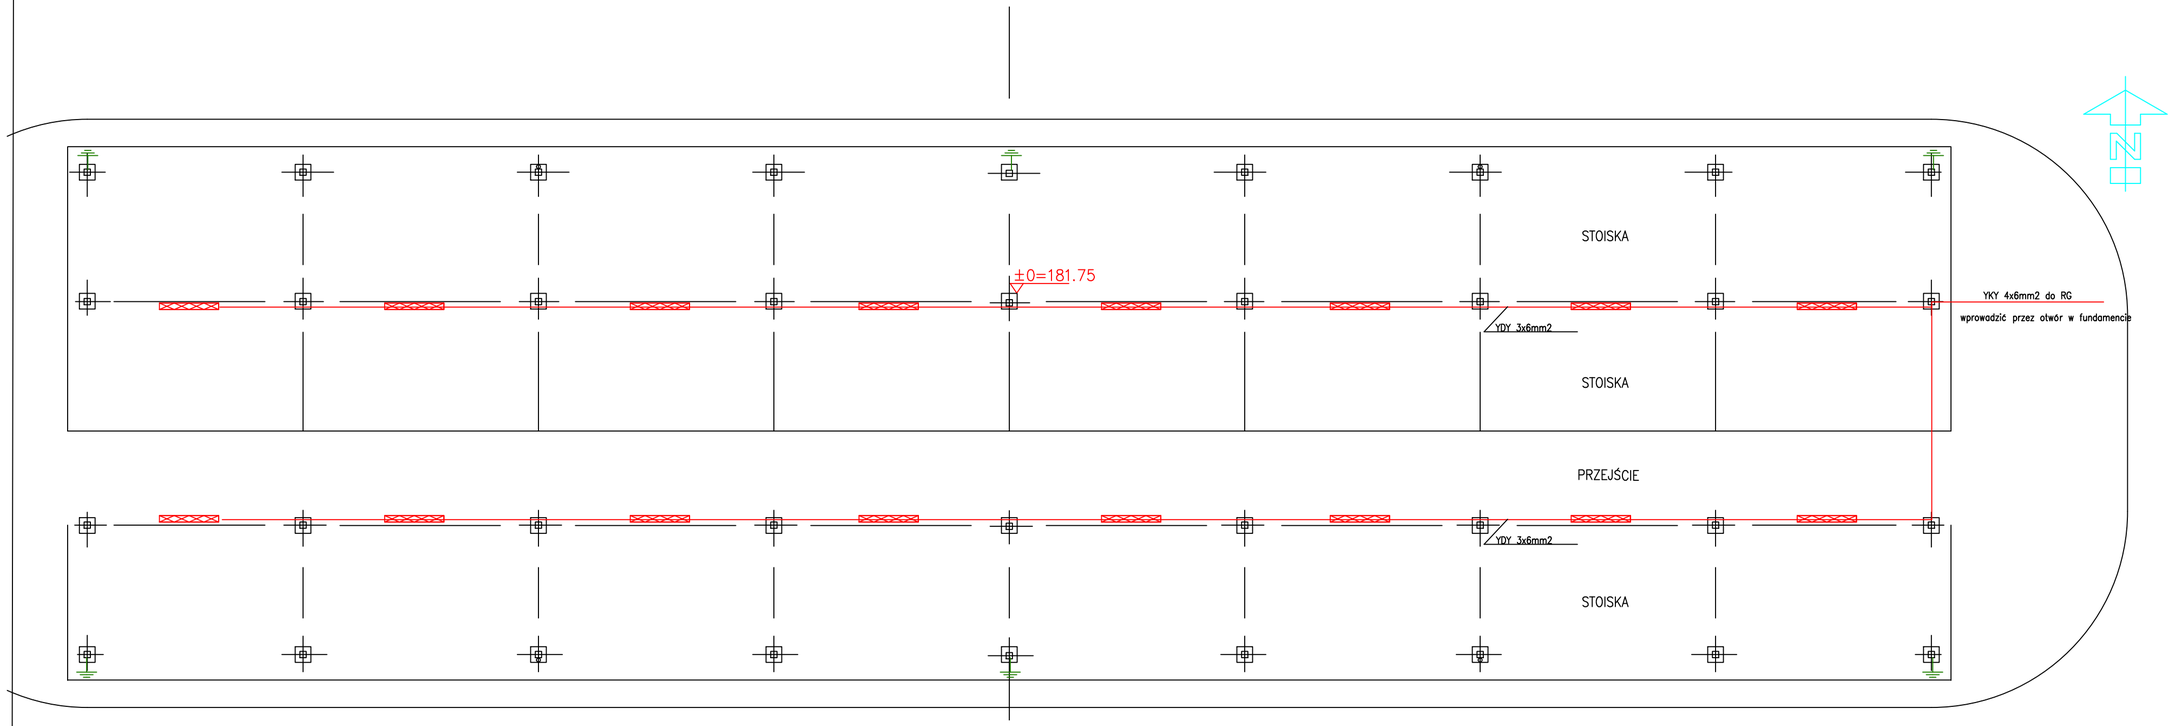

LEGENDA:

- uziom konstrukcji wiaty - płaskownik FeZn 25x4mm2 układany w trakcie montażu stóp fund. Ru < 10 Ωm
- oprawa 2x58W z kloszem IP 65 , montować na linkach na wys. 3,5m
- przewód YDY 3x6mm2 w rurkach

zabezpieczenie obwodów i załączanie oświetlenia w rozdz, "RG"

WIATA TYP "A"
instal. oświetlenia , uziomy

RZUT PARTERU		SKALA 1:100
		BRANŻA: ELEKTR
WIATY SKARYSZEW UL.KRASICKIEGO13		
AUTOR	MGR INŻ.MIECZYSŁAW BARTODZIEJ	
NR UPR. PROJ.	GP-III-7342/248/91	
AUTOR-OPR2	inż.H.Hernik WPB-II-8386/RA/78/81	
crt projekt		1/E
26-604 RADOM ul.SZCZECIŃSKA 12 tel.(048)365-39-81		11.2011R