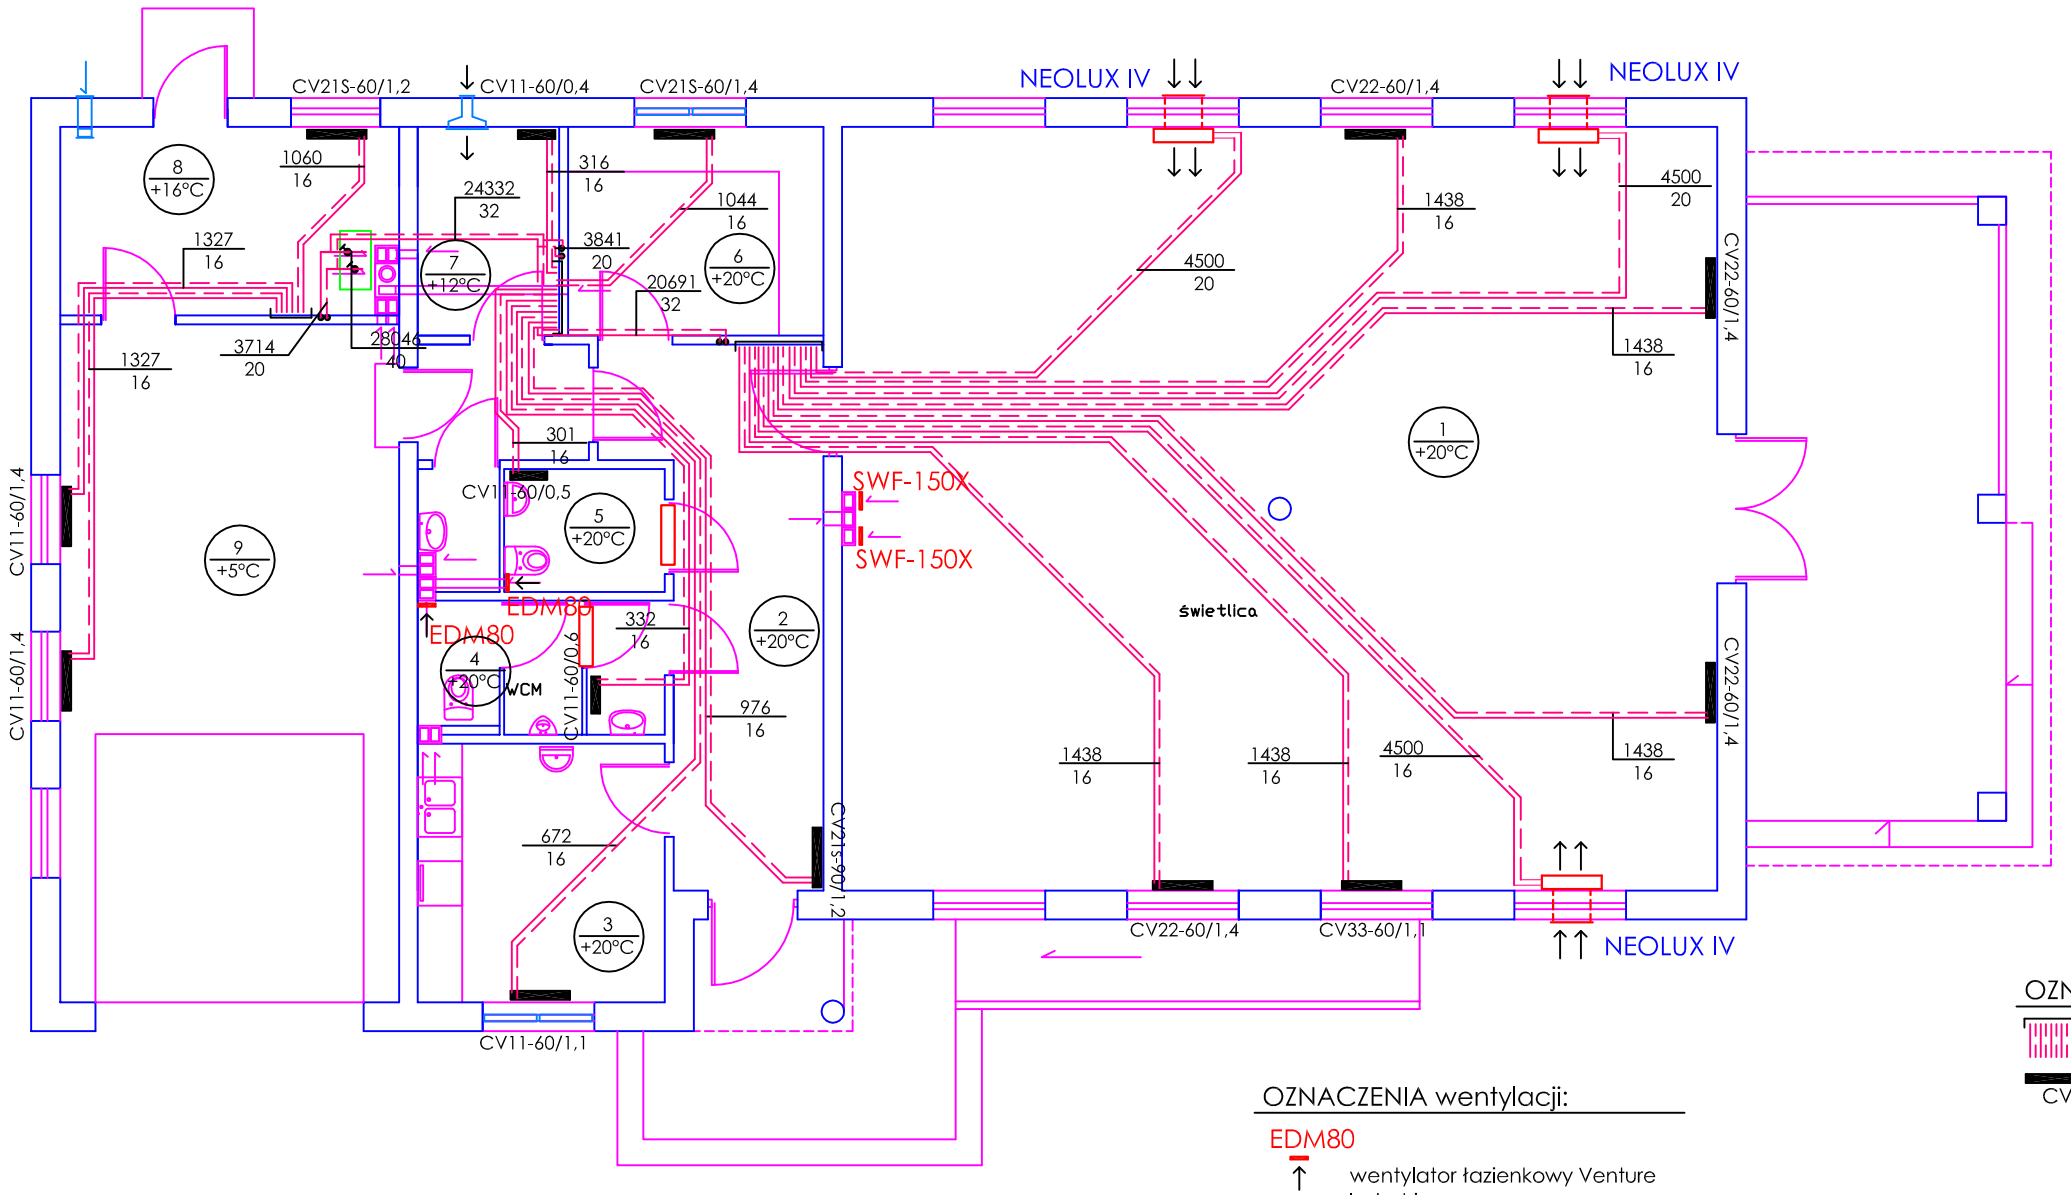

OZNACZENIA c.o.:

- szafka rozdzielaczowa
- CV — grzejnik stalowy "PURMO" typ CV11 lub CV22 z podłączeniem dolnym

OZNACZENIA wentylacji:

- EDM80 — wentylator łazienkowy Venture Industries
- SWF-150X — wentylator Venture Industries
- kratka wyrównawcza
- listwy higrosterowane AERECO typ EHA 20-50
- aparat grzewczo - wentylacyjny NEOLUX IV
- nawietrzak podokienny NP2

UWAGA :

Przewody c.o. prowadzić w izolacji termicznej "clima–flex".

Aparaty grzewczo - wentylacyjne zblokować z wentylatorami wyciągowymi.
Wentylatory w WC uruchamiane poprzez wyłącznik oświetlenia z opóźnieniem czasowym.

TEMAT	Remiza ze świetlicą		
ADRES	Kobylany, (dz. nr 215), Gm. Skaryszew		
TREŚĆ	Instalacja c.o. i wentylacji - rzut przyziemia		Data: 06.15'.
PROJEKT.	mgr inż. Grażyna Sadal upr. nr GP-III-8386/177/87		Skala: 1:100
SRAWDZ.	mgr inż. Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92		Nr rys. 1