


UWAGA :
1. Nawiewniki i wywiewniki zamontować w ścianie obudowy.

SPÓSÓB ZABUDOWY CENTRALI
REKUPERACYJNEJ:

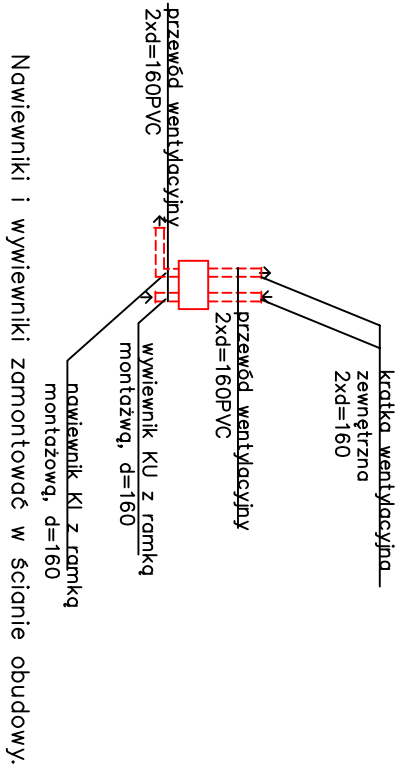

OZNACZENIA wentylacji:

- 350m³/h centrala rekuperacyjna o wydajności 350m³/h
- wentylator łazienkowy (jednofazowy) zblokowany z wyłącznikiem światła z opóźnieniem czasowym
- kratka wyrównawcza w drzwiach
- listwy higrosterowane
- rekuperator ścienny 110m³/h

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
NAZWA INWESTYCJI	ODECHOWIEC, DZ. NR 577/1, GM. SKARYSZEW		
ADRES			
TEMAT RYSUNKU	Instalacja wentylacji - rzut przyziemia		DATA 2017.09.
PROJEKOWAŁ	mgr inż. Grażyna Sadal	mgr inż. Grażyna Sadal	SKALA 1:100
	Grażyna Sadal upr. nr GP-III-8386/177/87		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krystyna Fejfer	mgr inż. Krystyna Fejfer	NR RYSUNKU 3
	Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92		