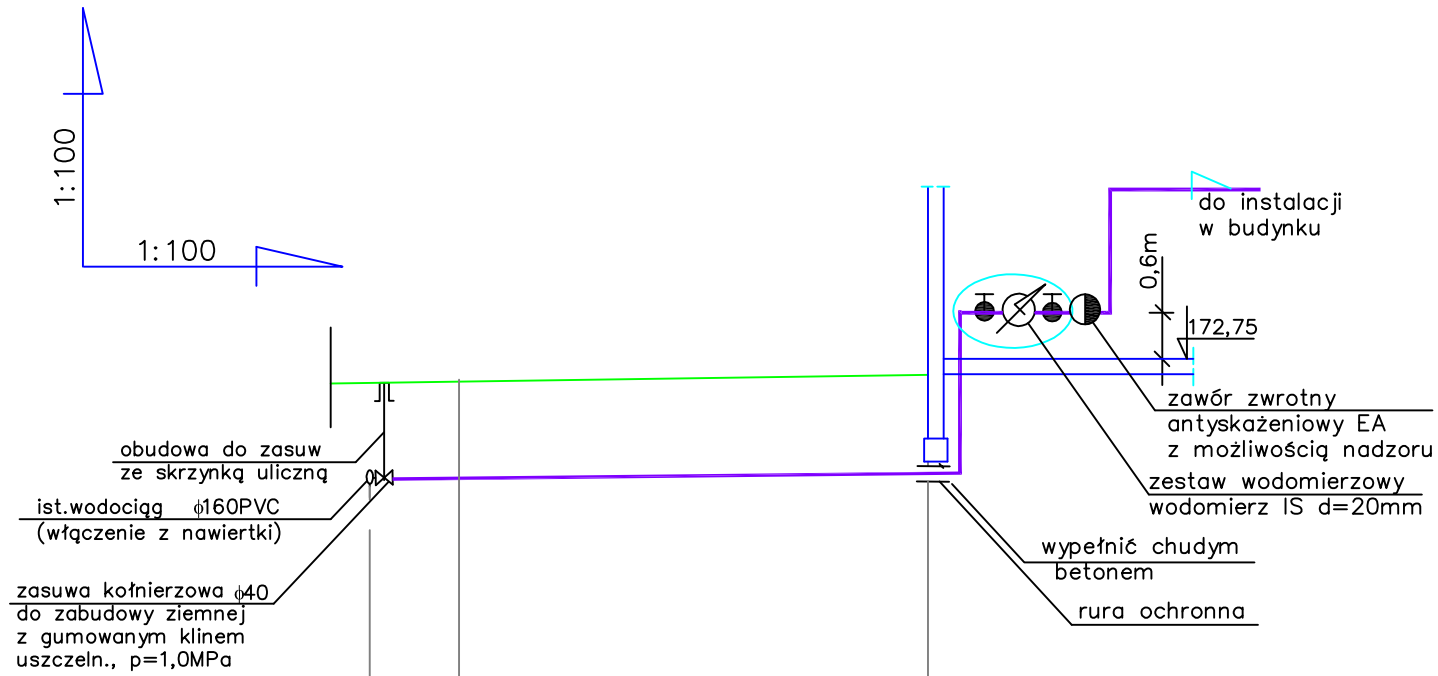

p.p.165,00m n.p.m.

	W	Z	BUD(garaż)
Rzędna terenu	172,35	172,40	172,45
Rzędna osi przewodu	170,55	170,56	170,75
Zagłębienie	1,80	1,84	1,70
Spadek, średnica, materiał		ϕ40PE–100 PN10 i=1,0%	
Odległość	0,00	2,0 / 2,00	18,5 / 20,50

UWAGA:

Zasuwy na przyłączach należy wyposażyć w obudowę, skrzynkę uliczną, obudowę betonową i tabliczkę informacyjną.

NAZWA INWESTYCJI	**BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ**			
ADRES	**ODECHOWIEC, DZ. NR 577/1, GM. SKARYSZEW**			
TEMAT RYSUNKU	**Przyłącze wody - profil podłużny**			DATA 2018.08.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grażyna Sadal	mgr inż. Grażyna Sadal upr. nr GP–III–8386/177/87		SKALA 1:100
				NR RYSUNKU 2