


SZKIC AKSONOMETRYCZNY
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

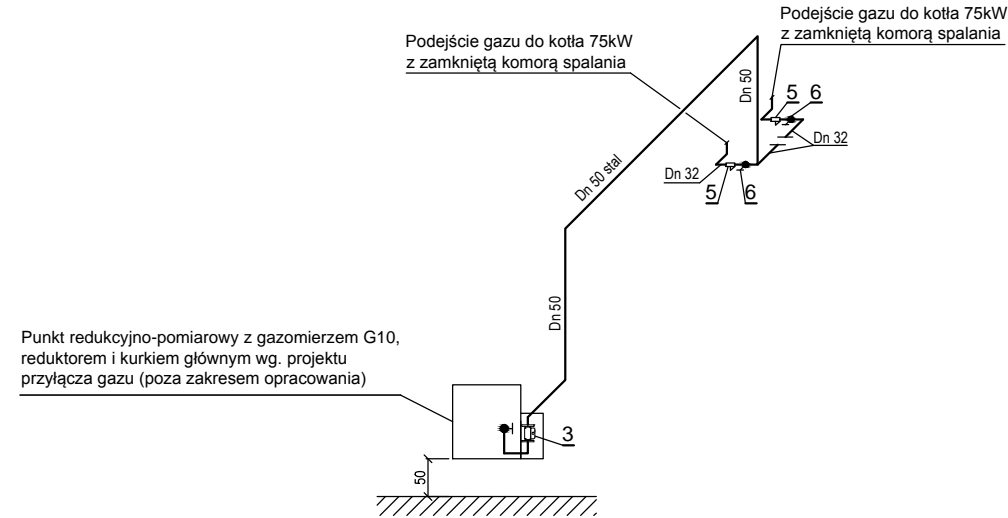

OZNACZENIA

1. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwybuchowej (montaż nie niżej niż 30 cm od sufitu)
2. Moduł alarmowy MD-2Z
3. Zawór pełnoprzelotowy, kłapowy, o konstrukcji przeciwybuchowej typu MAG DN50 (z korpusem ZBK-50K) w szafce stalowej wentylowanej 60x35x30cm
4. Sygnalizator optyczny i akustyczny typu SL-32
5. Filtr gazu Dn32
6. Zawór odcinający kulowy Dn32

INSTALACJA GAZU W KOTŁOWNI

RZUT PARTERU		
ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		SKALA: 1:100
ODECHÓW 77 gm. SKARYSZEW działka nr ewid. 128		BRANŻA: INST.SANIT.
PROJEKTANT	mgr inż. Iwona Augustyniak	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	UAN-II-K-8386/159/81 instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych	
OPRACOWAŁA	mgr inż. Agata Piskowy	
		11s
26-600 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. 48 365-39-81		02.2016r