
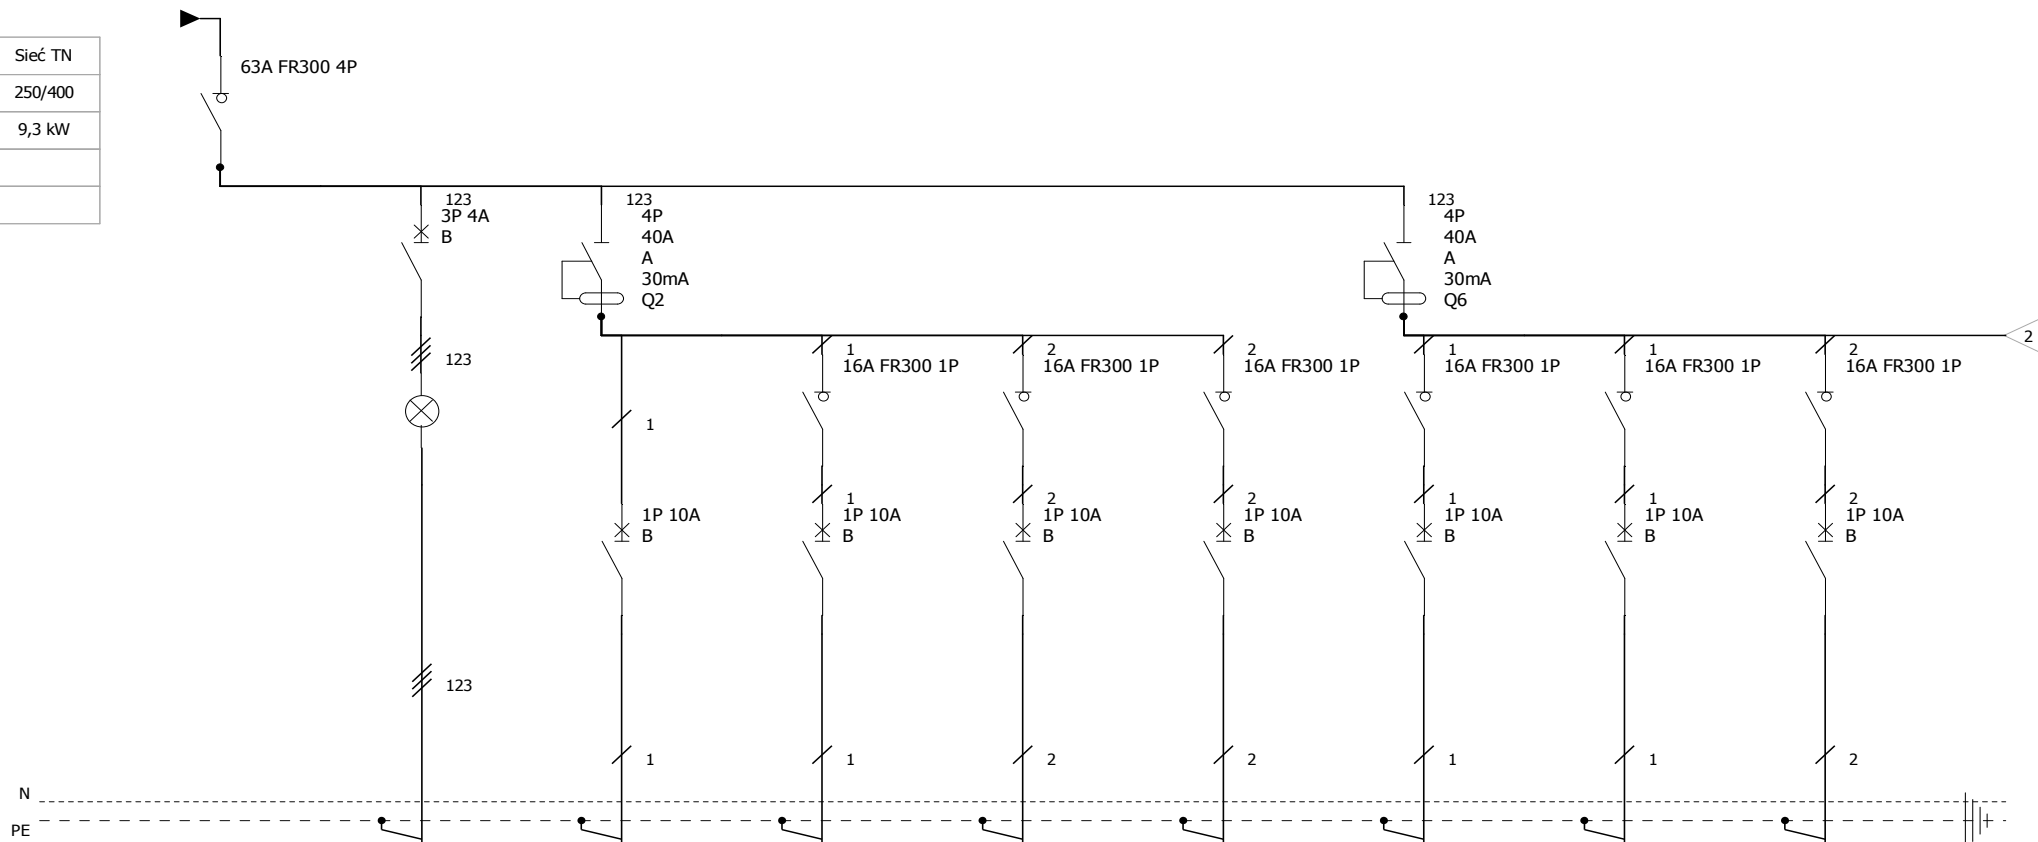


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	250/400
Moc zainstalowana	9,3 kW
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

[illegible]

	Szkoła Odechów TE-OS	Nr. projektu:			C	Projektował	F	Sprawdził	
		Nr. rysunku:	6E		B	mgr inż M	E	inż. H Hernik	
					A	Data	D	02. 2016	
		Data:		Autor:				Nr. akurusa:	

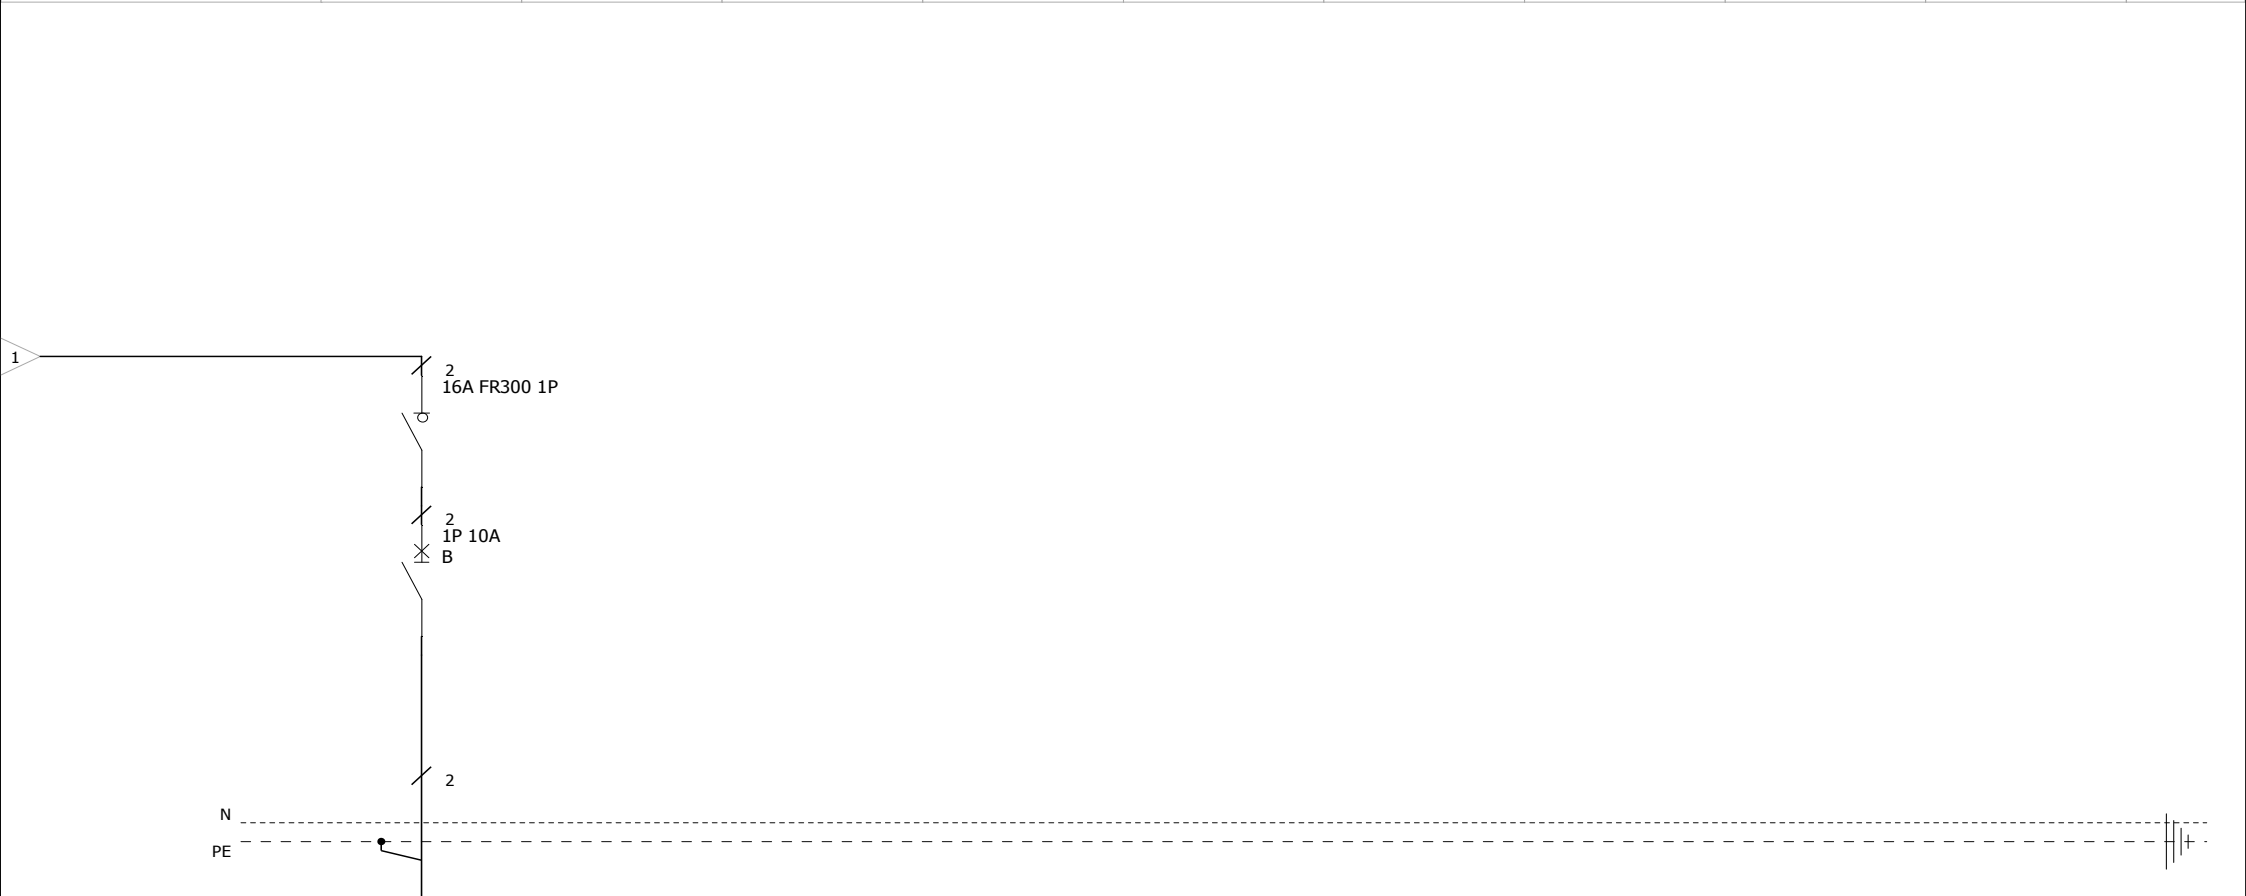

Oznaczenie urządzenia	Q9								
Oznaczenie zacisku									
Opis	ośw sala gimnastyczna								
Moc	0,96 kW								
Przekrój przewodu	YDYp 4x2,5								