


Napięcie znamionowe	230/400 V
Moc zainstalowana	7,6 kW
Ps	TN-S
Ps	2,5 kW

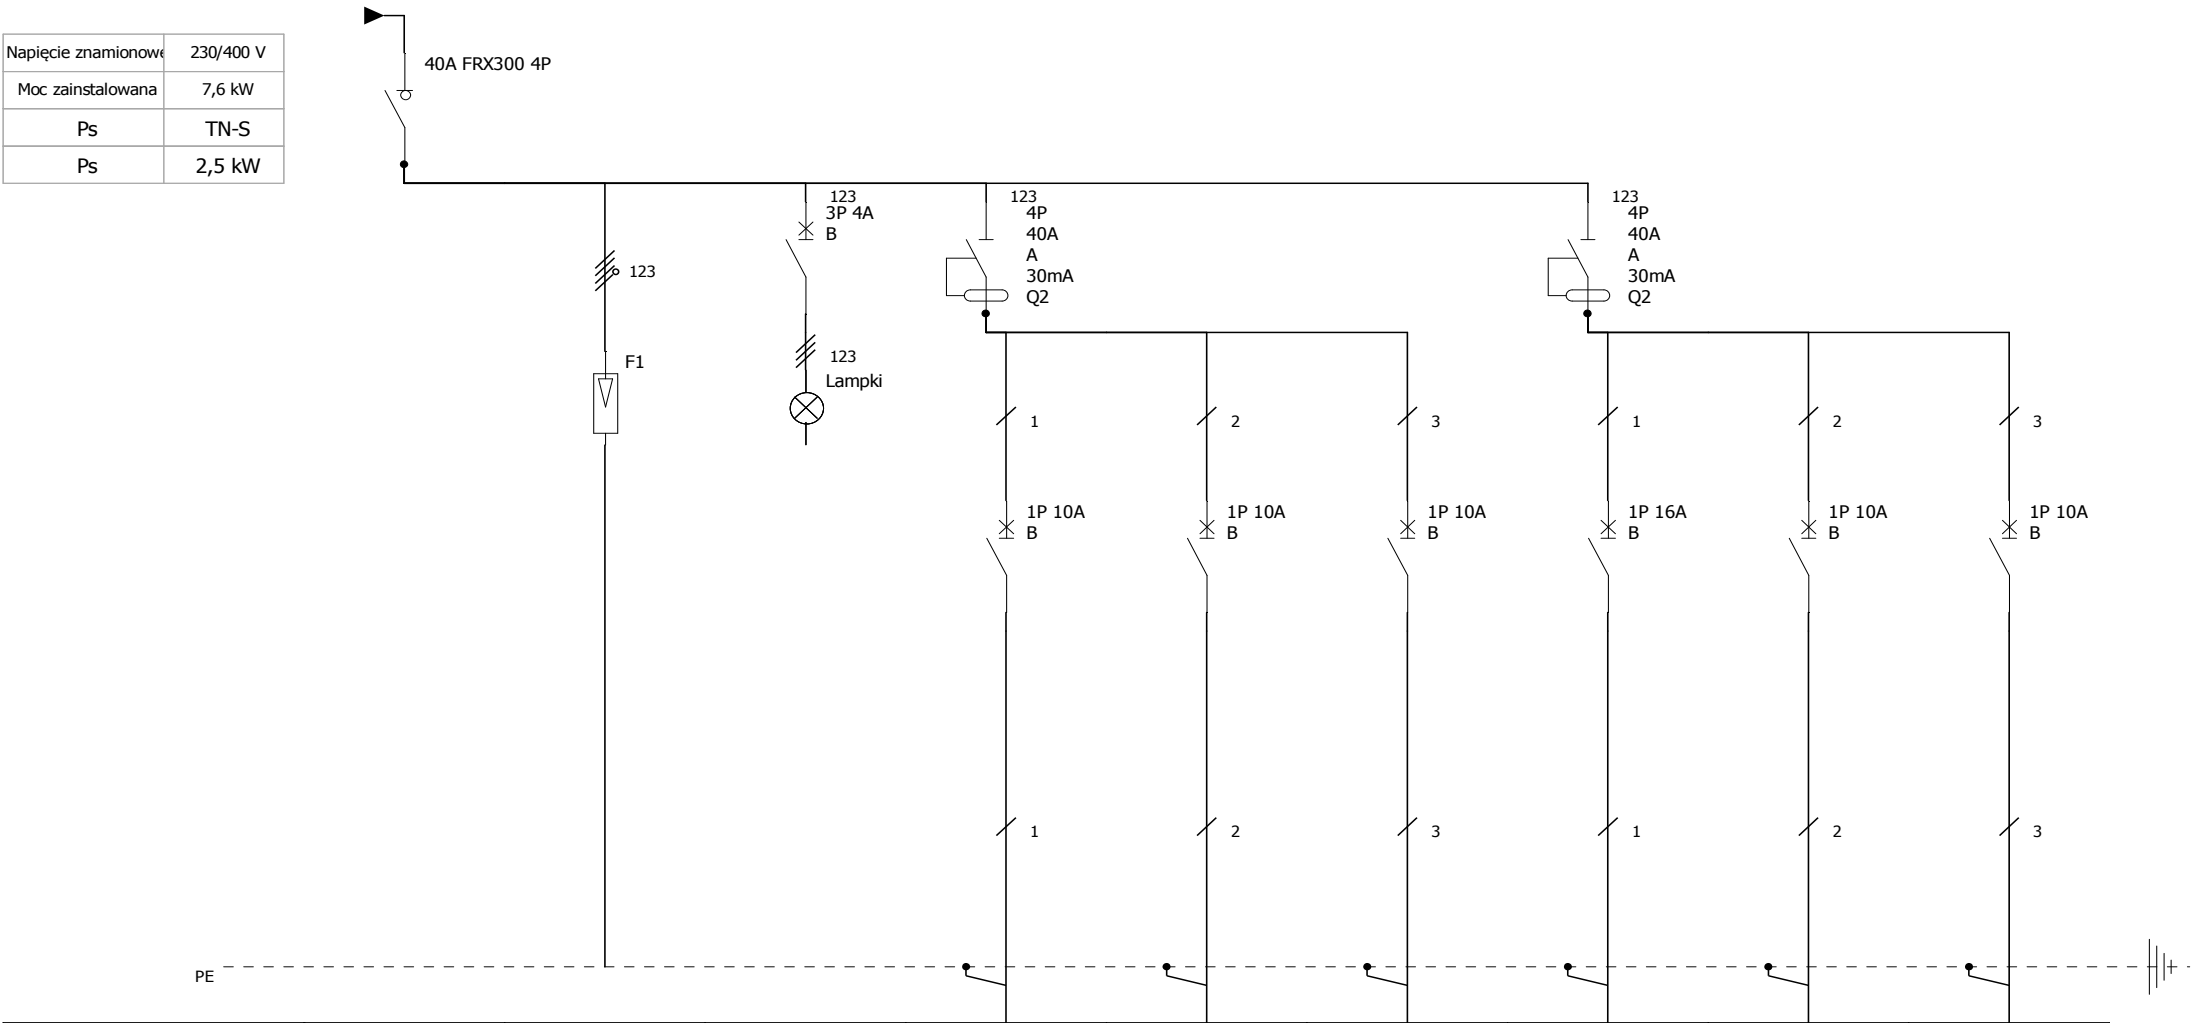

Oznaczenie urządzenia	Q	F1	Q3	Q1	Q3	Q	Q2	Q	Q
Opis	zasilanie z RG			gn-1f komputery pom 7	gn-1f komputery pom 8	gn-1f komputery pom 7 LPD	gn-1f komputery pom 9 , 10 ,	gn-1f komputery pom 11, 13	gn-1f komputery pom 19, 23
Przekrój przewodu	YKXS 5x6			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	

	Szkola Odechów TE-KD	Nr. projektu:			C	projektował	F	inż. H.Hernik	
		Nr. rysunku:		8E	B	sprawdził	E	M.Bartodziej	
					A	data	D	02.2016	
		Data:			Autor:			Nr. akurusa:	1 /