


RZUT PARTERU – PROJEKT 1:100

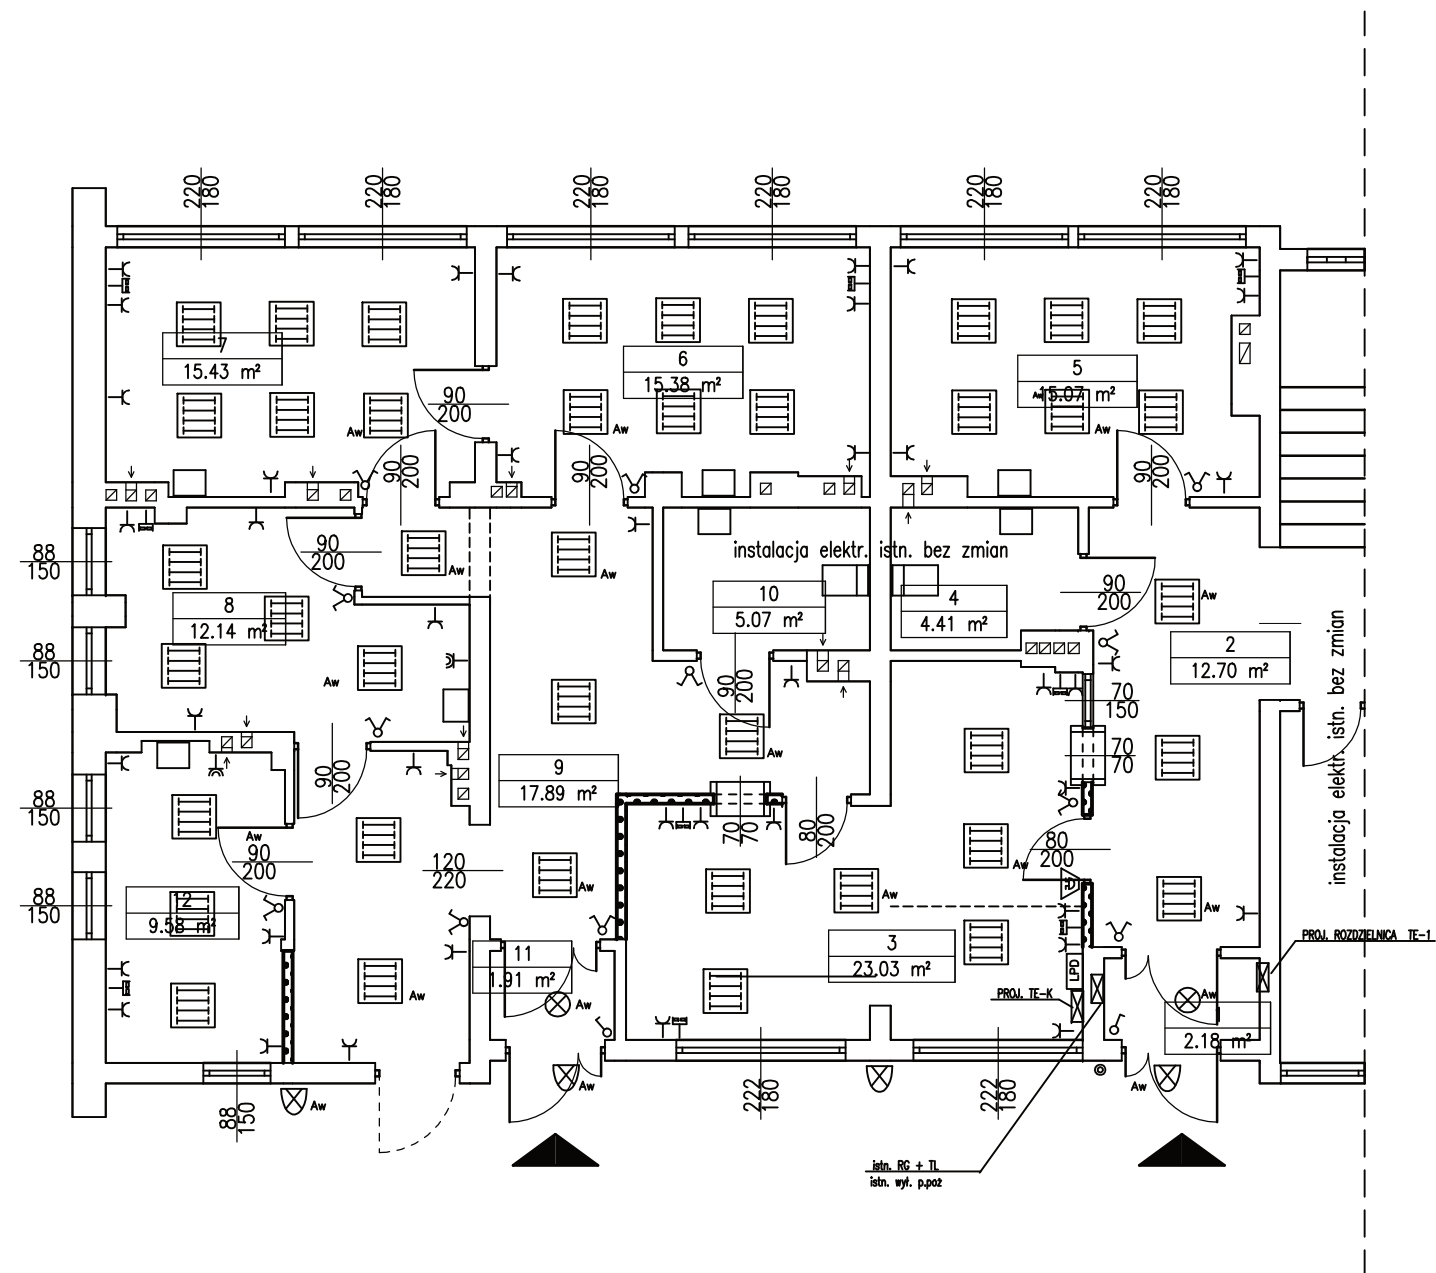

LEGENDA

- OPRAWA 4x18W IP 43  
OPRAWA 26-35W IP54  
OPRAWA 2x18W IP 43  
OPRAWA Z MODUŁEM ZASILANIA AWARYJNEGO 1 h  
WYŁĄCZNIK  
WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY  
GNAZDO 1-F  
GNAZDO 1-F SZCZELNE IP 44/54  
GNAZDO RJ 45  
ROZDZIELNICA, TABLICA ROZDZIELCZA  
PRZYCISK DZWONEK  
DZWONEK

Wykaz pomieszczeń: PROJEKT – PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
		134.79 m <sup>2</sup>
1	WIATROŁAP	2.18 m <sup>2</sup>
2	KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA	12.70 m <sup>2</sup>
3	REJESTRACJA/KARTOTEKA	23.03 m <sup>2</sup>
4	WC PACJENTÓW	4.41 m <sup>2</sup>
5	GABINET LEKARSKI	15.07 m <sup>2</sup>
6	GABINET LEKARSKI	15.38 m <sup>2</sup>
7	GABINET LEKARSKI ZABIEGOWY	15.43 m <sup>2</sup>
8	GABINET SZCZEPIEŃ	12.14 m <sup>2</sup>
9	KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA	17.89 m <sup>2</sup>
10	WC PACJENTÓW	5.07 m <sup>2</sup>
11	WIATROŁAP	1.91 m <sup>2</sup>
12	GABINET LEKARSKI	9.58 m <sup>2</sup>
Razem		134.79 m <sup>2</sup>

UWAGA:

1. Roboty budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.  
2. W sprawach nie objętych dokumentacją obowiązują:  
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,  
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty,  
-zalecenia i wytyczne producentów materiałów budowlanych i wyposażenia budynków

Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie w układzie TN-S

ADRES:	SKARYSZEW ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12		
OBIEKT:	SPZOZ: MODERNIZACJA PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ I KARTOTEKI		
TEMAT:	RZUT PARTERU - instal. elektryczne		
SKALA:	1:100	DATA: 06.2018	rys. 1
PROJEKTOWAŁ:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. M. Bartodziej		GP-III-7342/248/91	