


Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku									
Opis	gn 1-f pom. 2, 3	gn 1-f pom 4,10	gn 1-f pom 5,6,7	gn 1-f pom 8,9,10, 11, 12	rez	rez	rez	rez	rez. zasil. instal. teletech. dozоровe alarm
Moc	2,0 kW	2,5 kW	2,0 kW	2,5 kW					0,2 kW
Przekrój przewodu	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5					YDYp 3x2,5

	Modern. Przzychodni Dziecięcej i Kartoteki Skaryszew ul. M. C. Skłodowskiej 12	Nr. projektu:		C	Projektował	F	Sprawdził
		Nr. rysunku:		B	M Bartodziej	E	
		Data:		A	Data	D	06. 2018
		TE-1		Autor:		Nr. akusza:	2 / 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

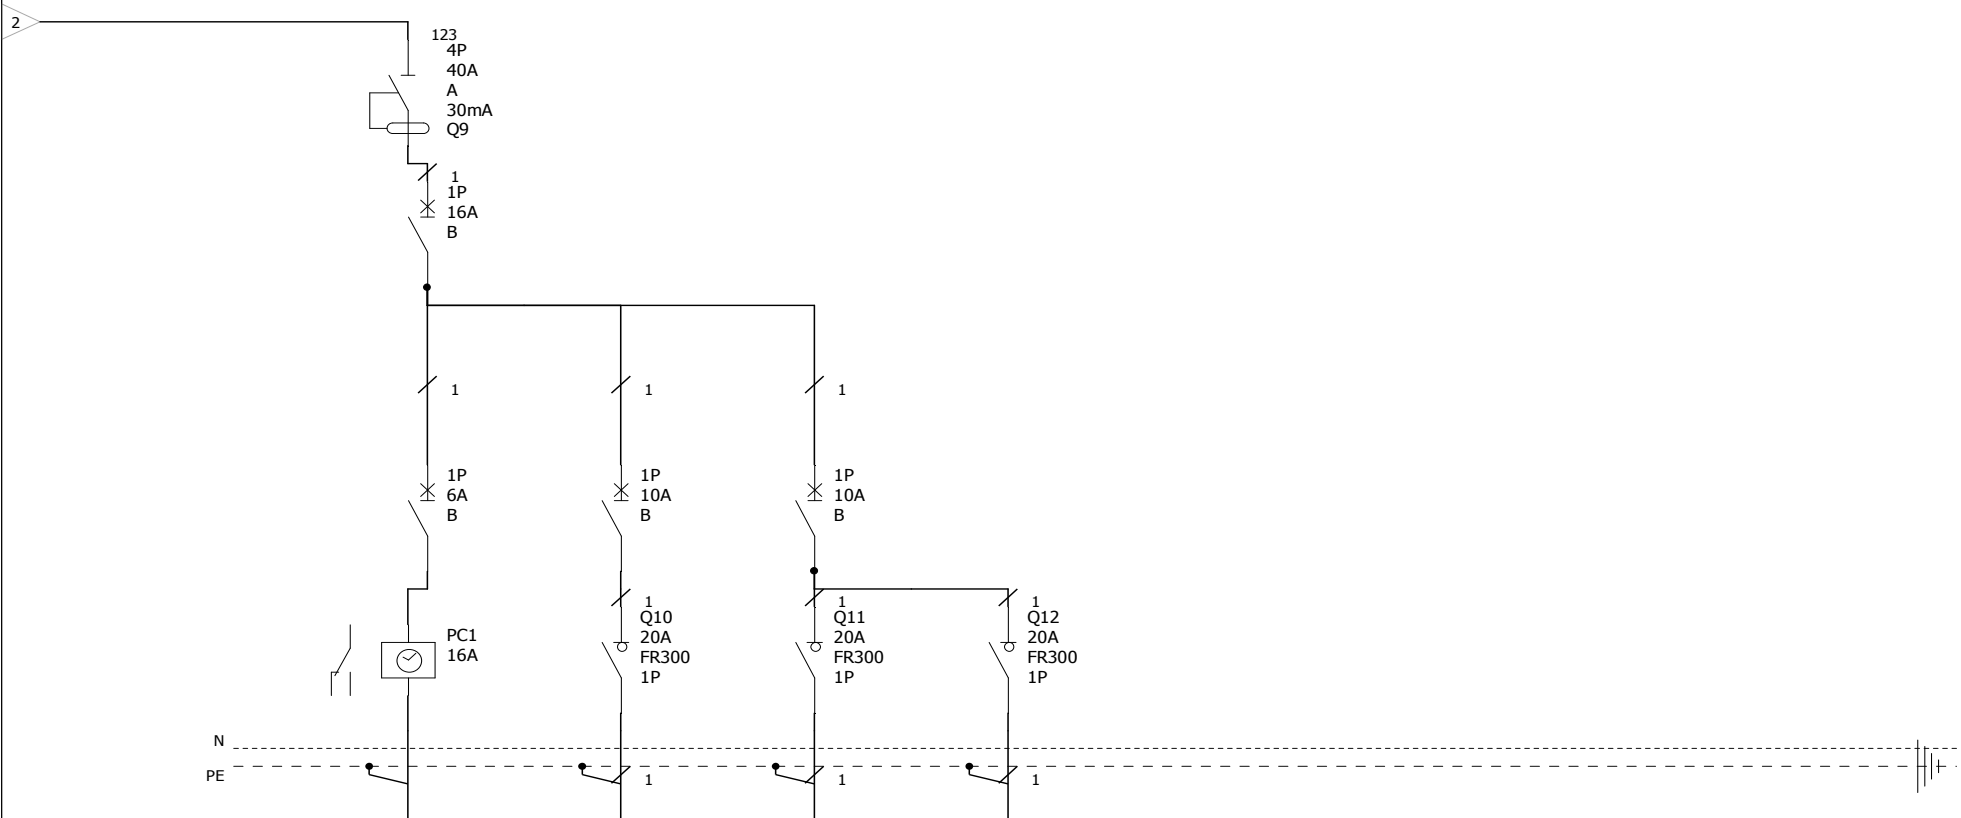

Oznaczenie urządzenia	Q18	Q10	Q11	Q12				
Oznaczenie zacisku								
Opis	ster. oświetl.	oświetlenie zewnętrzne	rez	rez				
Moc		0,3kW						
Przekrój przewodu		YDYp 3x2,5mm2						

Modern. Przychodni Dziecięcej i Kartoteki Skaryszew ul. M. C. Skłodowskiej 12 TE-1				Nr. projektu:		C	Projektował	F	Sprawdził
				Nr. rysunku:		B	M Bartodziej	E	
				Data:		A	Data	D	06. 2018
				Autor:		Nr. akusza:		3 / 3	