## Profil 1
## Podziałka 1:100/250

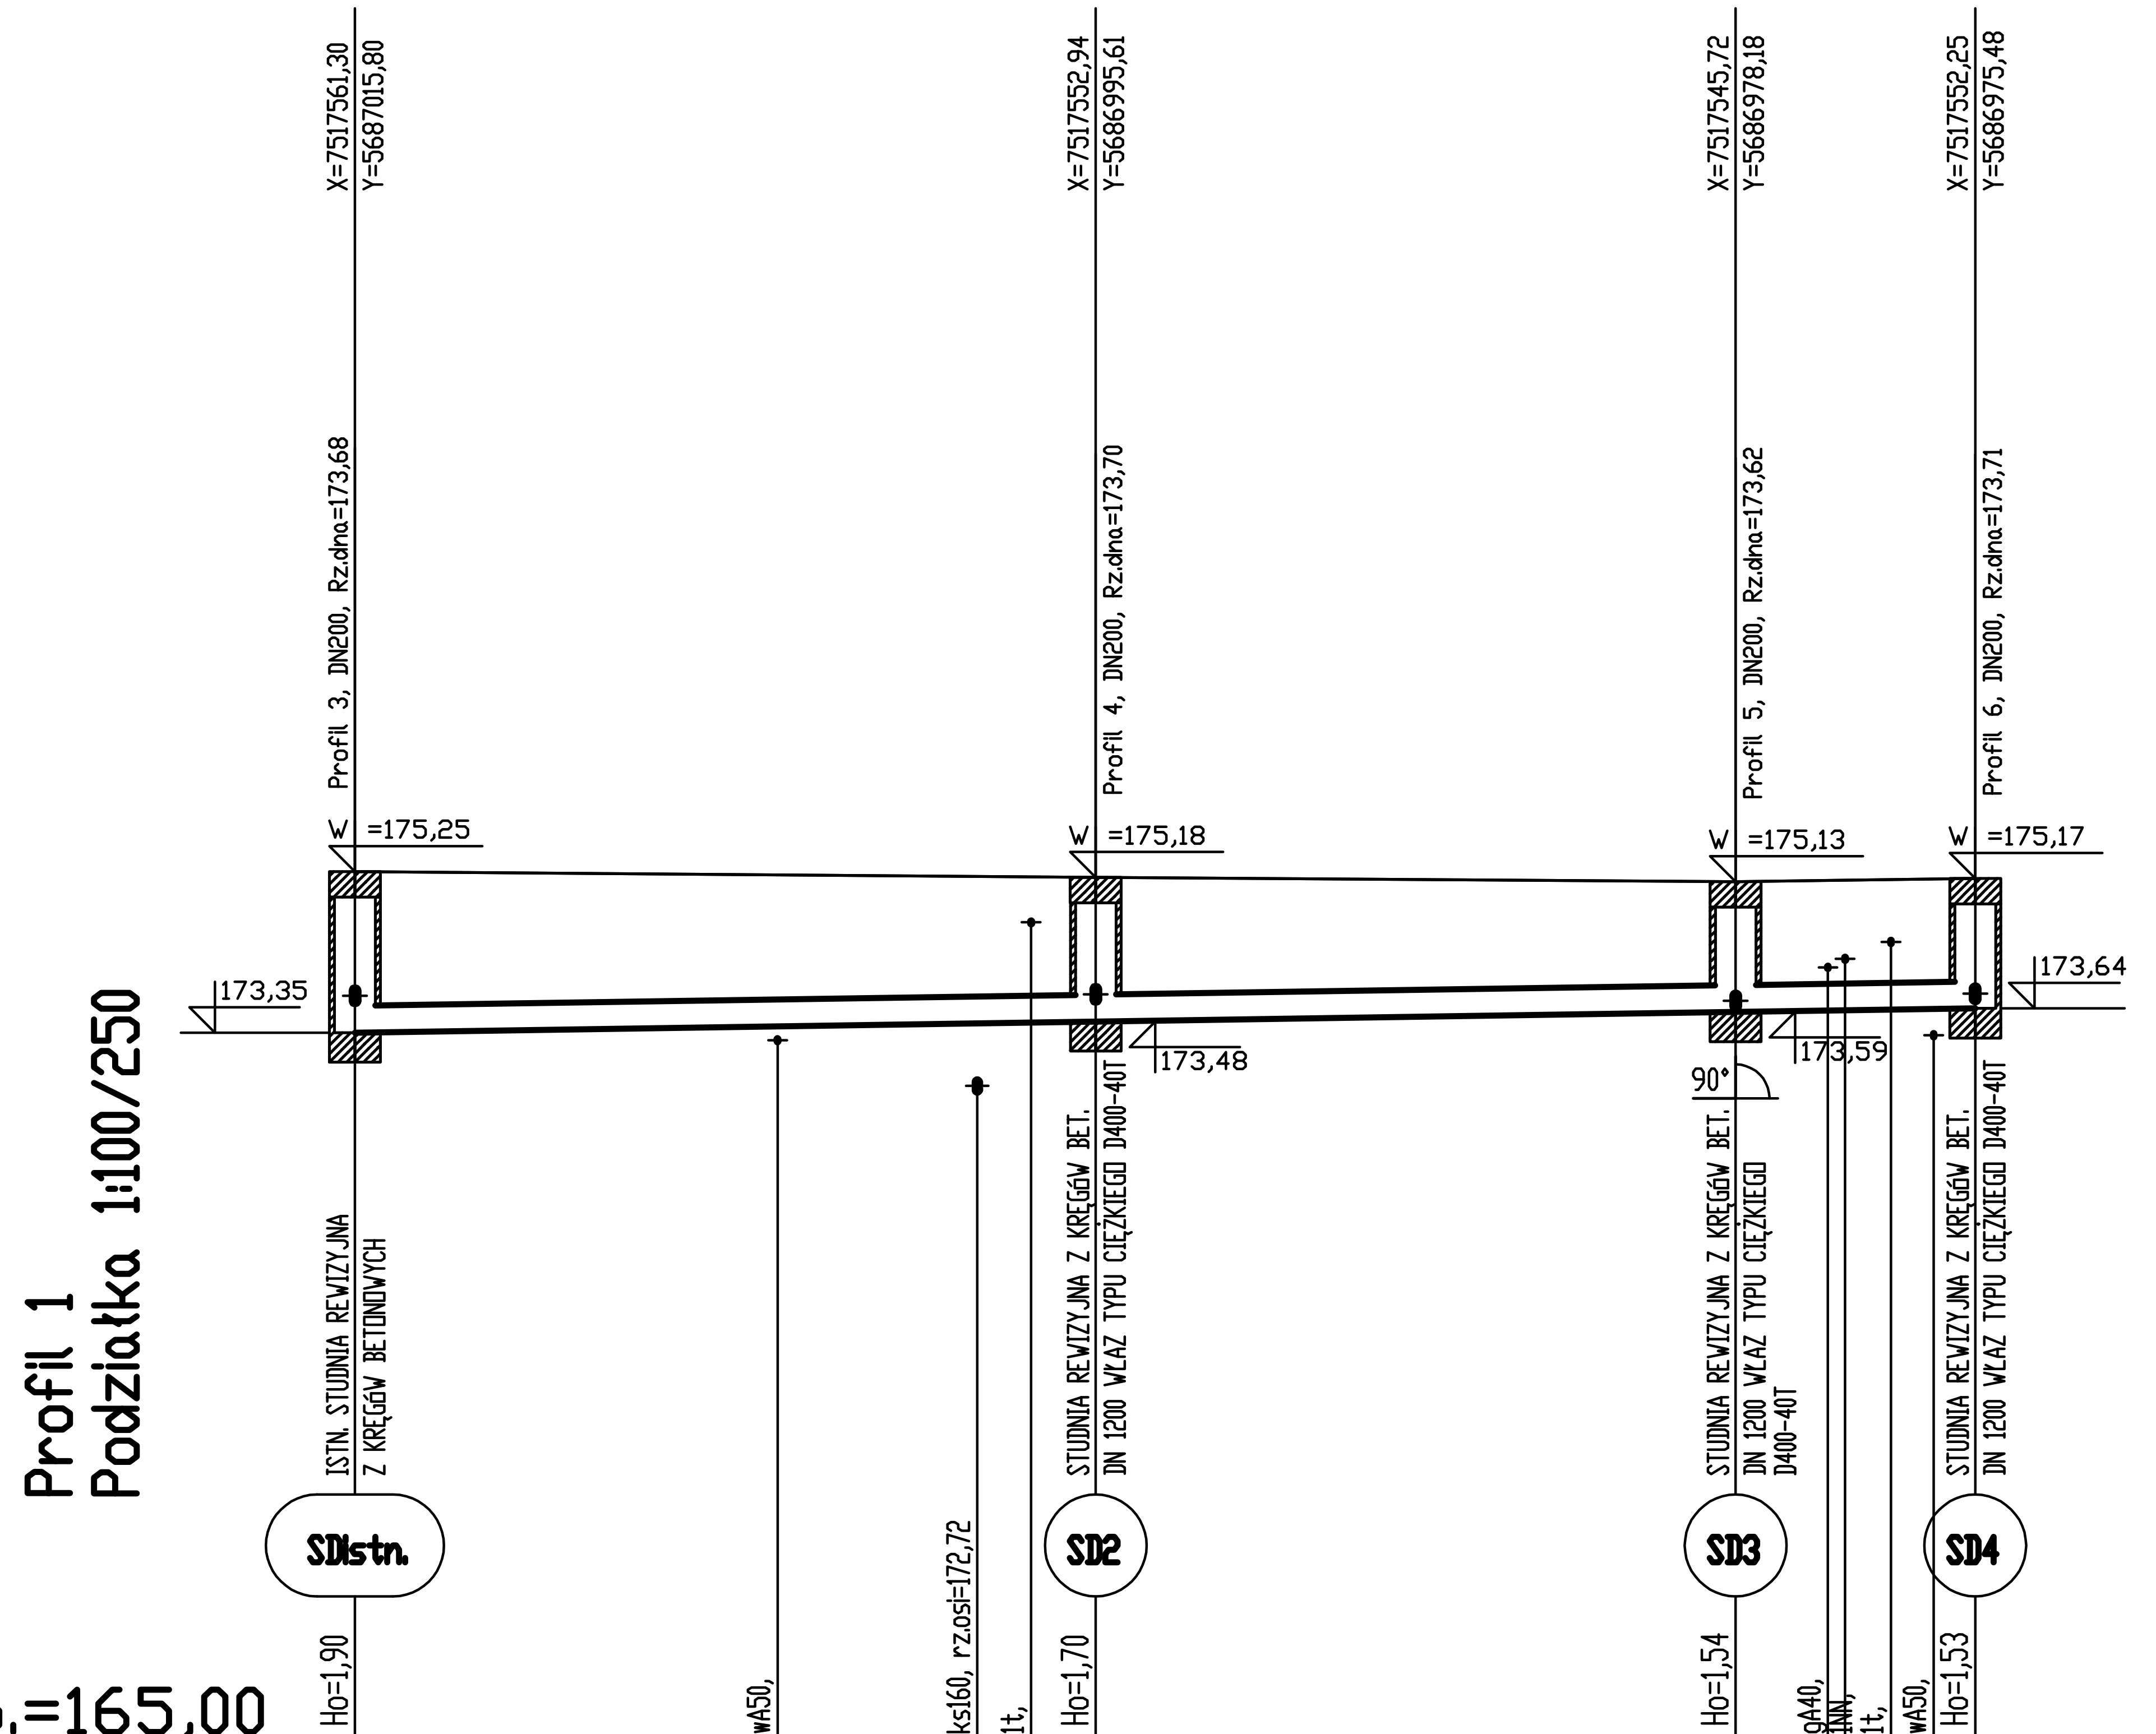


P.p.=165,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna projektowanego terenu | 175,25 | | | | 175,18 | 175,13 | | | 175,17 |
| Rzędna dna proj. kanału | 173,35 | | | | 173,48 | 173,59 | | | 173,64 |
| Zagłęb. dna względem terenu proj. | 1,90 | | | | 1,70 | 1,54 | | | 1,53 |
| Długość odcinka | 21,8 | | | | 18,9 | 7,1 | | | |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=47,8 i=0,6 % | | | | | | | | |
| Proj. średnica nominalna, materiał | DN315 PVC SN8 | | | | | | | | |
| Hektometr i odległości | 0,0 | 12,5 | 18,4 | 19,9 | 21,8 | 40,7 | 43,4 | 45,3 | 47,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Zamawiający:* Burmistrz Gminy Skaryszew<br>ul. Słowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew | | | |
| droGaN | Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN"<br>Grzegorz Nachyła<br>26-600 Radom, ul. Szczecińska 78/1<br>tel: 508 348 065, drogan@interia.eu | | |
| *Stadium:* PROJEKT BUDOWLANY | *Zamierzenie budowlane:* BUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W SKARYSZEWIE | | |
| *Branża:* SANITARNA | *Tytuł rysunku:* PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | |
| *Data:* 10.2018 r. | *Skala:* 1:100/1:250 | *Nr rysunku:* 4 | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Opracował: | mgr inż. Grażyna Ziomek | | |
| Projektant: | mgr inż. Jacek Ziomek | Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń MAZ/0524/POOS/06 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Alina Gmyrek | Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń G-VIII-7342/85/94 | |