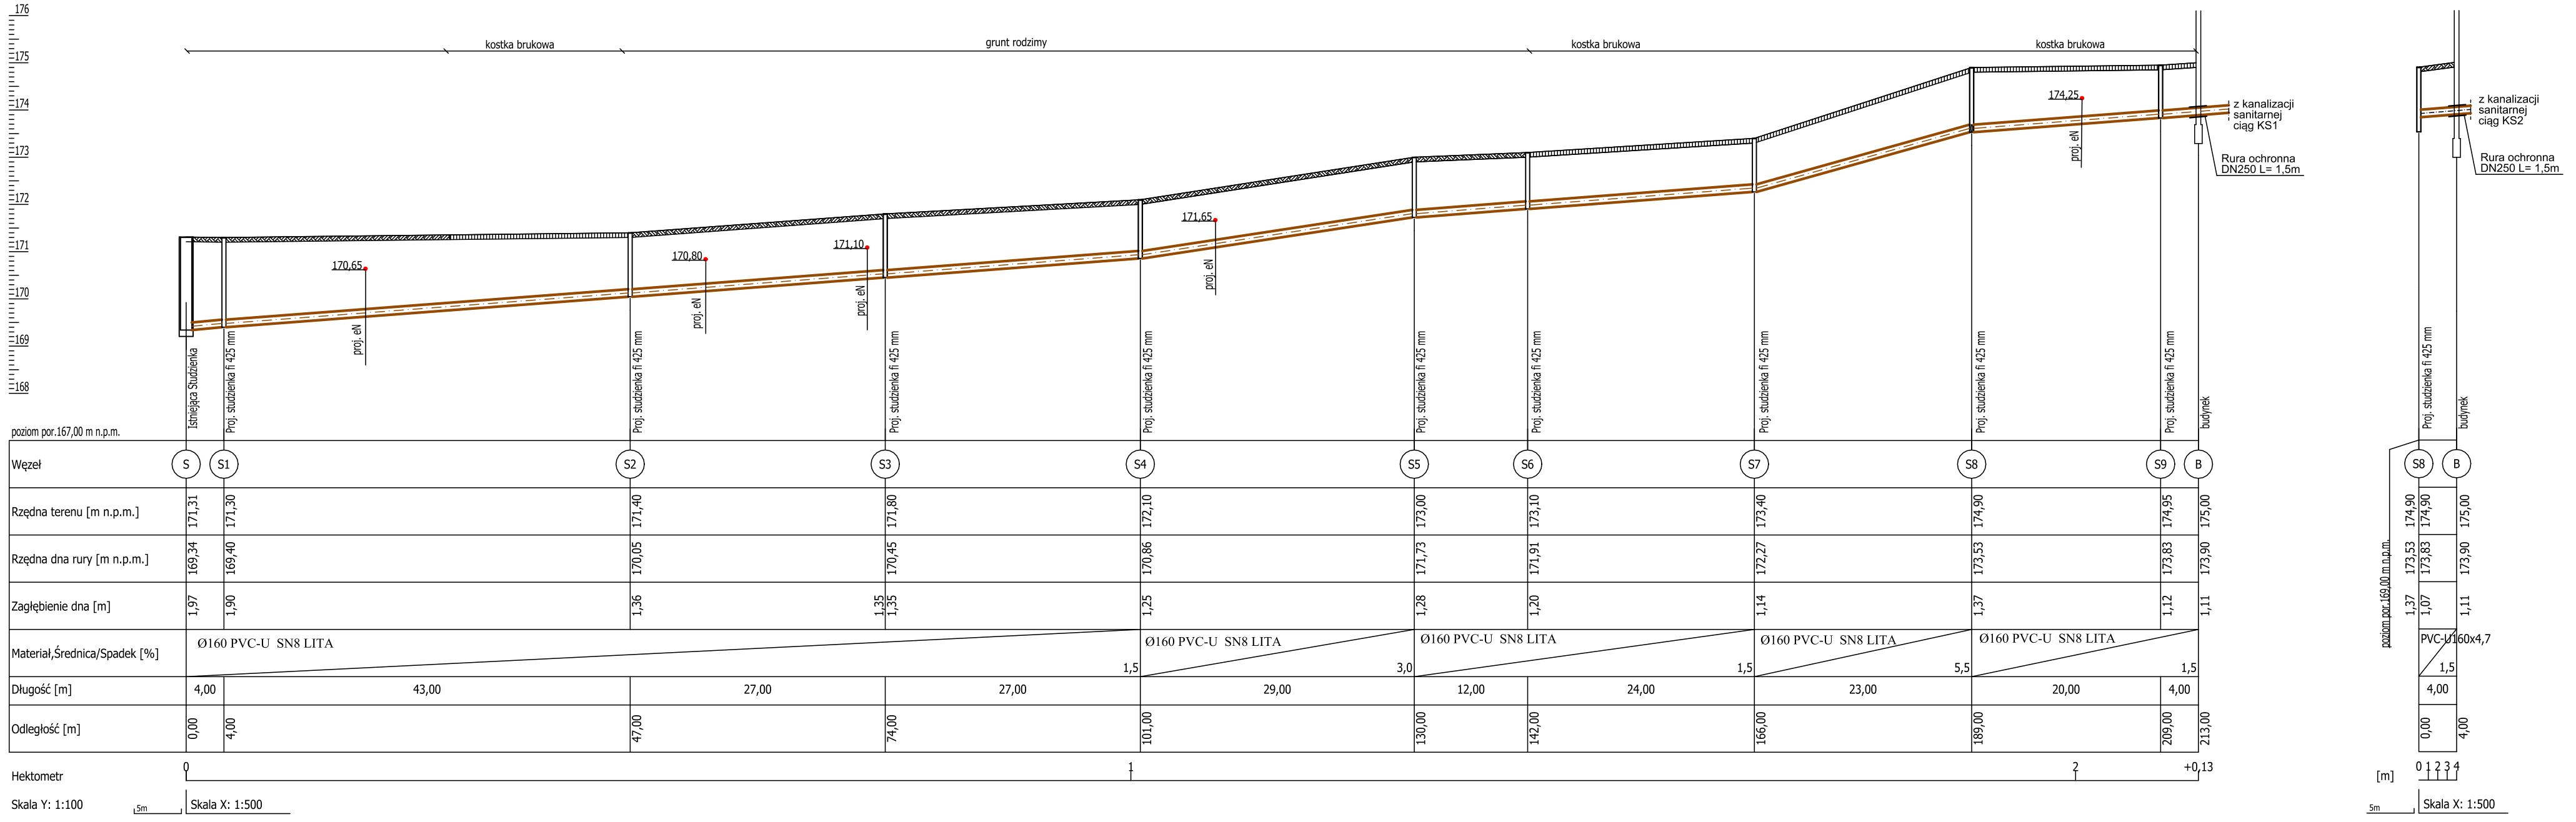

Węzeł	S	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	B
Rzędna terenu [m n.p.m.]	171,31	171,30	171,40	171,80	172,10	173,00	173,10	173,40	174,90	174,95	175,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	169,34	169,40	170,05	170,45	170,86	171,73	171,91	172,27	173,53	173,83	173,90
Zagłębienie dna [m]	1,97	1,90	1,36	1,35	1,25	1,28	1,20	1,14	1,37	1,12	1,11
Materiał,Średnica/Spadek [%]	Ø160 PVC-U SN8 LITA				Ø160 PVC-U SN8 LITA 1,5	Ø160 PVC-U SN8 LITA 3,0		Ø160 PVC-U SN8 LITA 1,5	Ø160 PVC-U SN8 LITA 5,5	Ø160 PVC-U SN8 LITA 1,5	
Długość [m]	4,00	43,00	27,00	27,00	29,00	12,00	24,00	23,00	20,00	4,00	
Odległość [m]	0,00	4,00	47,00	74,00	101,00	130,00	142,00	166,00	189,00	209,00	213,00

Węzeł	S8	B
Rzędna terenu [m n.p.m.]	174,90	175,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	173,53	173,90
Zagłębienie dna [m]	1,37	1,11
Materiał,Średnica/Spadek [%]	1,07	PVC-U 160x4,7 1,5
Długość [m]	4,00	
Odległość [m]	0,00	4,00

Inwestycja:	Projekt budowlany budowy budynku zaplecza sanitarno - technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ
Projektant:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06
Podpis:	
Skala:	**1:100/500**
Data:	07.2020
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz
Podpis:	
Nr rys.:	**S-6**